

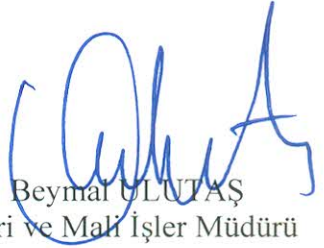
T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/265
Konu : Mal Alımı Hk.

18/04/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 20/04/2018 tarih ve saat 11:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	OKSİJEN GAZI	M3	5500		
			TOPLAM		

**Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe**

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi Başhekimliği

OKSİJEN GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.İhale konusu oksijen gazı solunum yetersizliği olan hastalarda kullanılacak olup, verilen gazdan doğabilecek her türlü komplikasyonlardan satıcı firma sorumlu olup, bu sorumluluğu ihalede belge ile taahhüt edecektir.

2.Verilecek Oksijen gazı; ithal ise ithal ve dolum izin belgesi, yerli ise üretim ve dolum izin belgesine sahip olacaktır.Belge Sağlık bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) tarafından verilmiş olacak ve ihalede belgelendirilecektir.Aynı yüklenicinin de dolum ve/veya depolama ve dağıtım izin belgesi olup, bu belge Sağlık Bakanlığına bağlı yetkili kuruluşlarından alınmış olacak ve belgelendirilecektir.

3.Dolumu yapılacak tüpler firma tarafından sağlanacaktır.

4.Oksijen gazı tüplerinin dışı mavi (ral 5002) renkte, üst kısmında beyaz şerit olacaktır ve tüpün içindeki gaz cinsinin çevresel olarak tüp üzerine tüp tabanında 2/3 yüksekliğe ve standartlara uygun olarak yazılmalıdır.

5.Oksijen gazı tüpleri TSE standartları ve normlarına uygun olacaktır.(TSE EN 9809-1-2-3-2011)


6.Dolumu yapılacak oksijen tüpleri(verilecek emanet türlerin)

- Boyalı olacak,
- Tüplerde renk şeridi olacak,
- Tüp üzerinde solunabilir ibaresi olacak,
- Vanaları bantlı ve başlıklı olacak,
- Periyodik bakımlara ve testleri yapılacak,
- Vanaları sağlam olarak verilecek, arızalı vanalar değiştirilecek,
- Arızalı tüpler değiştirilecek,
- Her tüple beraber bir conta verilecek,
- Tüpler aynı tip olacak(Dikişsiz çelik tüp olacak).

7.Tıbbi gaz tüplerinin bakım şartları:

- Kaynaklı çelik tüplerinin imalatı TS EN 13322-1 :2006; TS EN 1322-2:2006' e göre,
- Dikişsiz çelik tüplerin imalatı TS EN 9809-1-2-3:2011'e göre,
- Basınçlı gazlar kullanım sırasındaki periyodik bakım ve tamiri,muayene,deney kuralları TS EN 1803 ve TS EN 1968'e göre, bir tüpün uzman kişilerce en geç on yılda bir kontrolünün yapılması.

8. Dolumdan gelen tüpler mühürlü olacaktır.


Cevdet ERASLAN
Ağrı Devlet Hastanesi
Sorumlu Teknisyen

9. Merkezi oksijen sistemi bulunan binaların likit oksijen tankının devre dışı kalması durumunda, sistemde mevcut bulunan oksijen tüplerinin dolumunu da ilgili yüklenici firma yapacaktır.

10. Tüplerin nakil işlemleri boş tüplerin bağlandığı en son merkeze alınması ve dolumdan gelen tüplerin bağlandığı en son merkeze teslim edilmesi firma taahhüdünde olacaktır. Hastanenin yer değişikliği yapması durumunda yüklenici firma bu değişikliğe uyacaktır.

11. Dolumdan gelen tüplerin kontrolü hastane teknik muayene komisyonu tarafından yapılacaktır. Eksik ve arızalı gelen tüpler dolum için firmaya iade edilir ve kurumdan ikinci bir dolum ücreti talep edilemez. Tüplerin arızalı ventil, kelbek, rot v.b. ekipmanlarını değiştirme işlemlerini ve gerektiğinde boyama işlemlerini yüklenici yapacaktır ve bu işlemler için ayrıca bir ücret talep etmeyecektir. Tüplerin ventilleri TSE standartlarına uygun olacaktır.

12. Oksijen gazı talebi en geç 48 saat içinde ilgili firma tarafından yerine getirilecektir. Aksi halde her geçen gün için yüzde bir oranında cezai müeyyide uygulanacaktır. İhtiyaç telefon ve faksla bildirilecektir.

13. Oksijen gazının saflığı Türk Farmakopesine uygun olacaktır, Oksijen gazı saflığı %99,50 saflıkta, rutubetsiz ve basıncı 150 atü'den aşağı olmayacaktır. Kontrollerde basıncın eksik çıkması durumunda tüpler için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

14. Oksijen gazı tüpleri idare tarafından belirlenen teknik personellere teslim edilecektir.

15. Oksijen gaz alımı peyder pey olup sözleşme bitim tarihine kadar devam edecektir.

16. Oksijen gazı birinci derecede insan hayatı ile ilgili olup, yüklenici firma tarafından üretim, depolama, nakliye, boşaltma ve kullanım süresince özelliklerini korumalıdır.

17. Yüklenici gazlarla ilgili yükleme ve nakliye işlerini trafik kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak kendisi yapacaktır. Aksi takdirde meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi sorumluluk yükleniciye aittir.

18. Teslimi yapılacak oksijen tüplerinin üzerinde ayrı ayrı cinsini, miktarını, saflık durumunu, test ve dolum tarihini gösteren kart veya etiket bulundurulacaktır.

19. Teslim edilecek tüpler irsaliye ile teslim edilecektir.

20. Tüpler nakliyesi ve boşaltılması idarenin göstereceği yerlere yapılacaktır.

21. Bu şartnamede bulunmayan hükümler için ilgili yasa, yönetmelik, tüzük ve standartlardaki hükümler geçerlidir.

Cevdet ERASLAN
Ağrı Devlet Hastanesi
Sorumlu Teknisyen