

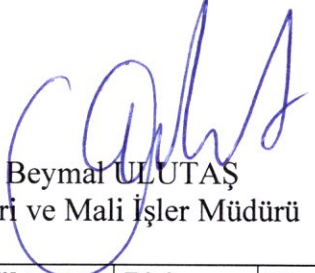
T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 524
Konu : Malzeme Alımı Hk.

09/11/2018

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA TUTANAĞI

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 3 Kalem Malzeme Alımı işinin piyasa fiyat araştırması yapılacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 12/11/2018 tarih ve saat 10:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	PERDE	METRE	5000		
2	RAY	METRE	2218		
3	AYAK (50 CM)	ADET	1200		
			TOPLAM		

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe



T.C. Sağlık Bakanlığı

MAHREMİYET PERDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-MAHREMİYET PERDESİ

- 1- Saten görünümlü su ve leke tutmayan özellikte malzemeden üretilmelidir. %100 pvc esaslı malzeme olmayacaktır.
- 2- Üst kısımda 30 cm'lik bölüm ışık geçiren file tül vb. malzemeden üretilmeli, perdelerin ışık geçiren tül dahil boyları 190 cm olacaktır.
- 3- Kenar kıvrıması 3cm + 3cm duble olacaktır.
- 4- Kumaş %100 PES iplikten imal edilmiş olmalıdır.
- 5- Kumaş en az 160 gr/m² olmalıdır.
- 6- İmalatı yapılacak mahremiyet perdesi, montajı yapılacak rayın ölçüsünden %20 oranında uzun dikim yapılacaktır.
- 7- Kumaş boyar yasaklı madde arilaminler ve kanserojen, alerjik dispers boyar madde içermemelidir.
- 8- 30 derecede yıkama sonrası asarak kurutmada boyutsal değişim ISO 6330:2000 e göre test edilmiş olmalı, boyutsal değişim ende %03, boyda %03 den fazla olmamalıdır. Bununla ilgili TURKAK onaylı Akredite bir kurumdan alınmış test raporu olmalıdır.
- 9- Perdeler, en fazla 16 cm arayla paslanmaz malzemeden imal edilmiş metal kuşgözü (halka) konularak imal edilecektir.
- 10- Klinik Hasta Odaları, Diyaliz Servisi, Kan Alma Birimleri için perde imalatı yapılacak olup, ölçü tablosu teknik şartname ekinde verilmiştir. (Ek-3 Mahremiyet Perdesi Ölçü Tablosu) Ancak imalat öncesi son ölçü yüklenici tarafından yerinde alınacak ve dikim, alınan ölçülere göre yapılacaktır.

2-MAHREMİYET PERDESİ RAYI

- 1- Taşıyıcı perde boru sistemi modüler özellikte ve kolay monte edilebilir tipte olmalıdır.
- 2- Sistemde kullanılacak olan borunun çapı en az 31 mm, et kalınlığı da en az 1,8 mm olmalıdır.
- 3- Tavana monte parçalarının yanı sıra duvara monte aparatlar ile de sabitlenebilmelidir.
- 4- Sistemin açıkta kalan kısımları hem perdenin çıkmasını önlemek hem de herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek amacıyla plastik durdurucular bulunmalıdır.
- 5- Sistemin tüm montaj parçaları dayanıklı paslanmaz malzemelerden imal edilmiş olmalıdır.
- 6- Sisteme asılan perdeler, bölmeler arasında geçiş sırasında tavana monte aparatlarının bağlantı noktalarına takılmadan rahatça dolaşabilmelidir.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
ELDOĞAN

- 7- Sistemin modülerliği drtl, l, ikili birleřtiriciler ve kře paraları ile saęlanabilmelidir
- 8- Sistemin tařıyıcı blme borusu ařaęıdaki zelliklere sahip olmalıdır.
 - zerinde her noktasından tavana monte edilebilme zellięinde olmalıdır. Bu sayede perde tařıyıcı sistemi, istenilen her noktasından ařaęı kuvveti destekleyici paralara ykleyebilmelidir.
 - Yksek kalite glendirilmiř alminyum malzemeden retilmiř olmalıdır.
 - Silindirik Őekilde olmalıdır.
 - Korozyona dayanıklı eloksal kaplama ile kaplanmıř olmalıdır.
 - Perde halkaları takılmadan ve yapıřmadan kolaylıkla hareket edebilmelidir.
- 9- Sistemin tavan monte aparatı ařaęıdaki zelliklerde olmalıdır.
 - Tavan monte aparatı teleskopik olarak uzayabilme zellięinde olmalıdır.
 - Tavan monte plakası apı en az 75 mm et kalınlıęında en az 10 mm olmalıdır, ve en az 2 vida ile tavana montaj yapılabilmelidir.
 - Boru baęlantı aparatının gvde kısmı alminyumdan yapılmıř olmalıdır.
- 10- Duvara monte aparatı ařaęıdaki zelliklerde olmalıdır.
 - Alminyum veya polyamid malzemeden retilmiř olmalıdır.
 - Duvardaki eęriliklerden kaynaklanacak eęim bozukluklarını dengeleyici ve ayarlayıcı bir sistem olmalıdır.
 - Duvar aparatı en az 2 noktadan monte edilebilmelidir.
 - apı en az 75 mm olmalıdır.
- 11- Bu sistemde kullanılacak olan perde halkaları ařaęıdaki zelliklerde olmalıdır.
 - Halkalar glendirilmiř polietilen malzemeden retilmiř olup esnek ve dayanıklı olmalıdır.
 - İ apı en az 40-45 mm arasında olmalıdır. Perde baęlantısı birleřik daha ktk halkalarla yapılmalıdır.
 - Perde halkalarının tavan aparatına takılmadan rahat bir Őekilde dolařabilmelidir.
 - Halkalara 3 - 5 kg bir kuvvet uygulandıęında kendilięinden halkalar ıkabilmelidir ve tekrar eski konumuna gelebilmelidir, bylelikle yaralanma ve perde yırtılmasının nne geilebilmelidir.
- 12- İekli, l ve Drtl Baęlantı Parası ařaęıdaki zelliklerde olmalıdır.
 - Alminyum, polyamid veya kestamid malzemeden retilmiř olmalıdır.
 - Tavan veya duvar monte aparatına baęlana bilmesi iin gvde kısmında montaj delięi bulunmalıdır.
- 13- Kře baęlantı parası polyamid malzemeden retilmiř olmalıdır.
- 14- Sisteme ilave yapılmak istendięinde aıktaki ucuna gerekli birleřtirici para takılarak sistem kolayca uzatılabilmelidir.
- 15- Sistemde kullanılacak alminyum ve plastik malzemeler apaklı, izik veya imalat hatalı malzemelerden olmamalıdır.
- 16- Sisteme montajı yapılırken L yapılacak uygulamada en az 2 adet U veya T yapılacak uygulamada en az 6 adet tavan monte aparatı kullanılmalıdır. Bylece sistemin her dnř ve baęlantı noktalarında 1'er adet ve en fazla 2 metrede 1'er adet olacak Őekilde tavan monte aparatı kullanılacaktır.
- 17- Klinik Hasta Odaları, Diyaliz Servisi, Kan Alma Birimleri ve poliklinikler iin imalat yapılacak olup, l tablosu teknik Őartname ekinde verilmiřtir. (Ek-2 Mahremiyet Perdesi Rayı l Tablosu) Ancak imalat ncesi son l yklenici tarafından yerinde alınacak ve dikim, alınan llere gre yapılacaktır.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
SEDİRAN