

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

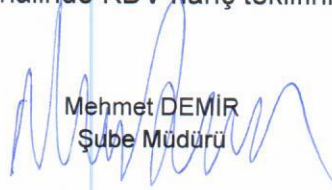
Sayı : 80857707/750/

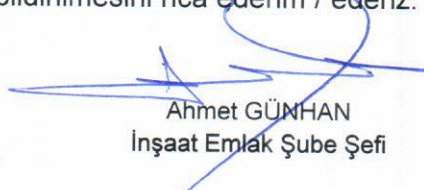
31.10.2018


Konu : Teklifiniz

İLGİLİ MAKAMA

Aşağıda cinsi, özellikleri ve miktarları yazılı mallar / hizmetler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d Maddesi gereğince Doğrudan Temin Usulüyle satın alınacaktır. İlgilenmeniz halinde KDV hariç teklifinizin bildirilmesini rica ederim / ederiz.


Mehmet DEMİR
Şube Müdürü


Ahmet GÜNHAN
İnşaat Emlak Şube Şefi


Erdal YILDIRIM
Şef

Satın Alınacak Mal ve Hizmetin					Teklif Edilen KDV Hariç	
S.NO	C İ N S İ	ÖZELLİKLERİ	ÖLÇÜSÜ	MIKTARI	Birim fiyatı (TL)	Toplam Fiyatı (TL)
1	Topraklama Şeridi		Metre	60		
2	NY Y Kablo	50mm2	Metre	60		
3	Galvanizli Elektrot	2 Metre 65x65x7'lik	Adet	6		
4	YE3SV Dahili Kablo Başlığı	35 kv 1x50s/16mm2	Adet	3		
5	Ayrılabilen ekranlanmış kablo başlığı	35 kv 1x50s/16mm2	Adet	3		
6	Kompakt tip termik ve Manyetik kuruyuculu şalter	3x160A'e kadar termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit	Adet	1		
7	Kuru tip koruyucusuz kondaktör	3x25A'e kadar	Adet	4		
8	Anahtarlı otomatik sigorta	3 Fazlı 40A'e kadar (6kA)	Adet	3		
9	1kV Yeraltı Kablosu NY Y	3x35+16 mm2 kolon ve besleme hattı	Metre	15		
10	Galvanizli Çivi		Kilogram	10		
11	Trapez Sac	Sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı oluklu, fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış	Kilogram	80		
12	Düz Sac	Sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı oluklu, fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış	Kilogram	30		
13	Çam Kereste		Metreküp	1		

KDV Hariç Teklif Edilen Toplam F

DİĞER ŞARTLAR

1- TESLİM SÜRESİ	10 gün
2- TESLİM EDİLECEK PARTİ MIKTARI	1
3- NAKLIYE VE SİGORTANIN KİME AİT OLDUĞU	Satıcıya
4- DİĞER ÖZEL ŞARTLAR	
5- UYULMASI GEREKEN STANDARTLAR	
6- TEKNİK ŞARTNAME	
7- DİĞER HUSUSLAR	

Yukarıda belirtilen ve İdarenizce satın alınacak olan malların / hizmetlerin cinsi, özellikleri, miktarı ve diğer şartlarını okudum. K D V hariç toplamTL, bedelle vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum / ediyoruz.

Teklif Eden

/ / 200....

Adı, Soyadı--Ticaret Ünvanı--İmza--Mühür

AKŞEMSEDDİN İ.Ö.O. TRAFİ VE ÇATI ONARIM İŞİ YAPILACAK İŞLER LİSTESİ

ELEKTRİK İŞLERİ YAPILACAK İŞLER LİSTESİ:

- 1- MEVCUT ELEKTROTLAR DA KULLANILMAK ÜZERE PANO 2 ELEKTROT İLE TOPRAKLANACAK MAX TOPRAKLAMA DİRENCİ 2 ohm OLACAKTIR. (İŞLETME TOPRAKLAMASI)
- 2- TRAFİ BİNASI GENELİ İÇİN KORUMA TOPRAKLAMASI 2 ELEKTROT İLE TOPRAKLANACAK MAX TOPRAKLAMA DİRENCİ 5 ohm OLACAKTIR.
- 3- KABLO BAŞLIKLARI AYRI AYRI OLACAK ŞEKİLDE 3 ELEKTROT İLE TOPRAKLANACAK NOTÜR BAŞLIĞIDA AYRI BİR ELEKTROT İLE TOPRAKLANACAKTIR.
- 4- KABLO BAŞLIKLARI YENİLENECEKTİR.
- 5- OG KORUMA KILIFI YAPILACAKTIR.
- 6- AG KORUMA KILIFI YAPILACAKTIR.
- 7- ARIZALI TMŞ DEĞİŞECEKTİR.
- 8- YANAN SİGORTALAR DEĞİŞECEKTİR.
- 9- KABLO BAŞLIKLARI DEĞİŞTİRİLİRKEN ORTAMIN NEMLİ HAVASINDAN DOLAYI İSTENMEYEN ARK LAR İÇİN BİRBİRİNDEN OLABİLDİĞİNCE UZAK MONTAJLANACAKTIR.


Muhammed Fatih ERİM
Elektrik Elektronik
Mühendisi