



AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR
ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
16/02/2020 17:06 - 68917221 - 949 - E.295



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ENDOSKOPI ODASI PVC YAPIM HİZMETİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 21/02/2020 tarih ve saat 11:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ENDOSKOPI ODASI PVC YAPIM HİZMETİ BEDELİ	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-İmzalıdır.

Hasan BALABAN
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47

e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

Bilgi için: Serra KIRIÇ
TIBBİ SEKRETER

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden fe91f8f1-9279-4919-b1d9-a7b7d784bba9 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C

AĞRI VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ İLÇE DEVLET HASTANESİ





ENDOSKOPİ ODASI PVC YAPIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Genel Özellikler

. Tüm ana profiller (kasa, kanat, ortakayıt ve kapı) TS 5358 EN 12608 standardına uygun olmalıdır. Teknik şartnamede TS 5358 EN 12608'e göre ana profiller için tercih edilen et kalınlığı, sınıfı belirtilmelidir (Sınıf A; görünen yüzey minimum 2.8 mm, görünmeyen yüzey minimum 2.5 mm veya Sınıf B; görünen yüzey minimum 2.5 mm, görünmeyen yüzey minimum 2.0 mm)

. Contalar Contalar TS EN 12365 veya TS 7510 standardına uygun olmalıdır. • Conta hammaddesi elastomer (EPDM) veya termoplastik (PVC-P veya TPE) olmalıdır.

. Camlar Camlar TS 3539-1 EN 1279-1'e uygun olmalıdır. • Çiftcam toplam kalınlığı en az 20 mm(4+12+4 kombinasyonunda) olmalıdır. • Kullanılacak çiftcam CE işaretli olmalıdır.

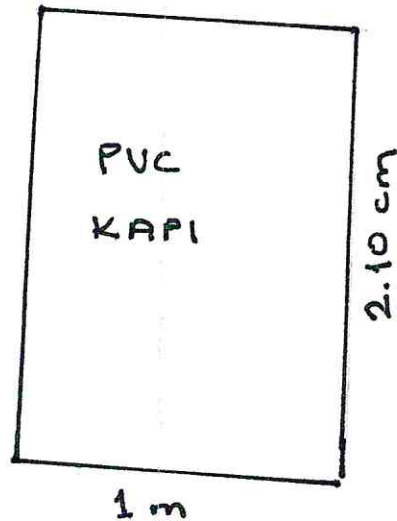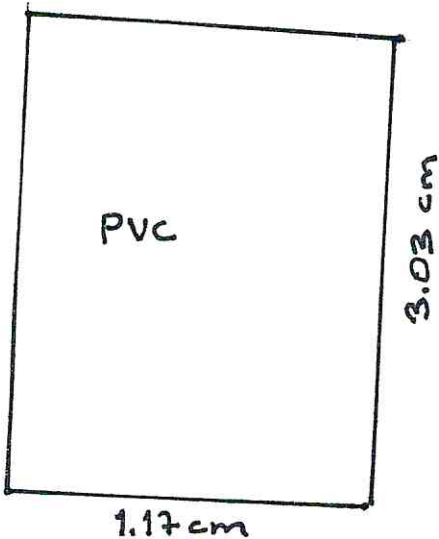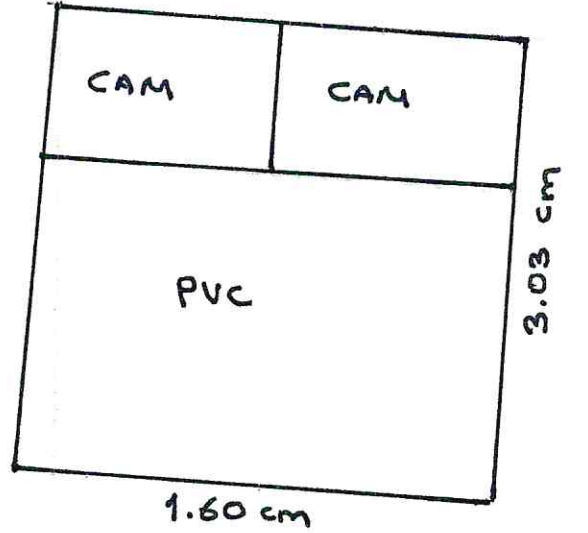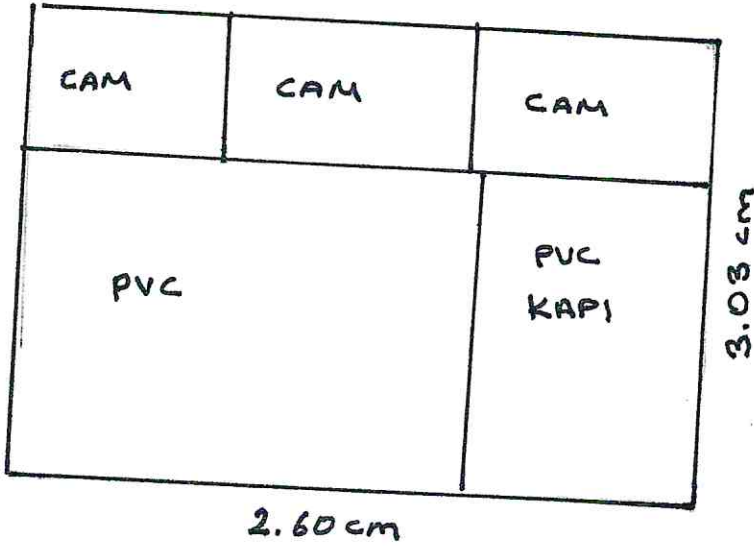

Yedat ZENGİL
R. K. Y. M. S. K. İ.
İ. K.