

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

18.08.2021

Sayı: 349

Konu: YENİ DOĞAN 2 VE 3 BASAMAK YOĞUN BAKIM İLE ACİL YOĞUNBAKIM İÇİN 6 ADET MDF DOLAP ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.08.2021 saat: 12:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | Malzeme Adı | Sut Kodu | UBB | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|---------------------|---|----------|-----|--------|--------|--------------|--------------|
| 1 | 220X620X60 CM KAPAKLI MDF DOLAP | | | 1 | Adet | | |
| 2 | 138X220X60 CM KAPAKLI MDF DOLAP | | | 1 | Adet | | |
| 3 | 415X220X60 CM KAPAKLI MDF DOLAP | | | 1 | Adet | | |
| 4 | 240X220X40X60 CM MDF DOLAP | | | 1 | Adet | | |
| 5 | 220X460X40 CM KAPAKLI MDF DOLAP | | | 1 | Adet | | |
| 6 | 70X60X50 CM KİLİTLİ ÇEKMECELİ NARKOTİK DOLABI | | | 1 | Adet | | |
| Genel Toplam | | | | | | | |

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.

SAGLIK BAKANLIGI

Ađrı Eđitim Ve Arařtırma Hastanesi

6 ADET DOLAP YAPIM İŐİ TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. KONU:

1.1 Bu Őartname Ađrı Devlet Hastanesi'nin ihtiyaçı olan madde 2'de teknik özellikleri belirtilen 6 (altı) adet MDF dolap yapım iŐinin 4734 sayılı kamu ihalesi kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 2.1. Bahse konu dolaplar, Ađrı Eđitim ve arařtırma hastanesi yeni dođan yoğun bakım ve Acil yoğun bakım birimleri için istenmektedir.
- 2.2. Talep edilen dolaplar bahse konu birimlere, montaj ve duvara sabitleme dahil alıma çıkmıŐtır.
- 2.3. Dolaplar; Beyaz kaplamalı 1.sınıf MDF malzemeden imal edilmiŐ olacaktır. Dolap kapakları beyaz ve yine 1.sınıf MDF olacaktır. Dolap kulpları metal, dolap ayakları 6 cm plastik malzemeden imal edilmiŐ olacaktır.
- 2.4. İmalat detayları, her çizim için aŐađıda detayları ile anlatılmıŐtır.
- 2.5. 1. ÇİZİM; Talep edilen dolap Őekildeki gibi imal edilecektir. Dolabın üst kısmındaki gözler kapaksız olacaktır ancak bu gözlerin önüne, içine konulacak ilaç ve malzemelerin düşmemesi için 5 cm.'lik ve MDF den Set yapılacaktır. Bu dolabın alt kısmındaki her kapaklı bölmenin içinde bir adet raf olacaktır. Dolap ölçüleri Çizimdeki gibidir.
- 2.6.2. ÇİZİM; Bu dolabın ön cephesinde altlı ve üstü olarak iki kapak bulunacaktır. Dolabın içinde 5 sıra olarak kullanılacaktır. Bu nedenle 4 sıra raf yapılacaktır. Bu rafların ön kısmına, içindeki ilaç ve malzemelerin dökülmemesi için 10'ar cm.lik set yapılacaktır. Dolabın ön yüzünde 18 adet kapak bulunacaktır. (9 üst kısımda 9 alt kısımda)
- 2.7. 3.ÇİZİM; Talep edilen dolap Çizimde belirtilen modelde olacaktır. Kapakların içinde 1'er adet Raf olacaktır.
- 2.8. 4.ÇİZİM; Tezgahlı dolabın ölçüleri ve modeli, Çizimdeki gibi olacaktır. Ancak kapaklı bölümlerin iç kısmında 1'er adet raf olacaktır. Bahse konu tezgahlı dolabın Tezgah kısmı MERMERİT malzemeden imal edilmiŐ olacaktır. Bu tezgahın lavabo kısmında çelik eyeye kullanılmayacak, yine mermerit malzemeden, tezgahla tek parça olacak Őekilde dökülecektir. Tezgahta sıcak ve sođuk su giriŐli Krom kaplama, Kuđu modeli Batarya kullanılacaktır.
- 2.9. 5.ÇİZİM; Bu çizimdeki Dolap da yine MERMERİT malzemeden döküm tezgahlı ve sıcak-sođuk su giriŐli bataryalı olarak imal edilecektir. Batarya krom kaplama, kuđu modeli olacaktır. Dolabın iç kısımları 1'er adet rafla ayrılacaktır. Tezgahlı dolapların bölme ve tezgah aralık ölçüleri hastane teknisyenlerinden öğrenilebilir.
- 2.10. NARKOTİK DOLABI; Çizimde belirtilen ölçülerde ve modelde olacaktır. Dolabın kasa rengi beyaz olacaktır ancak çekmecelerin ön kısımları sırası ile; KIRMIZI-YEŐİL VE KIRMIZI renklerinde olacaktır. Her kapak, kilitli olarak imal edilecektir. Çekmecelerin içi, ön yüzü 4 sıra olacak Őekilde toplam 12 gözden oluşacaktır.

2.11. Yukarıda teknik özellikleri belirtilen dolaplarla ilgili teklif verecek olan firmalar, imalat için merak ettikleri hususları, hastane teknisyenlerinden öğrenebilirler. Ölçüler sabit olmakla beraber Model ve imalat detayları hakkında hastane teknisyenleriyle istişare edebilirler.

3 GARANTİ.

3.1 Sözleşmeye konu olan ürünler, en az 2 yıl malzeme ve 6 ay işçilik garantili olacaktır. Uygun görülmeyen malzemelerinin birebir değişimi yapılacaktır


4. KABUL;

4.1 Kabul, Hastane teknisyenlerinde bulunacağı komisyon tarafından yapılacaktır. Kabul ve kontrol idari şartname, teknik şartname, sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihale yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

Yukarıda belirtilen hizmet alımıyla ilgili tüm uyuşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkili olacaktır.


Ömer YAPICI

Teknisyen




Musa GÜNEŞ


Sorumlu Teknisyen Yrd.



Narkotik Dolabı

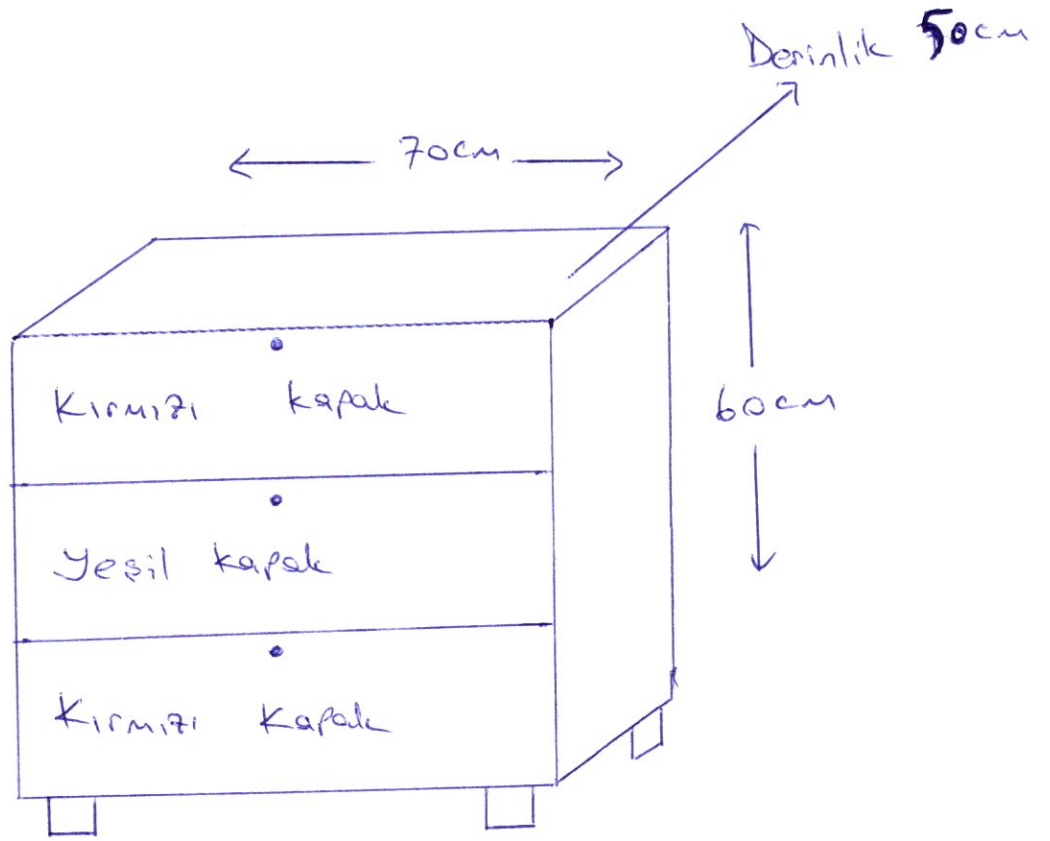


Çekmecelerin iç dizaynı

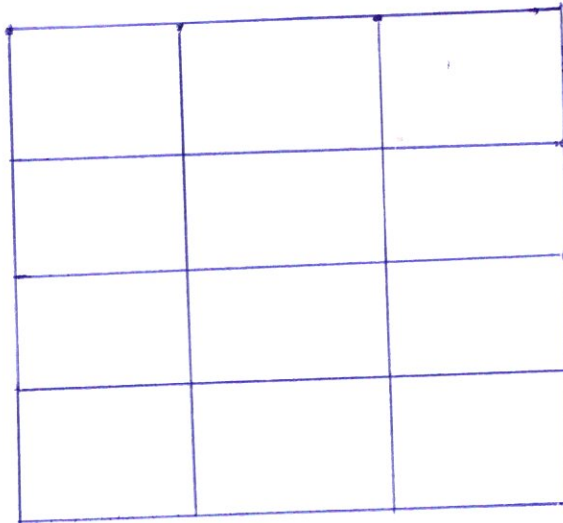

örnek yapış
Daha

12 Gözlü, Kilitli çekmeceli
* Gözler; 4 sıra ön cephede olacak şekilde
3 sıra olacaklar.

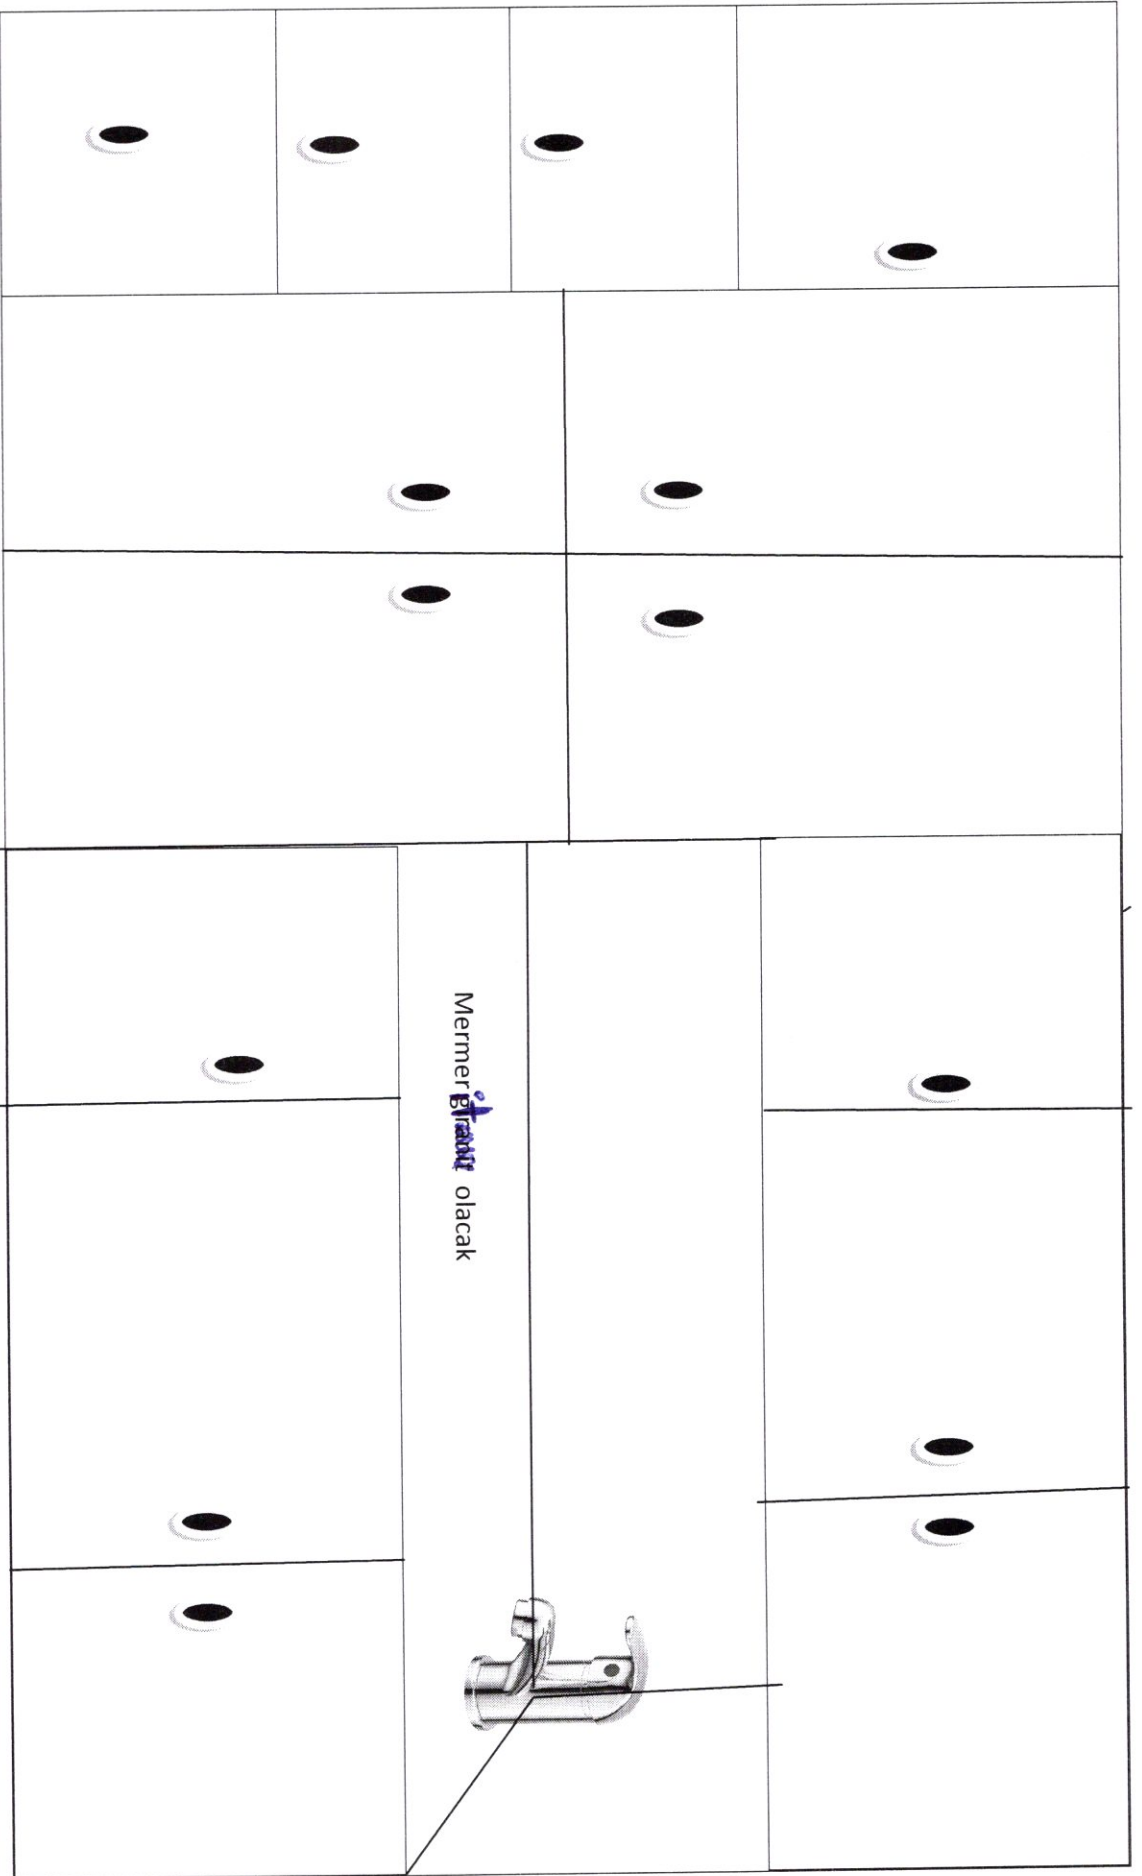

Bonif Aksenler

[Signature]


Emre Yılmaz

[Signature]

Ömer yapıcı

* Kapların bütüne 10'ar cm'lik set yapılacaktır.

en alt raf kapakları yukarıdaki kapaklardan
bağımsız ağırlı kapacaktır

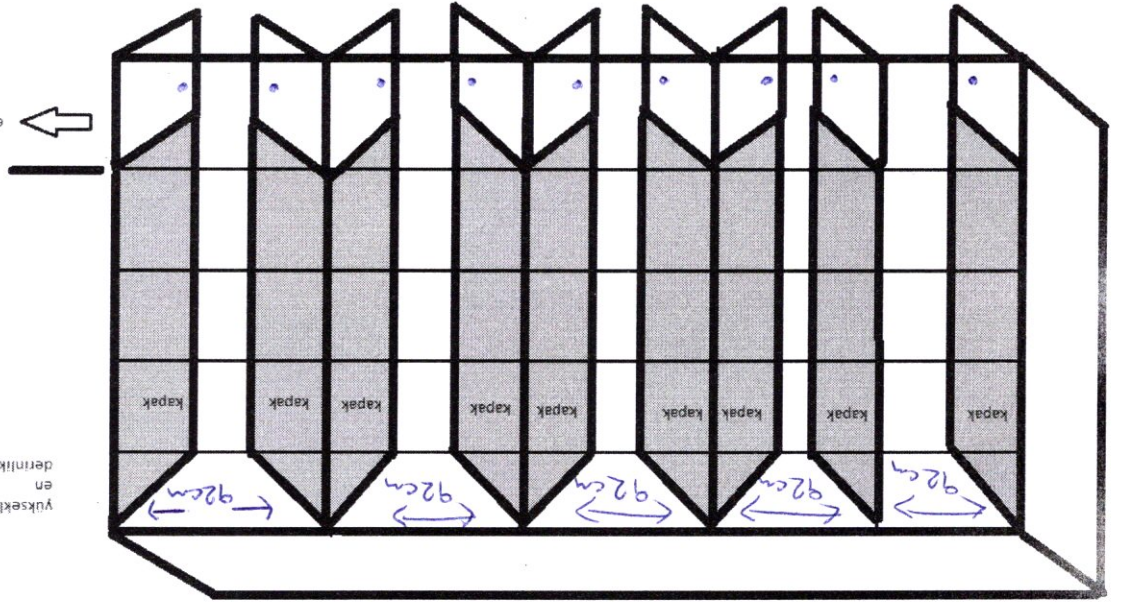


(2. Çizim)

4. Çizim



y. doğan 3 çü basamak

en 138 cm uzunluk 220 cm derinlik 60 cm

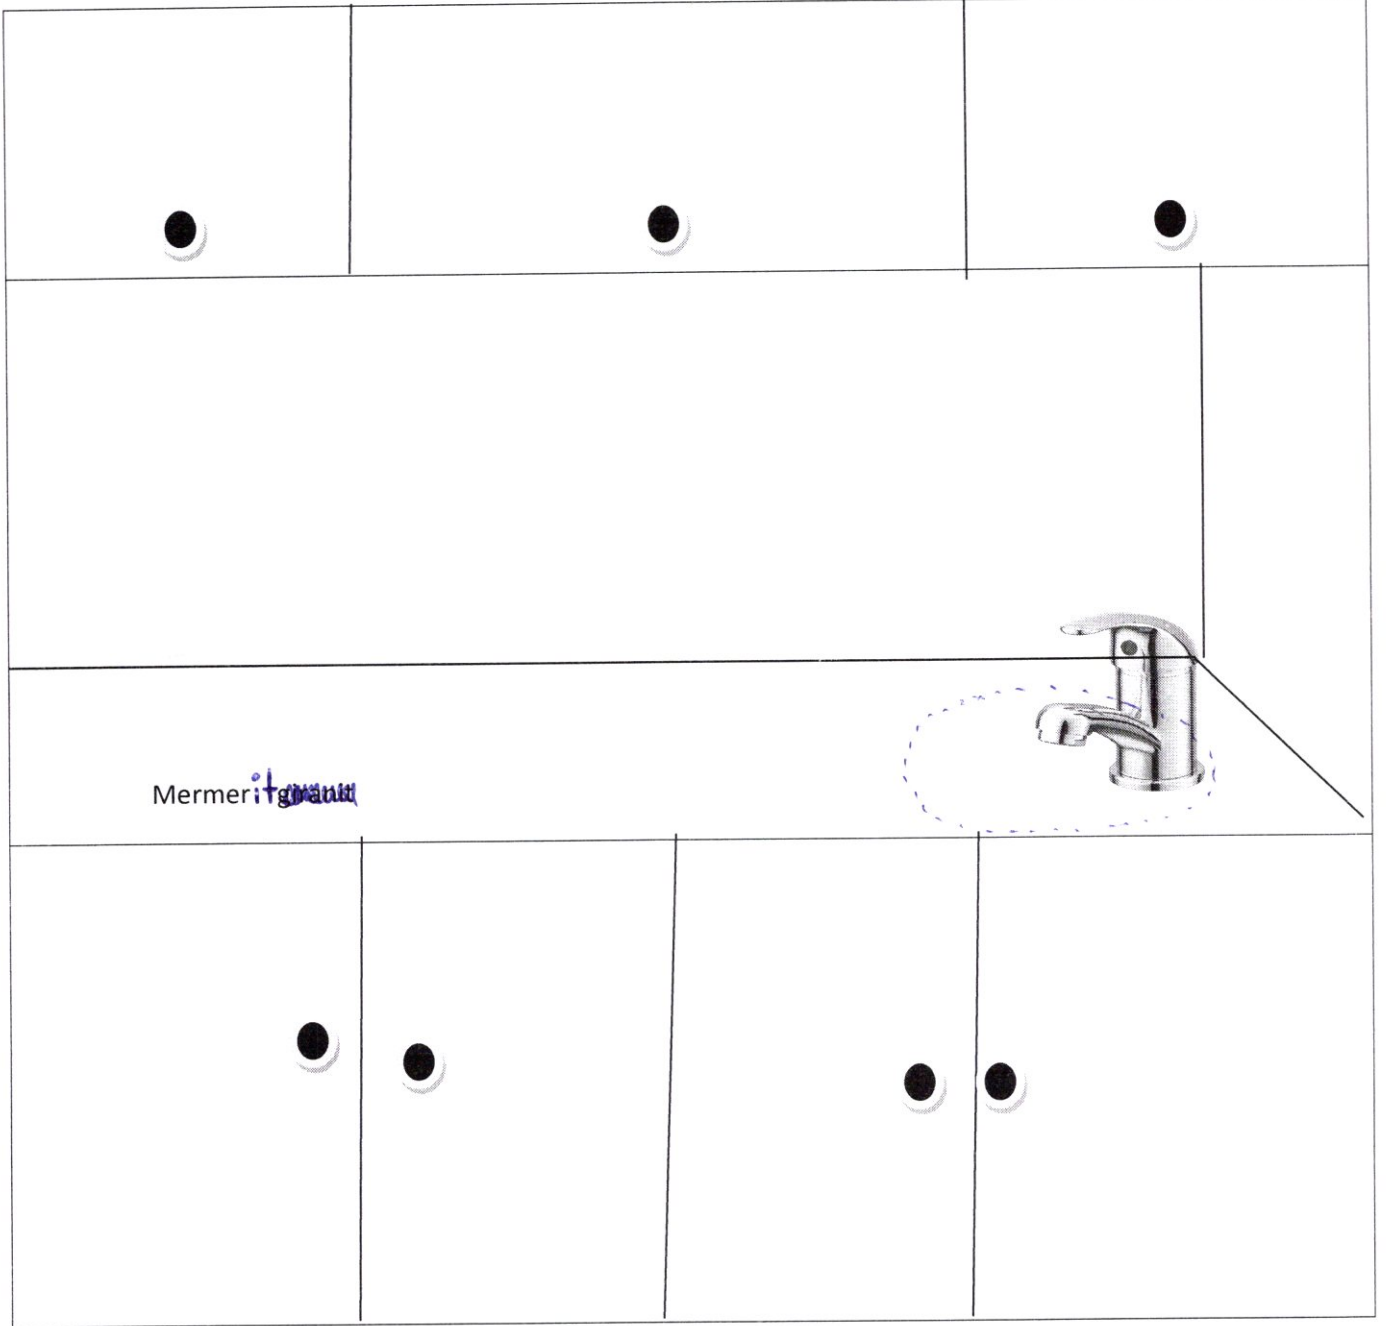


Barış Aksanlar

Emre yapıcı
Quark

3. Aizim

Yeni doğan 3 çü basamak


En 415 cm boy 220 cm derinlik 60 cm

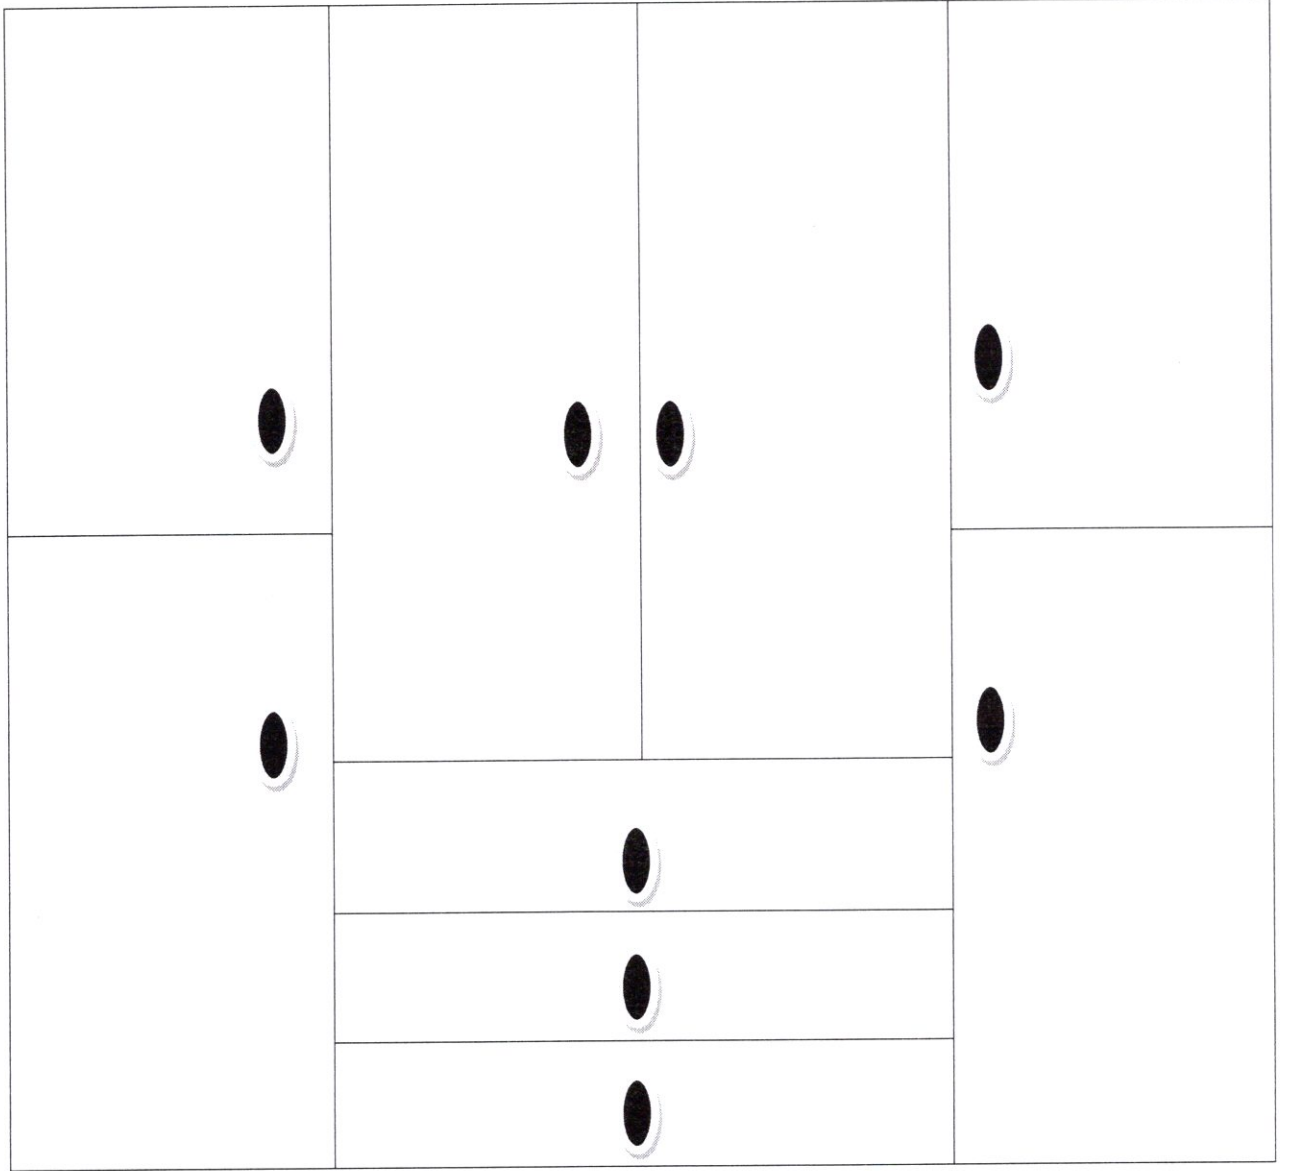

Bariş Aksoykan
532

Ömer yapıcı
Canlı

(L . Gizim)

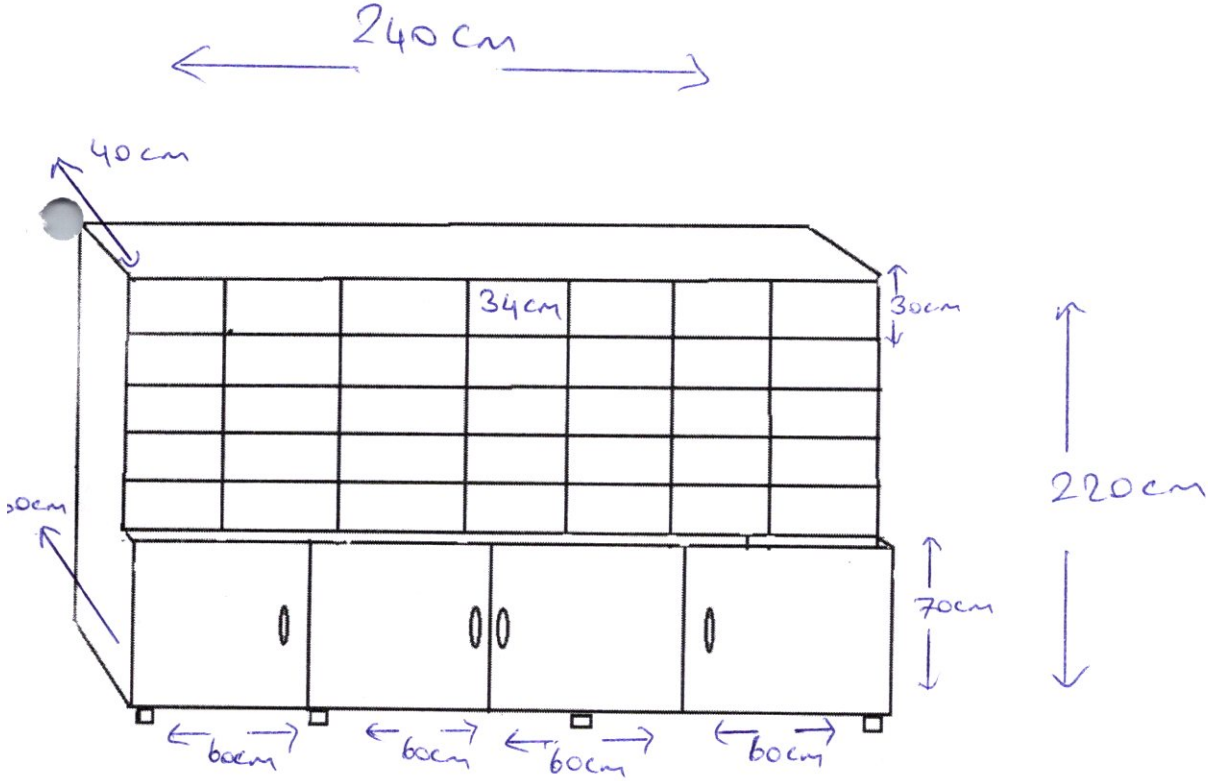

- * Rafterın Enine 5 cm'lik set yapılacak.
- * Kapalı bölmenin içine Raf yapılacak.

Öner yapıcı
Arif