

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

08.11.2021

Sayı: 465

Konu: MEDİKAL GAZ SİSTEMLERİ İÇİN 5 KALEM YEDEK PARÇA ALIM VE MONTAJ İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.11.2021 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	GAZ REGÜLATÖRÜ			3	Adet		
2	DÜŞÜK BASINÇ REGÜLATÖRÜ			4	Adet		
3	BÖLGESEL BASINÇ ALARM SENSÖRÜ			15	Adet		
4	BÖLGESEL VAKUM ALARM SENSÖRÜ			5	Adet		
5	SENSÖR KABLOSU			20	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

• Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

**MEDİKAL GAZ SİSTEMLERİ YEDEK PARÇALARI ALIM ve MONTAJ İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. KONU:

1.1 Bu şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de teknik özellikleri belirtilen 5 (beş) kalem medikal gaz sistemleri yedek parçalarının alım ve montaj işinin 4734 sayılı kamu ihalesi kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

2.1. Bahse konu alım, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Medikal gaz sistemlerinde kullanılmak üzere istenmektedir. Talep edilen malzemeler montaj dahil alıma çıkmıştır.

2.2. Talep edilen Gaz regülatörü;

- Gaz işareti :N2
- Tüp bağlantısı: G5/8
- Hortum bağlantısı: G3/8
- Giriş manometresi:0-315 bar
- Çıkış manometresi: 0-40 bar
- Ayarlanabilir basınç: 0-25 bar
- Gaz debisi: 45 m3/h=saat olacaktır.

2.3. Düşük basınç sensörü; Manuel göstergeli, hortum bağlantısı G3/8, Ayarlanabilir basınç, 0-25 bar olacaktır.

2.4 Bölgesel basınç alarm sensörü; 0-16 bar, vakum sensörü 0/-1 bar olacaktır.

2.5 Sensör kabloları, standart özellikte olacaktır.

Talep edilen basınç regülatörlerinin resimleri ek'te sunulmuştur. Teklif verecek olan firmalar, montaj dahil olarak fiyat verecektir. Yapılacak iş, 2 yıl malzeme, 1 yıl işçilik garantili olacaktır.

3. KABUL;

3.1 Kabul, Hastane teknisyenlerinin bulunacağı komisyon tarafından yapılacaktır. Kabul ve kontrol idari şartname, teknik şartname, sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihale yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.


Yukarıda belirtilen alımla ilgili tüm uyuşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkili olacaktır.

Ömer YILDIZ

Elektrik Teknikeri


Musa GÜNEŞ

Sorumlu Teknisyen Yrd.

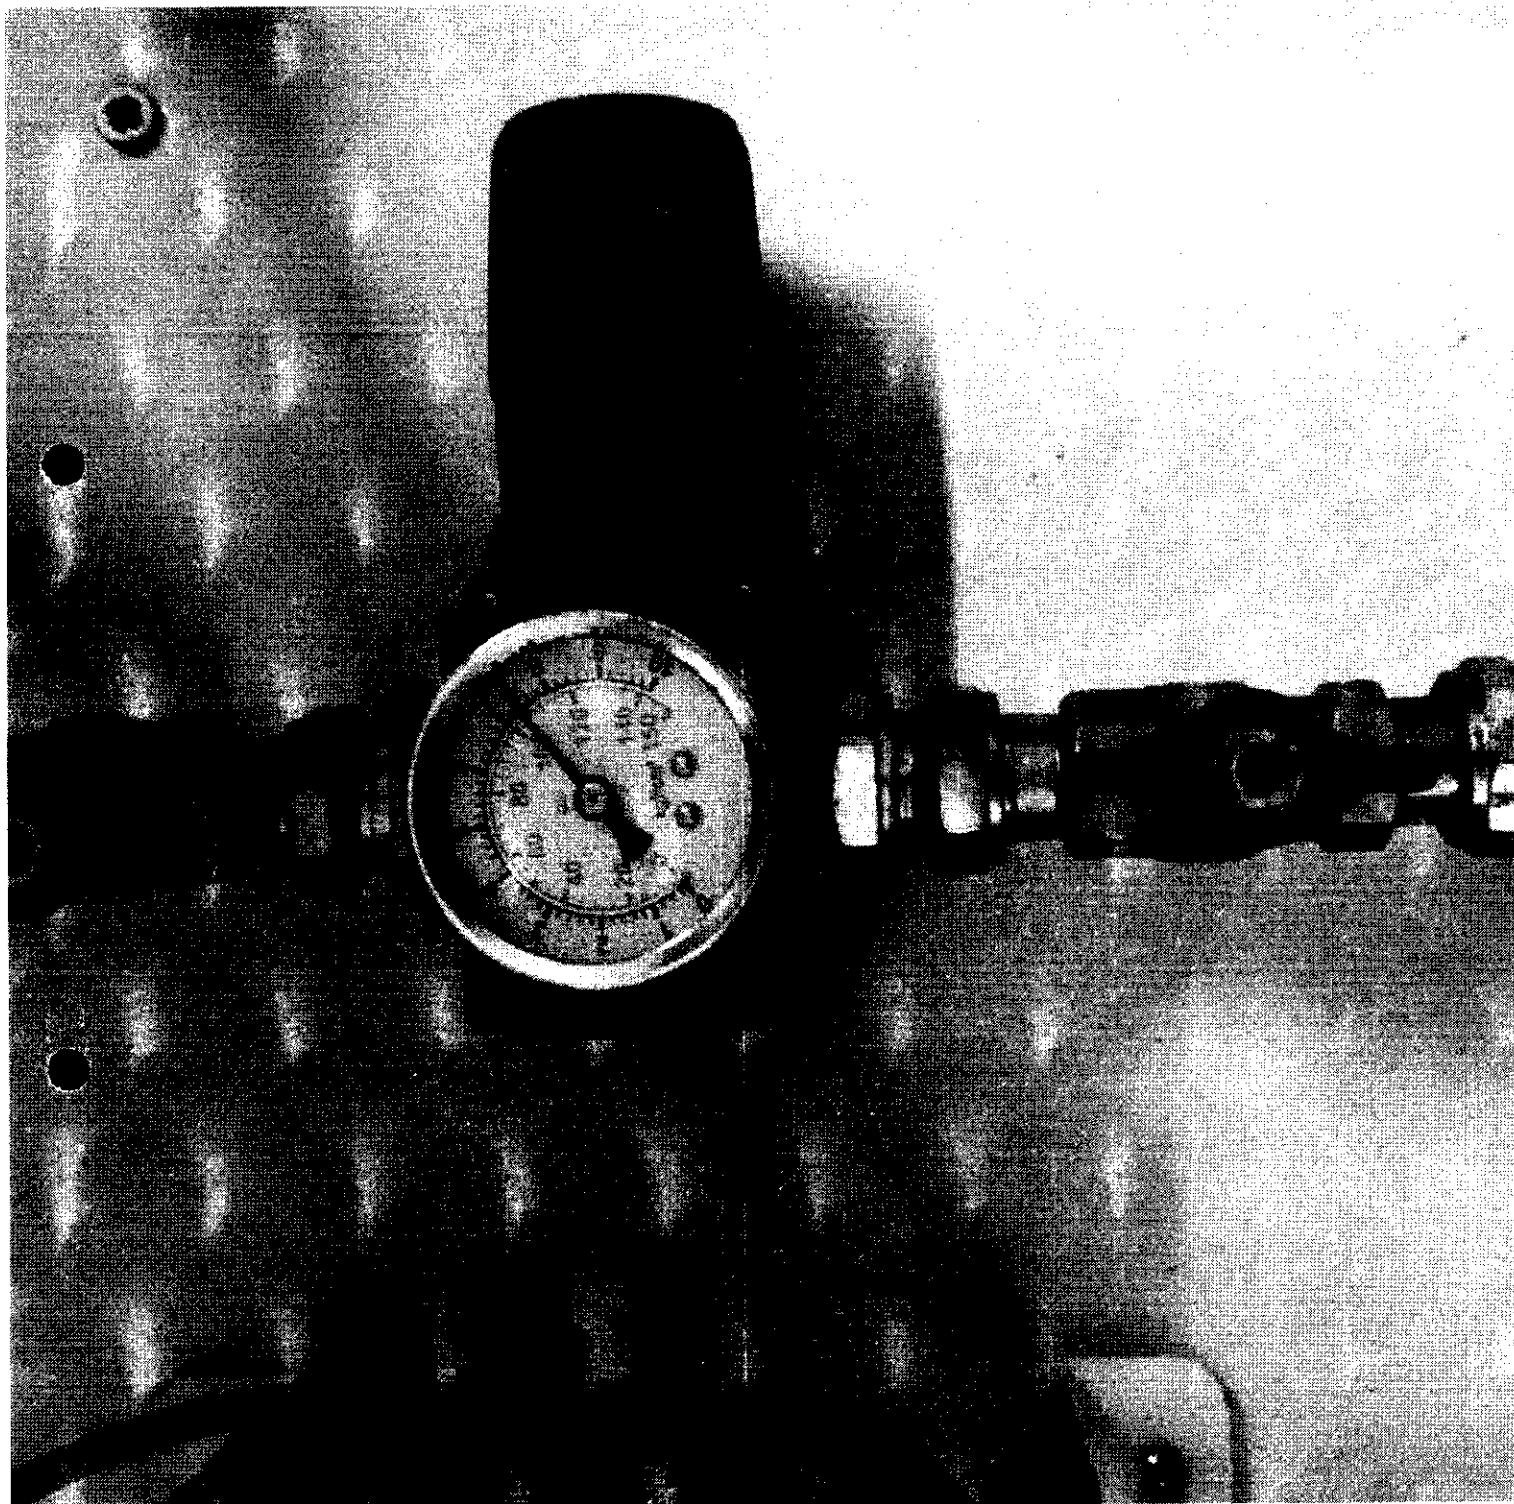

Over 411012

Miss Givens

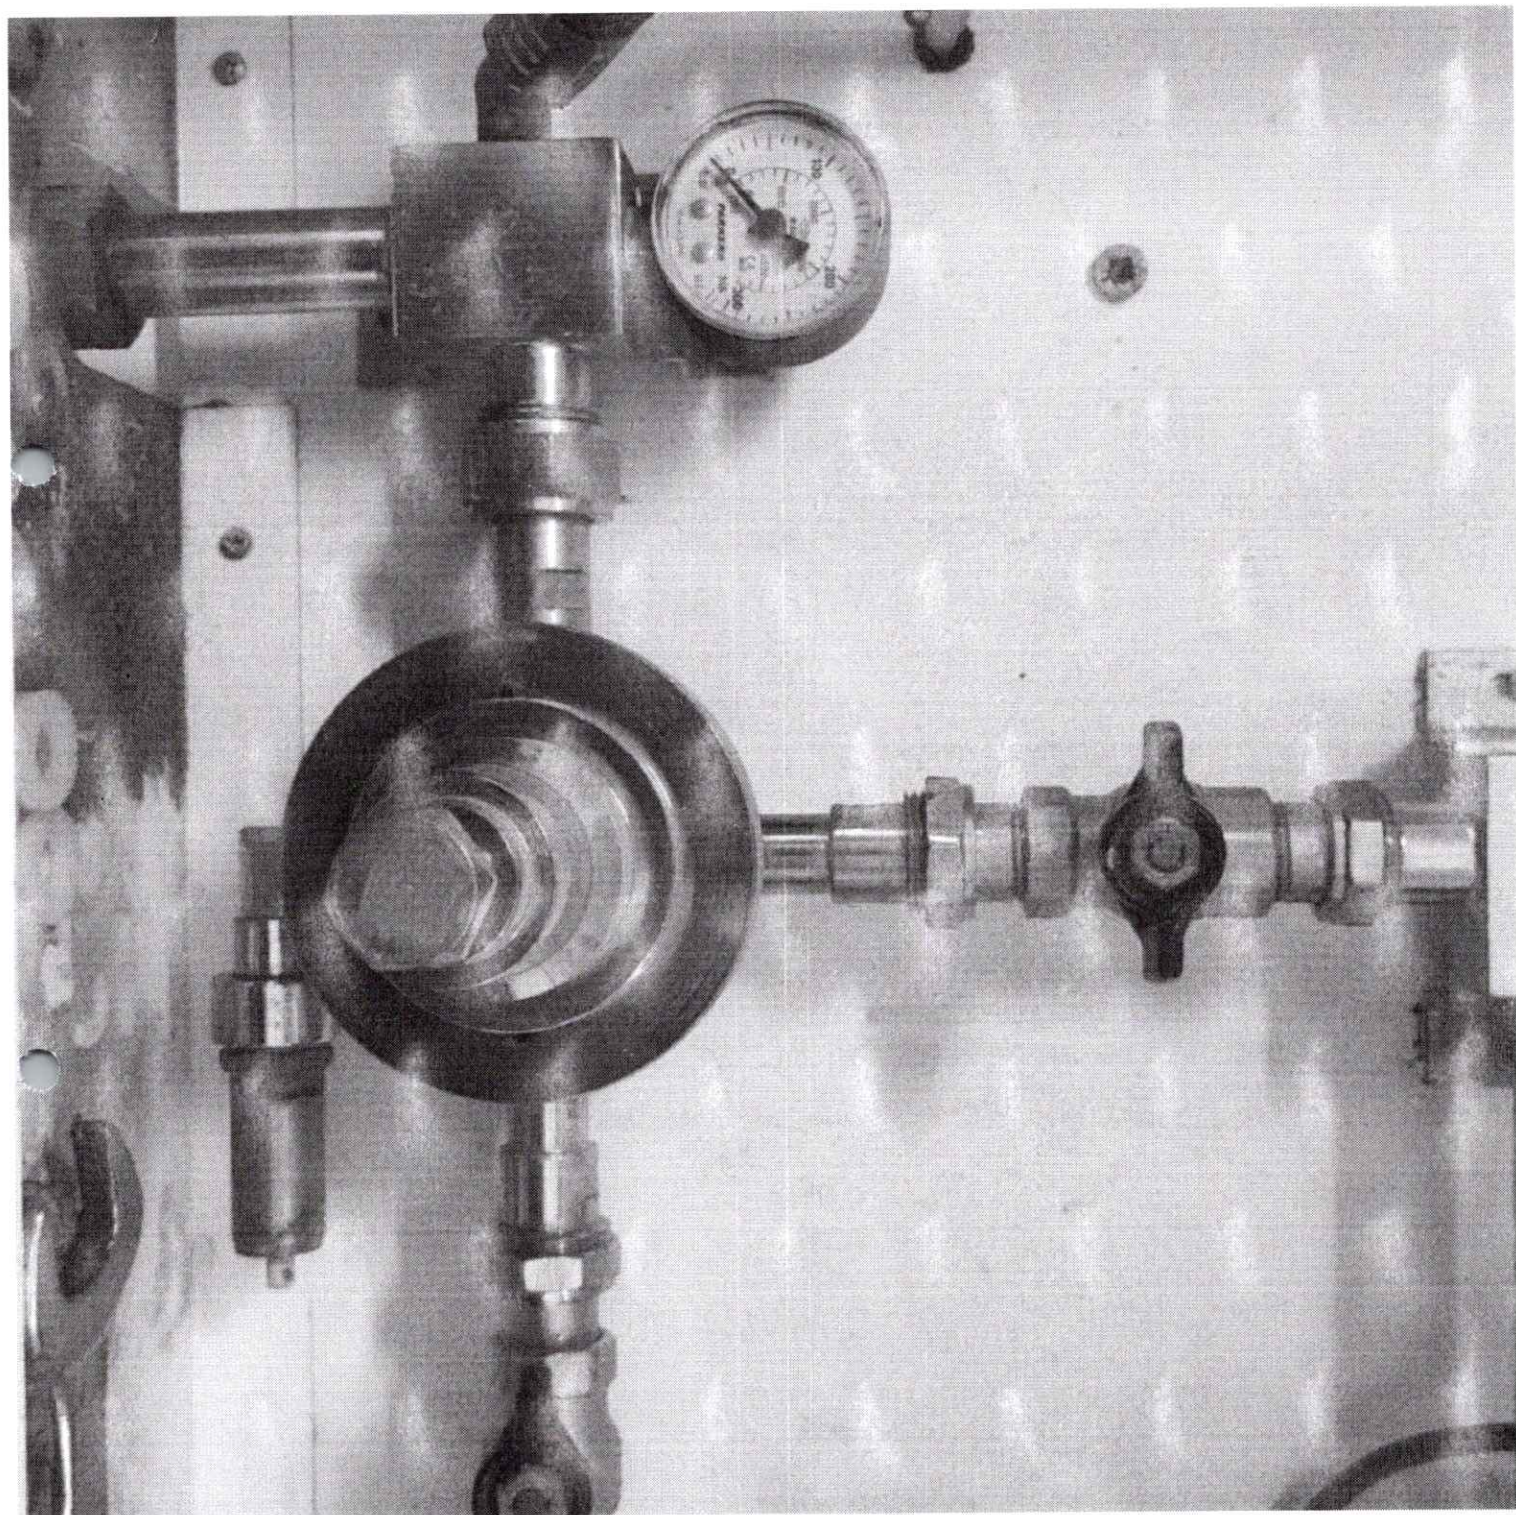

5 Nov 41007

Musa Jones