

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

29.03.2024

Sayı: 120

Konu: KALİTE YÖNETİM BİRİMİ 20 KALEM MALZEME ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden saat: 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Sakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KAT TANIMLAMA PANOSU			10	Adet		
2	WC LEVHASI			50	Adet		
3	ASANSÖR İÇİ GÖRME ENGELLİLER İÇİN KULLANIM TALİMATI			12	Adet		
4	KAPI İSİMLİKLERİ			360	Adet		
5	ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME LEVHASI			30	Adet		
6	BAHÇE YÖNLENDİRME IŞIKLI PİLON TABELA			12	Adet		
7	IŞIKLI KURUM KİMLİK TOTEMİ			1	Adet		
8	UV BASKILI MEKAN TANIMLAMA TABELALARI			35	Adet		
9	CEPHEYE MONTE GİRİŞ YAZISI			3	Adet		
10	ALÜMİNYUM KASALI IŞIKLI OYMA TABELA (EBAT: 500X80)			1	Adet		
11	ALÜMİNYUM KASALI IŞIKLI OYMA TABELA (EBAT: 660X120)			1	Adet		
12	ALÜMİNYUM KASALI IŞIKLI OYMA TABELA (EBAT: 300X80)			2	Adet		
13	ALÜMİNYUM KASALI IŞIKLI OYMA TABELA (EBAT: 300X60)			1	Adet		
14	ALÜMİNYUM KASALI IŞIKLI OYMA TABELA (EBAT: 390X60)			1	Adet		
15	ALÜMİNYUM KASALI IŞIKLI OYMA TABELA (EBAT: 400X60)			1	Adet		
16	ALÜMİNYUM KASALI IŞIKLI OYMA TABELA (EBAT:125X50)			2	Adet		
17	ALÜMİNYUM KASALI IŞIKLI OYMA TABELA (EBAT:600X100)			1	Adet		
18	ALÜMİNYUM KASALI IŞIKLI OYMA TABELA (EBAT:500X50)			1	Adet		
19	DUVARA MONTELİ YÖNLENDİRME LEVHASI			30	Adet		
20	PLEKSİ MİKNATISLI UV BASKILI GENEL KAT YERLEŞİM PLANI			4	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kiři / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaře/İmza


Ek : Teknik Şartname



Satın almanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler sipariřten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluęunun deęerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden deęerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde deęerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulařtırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

PLEKSİ MİKNATISLI UV BASKILI GENEL KAT YERLEŞİM PLANI

- 1-Pleksi mıknatıslı ve uv baskılı olacaktır.
- 2-1930 mm x1300 mm ölçülerinde olacaktır.
- 3-80 birimli olacaktır
- 4-Renk kurumsal kimlik kılavuzuna uygun olacaktır.
- 5-Yazı rengi idare tarafından belirlenecektir.(uv kabartma)
- 6-Duvara monte edilecektir.
- 7-Yazı tasarımı idare tarafından belirlenecektir.
- 8- **Açıklama** : Alt kısım 5 mm siyah pleksi orta kısım 3 mm beyaz pleksi en üst kısımda ise 3 mm saten (mat) pleksiglas üzerine UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Yazının uygulanacağı 3 mm saten (mat) pleksiglas zemine 10*3mm 4 adet endüstriyel mıknatıs ile bağlantı sağlanacaktır. Birim yazılı parçalar yer değiştirebilir özellikte ve mıknatıslı olacaktır.
- 9-Adet: 4 adet olacaktır.
- 9-Yüklenici firma yaptığı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.


Mehmet MERİN
Müdür Yardımcısı
Patnos Devlet Hastanesi

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAY
Eczane Teknikeri



WC LEVHALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-15x15 cm (montaj yüksekliđi 160 cm olmalıdır.)

2-kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

3-yazı rengi ve yazı tasarımı idarece belirlenecektir.(Uv kabartma)

4-Duvara monte şekilde olacaktır.

5-Zemin 3 mm kırmızı pleksi üzerine ise 5 mm saten (mat) pleksiglastan uv tekniđi ile kabartma yapılacaktır. Braille alfabesi çakma boncuk sistemi ile yazılacaktır.

6-Adet :50 adet olacaktır.

7-Yüklenici firma yaptıđı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Mehmet KARIN
Müdür Yardımcısı
Patnos Devlet Hastanesi

Tunay DEĞAN

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAY
Eczane Teknikeri

ASANSÖR İÇİ GÖRME ENGELLİLER İÇİN KULLANIM TALİMATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

(BRAİLLE ALFABELİ)

1-Ürün : Kabartma UV baskılı ve Braille alfabeli asansör kullanım talimatı

2-Ölçü : 30 cmx 21 cm

3-Renk : Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

4-Yazı rengi: Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır. (UV kabartma)

5-Montaj şekli: Duvara monte

6-Adet : 12

7-Açıklama: Alüminyum çerçeve içine konulacak olan ürün 1 mm asetat üzerine UV baskı tekniğinde kabartma yapılarak baskı yapılacaktır. Görme engelli vatandaşların kullanımı için Braille alfabesi uygulanacaktır.

8-Yüklenici firma yaptığı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Mehmet KARIN
İşin Yardımcısı
Patnos Devlet Hastanesi

1 mayıs Depoan
A.A.A.

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAY
Eczacı Teknikeri

KAPI İSİMLİKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-160X350 mm ölçülerinde olacaktır.

2-Montaj yüksekliği 160 cm olacaktır.

3-Renk: pantone 199 C-RAL kodu 3028 olacaktır.

4-Montaj şekli: Havşa başlı vidalama sistemi ile uygulanacaktır.

5-Adet :360 adet

6-Alt katman 3 mm üst katman 5mm tek taraflı saten (mat)pleksiglastan çok katmanlı olarak imal edilecektir. İlgili tasarımı web sayfasında bulunan başlıklardaki linklerden illüstratör eps , png ve pdf formatlarında indirilebilecektir. Sağlık tesisi tabelalarında sağlık bakanlığına bağlı hastaneler , ağız ve diş sağlığı merkezleri ile bazı bölümlerine ad verilmesi ve tabela esasları hakkında yönerge esas alınacaktır.Birim isimleri ve şahıs isimleri modüler olup ikişer adet natürel magnet kullanılarak sabitlenecektir. Braille alfabesi çakma boncuk sistemi ile yazılacaktır.

7-Yüklenici firma yaptığı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Mehmet NARİN
Müdür Yardımcısı
Patnos Devlet Hastanesi

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAY
Eczane Teknikeri

Tunay Duman
Klinik

ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME LEVHASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Ortalama her bir tabela 6 modüllü olacaktır.

2--Toplamda 30 adet olarak alım yapılacaktır.

3-Ürün:pleksi kabartma uv baskılı askılı çif taraf yönlendirme

4-ölçü:143x23 cm

5-Renk:Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

6-Yazı Rengi: Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

7-Tasarım:İdare tarafından belirlenecektir.

8-(Uv kabartma)

9-Montaj şekli: Tavana monte

10-Açıklama:orta kısım 3 mm kırmızı pleksi üzerine ön ve arka 5 mm saten (mat)pleksiglastan çok katmanlı olarak imal edilecektir. UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir. Yönlendirme tabelaları en alt noktası minimum 220 cm yükseklikte olacaktır. Birim ve yön isimleri modüler olup 2'şer adet naturel magnet kullanılarak sabitlenecektir.11-Yüklenici firma yaptığı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Mehmet KARIN
Müdür Yardımcısı
Patnos Devlet Hastanesi

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAY
Eczane Teknisyeni

Tunay Değan

BAHÇE YÖNLENDİRME IŞIKLI PİLON TABELA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Yazı Tasarımı: İdare tarafından belirlenecektir.

2-Ölçü:130x300x20 cm

3-Renk: idare tarafından belirlenecektir.

4-Yazı rengi:Pantone :199 C RAL Kodu:3028 RAL Kodu:: 190 70 30 şeklinde uygulanacaktır.

5-Montaj şekli :Zemine monte

6-Açıklama:Zemin kompozit panel – Yazılar 3 mm pleksiglas kabartma kutu harf – Logo5 mm pleksiglas – Logo transluzent folyo uygulama- Aydınlatma floresan modül led – Çift yönlü

7-Elektrik tesisatı yüklenici tarafından yapılacaktır.

8-İdarenin uygun gördüğü yere montajı yapılacaktır.

9-Toplamda 12 adet üzerinden alım gerçekleştirilecektir.

10- Modül:5 Modül olacaktır.

11-Yüklenici firma yaptığı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Mehmet KARIN
M. Karın
Patnos Devlet Hastanesi

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAY
Eczane Teknikeri

Tunay Deyan

İŞIKLI KURUM KİMLİK TOTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürün** : TOTEM TABELA
- 1-Ölçü** :kaset ölçüsü: 250x250x70 cm toplam yükseklik: 1250 cm
- 2-Renk** : Kurumsal Kimlik kılavuzuna uygun olacaktır.
- 3-Yazı rengi** : Kurumsal Kimlik kılavuzuna uygun olacaktır.
- 4-Montaj şekli** : zemine monte
- 5-Adet:** :1 adet olacaktır.
- 6-Yazı Tasarımı:** İdare tarafından belirlenecektir.

7-Açıklama : Zemin Avrupa vinil baskı • Klipsli vidalı germe sistemi • Logo ve yazılar UV baskı • Aydınlatma T5 floresan lamba ve elektronik balans Totem tabela çift taraflı sağlık bakanlığı tabela ve yönlendirme standartlarına uygun olacaktır. Üst kaset ölçüsü 250x250 cm olacaktır. Boru yüksekliği üst kaset hariç 1000cm x 8 mm et kalınlığında ve 60 cm çapında olacaktır. Işıklandırma mercek led 1,5 vat / adet özelliğinde olacak trafo dış mekan ıp 67 özelliğinde olacaktır. Flanş 150x150x20 mm olacaktır. Totem, montaj için açılacak olan en az 2 m x 2 m x 2 m ankraj çukuruna, 3/4 inch en az 12 adet demir çubuklarla ve somunlarla 3 adet flanş aracılığıyla sabitlenecektir. Birinci flanş 150*150 olacak, kaynak ile Borunun başlangıcına monte edilecektir. İkinci ve üçüncü flanş 100*120 ölçüsünde olacak ve 20mm çapında 10 cm uzunluğunda teflonlu somunlar ile Taşıyıcı ayak (Demir

8-Yüklenici firma yaptığı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Mehmet KARIN
Müdür Yardımcısı
Patnos Devlet Hastanesi

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAY
Eczane Teknikeri

Tunay Değan

UV BASKILI MEKAN TANIMLAMA TABELALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Ölçü :60x15 cm ebatlarında olacaktır.
- 2-Renk:Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.
- 3-Yazı rengi : Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır
- 4-Montaj şekli : Tavana monte
- 5-Adet :35 adet
- 6-Açıklama :5 mm tek taraflı saten (mat) pleksiglas üzerine uv baskı uygulanarak hazırlanacaktır.
Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir.
- 7-Yazı tasarımı :İdare tarafından belirlenecektir.
- 8-Yüklenici firma yaptığı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Mehmet KARIN
Müdür Yardımcısı
Patnos Devlet Hastanesi

Tunay Değan
Şef

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAY
Eczane Teknikeri

CEPHEYE MONTE GİRİŞ YAZISI (KOMPOZİT ZEMİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 125 x 50 Cm Ölçülerinde olacaktır.
- 2- Tabela üzerinde Morg yazısı yazılacaktır.
- 3- Tabelanın kasası 40 mm x 40 mm x 3 mm kalınlığında demir profillerden imal edilecek ve iki kat antipas boya ile boyanacaktır.
- 4- Panonun ön ve yan yüzleri 4 mm et kalınlığındaki gri renk alüminyum kompozit ile kaplanacaktır. Kompozitin üzerine kırmızı (RAL KOD 3028) renk 10 mm et kalınlığındaki pleksiglastan imal edilecek ve harfler monte edilecektir.
- 5- Panonun aydınlatılması için yeterli miktarda led floresan kullanılacaktır.
- 6- Duvara monte edilecektir.
- 7- Tabela çevre şartlarına (rüzgar, su ,toz, güneş vb.) karşı dayanıklı olacaktır. Bu sistem su ve toz geçirmez olacaktır.
- 8- Toplamda 3 adet olacaktır.
- 9- Yazı tasarımı ve yazı rengi idare tarafından belirlenecektir.
- 10-Yüklenici firma yaptığı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.


Mehmet KARIN
Patnos Devlet Hastanesi

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAY
Eczane Teknikeri

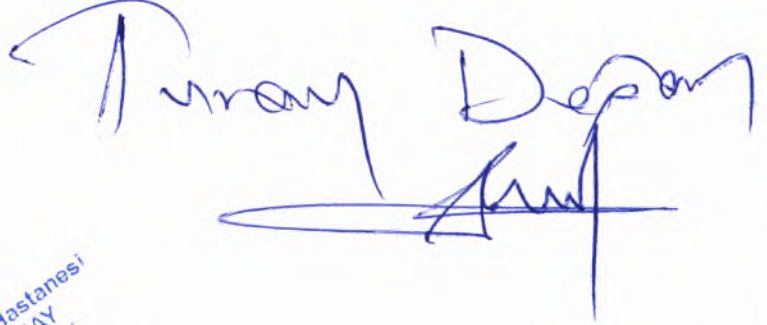
Tunay Deyan

ALÜMİNYUM KASALI IŞIKLI OYMA TABELA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 500 X 80 cm ebatlarında olacaktır.
- 2- Tabelanın iç kısmında kullanılacak olan aydınlatma 3 çiftli modüllü led olacaktır.
- 3- Oyma kısımlar için kullanılacak olan pleksiler kurumun belirlediği tasarım harflerine uygun olacaktır.
- 4- 4 mm pleksiglattan kullanılacaktır.
- 5- Tabella trafosu hava şartlarına karşı (yağmur, su, kar vb.) dayanıklı olacaktır.
- 6- Yazı renk idare tarafından belirlenecektir.
- 7- Toplamda 1 adet olacaktır.
- 8-Duvara monte edilecektir.
- 9-Yüklenici firma yaptığı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.



Mehmet MARİN
Mühür Yöneticisi
Patnos Devlet Hastanesi


Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAY
Eczane Teknikeri


Tunay Depem

ALÜMİNYUM KASALI IŞIKLI OYMA TABELA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 660 X 120 cm ebatlarında olacaktır.
- 2- Tabelanın iç kısmında kullanılacak olan aydınlatma 3 çiftli modüllü led olacaktır.
- 3- Oyma kısımlar için kullanılacak olan pleksiler kurumun belirlediği tasarım harflerine uygun olacaktır.
- 4- 4 mm pleksiglattan kullanılacaktır.
- 5- Tabella trafosu hava şartlarına karşı (güneş,yağmur, su, kar vb.) dayanıklı olacaktır.
- 6- Yazı, renk idare tarafından belirlenecektir.
- 7- Toplamda 1 adet olacaktır.
- 8-Duvara monte edilecektir.
- 9-Yüklenici firma yaptığı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.


Mehmet KARIN
Müdür Yardımcısı
Patnos Devlet Hastanesi


Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAY
Eczane Teknikeri


Ruay Deyan


ALÜMİNYUM KASALI IŞIKLI OYMA TABELA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- 300 X 80 cm ebatlarında olacaktır.

2- Tabelanın iç kısmında kullanılacak olan aydınlatma 3 çiftli modüllü led olacaktır.

3- Oyma kısımlar için kullanılacak olan pleksiler kurumun belirlediği tasarım harflerine uygun olacaktır.

4- 4 mm pleksiglattan kullanılacaktır.

5- Tabella trafosu hava şartlarına karşı (güneş, yağmur, su, kar vb.) dayanıklı olacaktır.

6- Yazı, renk idare tarafından belirlenecektir.

7- Toplamda 2 adet olacaktır.

8- Duvara monte edilecektir.

9- Yüklenici firma yaptığı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Mehmet NARİN
Mühür Makinacısı
Patnos Devlet Hastanesi

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAY
Eczane Teknikeri

Tunay Deyim

ALÜMİNYUM KASALI IŞIKLI OYMA TABELA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 300 X 60 cm ebatlarında olacaktır.
- 2- Tabelanın iç kısmında kullanılacak olan aydınlatma 3 çiftli modüllü led olacaktır.
- 3- Oyma kısımlar için kullanılacak olan pleksiler kurumun belirlediği tasarım harflerine uygun olacaktır.
- 4- 4 mm pleksiglastan kullanılacaktır.
- 5- Tabella trafosu hava şartlarına karşı (güneş, yağmur, su, kar vb.) dayanıklı olacaktır.
- 6- Yazı, renk idare tarafından belirlenecektir.
- 7- Toplamda 1 adet olacaktır.
- 8- Duvara monte edilecektir.
- 9- Yüklenici firma yaptığı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Mehmet NARİN
Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAY
Eczane Teknikeri

Rıyaz Depam
Mehmet NARİN

ALÜMİNYUM KASALI IŞIKLI OYMA TABELA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 390 X 60 cm ebatlarında olacaktır.
- 2- Tabelanın iç kısmında kullanılacak olan aydınlatma 3 çiftli modüllü led olacaktır.
- 3- Oyma kısımlar için kullanılacak olan pleksiler kurumun belirlediği tasarım harflerine uygun olacaktır.
- 4- 4 mm pleksiglastan kullanılacaktır.
- 5- Tabella trafosu hava şartlarına karşı (güneş, yağmur, su, kar vb.) dayanıklı olacaktır.
- 6- Yazı, renk idare tarafından belirlenecektir.
- 7- Toplamda 1 adet olacaktır.
- 8- Duvara monte edilecektir.
- 9- Yüklencisi firma yaptığı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Mehmet KARIN
Mühür
Patnos Devlet Hastanesi

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAY
Eczane Teknikeri

İsmail Deyan
KARIN

ALÜMİNYUM KASALI IŞIKLI OYMA TABELA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 400 X 60 cm ebatlarında olacaktır.
- 2- Tabelanın iç kısmında kullanılacak olan aydınlatma 3 çiftli modüllü led olacaktır.
- 3- Oyma kısımlar için kullanılacak olan pleksiler kurumun belirlediği tasarım harflerine uygun olacaktır.
- 4- 4 mm pleksiglastan kullanılacaktır.
- 5- Tabella trafosu hava şartlarına karşı (güneş, yağmur, su, kar vb.) dayanıklı olacaktır.
- 6- Yazı, renk idare tarafından belirlenecektir.
- 7- Toplamda 1 adet olacaktır.
- 8- Duvara monte edilecektir.
- 9- Yüklenici firma yaptığı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Mehmet KARIN
Müdür Yardımcısı
Patnos Devlet Hastanesi

Tunay Değirmen

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAY
Eczane Teknikeri

ALÜMİNYUM KASALI IŞIKLI OYMA TABELA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 125 X 50 cm ebatlarında olacaktır.
- 2- Tabelanın iç kısmında kullanılacak olan aydınlatma 3 çiftli modüllü led olacaktır.
- 3- Oyma kısımlar için kullanılacak olan pleksiler kurumun belirlediği tasarım harflerine uygun olacaktır.
- 4- 4 mm pleksiglastan kullanılacaktır.
- 5- Tabella trafosu hava şartlarına karşı (güneş, yağmur, su, kar vb.) dayanıklı olacaktır.
- 6- Yazı, renk idare tarafından belirlenecektir.
- 7- Toplamda 2 adet olacaktır.
- 8- Duvara monte edilecektir.
- 9- Yüklenici firma yaptığı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Mehmet MARİN
Mühür Yetkilisi
Patnos Devlet Hastanesi

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAY
Erzane Teknikeri

Tunay Döğen

ALÜMİNYUM KASALI IŞIKLI OYMA TABELA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 600 X 100 cm ebatlarında olacaktır.
- 2- Tabelanın iç kısmında kullanılacak olan aydınlatma 3 çiftli modüllü led olacaktır.
- 3- Oyma kısımlar için kullanılacak olan pleksiler kurumun belirlediği tasarım harflerine uygun olacaktır.
- 4- 4 mm pleksiglastan kullanılacaktır.
- 5- Tabella trafosu hava şartlarına karşı (güneş, yağmur, su, kar vb.) dayanıklı olacaktır.
- 6- Yazı, renk idare tarafından belirlenecektir.
- 7- Toplamda 1 adet olacaktır.
- 8- Duvara monte edilecektir.
- 9- Yüklenici firma yaptığı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Mehmet KARIN
Müdür Yardımcısı
Patnos Devlet Hastanesi

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNEY
Eczacı-Teknikeri

Tunay Deşem

ALÜMİNYUM KASALI İŞIKLI OYMA TABELA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 500 X 50 cm ebatlarında olacaktır.
- 2- Tabelanın iç kısmında kullanılacak olan aydınlatma 3 çiftli modüllü led olacaktır.
- 3- Oyma kısımlar için kullanılacak olan pleksiler kurumun belirlediği tasarım harflerine uygun olacaktır.
- 4- 4 mm pleksiglattan kullanılacaktır.
- 5- Tabella trafosu hava şartlarına karşı (güneş, yağmur, su, kar vb.) dayanıklı olacaktır.
- 6- Yazı, renk idare tarafından belirlenecektir.
- 7- Toplamda 1 adet olacaktır.
- 8- Duvara monte edilecektir.
- 9- Yüklencisi firma yaptığı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Mehmet KARIN
Murfu...
Patnos Devlet Hastanesi

Tunay Deyen

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAY
Eczane Teknikeri

DUVARA MONTELİ YÖNLENDİRME LEVHASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Ortalama her bir tabela 4 modüllü olacaktır.
- 2-Toplamda 30 adet olarak alım yapılacaktır.
- 3-Ürün:pleksi kabartma uv baskılı duvara monteli yönlendirme
- 4-ölçü:143x23 cm
- 5-Renk:Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.
- 6-Yazı Rengi: Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.
- 7-Tasarım:İdare tarafından belirlenecektir.
- 8-(Uv kabartma)
- 9-Montaj şekli: Duvara monte
- 10-Açıklama:orta kısım 3 mm kırmızı pleksi üzerine ön ve arka 5 mm saten (mat)pleksiglastan çok katmanlı olarak imal edilecektir. UV tekniği ile kabartma yapılacaktır.
- 11-Yüklenici firma yaptığı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Mehmet NARİN
Müdür Yardımcısı
Patnos Devlet Hastanesi

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAY
Eczacı Teknikeri

Tunay Deyen

KAT TANIMLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-25x25 cm ebatlarında olacaktır.

2-Renk olarak kurumsal kimlik kılavuzuna uygun olacaktır.

3-Yazı rengi idare tarafından belirlenecektir.(uv kabartma)

4-Duvara monte şeklinde olacaktır.

5- Toplamda 10 adet olacaktır.

6-Satineli pleksi üzerine uv kabartma şeklinde uygulama yapılacaktır. Zemin 3 mm satineli pleksi kullanılacak ve duvara çift taraflı bant ve silikon ile yapıştırılacaktır. Üründe kurumca belirlenen renk ve tasarımlar uygulanacaktır. Braille alfabeli olacaktır.

7-Yazı tasarımı idare tarafından belirlenecektir.

8-Yüklenici firma yaptığı işten 2 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Mehmet KARIN
Müdür Yardımcısı
Patnos Devlet Hastanesi

Tuncay DEĞAN
Müdür

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAY
Eczane Teknikeri