


- Alt katman 3 mm, üst katman 5 mm tek taraflı saten (mat) pleksiglastan çok katmanlı olarak imal edilecektir.
- Birim isimleri modüler olup 2'şer adet naturel magnet kullanılarak sabitlenecektir.

Sağlık bakanlığı tabela ve yönlendirme levhaları yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmalıdır.

(Temsili resim)

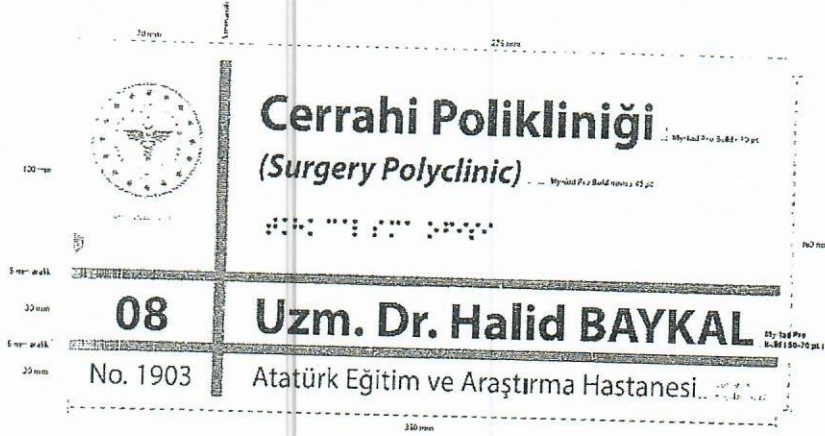

HASTANE İÇİ YÖNLENDİRME TABELALARI DEĞİŞİMİ ŞARTNAMESİ

120 ADET baskı tabelaya ihtiyacımız vardır .

Boyutları 60x30 boyutlarında olacaktır. (bazı yerlerde farklı ölçülerde de olabilir)

Baskı tek renkten oluşmaktadır. • Pantone : 199 C RAL Kodu : 3028 • Montaj şekli: Tavana askı sistemi

• 5 mm tek taraflı saten (mat) pleksiglas üzerine UV baskı uygulanarak hazırlanacaktır.

Malzeme dayanıklı olmalı .

Yıpranma sökülmelere karşı dayanıklı olmalıdır.

Sağlık bakanlığı tabela ve yönlendirme levhaları yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmalıdır.

KAPI ÜSTÜ BASKI TABELA ŞARTNAMESİ

15 Adet kapı üstü dijital baskı giydirme yönlendirme uygulaması yapılacaktır.

Boyutları 160x70 cm olmalıdır .

Malzeme dayanıklı olmalı .

Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Doç.Dr.Yaşar BRYILMAZ
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı
VEDAT ZENGİL

KALİTE YÖNETİM
DİREKTÖRÜ
Hayrettin TEYFUR

Recep Özner
OK

Yıpranma sökülmelere karşı dayanıklı olmalıdır.

İçerik hastane ihtiyacına ve bölümlerine göre belirlenecektir.

Sağlık bakanlığı tabela ve yönlendirme levhaları yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmalıdır.

BİNA GİRİŞ YÖNLENDİRME TABELASI ŞARTNAMESİ

Baskı tek renkten oluşmaktadır. • Pantone : 199 C RAL Kodu : 3028

Boyutu 200x170 cm olmalıdır

Bölümler hastane içeriğine göre değişiklik gösterebilir.

Malzeme dayanıklı olmalı .

Yıpranma sökülmelere karşı dayanıklı olmalıdır.

Sağlık bakanlığı tabela ve yönlendirme levhaları yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmalıdır.

(Temsili resim)

Göz Hastalıkları Polikliniği	←
Ameliyathane	→
Dahiliye Kliniği	→
Üroloji	←
Başhekimlik	→
Radyoloji	→
Biyokimya Laboratuvarı	←

Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Doç.Dr.Yaşar FERYILMAZ
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı
VEDAT ZENGİL

KALİTE YÖNETİM
DİREKTÖRÜ
Hayrettin TEYFUR

Recep Özmen
XOL

HASTANE İÇİ KAPI İSİMLİKLERİ DEĞİŞİMİ ŞARTNAMESİ

402 Adet kapı isimliği olması gerekmektedir.

Kapı isimliği boyutları eni:35 cm boyu:12.5 cm

Uv baskı ve görme engelliler için kabartma baskı (Braille alfabesi) olması gerekmektedir.

Malzeme dayanıklı olmalı .


Yıpranma sökülmelere karşı dayanıklı olmalıdır.

Baskı tek renkten oluşmaktadır. • Pantone : 199 C RAL Kodu : 3028 • Montaj şekli: Havşa başlı vidalama sistemi
• Braille alfabesi çakma boncuk sistemiyle yazılacaktır.

- Alt katman 3 mm, üst katman 5 mm tek taraflı saten (mat) pleksiglastan çok katmanlı olarak imal edilecektir.
- Birim isimleri modüler olup 2'şer adet naturel magnet kullanılarak sabitlenecektir.

Sağlık bakanlığı tabela ve yönlendirme levhaları yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmalıdır.

(Temsili resim)

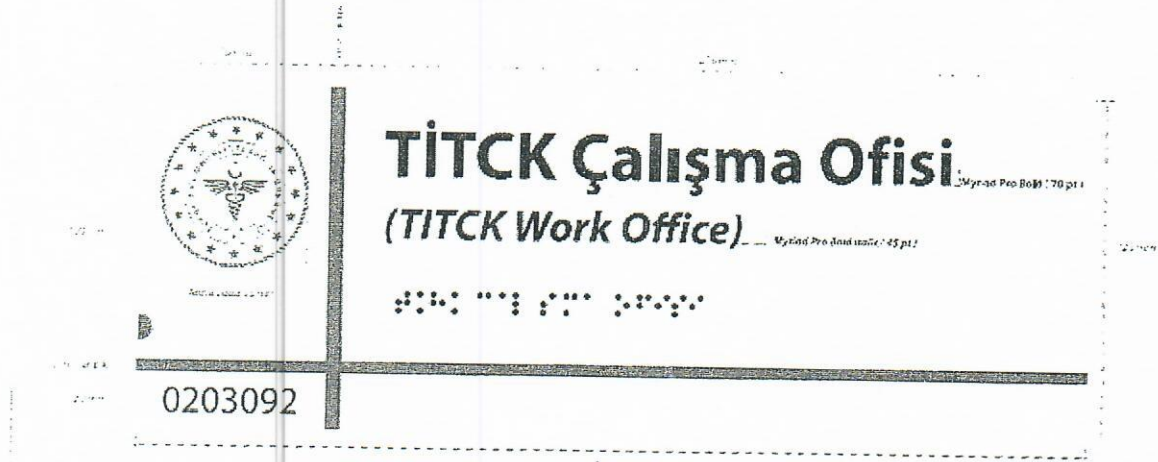

Doktor Odaları kapı isimliği: *Değerli*

24 adet doktor odası kapı isimliği olması gerekmektedir .

Eni : 35 cm boyu : 16 cm olmalıdır .

Uv baskı ve görme engelliler için kabartma baskı (Braille alfabesi) olması gerekmektedir.

Malzeme dayanıklı olmalı .

Yıpranma sökülmelere karşı dayanıklı olmalıdır.

Baskı tek renkten oluşmaktadır. • Pantone : 199 C RAL Kodu : 3028 • Montaj şekli: Havşa başlı vidalama sistemi
• Braille alfabesi çakma boncuk sistemiyle yazılacaktır.

İçişleri Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü
Doç. Dr. Yasar ERYILMAZ
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Dahili Mali İşler Müdür Yardımcısı
VEDAT ZENGİL

KALITE YÖNETİM
DIREKTÖRÜ
Hayrettin TEYFUR

Recep Özmen

BAYRAK LOGO DEĞİŞİMLERİ ŞARTNAMESİ

2 makam bayrağı değişimi yapılmalıdır .

100x150 cm boyutlarında olmalıdır .

Sağlık bakanlığı logosu bulunmalıdır.

Malzeme dayanıklı olmalıdır.

Yıpranma sökülmelere dayanıklı olmalıdır.

Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Doç.Dr.Yaşar **ERYILMAZ**
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı
VEDAT ZENGİL

KALİTE YÖNETİM
DİREKTÖRÜ
Hayrettin **TEYFUR**

Beapörner
ME

HASTANE GİRİŞİ TABELA DEĞİŞİMİ VE IŞIKLANDIRMA YENİLENMESİ ŞARTNAMESİ

Boy 150 cm eni 30 metre olmalıdır

Tabelanın ölçüleri Tabela Esasları Yönergesi'nin 3. Bölüm 7. Madde/ç Bendine uygun hazırlanmalıdır.

Zemin kompozit panel • Yazılar 3 mm pleksiglas, kabartma kutu harf • Logo 5 mm pleksiglas • Logo transluzent folyo uygulama • Aydınlatma floresan modül led

Tabela sağlık bakanlığı tabela esaslarına göre hazırlanmalıdır.

Dayanıklı malzemedен yapılmalıdır.

Yıpranma sökülmelere darbelere hava olaylarına karşı dayanıklı olmalıdır.

(temsili resim)



BAŞHEKİMLİK GİRİŞİ VE POLİKLİNİK GİRİŞİ DIŞ TABELA DEĞİŞİM VE IŞIKLANDIRMA YENİLENMESİ ŞARTNAMESİ

1 Adet başhekimlik girişi tabela 5 metre x 1 metre boyutlarında olmalıdır

1 adet poliklinik girişi tabelası 8 metre x 1 metre boyutunda olmalıdır.

Işıklandırması yeterli düzeyde olmalıdır .

Dayanıklı malzemedен yapılmalıdır

Yıpranma sökülmelere darbelere hava olaylarına karşı dayanıklı olmalıdır.

Yazı içerikleri aynı şekilde kutu harf ve ışıklı olarak kalacaktır.

Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Doç.Dr.Yaşar ERYILMAZ
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı
VEDAT ZENGİL

KALİTE YÖNETİM
DİREKTÖRÜ
Hayrettin TEYFUR

Recep Özmen
KUR