




**AĞRI**

**AĞIZ DİŞ MERKEZİ VE ADSM  
TABELA VE YÖNLENDİRME PROJESİ**

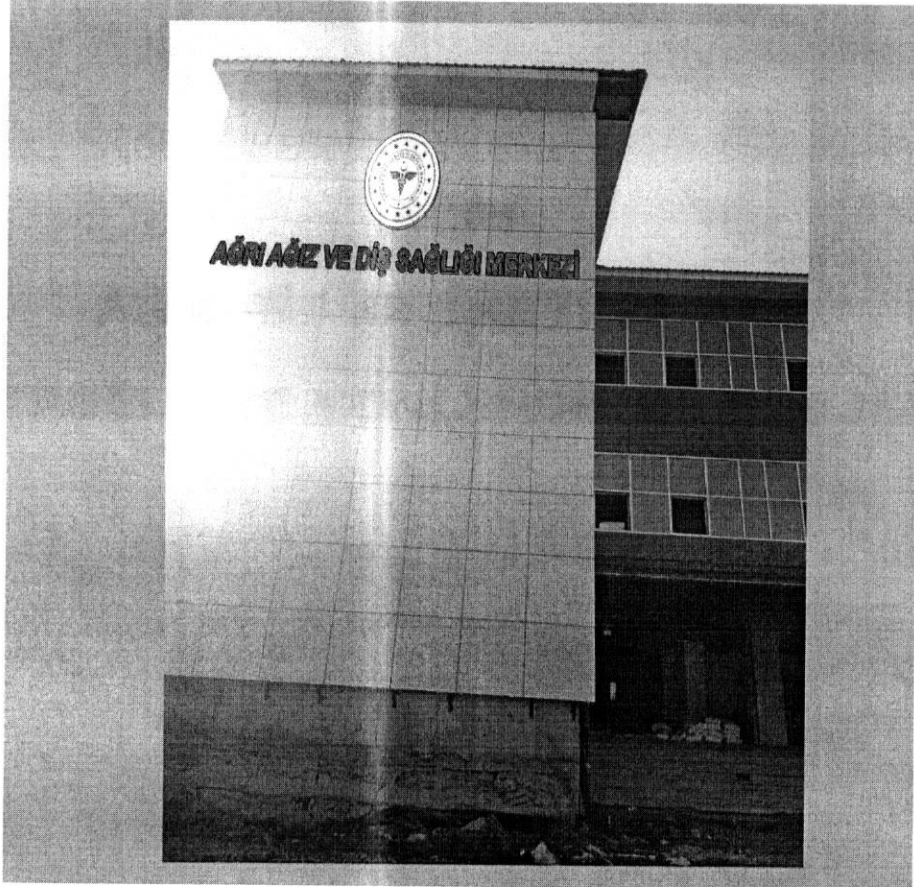

SIRA NO : 1

## PLEKSİ MİKNATISLI UV BASKILI GENEL KAT YERLEŞİM PLANI

AĞRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ GENEL KAT PLANI			
3. KAT	CİLDİYE POLİKLİNİĞİ ÇOCUK CERRAHİ POLİKLİNİĞİ	KBB POLİKLİNİĞİ ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİ	4. KAT
2. KAT	GECEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ BEYİN CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ	GÖĞÜS CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ GÖZ POLİKLİNİĞİ	5. KAT
1. KAT	KADIN HASTALIKLARI POL. GENEL YOĞUN BAKIM ... SERVİSİ FTR ... SERVİSİ	AMELİYATHANELER ... SERVİSİ	6. KAT
BODRUM KAT	GÖĞÜS HASTALIKLARI POL. ACİL SERVİS	ENFEKSİYON HASTALIKLARI POL. HEMODİYALİZ	7. KAT
ZEMİN KAT	SİĞINAK GÖRÜNTÜLEME MEKREZİ MAHKUM SERVİSİ LABORATUVARLAR	ECZANE ÇAMAŞIRHANE MORG	8. KAT

Ürün : Magnet Pleksi Mıknatıslı Kabartma UV baskılı kat planı

Ölçü : 180 x 100

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

Montaj şekli: Duvara monte


Adet 1

**Açıklama :** Zemin 3 mm pleksi üzerine 3 mm beyaz pleksi en üst kısımda ise 3 mm satıneli pleksi üzerine UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Yazının uygulanacağı 3 mm satıneli pleksi zemine 10\*3mm 4 adet endüstriyel mıknatıs ile bağlantı sağlanacaktır. Ürün 3 katman 3mm pleksiden oluşacaktır.

### İÇERİK EK:1

SIRA NO: 2

İsimli Pleksi Kabartma UV Baskılı Mıknatıslı Birim Levhası Tek İsimli

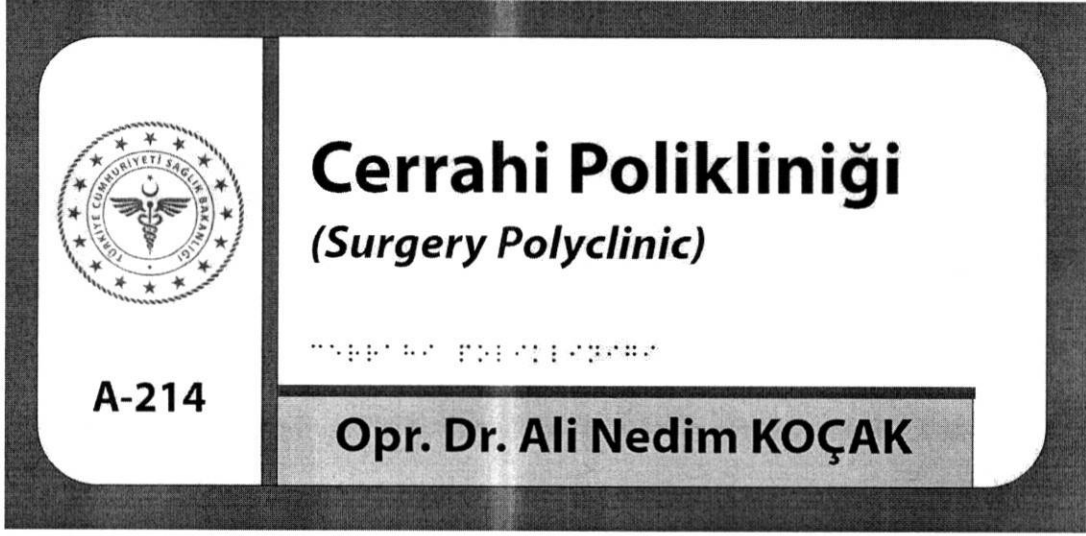

**Ürün** : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı birim levhası

**Ölçü** : 30 x 12+3

**Renk** : Kurum tarafından belirlenecektir.

**Yazı rengi:** İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

**Montaj şekli:** Duvara monte

**Adet** :15

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


Kabartma UV baskılı isimlikli Magnet kapı isimliği 3+3+3 mm

**Açıklama:** Zemin 3 mm pleksi üzerine 3 mm beyaz pleksi en üst kısımda ise 3 mm satineli pleksi üzerine UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Yazının uygulanacağı 3 mm satineli pleksi zemine 10\*3mm 4 adet endüstriyel mıknatıs ile bağlantı sağlanacaktır. Ürün 3 katman 3mm pleksiden oluşacaktır. İsim yeri 1,2 mm alüminyum özel çekim kanallı olacak içine 1 mm asetat bulunacak. İsimler tersten folyo yazım olacaktır.

**İÇERİK:** EK2

SIRA NO :3

Pleksi Mıknatıslı UV Baskılı Başhekim Tabelası

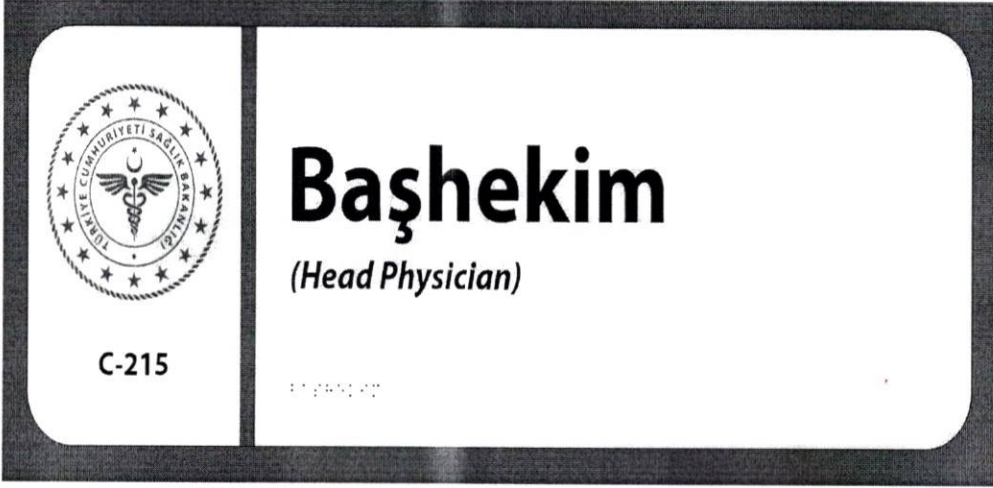

**Ürün** : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı birim levhası

**Ölçü** : 50 x 24

**Renk** : Kurum tarafından belirlenecektir.

**Yazı rengi:** İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

**Montaj şekli:** Duvara monte

**Adet** 3

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


Kabartma UV baskılı isimlikli Magnet kapı isimliği 3+3+3 mm

**Açıklama:** Zemin 3 mm pleksi üzerine 3 mm beyaz pleksi en üst kısımda ise 3 mm satıneli pleksi üzerine UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Yazının uygulanacağı 3 mm satıneli pleksi zemine 10\*3mm 4 adet endüstriyel mıknatıs ile bağlantı sağlanacaktır. Ürün 3 katman 3mm pleksiden oluşacaktır. İsim yeri 1,2 mm alüminyum özel çekim kanallı olacak içine 1 mm asetat bulunacak. İsimler tersten folyo yazım olacaktır.

**İÇERİK: EK 3**

SIRA NO :4

**Pleksi Kabartma UV Baskılı Mıknatıslı Birim Levhası**

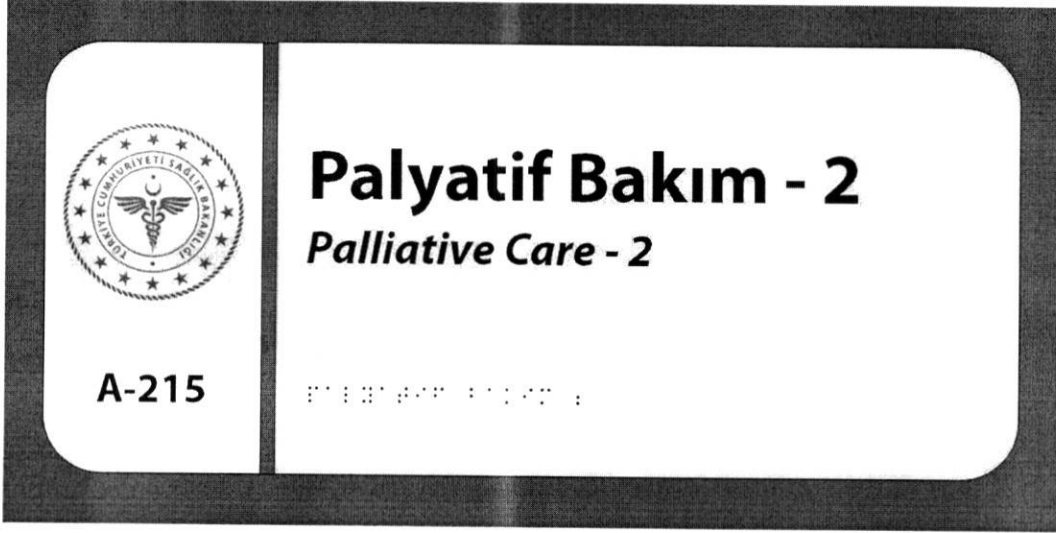

**Ürün :** Magnet pleksi Kabartma UV baskılı mıknatıslı birim levhası

**Ölçü :** 30 x 12

**Renk :** Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

**Yazı rengi:** İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

**Montaj şekli:** Duvara monte

**Adet :** 65

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

Kabartma UV baskılı Magnet Birim Tanımlama kapı isimliği 3+3+3 mm

**Açıklama:** Zemin 3 mm pleksi üzerine 3 mm beyaz pleksi en üst kısımda ise 3 mm satineli pleksi üzerine UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Yazının uygulanacağı 3 mm satineli pleksi zemine 10\*3mm 4 adet endüstriyel mıknatıs ile bağlantı sağlanacaktır. Ürün 3 katman 3mm pleksiden oluşacaktır.

**İÇERİK : EK 4**

SIRA NO : 5

## WC LEVHALARI



**Ürün :** Pleksi Kabartma UV baskılı WC levhası

**Ölçü :** 15 x 15

**Renk :** Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

**Yazı rengi :** İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

**Montaj şekli :** Duvara monte

**Adet :** 9

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kabartma UV baskılı WC levhaları 3+3 mm

Açıklama: Zemin 3 mm siyah pleksi üzerine ise 3 mm satıneli pleksi UV tekniği ile

Kabartma yapılacaktır. Görme engelli vatandaşlar için Braille alfabesi bulunacaktır.

SIRA NO : 6

## FENER MODEL ÇİFT TARAF WC LEVHASI



**Ürün** : Pleksi Kabartma UV baskılı Çift taraflı fener model WC levhası

**Ölçü** : 30 x 15

**Renk** : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

**Yazı rengi**: İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

**Montaj şekli**: Duvara monte

**Adet** 5


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**: Ortası 5 mm ön ve arka kısım 3mm pleksiden oluşacaktır.

Kabartma UV baskılı Magnet Birim Tanımlama wc levhası çift taraf 3+ 5+3 mm

**Açıklama**: Orta bölüm 5 mm siyah pleksi üzerine ise 3 mm satıneli pleksi üzerine UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Montaj aparatı özel enkrüksiyon kalıpla üretilmiş 1,5 mm alüminyum olacaktır. Montaj duvara vidalama ile yapılacaktır

SIRA NO :7

## ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME PANOSU

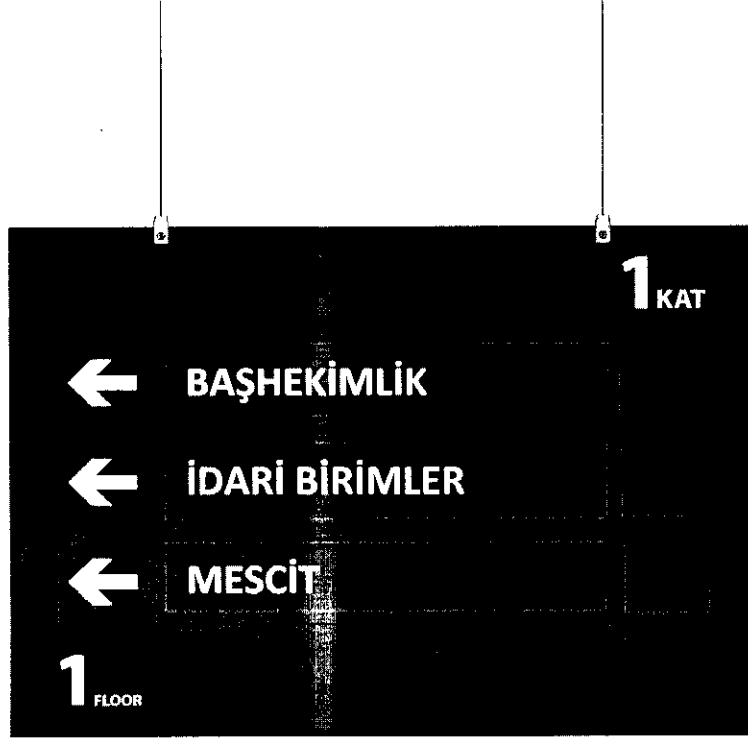

**Ürün :** Pleksi Kabartma UV baskılı Askılı çift taraf yönlendirme

**Ölçü :** 100 x 45 ( 3 panelli )

**Renk :** Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

**Yazı rengi:** İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

**Montaj şekli:** Tavana monte

**Adet :** 7

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ** 3+3+3 mm

Kabartma UV baskılı askılı çift taraf yönlendirme


**Açıklama:** Orta kısım 3 mm siyah pleksi üzerine 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir.

**İÇERİK :** EK 5



SIRA NO : 8

## ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME

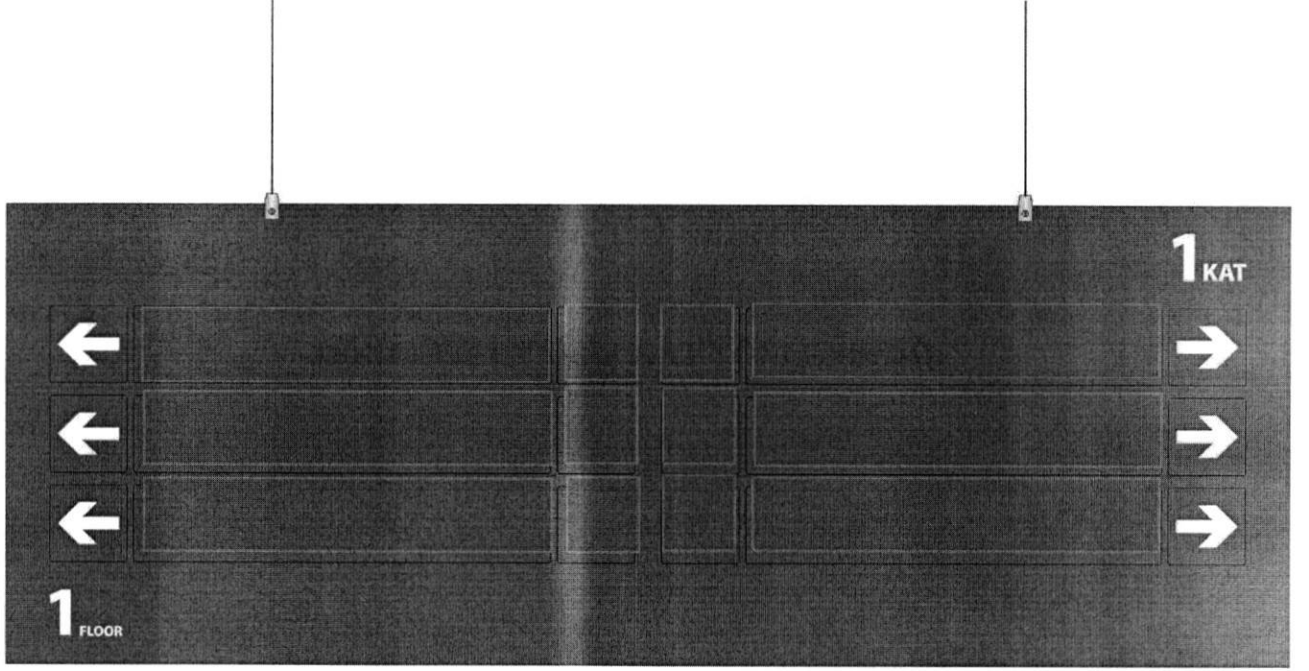

**Ürün** : Pleksi Kabartma UV baskılı Askılı çift taraf yönlendirme

**Ölçü** : 150 x 48

**Renk** : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

**Yazı rengi:** İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

**Montaj şekli:** Tavana monte

**Adet** 3

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ** 3+3+3 mm

Kabartma UV baskılı askılı çift taraf yönlendirme

**Açıklama:** Orta kısım 3 mm siyah pleksi üzerine 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir.

**İÇERİK : EK 6**

SIRA NO : 9

ASKILI TEK TARAF DANIŞMA BANKO YÖNLENDİRME



**Ürün** : Pleksi Kabartma UV baskılı ve askılı tek taraf yönlendirme

**Ölçü** : 60 x 15

**Renk** : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır..

**Yazı rengi:** İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

**Montaj şekli:** Tavana monte

**Adet** 9

**Açıklama** : Zemin kısmı 3 mm pleksi üzerine ise 3 mm satıneli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel kullanılacaktır.

İÇERİK: EK 7

SIRA NO : 10

## ASKILI ÇİFT TARAF PLEKSİ UV BASKILI KAT YÖNLENDİRME



**Ürün** : Pleksi Kabartma UV baskılı ve askılı çift taraf yönlendirme

**Ölçü** : 75 x 18

**Renk** : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

**Yazı rengi:** İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

**Montaj şekli:** Duvara monte

**Adet** : 8

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ** 3+3+3 mm

Kabartma UV baskılı askılı çift taraf yönlendirme

Açıklama: Orta kısım 3 mm siyah pleksi üzerine 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir.

**İÇERİK : EK 8**

SIRA NO: 11

ARA KAT YÖNLENDİRME LEVHALARI



**Ürün :** Magnet pleksi Kabartma UV baskılı mıknatıslı arakat planı levhası

**Ölçü :** 75 x 12+9+9+9+9+9+9

**Renk :** Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

**Yazı rengi:** Kurum tarafından belirlenecek

**Montaj şekli:** Duvara monte

**Adet : 1**

**Açıklama :** Satıneli Pleksi üzerine Uv kabartma şeklinde uygulama yapılacaktır zemin 3 mm pleksi üzerine 3+3 mm satıneli pleksi kullanılacaktır. Her bir üründe (panelde ) dört adet 10 mm çapında endüstriyel mıknatıs kullanılacaktır. Ürünlerde Kurumca belirlenen renk ve tasarımlar uygulanacaktır.

**İÇERİK : EK 9**

SIRA NO: 12

ARA KAT YÖNLENDİRME LEVHALARI



**Ürün** : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı mıknatıslı arakat planı

**Ölçü** : 75 x 12+9+9+9+9+9+9+9

**Renk** : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

**Yazı rengi:** İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

**Montaj şekli:** Duvara monte

**Adet** 2

**Açıklama** : Satıneli Pleksi üzerine Uv kabartma şeklinde uygulama yapılacaktır zemin 3 mm pleksi üzerine 3+3 mm satıneli pleksi kullanılacaktır. Her bir türünde ( panelde ) dört adet 10 mm çapında endüstriyel mıknatıs kullanılacaktır. Ürünlerde Kurumca belirlenen renk ve tasarımlar uygulanacaktır.

**İÇERİK:** EK 9 zemin kat ve zemin idari kat

SIRA NO: 13

ARA KAT YÖNLENDİRME LEVHALARI



- Ürün** : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı mıknatıslı ara kat planı
- Ölçü** : 75 x 12+9+9+9+9+9+9+9
- Renk** : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.
- Yazı rengi** : İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )
- Montaj şekli** : Duvara monte
- Adet** 2

**Açıklama** : Satıneli Pleksi üzerine Uv kabartma şeklinde uygulama yapılacaktır zemin 3 mm pleksi üzerine 3 +3 mm satıneli pleksi kullanılacaktır. Her bir üründe (panelde ) dört adet 10 mm çapında endüstriyel mıknatıs kullanılacaktır. Ürünlerde Kurumca belirlenen renk ve tasarımlar uygulanacaktır.

**İÇERİK: EK 9 1. Kat ve 1.Kat İdari Birimler**

Belge Do rulama Kodu: a8ecb753-5dae-45f3-82dd-ca3bae7b0c76

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Do rulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

SIRA NO: 14

ARA KAT YÖNLENDİRME LEVHALARI



**Ürün** : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı mıknatıslı ara kat planı

**Ölçü** : 75 x 12+9+9+9+9+9

**Renk** : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

**Yazı rengi** : İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

**Montaj şekli** : Duvara monte

**Adet** 1

**Açıklama** : Satıneli Pleksi üzerine Uv kabartma şeklinde uygulama yapılacaktır zemin 3 mm pleksi üzerine 3+3 mm satıneli pleksi kullanılacaktır. Her bir üründe ( panelde ) dört adet 10 mm çapında endüstriyel mıknatıs kullanılacaktır. Ürünlerde Kurumca belirlenen renk ve tasarımlar uygulanacaktır.

İÇERİK: EK 9

SIRA NO: 15

ENGELLİ UYARI LEVHALARI ( BRAİLLE ALFABELİ )



Ürün : UYARI LEVHALARI

Ölçü : 20 x 20

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi: İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

Montaj şekli: Duvara monte

Adet : 18

Açıklama: Satıneli Pleksi üzerine Uv kabartma şeklinde uygulama yapılacaktır 3 mm satıneli pleksi kullanılacaktır. Görme engelliler için Braille alfabesi yazılacaktır.

İÇERİK : EK 10



SIRA NO: 16

UV BASKILI ( SERVİS TANIMLAMA YAZILARI )



## BAŞHEKİMLİK – İDARİ BİRİMLER

**Ürün** : Dekota üzerine UV baskı kabartma yazı uygulama

**Ölçü** : 150x30

**Renk** : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

**Yazı rengi:** İdarece belirlenecektir.

**Montaj şekli:** Otomatik kapı ve servis girişlerine yapılacak

**Adet** : 2

**Açıklama:** Servis girişlerine monte edilecek dekota (5 mm ) üzerine UV baskı veya folyo kesim yapılacaktır. Çift taraflı bant ve silikon desteği ile belirlenen yerlere monte edilecek

SIRA NO : 17

## HASTA HAKLARI PANOSU BRAİLLE ALFABELİ



**Ürün** : Kabartma UV baskılı ve Braille alfabeli hasta hakları levhası

**Ölçü** : 50 x 70

**Renk** : İdarece belirlenecektir.

**Yazı rengi**: İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )


**Montaj şekli**: Duvara monte

**Adet** : 4

**Açıklama** : Alüminyum çerçeve içine konulacak olan ürün 1 mm asetat üzerine UV baskı tekniğinde kabartma yapılarak baskı yapılacaktır. Görme engelli vatandaşların kullanımı için Braille alfabesi uygulanacaktır.

SIRA NO: 18

## HASTA ÖNCELİK SIRASI PANOSU

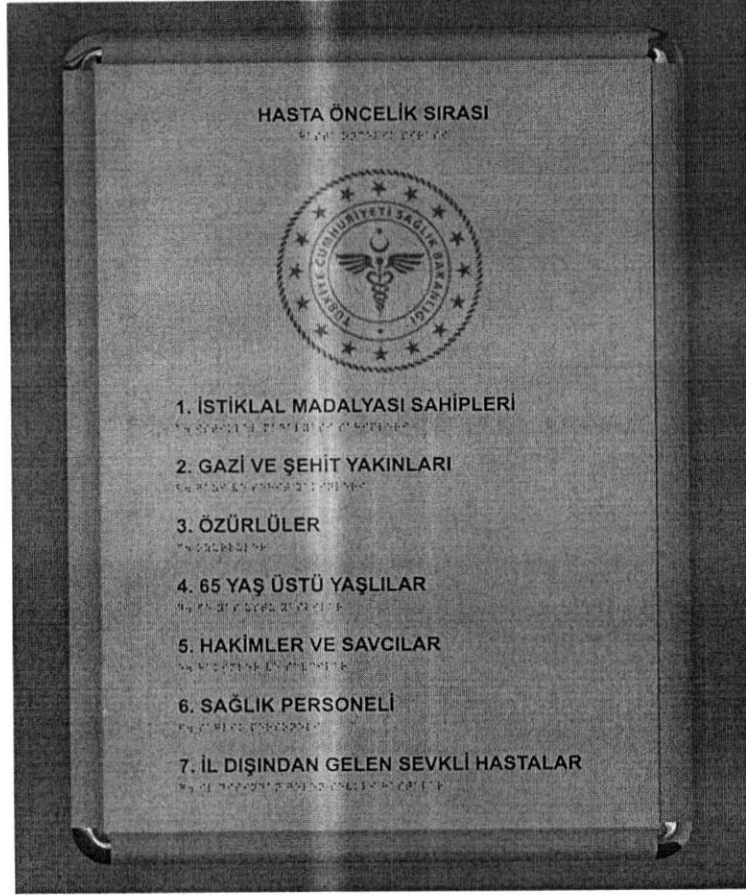

**Ürün** : Kabartma UV baskılı ve Braille alfabeli hasta öncelik levhası

**Ölçü** : 40 x 30

**Renk** : İdarece belirlenecektir.


**Yazı rengi** : İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

**Montaj şekli**: Duvara monte

**Adet** 4

**Açıklama** : Alüminyum çerçeve içine konulacak olan ürün 1 mm asetat üzerine UV baskı tekniğinde kabartma yapılarak baskı yapılacaktır. Görme engelli vatandaşların kullanımı için Braille alfabeti uygulanacaktır.

HASTA SORUMLULUKLARI PANOSU

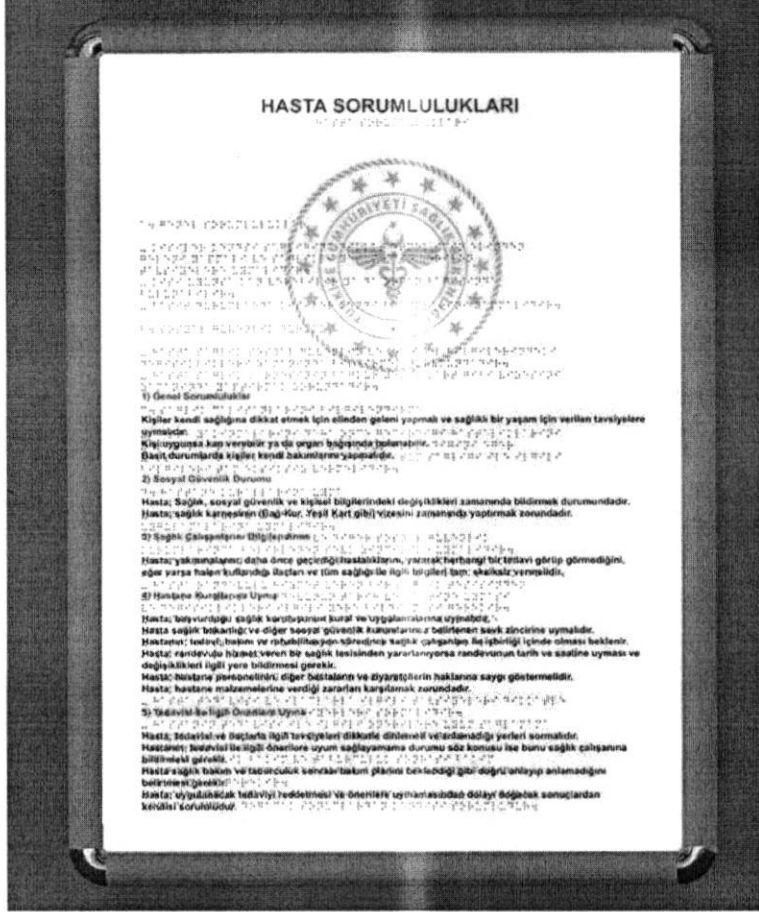

**Ürün** : Kabartma UV baskılı ve Braille alfabeli hasta sorumlulukları panosu

**Ölçü** : 50 x 70

**Renk** : İdarece belirlenecektir.

**Yazı rengi**: İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

**Montaj şekli**: Duvara monte

**Adet** 4

**Açıklama** : Alüminyum çerçeve içine konulacak olan ürün 1 mm asetat üzerine UV baskı tekniğinde kabartma yapılarak baskı yapılacaktır. Görme engelli vatandaşların kullanımı için Braille alfabeti uygulanacaktır.

SIRA NO:20

## ASANSÖR İÇİ GÖRME ENGELLİLER İÇİN KAT PLANI BRAİLLE ALFABELİ



**Ürün :** Kabartma UV baskılı ve Braille alfabeli asansör kullanım talimatı

**Ölçü :** 30 x 21

**Renk :** İdarece belirlenecektir.

**Yazı rengi:** İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

**Montaj şekli:** Duvara monte

**Adet :** 5

**Açıklama :** Alüminyum çerçeve içine konulacak olan ürün 1 mm asetat üzerine UV baskı tekniğinde kabartma yapılarak baskı yapılacaktır. Görme engelli vatandaşların kullanımını için Braille alfabesi uygulanacaktır.

SIRA NO: 21

DESK ARKASI KABARTMA YAZI VE KURUM LOGOSU



**Ürün** : Desk arkası Alikor harf ve logo Çalışması

**Ölçü** : 730 x 320 cm duvar üzeri

**Renk** : İdarece belirlenecektir.

**Yazı rengi** : İdarece belirlenecektir.

**Montaj şekli** : duvara monte


**Adet** 1

**Açıklama** : Desk arkasına duvara kurum logosu 50 cm çapında alicor malzemedan lazer kesim olacaktır.

AĞRI AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HOŞGELDİNİZ( 38 harf ) yazısı harf yüksekliği 25 cm TC Sağlık Bakanlığı yazısı ise 15 cm olacaktır.

SIRA NO: 22

## KAPAKLI KİLİTLİ ALÜMİNYUM KASALI İLAN PANOSU

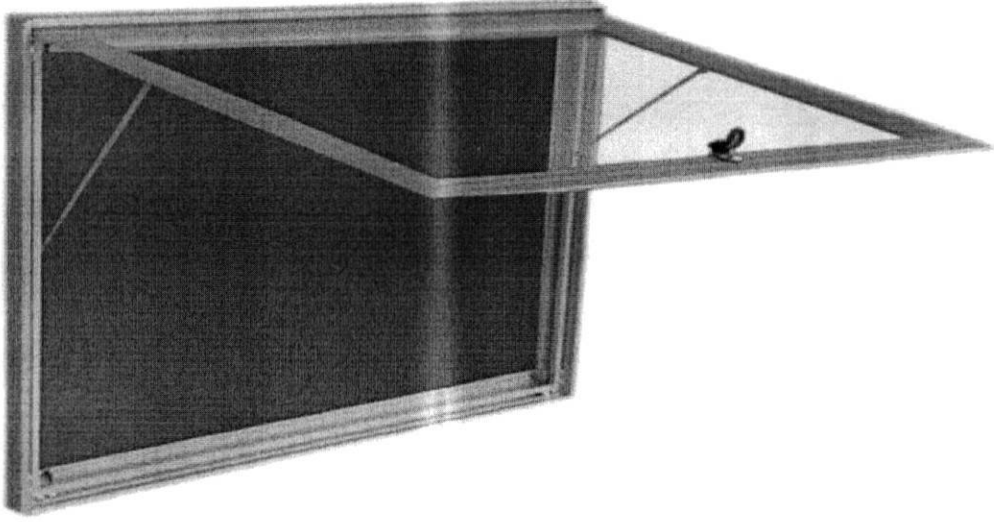

**Ürün** : Kilitli manyetik zeminli ilan panosu

**Ölçü** : 70X100

**Renk** : İdarece belirlenecektir.

**Yazı rengi** : İdarece belirlenecektir.


**Montaj şekli** : Duvara monte

**Adet** : 6

**Açıklama** : Kilitli ilan panosu 70x100 ölçülerinde 6 mm alüminyum kasalı E6 alaşımlı olmalı. Zeminde elektro statik boyalı 1 mm sac kullanılmalı. Yukarı doğru açılan kapakta gizli menteşe ve her iki kanatta bulunacak pistonlar sayesinde ön kısımdaki kapak rahatlıkla açılıp kapanabilmeli. Panonun ön kısmında 4 mm kalınlığında şeffaf pleksi olacaktır.

SIRI NO: 23

KAPAKLI KİLİTLİ ALÜMİNYUM KASALI ANAHTARLIK PANOSU

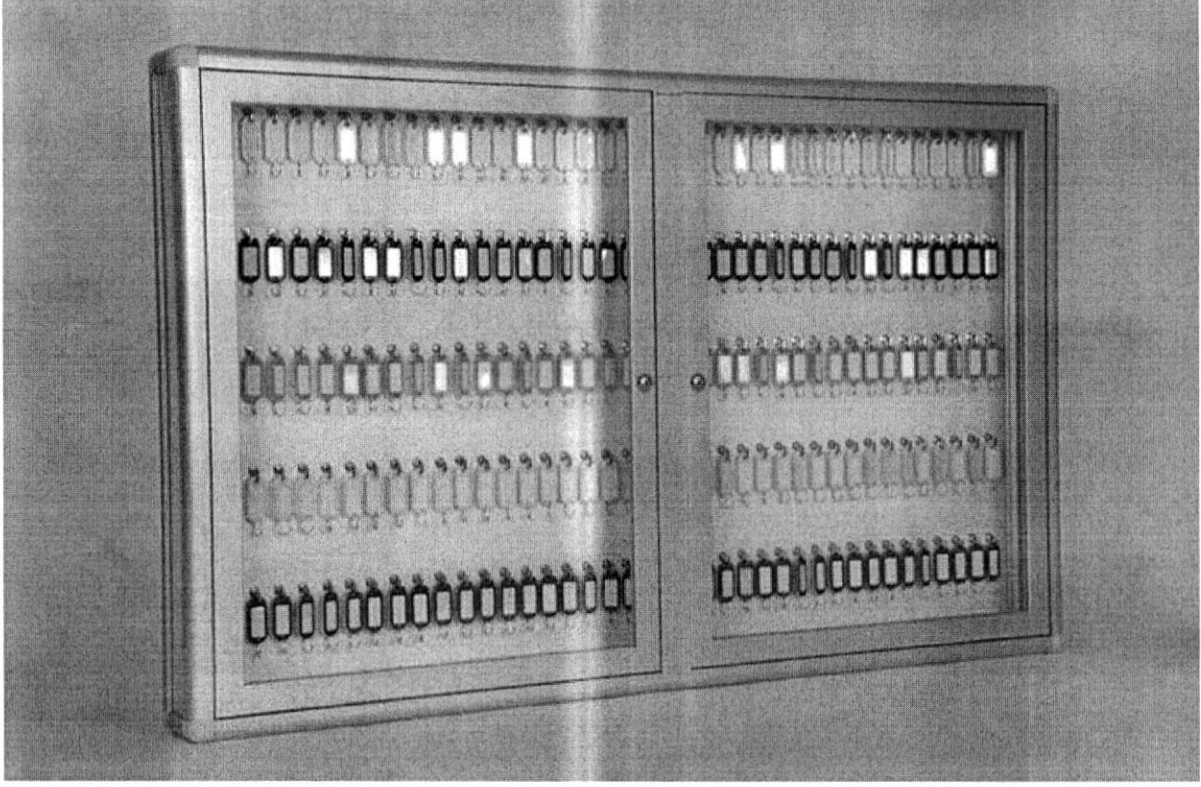

Ürün : ÇOKLU ANAHTAR DOLABI

Ölçü : 70x100 cm

Renk : İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi: İdarece belirlenecektir.

Montaj şekli: Duvara monte

Adet 2

Açıklama: 100 Anahtarlıklı E 6 alüminyum kasalı gizli kilitli olacaktır. Çerçeve Şeffaf 3 mm pleksi kullanılacaktır.



SIRA NO: 24

## KÜPEŞTE ÜZERİ KABARTMA UYARI LEVHASI



Ürün : Görme engelliler için merdiven trabzan uyarı levhası

Ölçü : 25 x 6 cm

Renk : şeffaf folyo

Yazı rengi : Kabartma


Montaj şekli : Küpeşte yapıştırma

Adet : 10

Açıklama : Şeffaf folyo üzerine UV kabartma baskı yapılacaktır. Üzerinde Latin ve Braille alfabesi bulunmalıdır.

SIRA NO : 25

## DİLEK VE ÖNERİ KUTUSU PASLANMAZ

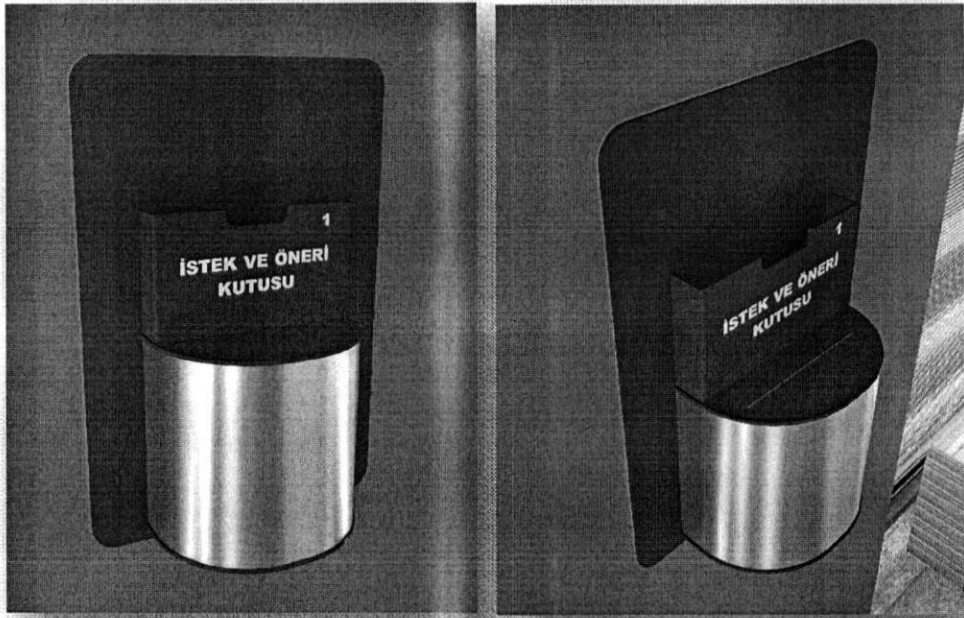

<b>Ürün</b>	: PASLANMAZ DİLEK VE ÖNERİ KUTUSU
<b>Ölçü</b>	: 50 x 35
<b>Renk</b>	: İdarece belirlenecektir.
<b>Yazı rengi</b>	: İdarece belirlenecektir.
<b>Montaj şekli</b>	: Duvara monte
<b>Adet</b>	6

**Açıklama:** Gizli kilitli oval ön kısmı 0,5 mm paslanmazdan oluşacaktır. Arka kısım 5mm siyah pleksi alt ve üst kısım 3mm lazer kesim siyah pleksi den oluşacaktır. Üst bölümünde kâğıt haznesi bulunacaktır.

SIRA NO : 26

## GÖRME ENGELLİLER İÇİN AYAKLI KABARTMA HARİTA



**Ürün** : Kabartma Harita UV baskılı ve Braille alfabeli Paslanmaz ayaklı

**Ölçü** : 100 x 70 cm

**Renk** : İdarece belirlenecektir.

**Yazı rengi** : İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

**Montaj şekli** : Duvara monte

**Adet** : 3

**Açıklama** : Zemin 5 mm pleksiden oluşacak. Üzeri UV baskı tekniğinde kabartma yapılacak. Kullanılacak renkler engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla seçebileceği kontrast renklerden oluşacaktır. Harita gövdesi ve ayak kısmı 304 kalite paslanmaz levhadan oluşacaktır. Paslanmaz ayaklı pano ölçüsü 75x110cm olacak ayak yüksekliği 120 cm olacaktır.

SIRA NO : 27

## ACİL ÇIKIŞ BRAİLLE ALFABELİ KAT KROKİSİ



**Ürün :** Kabartma Harita UV baskılı ve Braille alfabeli

**Ölçü :** 50 x 70 cm

**Renk :** İdarece belirlenecektir.

**Yazı rengi :** İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )




**Montaj şekli :** Duvara monte

**Adet :** 14

**Açıklama :** Şeffaf asetat üzeri UV baskı tekniğinde kabartma yapılacaktır. Alüminyum çerçeve içine konulacaktır. Kullanılacak renkler engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla seçebileceği kontrast renklerden oluşacaktır. Harita üzerinde acil kaçış yerleri yangın dolabı ve yangın butonu ile sağlık seti belirtilecektir.

SIRA NO : 28

## GÖRME ENGELLİ YÜRÜME YOLU ( TPU )

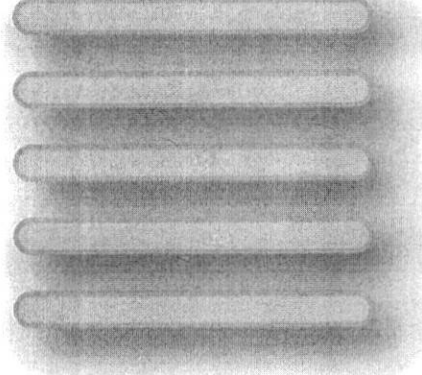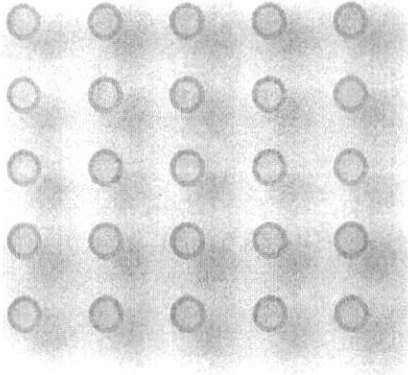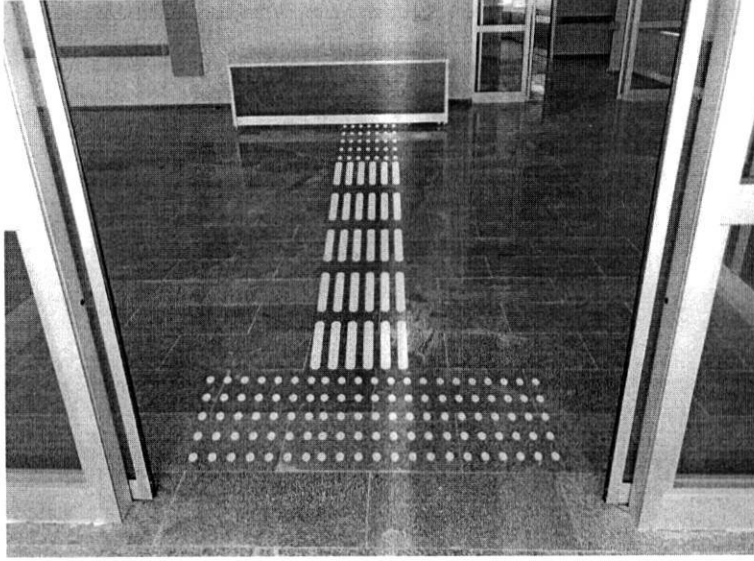

Ürün : İç mekân Tabansız hissedilebilir yer yönlendirme sistemi

Ölçü : 30x30 Çubuk / Nokta

Renk : Standart

Yazı rengi : Yok

Montaj şekli : Çift taraflı ince bant ile zemine uygulama

Adet : 37 mtül

**Açıklama:** Enjeksiyon baskı Termopoliüretan olacaktır. Montajı zemine çift taraflı bant ile yapılacaktır.



SIRA NO : 30

## KAT TANIMLAMA PANOSU



**Ürün** : Kabartma UV baskılı Blok -kat panosu

**Ölçü** : 25x25

**Renk** : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

**Yazı rengi** : İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

**Montaj şekli** : Duvara monte


**Adet** : 20

**Açıklama** : Satıneli Pleksi üzerine Uv kabartma şeklinde uygulama yapılacaktır. Zeminde 3 mm satıneli pleksi kullanılacak ve duvara çift taraflı bant ve silikon ile yapıştırılacak. Ürünlerde Kurumca belirlenen renk ve tasarımlar uygulanacaktır.

İçerik: Bodrum Kat, Zemin Kat, 1. Kat, 2. Kat her biri 5 adet.

SIRA NO : 31

## Camlara Kuşlama Folyo Kaplama

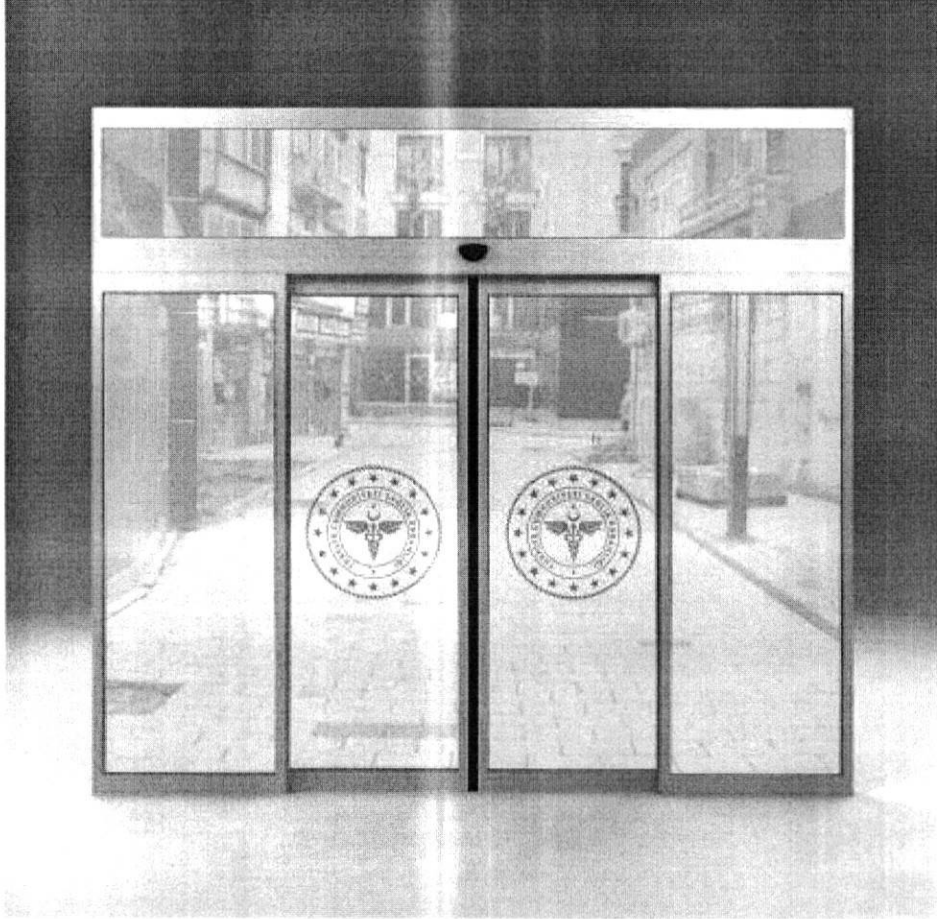

**Ürün** : Kuşlama folyo uygulama

**Ölçü** : 120 cm yüksekliklerinde

**Renk** : İdarece belirlenecektir.

**Yazı rengi:** Kurum tarafından belirlenecektir.

**Montaj şekli:** Otomatik kapılara ve camlara

**Adet** : 55 m2

**Açıklama** : Kuşlama folyo camlara veya kurumun uygun gördüğü yerlere kaplanacaktır.

Belge Doğrulama Kodu: a8ecb753-5dae-45f3-82dd-ca3bac7b0c76

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>


Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

*(Handwritten signatures)*



SIRA NO: 32

## CAMLARA UYARI ETİKETİ VE KURUM LOGOSU UYGULAMA

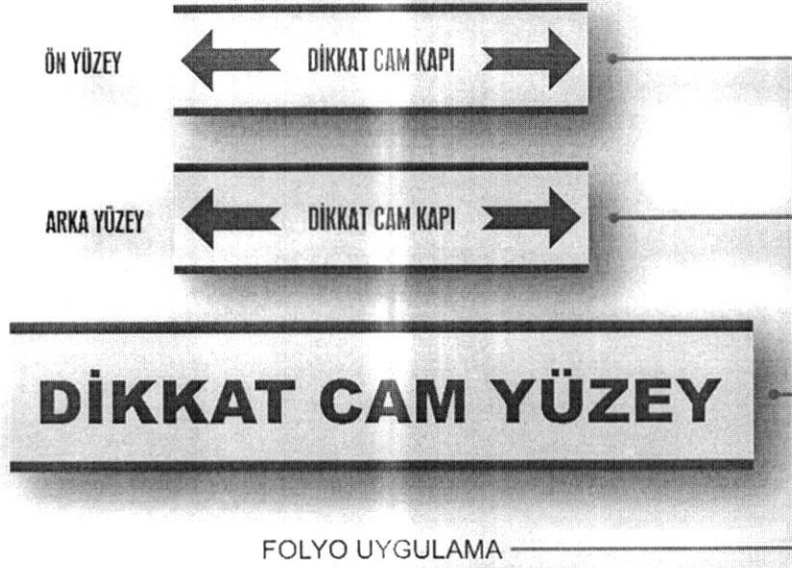

**Ürün:** Kumlama folyo uygulama

**Ölçü:** Logo 30 cm çap ( Sağlık Bakanlığı )

Uyarı şeritleri 60x15 cm

**Renk:** İdarece belirlenecektir.

**Yazı rengi:** Kurum tarafından belirlenecektir.

**Montaj şekli:** Otomatik kapılara ve camlara

**Adet:** 20 takım (logo ve uyarı şerit )

**Açıklama :** Kumlama zemin üzeri folyo uygulama

SIRA NO: 33

## İÇ VE DIŞ MERDİVEN KAYDIRMAZ BAND



**Ürün** : Merdiven Kaydırmaz Band

**Ölçü** : 50mmx18m

**Montaj şekli** : Merdivene yapıştırma

**Adet** : **500 Metre**

**Açıklama** : İç mekanda kullanılan bina merdiveni, idari birim merdiveni ile giriş merdivenine uygulanacaktır.




# AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

## DIŞ MEKÂN TABELA VE YÖNLENDİRME PROJESİ

SIRA NO: 1

İŞIKLI ALÜMİNYUM FİLELİ KURUM LOGOLU HARF

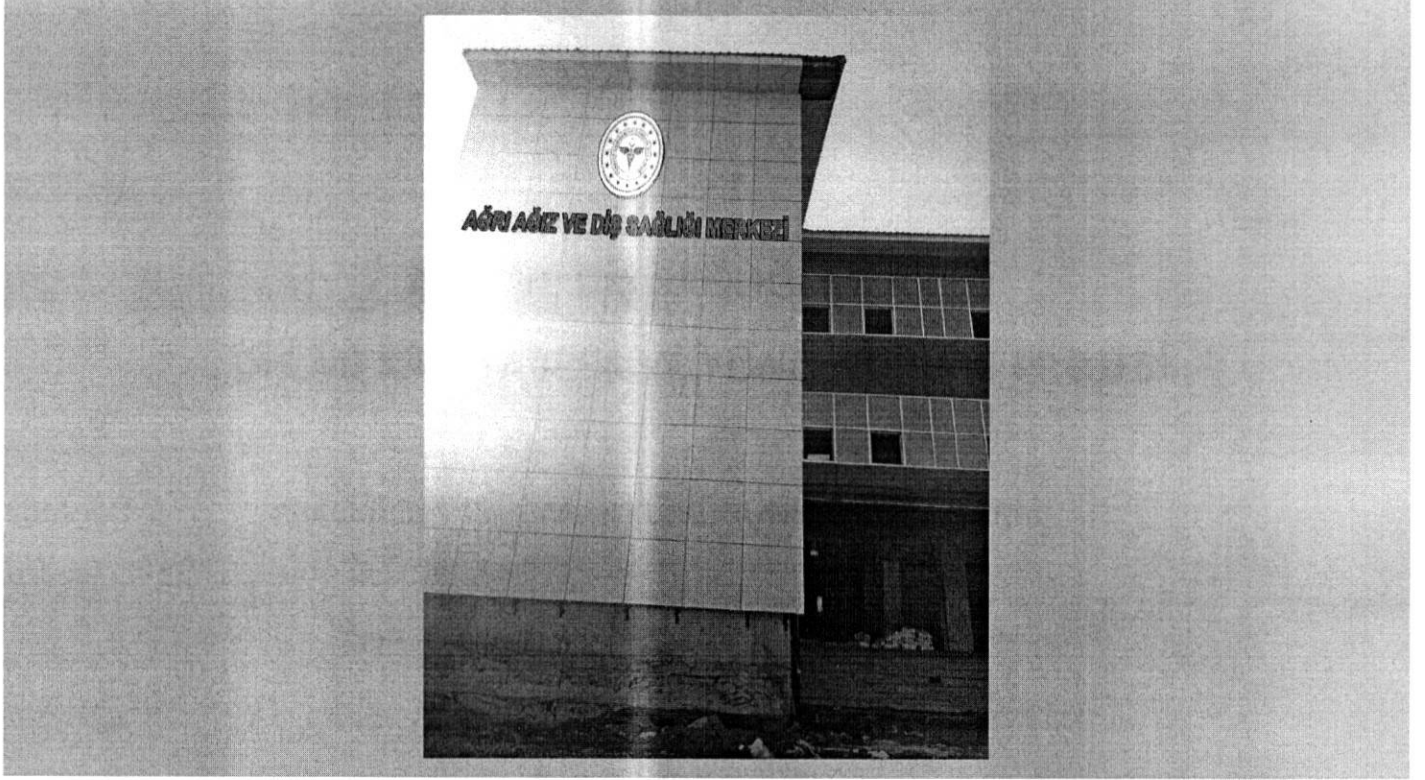


- Ürün** : ALÜMİNYUM FİLELİ İŞIKLI HARF
- Ölçü** : Logo: 120 cm  
AĞRI AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ( 60 cm )
- Renk** : Kurumsal kimlik kılavuzundaki renkler
- Montaj şekli** : Alına Monte
- Adet** 1

**Açıklama:** AĞRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ yazısı Kutu Harfleri 60 cm yüksekliğinde, en az 2 mm et kalınlığında 10 cm derinliğinde alüminyumdan KURUM LOGOSU 120 cm çapında olacaktır. Harflerin ön yüzeyi (Fileli) ve en az 3 mm et kalınlığında, Renk (RAL KOD 3028) difüzörlü pleksiglas ile kaplanmış olacaktır. Harfler beyaz renk elektrostatik boya ile boyanacak, kenar kuşak kaynakları içeriye su geçirmeyecek kalitede ve gizli yapılacaktır.

SIRA NO: 2

## İŞIKLI KURUM KİMLİK TOTEMİ

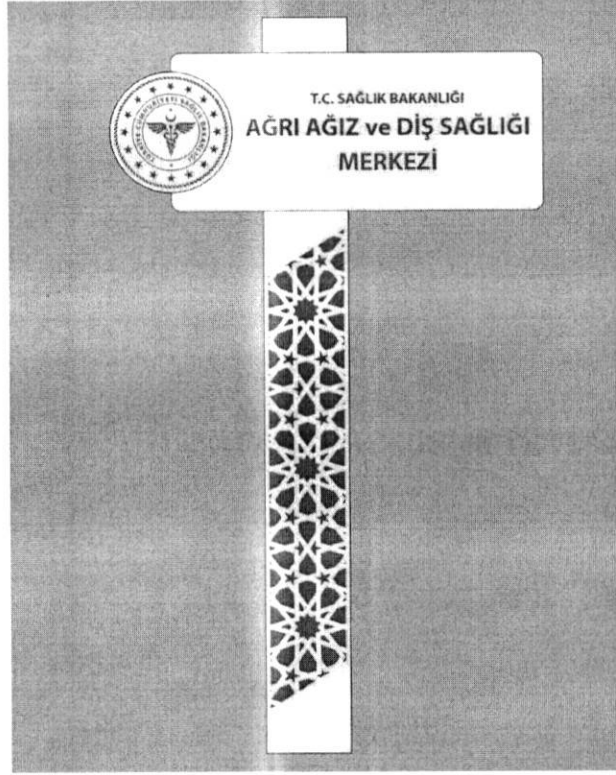

<b>Ürün</b>	: TOTEM TABELA
<b>Ölçü</b>	: 450X 200 x 50 cm
<b>Renk</b>	: İdarece belirlenecektir.
<b>Yazı rengi</b>	:
<b>Montaj şekli</b>	: zemine monte
<b>Adet</b>	1

**Açıklama :** Totem tabela çift taraflı sağlık bakanlığı tabela ve yönlendirme standartlarına uygun olacaktır. Kaset ölçüsü 450x200 cm 4 mm alüminyum kompozit olacaktır. Ana konstrüksiyon 40x60x3 mm kutu profil ile yapılacak kullanılacak harf ve logo alüminyum 2 mm fileli ışıklı olacaktır. Boru yüksekliği 800cm x 8 mm et kalınlığında 100 cm çapında olacaktır. Işıklandırma mercek led 1,5 vat / adet özelliğinde olacak trafo dış mekân ıp 67 özelliğinde olacaktır. Zemin betonu c25 kalitede olacaktır. Flanş 150x150x20 mm olacaktır. Totem, montaj için açılacak olan en az 2 m x 2 m x 2 m ankraj çukuruna, 3/4 inch en az 8 adet demir çubuklarla ve somunlarla 2 adet flanş aracılığıyla sabitlenecektir. Birinci flanş 150\*150 cm olacak, kaynak ile Borunun başlangıcına monte edilecektir. İkinci flanş 100\*120 ölçüsünde olacak ve 20mm çapında 10 cm uzunluğunda teflonlu somunlar ile Taşıyıcı ayak (Demir Boru) platforma sabitlenecektir. Ankraj çukuru en az 5 m3 C 30 hazır beton kullanılacaktır.

SIRA No: 3

ACİL SERVİS TABELASI



# ACİL SERVİS (EMERGENCY)

**Ürün :** NÖBET KLİNİĞİ TABELALARI

**Ölçü :** HİLAL( 120 cm) NÖBET KLİNİĞİ ( 50 cm )

EMERGENCY (30 cm )

**Renk :** Kurumsal Kimliğe Uygun yapılacak

**Yazı rengi** : İdarece belirlenecektir.

**Montaj şekli** : duvara monte

**Adet :** 1 takım

**Açıklama:** Hilal 120 cm Acil servis 50 cm Emergency 30 cm yüksekliğinde, en az 2 mm et kalınlığında 8 cm derinliğinde alüminyumdan.

2- Harflerin ön yüzeyi (Fileli) ve en az 3 mm et kalınlığında, Renk (RAL KOD 3028) difüzlü pleksiglas ile kaplanmış olacaktır.

3- Harfler beyaz renk elektrostatik boya ile boyanacak, kenar kuşak kaynakları içeriye su geçirmeyecek kalitede ve gizli yapılacaktır.

4- Harfler ve hilal 40x60x2 mm ızgara üzerine dizilerek duvara monte edilecektir

SIRA NO: 4

## NÖBET KLİNİĞİ IŞIKLI PİLON TABELASI



- Ürün** : NÖBET KLİNİĞİ IŞIKLI PİLON TABELASI  
**Ölçü** : 100 X 220 x 20 cm  
**Renk** : İdarece belirlenecektir.  
**Yazı rengi** :  
**Montaj şekli** : zemine monte  
**Adet** 1

**Açıklama** : Alüminyum kompozit 4 mm zemin üzerine ışıklı dekupe pilon tabela ön yüzü yazı alanı 5 mm pleksi kabartma olacaktır. Ana konstrüksiyon 40x40x2mm profil kullanılacak ön yüzü kurumca belirlenen renkte olacaktır. Harflerde kullanılacak led ler mercek led olup 1,5 vat / adet özelliğinde olacak trafo dış mekan ıp 67 özelliğinde olacaktır. Pilon tabelanın Zeminde 130x40x5 mm flanş kullanılacak. Beton c25 kalitesinde olacaktır.

SIRA NO:5

BAHÇE İKAZ LEVHALARI REFLEKTÖRLÜ



**Ürün** : Ayaklı ikaz levhası  
**Ölçü** : 60x60  
**Renk** : İdarece belirlenecektir.  
**Yazı rengi** : İdarece belirlenecektir.

**Montaj şekli** : Zemine monte

**Adet** 2

**Açıklama** : Alüminyum 2 mm statik boyalı ikaz panoları yazılar ve pictogramlar yüksek kalite reflektör folyo kesim olacaktır. Ayak boru çapı 60 mm et kalınlığı 2 mm olacak yerden yüksekliği 225 cm olacaktır. Montaj flanş sayesinde zemine sabitlenecektir.

*Ercan ÖZKAN*

Mekim KIZGIN  
Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Satın Alma Sorumlusu

*Cihan ÖZKAN*  
İd. Sorumlusu İst. Müdürlüğü

Belge Do rulama Kodu: a8ecb753-5dae-45f3-82dd-ca9bac7b0c76

Belge Do rulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.