



AĞRI İLİ MERKEZ İLÇESİ  
TAŞLIÇAY İLÇE DEVLET  
HASTANESİ  
TABELA VE YÖNLENDİRME  
TEKNİK ŞARTNAMESİ

*Öz*

## Magnet Pleksi Kabartma UV Baskılı Mıknatıslı Yönetim Birimi Levhası



**Ürün** : Magnet Pleksi Kabartma UV Baskılı Mıknatıslı Yönetim Birimi Levhası

**Ölçü** : 160 mm X 350 mm

**Renk** : Pantone: 199 C / RAL kodu : 3028

**Montaj şekli:** Havşa başlı vidalama sistemi

**Adet** : 10 adet

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

**Açıklama:** Alt katman 3 mm, üst katman 5 mm tek taraflı saten (mat) pleksiglastan çok katmanlı olarak imal edilecektir. İlgili tasarımı web sayfasında bulunan başlıklardaki linklerden illüstratör (ai), eps, png, ve pdf formatlarında indirebileceklerdir. Sağlık tesisi tabelalarında "Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge" esas alınacaktır. Birim isimleri modüler olup 2'şer adet naturel magnet kullanılarak sabitlenecektir. Braille alfabesi çakma boncuk sistemiyle yazılacaktır.

## Magnet Pleksi Kabartma UV Baskılı Mıknatıslı Birim Levhası



**Ürün** : Magnet Pleksi Kabartma UV Baskılı Mıknatıslı Birim Levhası

**Ölçü** : 125 mm X 350 mm

**Renk** : Pantone: 199 C / RAL kodu : 3028

**Montaj şekli:** Havşa başlı vidalama sistemi

**Adet** : 136 adet

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

**Açıklama:** Alt katman 3 mm, üst katman 5 mm tek taraflı saten (mat) pleksiglastan çok katmanlı olarak imal edilecektir. İlgili tasarımı web sayfasında bulunan başlıklardaki linklerden illüstratör (ai), eps, png, ve pdf formatlarında indirebileceklerdir. Sağlık tesisi tabelalarında "Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge" esas alınacaktır. Birim isimleri modüler olup 2'şer adet naturel magnet kullanılarak sabitlenecektir. Braille alfabesi çakma boncuk sistemiyle yazılacaktır.

## WC LEVHALARI



**Ürün** : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı WC levhası

**Ölçü** : 15 x 15

**Renk** : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

**Yazı rengi** : İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

**Montaj şekli** : Duvara monte

**Adet** : 7 adet engelli wc / 3 adet kadın wc / 3 adet erkek wc

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kabartma UV baskılı WC levhaları 3+3 mm

Açıklama: Zemin 3 mm siyah pleksi üzerine ise 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. 18x30 cm ölçülü olanlar alt zemin 5 mm pleksi lazerde simetri yuvarlaklar açılıp üzerine 3 mm pleksi üzeri uv baskı yapılacak alt zemine monte edilecektir

## FENER MODEL ÇİFT TARAF WC LEVHASI



**Ürün** : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı Çift taraflı fener model WC levhası

**Ölçü** : 30 x 15

**Renk** : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

**Yazı rengi** : İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

**Montaj şekli** : Duvara monte

**Adet:** 8

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:** Ortası 5 mm ön ve arka kısım 3mm pleksiden oluşacaktır.

Kabartma UV baskılı Magnet Birim Tanımlama wc levhası çift taraf 3+ 5+3 mm

**Açıklama:** Orta bölüm 5 mm siyah pleksi üzerine ise 3 mm satineli pleksi üzerine UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Montaj aparatı özel enkrüksiyon kalıpla üretilmiş 1,5 mm alüminyum olacaktır. Montaj duvara vidalama ile yapılacaktır

## ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME LEVHASI (2 BİRİMLİ)



**Ürün** : Pleksi Kabartma UV baskılı Askılı çift taraf yönlendirme

**Ölçü** : Birim ölçü esas alınacaktır. ( 2 modüllü)

**Renk** : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır..

**Yazı rengi**: İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

**Montaj şekli**: Tavana monte

**Adet** : 2

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ** 3+3 mm

Kabartma UV baskılı askılı çift taraf yönlendirme 4 birimli

**Açıklama**: Orta kısım 3 mm siyah pleksi üzerine 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir.

## ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME LEVHASI (4 BİRİMLİ)



**Ürün :** Pleksi Kabartma UV baskılı Askılı çift taraf yönlendirme

**Ölçü :** Birim ölçü esas alınacaktır. ( 4 modüllü)

**Renk :** Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

**Yazı rengi :** Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.( UV kabartma )

**Montaj şekli :** Tavana monte

**Adet :** 5

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ** 3+3+3 mm

Kabartma UV baskılı Pleksi askılı çift taraf yönlendirme

**Açıklama:** Orta kısım 3 mm siyah pleksi üzerine 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir.

## ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME LEVHASI (6 BİRİMLİ)



**Ürün :** Pleksi Kabartma UV baskılı Askılı çift taraf yönlendirme

**Ölçü :** Birim ölçü esas alınacaktır. ( 6 modüllü)

**Renk :** Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

**Yazı rengi :** Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.( UV kabartma )

**Montaj şekli :** Tavana monte

**Adet :** 2

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ** 3+3+3 mm

Kabartma UV baskılı Pleksi askılı çift taraf yönlendirme

**Açıklama:** Orta kısım 3 mm siyah pleksi üzerine 3 mm satıneli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir.

*(Handwritten signatures)*



## ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME LEVHASI (10 BİRİMLİ)



**Ürün :** Pleksi Kabartma UV baskılı Askılı çift taraf yönlendirme

**Ölçü :** Birim ölçü esas alınacaktır. ( 10 modüllü)

**Renk :** Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

**Yazı rengi :** Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.(UV kabartma )

**Montaj şekli :** Tavana monte

**Adet :** 1

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ** 3+3+3 mm

Kabartma UV baskılı Pleksi askılı çift taraf yönlendirme

**Açıklama:** Orta kısım 3 mm siyah pleksi üzerine 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir.

## ASKILI ÇİFT TARAF PLEKSİ MİKNATISLI UV BASKILI DANIŞMA LEVHASI



**Ürün** : Pleksi Kabartma UV baskılı ve askılı çift taraf danışma levhası

**Ölçü** : 60 x 15

**Renk** : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

**Yazı rengi** : İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

**Montaj şekli** : Duvara monte

**Adet** : 2

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ** 3+3+3 mm

Kabartma UV baskılı askılı çift taraf yönlendirme

**Açıklama:** Orta kısım 3 mm siyah pleksi üzerine 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir. Bir adet danışma yazılı bir adet triyaj yazılı olacaktır.

## PLEKSİ MİKNATISLI UV BASKILI GENEL KAT YERLEŞİM PLANI

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAT YERLEŞİM PLANI			
2. KAT	CİLDİYE POLİKLİNİĞİ	KBB POLİKLİNİĞİ	2. KAT
	ÇOCUK CERRAHİ POLİKLİNİĞİ	ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİ	
1. KAT	GECEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ	GÖĞÜS CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ	1. KAT
	BEYİN CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ	GÖZ POLİKLİNİĞİ	
ZEMİN KAT	KADIN HASTALIKLARI POL.	AMELİYATHANELER	ZEMİN KAT
	GENEL YOĞUN BAKIM	... SERVİSİ	
	... SERVİSİ		
	FTR		
	... SERVİSİ		

**Ürün:** Magnet mıknatıslı Kabartma UV baskılı kat planı

**Ölçü:** 30 modüllü 1600 mm X 1300 mm

Bodrum kat: 8 Modül / Zemin kat : 10 Modül /Birinci Kat: 6 Modül İkinci Kat: 6 Modül

**Renk:** Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

**Yazı rengi :** İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

**Montaj şekli:** Duvara monte

**Adet** 1

**Açıklama :** Zemin 5 mm pleksi üzerine 3 mm beyaz pleksi en üst kısımda ise 3 mm satıneli pleksi üzerine UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Yazının uygulanacağı 3 mm satıneli pleksi zemine 10\*3mm 4 adet endüstriyel mıknatıs ile bağlantı sağlanacaktır. Ürün 3 katman 3mm pleksiden oluşacaktır. Detaylı çizimi ek-1de belirtilmiştir.

## HASTA TANIMLAMA FİGÜRLÜ LEVHA (SÜRGÜLÜ MEKANİZMALI)



**Ürün:** HASTA TANIMLAMA FİGÜRLÜ LEVHA (SÜRGÜLÜ MEKANİZMALI)

**Ölçü:** 210 mm x 300 mm

**Renk:** Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

**Yazı rengi :** İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

**Montaj şekli:** Duvara monte

**Adet :** 21

**Açıklama:** Hasta tanımlama figürleri özel kalıplama yöntemi sayesinde ABS plastik malzemeden (anti bakteriyel ) imal edilmiş olacaktır. Figürler mevcut hazne içinde rahatlıkla hareket edebilecek, çekildiği zaman içinde bulunan pim sayesinde sabitlenmiş olacaktır. Alt kısımda 5 mm pleksi üzerine 3+3+3 mm satineli pleksi kaplanacak Görseller üzeri UV baskı tekniği ile yapılacaktır.

## UV BASKILI (SERVİS TANIMLAMA YAZILARI)

# FİZİKTEDAVİ SERVİSİ

**Ürün:** Dekota üzerine UV baskı kabartma yazı uygulama

**Ölçü:** 150cmx30cm

**Renk:** Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

**Yazı rengi :** Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

**Montaj şekli:** Otomatik kapı ve servis girişlerine yapılacak.

**Adet:** 5 adet

**Açıklama:** Servis girişlerine monte edilecek dekota(5mm) üzerine UV baskı yapılacaktır.

# HASTA HAKLARI PANOSU BRAİLLE ALFABELİ



**Ürün** : Kabartma UV baskılı ve Braille alfabeli hasta hakları levhası

**Ölçü** : 50 x 70

**Renk** : Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.


**Yazı rengi:** Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

**Montaj şekli:** Duvara monte

**Adet:** 8

**Açıklama:** Alüminyum çerçeve içine konulacak olan ürün 1 mm asetat üzerine UV baskı tekniğinde kabartma yapılarak baskı yapılacaktır. Görme engelli vatandaşların kullanımı için Braille alfabesi uygulanacaktır.

## HASTA ÖNCELİK SIRASI PANOSU

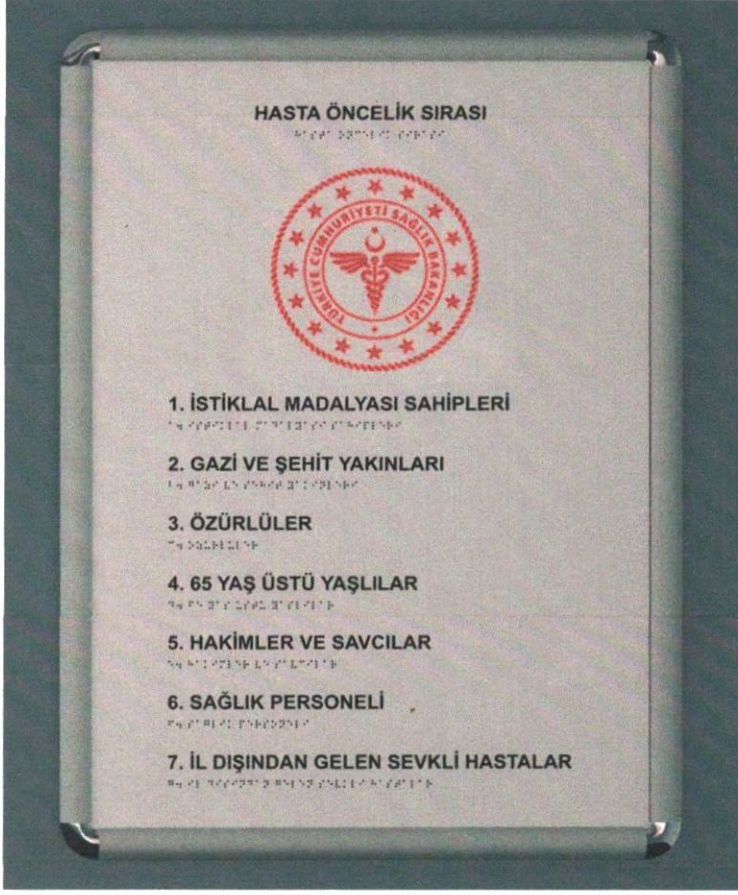

**Ürün:** Kabartma UV baskılı ve Braille alfabeli hasta öncelik levhası

**Ölçü:** 40 x 30

**Renk:** : Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

**Yazı rengi :** : Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

**Montaj şekli:** Duvara monte

**Adet:** 8

**Açıklama:** Alüminyum çerçeve içine konulacak olan ürün 1 mm asetat üzerine UV baskı tekniğinde kabartma yapılarak baskı yapılacaktır. Görme engelli vatandaşların kullanımı için Braille alfabeti kullanılacaktır.

*(Handwritten signatures in blue ink)*

# HASTA SORUMLULUKLARI PANOSU



**Ürün** : Kabartma UV baskılı ve Braille alfabeli hasta sorumlulukları panosu

**Ölçü** : 50cm x 70cm

**Renk** : Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

**Yazı rengi** : Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

**Montaj şekli**: Duvara monte

**Adet**: 8

**Açıklama** : Alüminyum çerçeve içine konulacak olan ürün 1 mm asetat üzerine UV baskı tekniğinde kabartma yapılarak baskı yapılacaktır. Görme engelli vatandaşların kullanımı için Braille alfabesi uygulanacaktır.



# ASANSÖR İÇİ GÖRME ENGELLİLER İÇİN KULLANIM TALİMATI (BRAİLLE ALFABELİ)



**Ürün** : Kabartma UV baskılı ve Braille alfabeli asansör kullanım talimatı

**Ölçü** : 30cmx21cm

**Renk** : Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

**Yazı rengi**: Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır. ( UV kabartma )

**Montaj şekli**: Duvara monte

**Adet** : 3

**Açıklama**: Alüminyum çerçeve içine konulacak olan ürün 1 mm asetat üzerine UV baskı tekniğinde kabartma yapılarak baskı yapılacaktır. Görme engelli vatandaşların kullanımı için Braille alfabesi uygulanacaktır.

## DESK ARKASI KABARTMA YAZI VE KURUM LOGOSU



**Ürün** : Desk arkası Alikor harf ve Logo Çalışması

**Ölçü** : 720 x 320 cm duvar üzeri

**Renk** : Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

**Yazı rengi:** Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

**Montaj şekli:** duvara monte

**Adet** 1

**Açıklama :** Desk arkasına duvara kurum logosu 50 cm çapında alicor malzemedен lazer kesim olacaktır.

TAŞLÇAY DEVLET HASTANESİ ( 20 harf ) yazısı harf yüksekliği 25 cm T.C. Sağlık Bakanlığı yazısı ise

15 cm olacaktır

## KAPAKLI KİLİTLİ ALÜMİNYUM KASALI İLAN PANOSU



**Ürün** : Kilitli manyetik zeminli ilan panosu

**Ölçü** : 70X100

**Renk** : İdarece belirlenecektir.

**Yazı rengi** : İdarece belirlenecektir.

**Montaj şekli** : Duvara monte

**Adet** : 8

**Açıklama** : Kilitli ilan panosu 70x100 ölçülerinde 6 mm alüminyum kasalı E6 alaşımli olmalı. Zeminde elektro statik boyalı 1 mm sac kullanılmalı. Yukarı doğru açılan kapakta gizli menteşe ve her iki kanatta bulunacak pistonlar sayesinde ön kısımdaki kapak rahatlıkla açılıp kapanabilmeli. Panonun ön kısmında 4 mm kalınlığında şeffaf pleksi olacaktır.

## KAPALI KİLİTLİ ALÜMİNYUM KASALI ANAHTARLIK PANOSU



**Ürün:** Çoklu Anahtar Dolabı

**Ölçü:** 70x100 cm

**Renk:** İdarece belirlenecektir.

**Yazı rengi:** İdarece belirlenecektir.

**Montaj şekli:** duvara monte

**Adet:** 2

**Açıklama :** 100 anahtarlık e6 alüminyum kasalı kilitli olacaktır. Çerçeve de şeffaf 3 mm pleksi kullanılacaktır.

## KÜPEŞTE ÜZERİ KABARTMA UYARI LEVHASI



**Ürün:** Görme engelliler için merdiven trabzan uyarı levhası

**Ölçü:** 25x6 cm

**Renk:** şeffaf folyo

**Yazı rengi:** kabartma

**Montaj şekli:** küpeşte yapıştırma

**Adet:** 8

**Açıklama:** Şeffaf folyo üzerine UV kabartma baskı yapılacaktır. Üzerinde latin ve braille alfabesi bulunmalıdır.

## DİLEK VE ÖNERİ KUTUSU PASLANMAZ



**Ürün:** Paslanmaz dilek ve öneri kutusu

**Ölçü:** 50x35 cm

**Renk:** İdarece belirlenecektir.

**Yazı rengi:** İdarece belirlenecektir.

**Montaj şekli:** Duvara monte

**Adet:** 3

**Açıklama:** Gizli kilitli oval ön kısmı 0,5 mm paslanmazdan oluşacaktır. Arka kısım 5mm siyah pleksi alt ve üst kısım 3mm siyah pleksi den oluşacaktır. Üst bölümünde kağıt haznesi bulunacaktır.

## GÖRME ENGELLİLER İÇİN KABARTMA HARİTA



**Ürün:** Kabartma Harita UV baskılı ve Braille alfabeli Paslanmaz ayaklı

**Ölçü:** 100 x 70 cm

**Renk:** İdarece belirlenecektir.


**Yazı rengi:** İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

**Montaj şekli:** Duvara monte

**Adet:** 1

**Açıklam:** Zemin 5 mm pleksiden oluşacak. Üzeri UV baskı tekniğinde kabartma yapılacak. Kullanılacak renkler engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla seçebileceği kontrast renklerden oluşacaktır. Harita gövdesi ve ayak kısmı 304 kalite paslanmaz levhadan oluşacaktır. Paslanmaz ayaklı pano ölçüsü 75x110cm olacak ayak yüksekliği 120 cm olacaktır.

# ACİL ÇIKIŞ BRAİLLE ALFABELİ KAT KROKİSİ

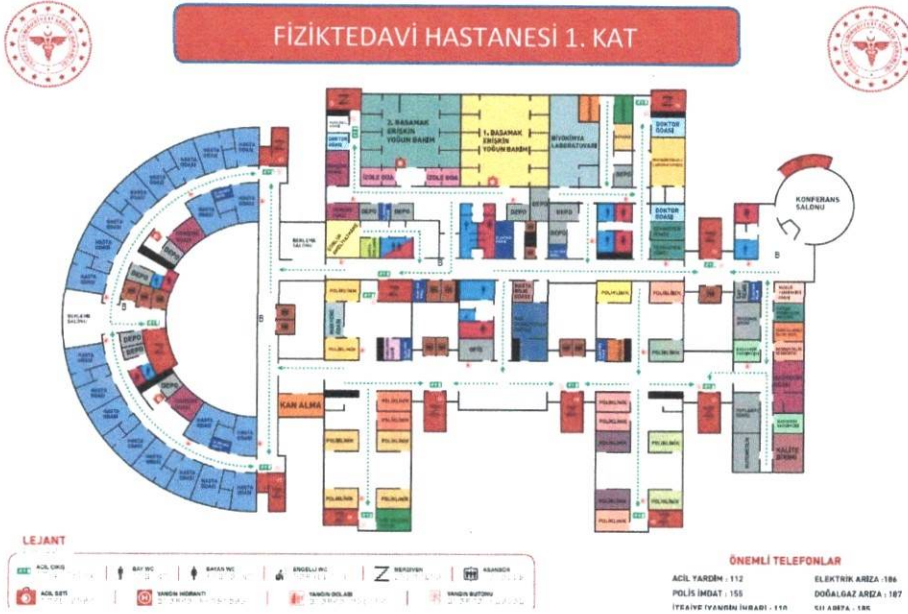

**Ürün :** Kabartma Harita UV baskılı ve Braille alfabeli

**Ölçü :** 50 x 70 cm

**Renk :** İdarece belirlenecektir.

**Yazı rengi:** İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )

**Montaj şekli:** Duvara monte


**Adet :** 4

**Açıklama:** Şeffaf asetat üzeri UV baskı tekniğinde kabartma yapılacak. Alüminyum çerçeve içine konulacaktır. Kullanılacak renkler engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla seçebileceği kontrast renklerden oluşacaktır. Harita üzerinde acil kaçış yerleri yangın dolabı ve yangın butonu ile sağlık seti belirtilecektir.

*[Handwritten signatures]*



## GÖRME ENGELLİ YÜRÜME YOLU

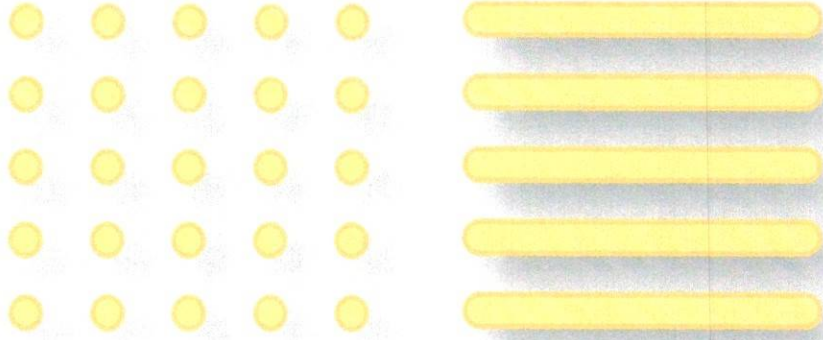

**Ürün:** İç mekan tabansız hisedilebilir yer yönlendirme sistemi

**Ölçü:** 30x30 cm çubuk/nokta

**Renk:** Standart

**Yazı Rengi:** Yok

**Montaj Şekli:** Çift Taraflı ince bant ile zemine uygulama

**Adet:** 86 METRETÜL

**Açıklama:** Enjeksiyon baskı termo poliüretan olacaktır. Montajı zemine çift taraflı bant ile yapılacaktır.

## KAT TANIMLAMA PANOSU



**Ürün** : Kabartma UV baskılı Blok -kat panosu

**Ölçü**: 25x25

**Renk** : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

**Yazı rengi**: İdarece belirlenecektir. ( UV kabartma )


**Montaj şekli**: Duvara monte

**Adet**: 16

**Açıklama**: Satıneli Pleksi üzerine Uv kabartma şeklinde uygulama yapılacaktır zemin 3 mm satıneli pleksi kullanılacak ve duvara çift taraflı bant ve silikon ile yapıştırılacak. Ürünlerde Kurumca belirlenen renk ve tasarımlar uygulanacaktır.

Three handwritten signatures in blue ink.

## CAMLARA UYARI ETİKETİ VE KURUM LOGOSU UYGULAMA

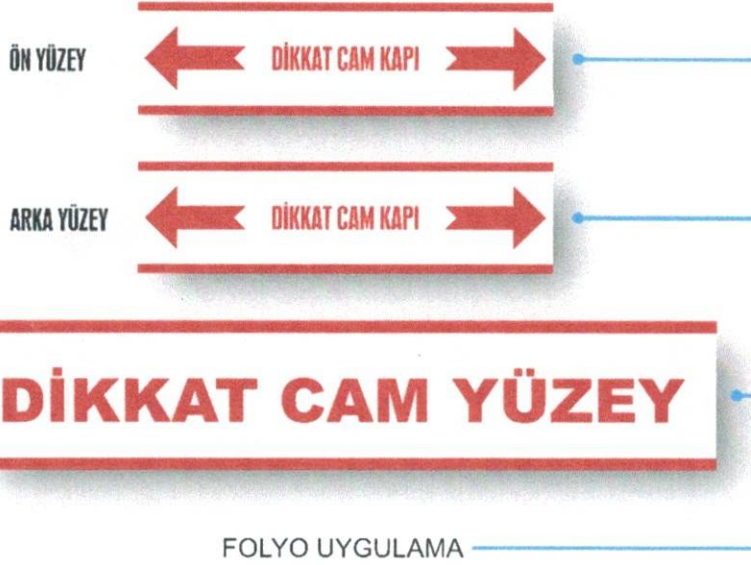

**Ürün:** Kumlama folyo uygulama

**Ölçü:** Logo 30 cm çap ( Sağlık Bakanlığı )

Uyarı şeritleri 60x15 cm

**Renk:** İdarece belirlenecektir.

**Yazı rengi:** Kurum tarafından belirlenecektir.


**Montaj şekli:** Otomatik kapılara ve camlara

**Adet:** 16 takım (logo ve uyarı şerit )

**Açıklama :** Kumlama zemin üzeri folyo uygulama

*[Handwritten signatures in blue ink]*


## BAHÇE YÖNLENDİRME IŞIKLI PİLON TABELA

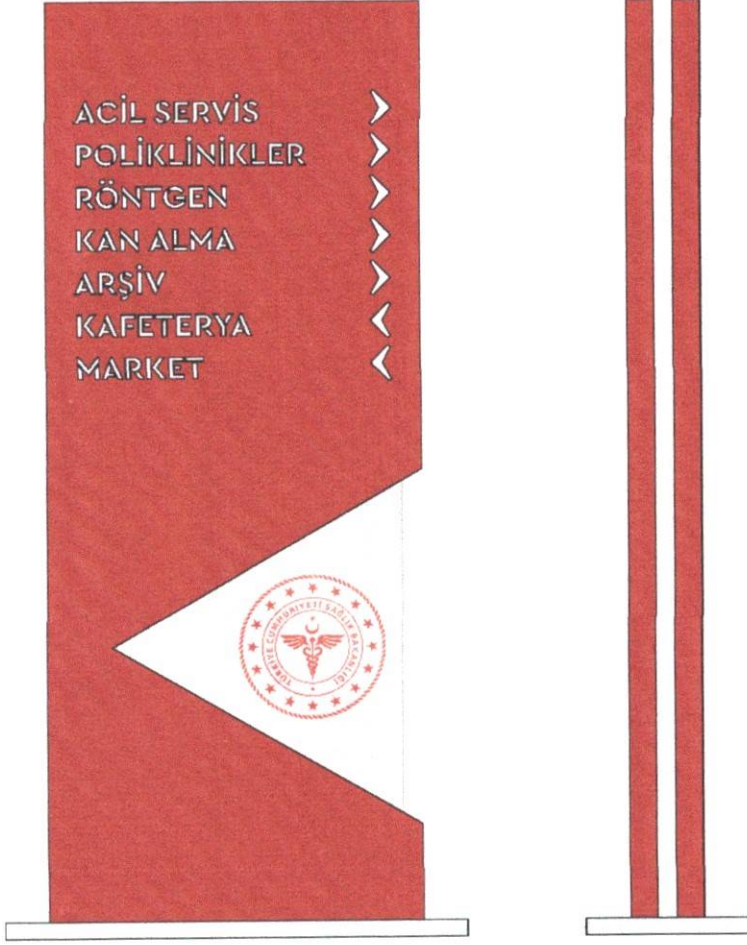

Ürün	: IŞIKLI PİLON TABELASI
Ölçü	: 90X 200 x 20 cm
Renk	: İdarece belirlenecektir.
Yazı rengi	:
Montaj şekli	: Zemine monte
Adet	1

**Açıklama** : Alüminyum kompozit zemin üzerine ışıklı dekupe pilon tabela ön yüzü yazı alanı 5 mm pleksi kabartma olacaktır. Ana konstrüksiyon 40x40x2mm profil kullanılacak ön yüzü kurumca belirlenen renkte olacaktır. Harflerde kullanılacak led ler mercek led olup 1,5 vat / adet özelliğinde olacak trafo dış mekan ıp 67 özelliğinde olacaktır. Pilon tabelanın Zeminde 110x40x5 mm flanş kullanılacak. Beton c25 kalitesinde olacaktır.

## İŞIKLI KURUM KİMLİK TOTEMİ

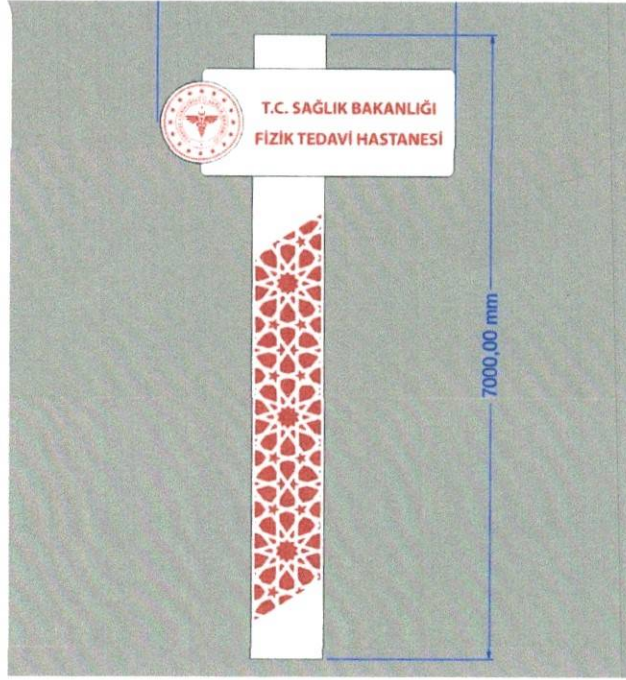

Ürün	: TOTEM TABELA
Ölçü	: 450X 170+300x140 x 40 cm
Renk	: Kurumsal Kimlik kılavuzuna uygun olacaktır.
Yazı rengi	: Kurumsal Kimlik kılavuzuna uygun olacaktır.
Montaj şekli	: zemine monte
Adet	1

**Açıklama** : Totem tabela çift taraflı sağlık bakanlığı tabela ve yönlendirme standartlarına uygun olacaktır. Üst kaset ölçüsü 450x170 cm olacaktır. Ana taşıyıcı 60x60 mm kutu profillerden imal edilecek olup bu kutu profillerin et kalınlığı 5mm olacaktır. Yazılar ve logo 2 mm alüminyum fileli kutu harf olacaktır. Ana taşıyıcı 700x60x40 cm ebatında olup kutu profillerden imal edilecektir. Ana dikme ankraj ile zemine montaj edilecektir. Işıklandırma mercek led 1,5 vat / adet özelliğinde olacak trafo dış mekan ıp 67 özelliğinde olacaktır. Totem, montaj için açılacak olan en az 2 m x 2 m x 2 m ankraj çukuruna, 3/4 inch en az 12 adet demir çubuklarla ve somunlarla 3 adet flanş aracılığıyla sabitlenecektir. Ankraj çukuru en az 8 m3 C 30 hazır beton kullanılacaktır. Ana dikme ve kaset statik boyalı alüminyum ile kapatılacaktır. Dikme üstünde yer alan Alüminyum CNC kesim ile görseldeki motifler uygulanacaktır. CNC kesim yapılan ana taşıyıcıda boş kalan bölgelere kırmızı pleksiglass uygulanacaktır.

## BAHÇE İKAZ LEVHALARI ÇİFT TARAF REFLEKTÖR



**Ürün:** Modüler bombeli çift taraf ayaklı ikaz levhası

**Ölçü:** 60x60

**Renk:** idarece belirlenecektir.

**Montaj şekli :** Zemine monte

**Adet:** 12

**Açıklama:** Alüminyum 0,80 mm bombeli statik boyalı ikaz panoları çift taraflı olacaktır. Yazılar ve pictogramlar yüksek kalite reflektör folyo kesim olacaktır. Ayak boru çapı 60 mm et kalınlığı 2,5 mm olacak yerden yüksekliği 225 cm olacaktır. Montaj flanş sayesinde zemine sabitlenecektir.

**Ashik ÖZULMAZ**  
Eğilim Danışmanı

**Serap AYDEMİR**  
Kalite Direktörü

**Erbakan GÜNEZ**  
Eğilim Danışmanı  
İdari ve Mali İşler Müdürü  
Taşlıcaay İlçe Devlet Hastanesi