



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DH İDARI VE MALİ
İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE
MALİ İŞLER BİRİMİ
7.03.2023 11:53:13 B-68917221-949-210711573
210711573



Sayı : E-68917221-949-210711573
Konu : Teklife Davet

07.03.2023

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı Hastanemiz için gerekli olan HASTANEMİZ ECZANE BİRİMİ İÇİN 2 KALEM DOLAP ALIM İŞİ 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 13.03.2023 tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

BÜLENT ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	RAFLI DOLAP AYAKLI	ADET	13		
2	NARKOTİK VE YÜKSEK RİSKLİ İLAÇ DOLABI AYAKLI	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm. Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

1. Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın Alma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
4. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
5. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
6. Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
9. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
10. Teknik Şartname ektedir.
11. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47-215 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: E4A6781A-1137-41CB-9D5A-9CD3D6C48A5C

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi:

Bilgi için: Dursun DİNLER
Veri Hazırlama Ve Kontrol İslt.

Telefon No: 04723126047 - 215






ECZANE İLAÇ DOLABI VE İLAÇ HAZIRLAMA MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 14 adet ilaç dolabı ve 1 adet ilaç hazırlama masası yapılacak.
- Raflar bütünü yükseklik 220 cm, genişlik 90 cm ve derinlik 60 cm olacak şekilde 6 bölmeli beyaz renkli tahta malzemeden olacak.
- Dolabın en alt rafı yüksekliği 50 cm olacak şekilde iki bölmeli kırmızı renkte tahta kapaklı ve kilitli olacak.
- Yukarıda kalan diğer 5 rafın yükseklikleri ise 34 cm olacak ve raflar cam sürgü sistemi ile açılır kapanır şekilde olacak.
- Dolapların ayakları olacak.
- Dolaplardan bir tanesi narkotik ilaçların saklanması uygun olacak şekilde 6 bölmeli tahta malzemeden olacak.
- Dolapların alt kısmı 50 cm yükseklikte eşit 2 bölmeden oluşmalı ve kilitli kırmızı renkli tahta kapaklı olmalıdır.
- Üst kısım 170 cm 4 eşit bölme olacak şekilde kilitli tahta kapaklı olacak. Üst kısımdaki kapakların üzerinde asma kilit takmaya uygun aparat olacak.
- Üst ve alt kısmın sol tarafta bulunan tahta kapağı kırmızı, sağ tarafta bulunan kapağı yeşil renkli olacak şekilde kaplanacak.
- İlaç hazırlama masası üst tarafı 160 cm x 120 cm olmalıdır. Yüksekliği 95 cm olmalıdır.
- İlaç hazırlama masası tahtadan yapılmalıdır. Rafların geneliyle aynı renk yani beyaz renkli olmalıdır.
- İlaç hazırlama masasının alt tarafı çekmecelerden oluşmalıdır.
- Çekmecelerin yüksekliği 25 cm, genişliği 40 cm ve derinliği ise 30 cm olmalıdır.
- Bu çekmeceler masanın her iki tarafında olmalı ve toplamda 12 şerden 24 adet olacak şekilde olmalıdır.
- Masanın bir tarafında bulunan çekmeceler yan yana 4 adet alt alta 3 adet yani bir tarafında toplamda 12 adet olmalıdır.
- En üstte bulunan çekmecelerde kilit mekanizması olmalıdır.
- İlaç hazırlama masası ayaklı olmalıdır.

Emre YAVUZ
Eczacı
Diy. No: 74-0141


DOC.DR.YASAR ERILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambar Birimi

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr.Yasem Erilalmaz Hastanesi
MÜHÜR
Tasınır Kayıt Yetkilisi

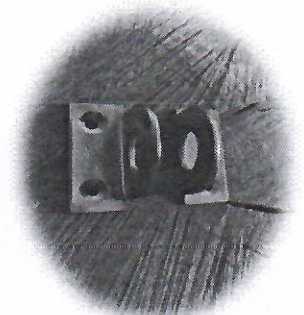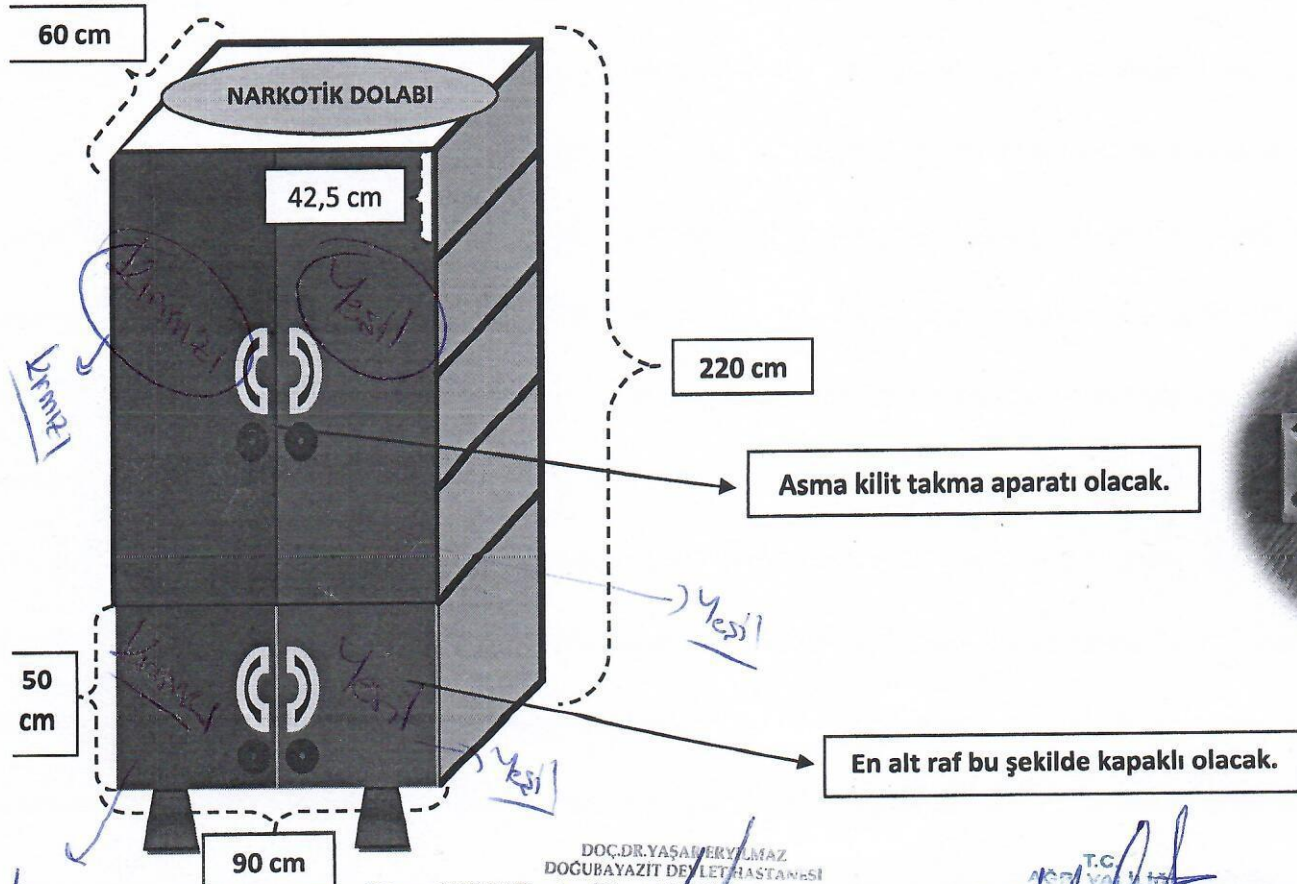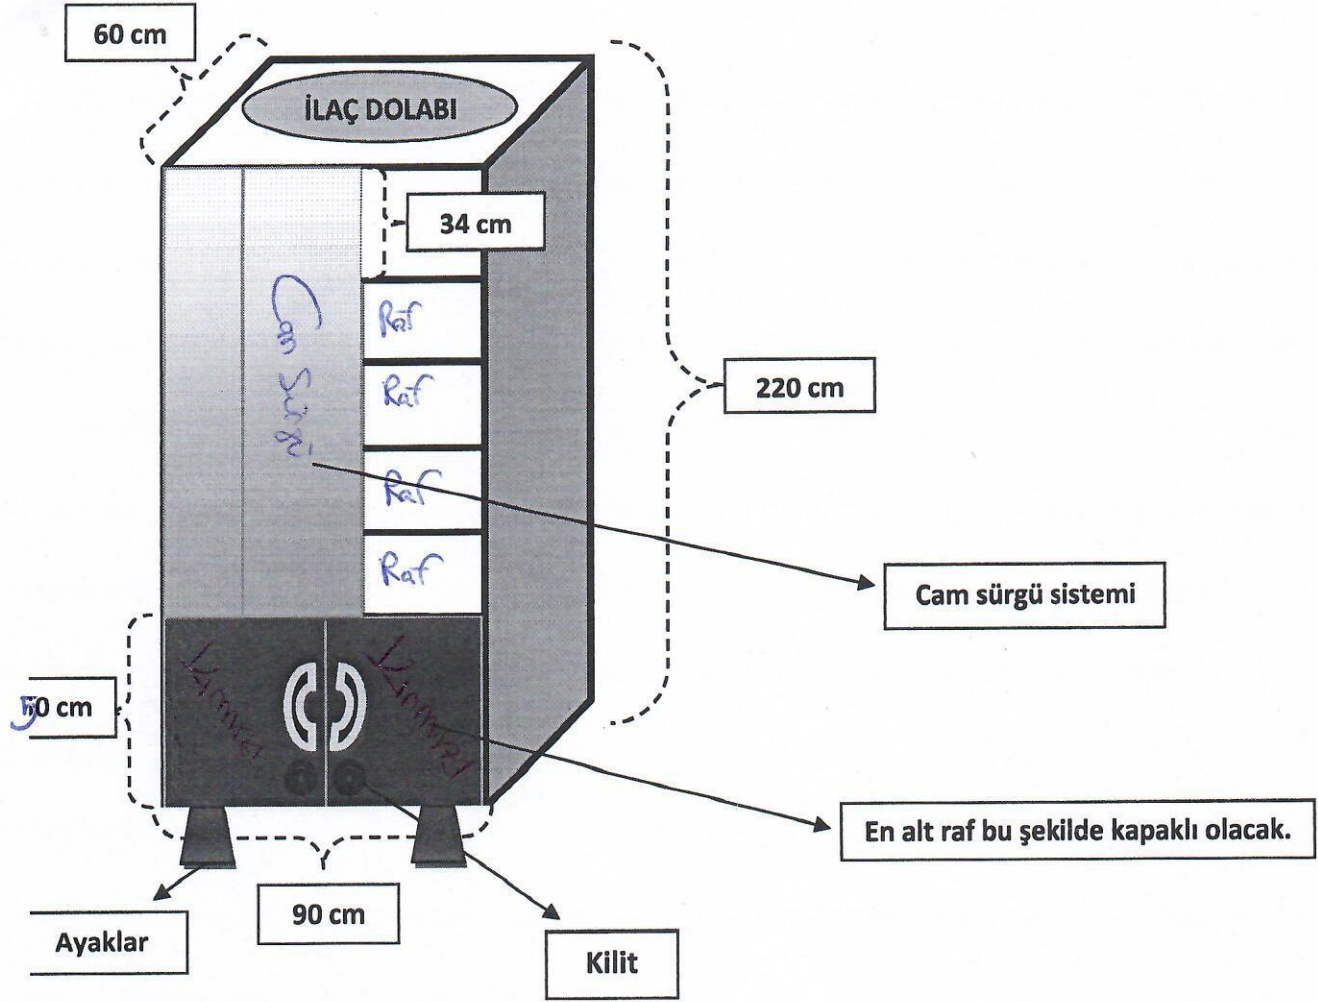

DOÇ.DR.YAŞAR YERLİMAZ
DOĞUBAYAZIT DEĞERLER HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Emre YAVUZ
Eczacı
Dip No: 7410144
Ambar Birimi

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK BAKANLIĞI
Doç.Dr. Yaşar Yerli, Doç.Dr. Fikret Erdoğan Hastanesi
Emre YAVUZ
Tasınma Kayıt Yetkilisi

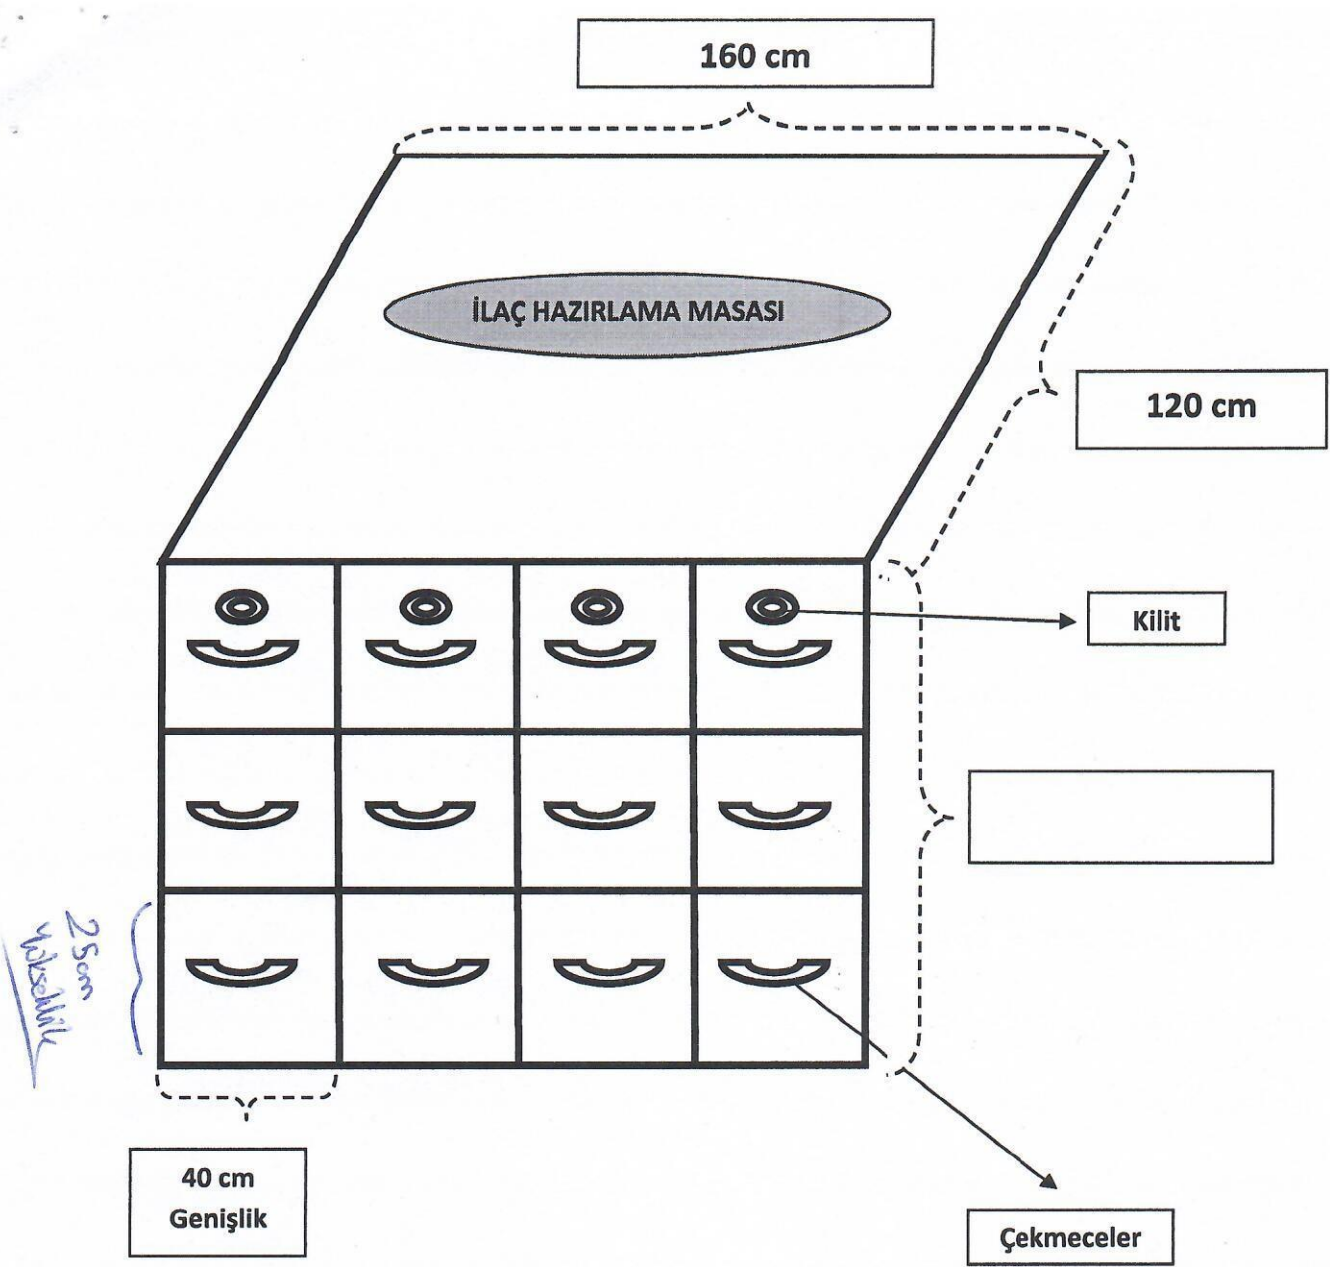

Ecz. Emre YAVUZ

DOÇ.DR. YAŞAR ERGİLMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikreti DOĞAN
Ambar Birimi

T.C.
AGRI VALİLİĞİ
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Erzurum Devlet Hastanesi
Mühür Üstü
Taşınmaz Yetkilisi