

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2024/33
KONU : 1 Kalem Mal Alımı

12.03.2024

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Malalımı işi4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 15.03.2024 tarih saat 10:00'a kadar tdhsatinalma@gmail.com mail adresine, posta yolu ile ve ya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Dr. Ahmet SAĞLAM
Başhekim

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Salyangoz Fan	Adet	2		
				Toplam	

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 15.03.2024 tarihi saat 10:00 de alımı yapılacak olan Mal ve Hizmet Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

- 1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.
- 2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten geçerlidir.
- 3- 4734 Sayılı Kanununun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
- 4- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
- 5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
- 6- Alımımız Kısmi Teklife açık değildir.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza ⁽²⁾

TAŞLIÇAY DEVLET HASTANESİ KAZAN FANLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Alımı yapılacak olan fanlar 2 adet olacaktır. Fanlar aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.

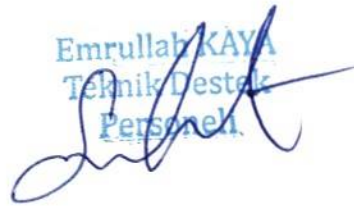
TEKNİK DEĞERLER

VOLTAJ	220/380 V
FREKANS	50 Hz
GÜÇ	1,1 Kw
DEVİR	1400 d/dk.
HAVA DEBİSİ	3500 m ³ /h
BASINÇ	600 Pa

Salyangoz fanlar hastanemizde bulunan kazanlara monte edilecektir. Fanların devir ayarlarının yapılabilmesi için gerekli donanım firma tarafından yapılacaktır.

Fanların 2 yıl garantisi olacaktır. Yüklenici fanların montajını yapacak montaj esnasında gerekli tüm yedek parçaları kendisi temin edecektir.


Ebubekir GÜLMEZ
Taşlıcaay İlçe Devlet Hastanesi
İdari ve İşletme Müdürü


Emrullah KAYA
Teknik Destek
Personeli