

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2024/42
KONU : DEPO RAF GÜVENLİK FİLESİ

14.05.2024

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Malalımı işi4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 17.05.2024 tarih saat 10:00'a kadar tdhsatinalma@gmail.com mail adresine, posta yolu ile ve ya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ebubekir GÜLMEZ
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Depo Raf Güvenlik Filesii	Metre	35x1.90		
				Toplam	

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 17.05.2024 tarihi saat 10:00 de alımı yapılacak olan Mal ve Hizmet Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

- 1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.
- 2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten geçerlidir.
- 3- 4734 Sayılı Kanununun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
- 4- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
- 5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
- 6- Alımımız Kısmi Teklife açık değildir.

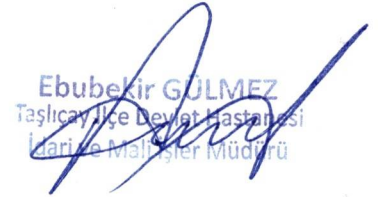
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza ⁽²⁾

DEPO RAF GÜVENLİK FİLESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kullanılan ip; UV katkılı olmalı, iplik kopma mukavemeti yüksek naylon ipten ya da %100 Polyamid Kord ya da Teknik polyester ya da içi dışı polyester ya da polipropilen ya da %100 naylon halattan imal edilmiş olmalıdır.
2. İp kalınlığı en az 2 mm olmalıdır.
3. Gözenek açıklıkları en fazla 5 cm olmalıdır.
4. Baklava desenli ya da kare göz açıklığında olmalıdır.
5. Üretim biçimi düğümlü el örgüsü veya düğümsüz makine ağı olmalıdır.
6. Tüm kenar hattı overloklu olmalıdır.
7. Renk gri olmalıdır.
8. Taşıma kapasitesi 250 kg olmalıdır.
9. Aşınmaya, güneşe, yağmura, hava koşullarına karşı yüksek dirençli olmalıdır.
10. Uzama, sünme, aşınma yapmamalıdır.
11. Hammaddesi sayesinde alev yürütmeme özelliğine sahip olmalıdır.
12. File yapılacak raf ölçüleri; 90cm*90cm – 345 adet, 28cm* 180cm – 1 adet, 40cm* 180cm – 9 adet, 85cm*180cm – 12 adet, 55cm*180cm – 29 adet, 90cm*180cm – 6 adet olmak üzere toplam 343 m2 hesaplanmıştır. Kesin ölçüler, imalat şekli ve malzeme cinsi yüklenici firma tarafından alınacaktır/belirlenecektir.
13. Filelerin tüm kenarlarında her 30 cm'de 1 (bir) ve her köşesinde kolay takılıp çıkarılabilir, raflar için uygun ebatlarda, paslanmaz çelikten imal edilmiş, karabina kanca olmalıdır.
14. Kancaların uçları açık-sivri-keskin olmamalı, herhangi bir şekilde güvenlik zaafiyeti oluşturmamalıdır.
15. Gerekli ISO - TSE – TS EN (ÇSGB'de belirtilen) onay belgelerine sahip olmalıdır.
16. Malzeme 5 yıl garantili olmalıdır.
17. Kurulum yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
18. File ebatları 35 m X 1,90 m. olmalıdır
19. Yüklenici; file montajını yaparken idarenin isteği doğrultusunda, raflara göre fileyi kesip ayarlayarak raflara uygun hale getirmelidir.
20. Her raf birbirinden bağımsız olarak düşünülmesi ve rafların boyutları 190 cm x 100 cm olarak hesaplanmalıdır.


Ahmet ARA
Tıbbi Sekreter
T 25139
Taslıcağ İlçe Devlet Hastanesi


Fatma ÇİÇEK
Tıbbi Sekreter


Ebubekir GÜLMEZ
Taslıcağ İlçe Devlet Hastanesi
Maliye Müdürlüğü