



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-245416840
Konu : Teklife Davet

03.06.2024

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZDE BULUNAN KLİMA SANTRALLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 7 KALEM MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 11.06.2024 tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

| S.N. | MALZEME/İŞ ADI | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT |
|------|--|-------|--------|-------------|--------------|
| 1 | 595*592*45 KASET FİLTRE | ADET | 65 | | |
| 2 | 592*292*45 KASET FİLTRE | ADET | 30 | | |
| 3 | 593*592*300 TORBA FİLTRE | ADET | 40 | | |
| 4 | 592*292*300 TORBA FİLTRE | ADET | 20 | | |
| 5 | KS 712 4096 AKIŞKAN SU SOĞUTMA KLİMA BATARYASI | ADET | 1 | | |
| 6 | 100'LÜK PATENT DİRSEK | ADET | 2 | | |
| 7 | 150'LİK SÜRGÜLÜ VANA | ADET | 2 | | |

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):
Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm. Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: E0B8E010-816A-42C3-AEEC-EB48C791AC1F

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km

Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>

Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN

Tıbbi Sekreter

Telefon No: 04723126047 - 215



KONU: Dr.Yaşar ERYILMAZ Doğubayazıt Devlet Hastanesine alınacak Hepa,Kompakt V, torba ve kaset filtrelere ait teknik Şartname

1. 292*592*300/592*592*300 TORBA FİLTRE TEKNİK ŞARTANEMSI

- 1.1- Filtreler EN779 standardında olmalıdır.
- 1.2- Kaset filtrelerini kasaları mukavemetli galvanizli saç ana çatıdan oluşmalıdır.
- 1.3-Filtrelerin sızdırmalığı sağlanmış olmalıdır
- 1.4-Filtrelerin çalışma sıcaklığı 90 derece olmalıdır.
- 1.5-Filtre malzemesi sentetik olmalıdır.
- 1.6-Filtre süzücü malzemesi dış dikişleri ultraonik dikişli olmalıdır.
- 1.7-Filtre torbaları çalışma esnasında birbiri üzerinde şişmeyecek yapıda iç dikişlere sahip olacaktır.

2. 592*292*45/592*592*45 KOMPAKT V FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 2.1- Filtreler EN779 standardında olmalıdır
- 2.2-Filtreler nem ve 80 derece sıcaklığına dayanıklı yüksek kaliteli Mikro Fiber-Glas malzemedden imal edilmelidir. Maksimum verim için filtrede her kıvrım arasına eşit miktarda Mikro fiber –Glas malzemedden imal olmalıdır.
- 2.3-Filtreler Plastik kasa içerisinde olmalıdır.
- 2.4-Kompakt filtreler kasaları santral ölçülerine uygun olmalıdır.
- 2.5- Kompakt filtrelerin ölçüleri klima santralinin debisine uygun olmalıdır.
- 2.6- Her bir filtre, imalatı müteakip EN 1822 standartlarına göre oil mist (smoke test) ,scannig test ve/veya DOP testinden geçirilerek; özel takviyeli, hasarlara karşı dayanıklı olarak ambalajlanmalıdır.

PATENT DİRSEK ŞARTNAMESİ


1. Patent dirsek 100 lük olacaktır.
2. 90 derece açılı olacaktır.
3. Siteme uyumlu olacaktır.

SÜRGÜLÜ VANA ŞARTNAMESİ

1. Sürgülü vana 150 lik olacaktır.
2. Sıcak ve soğuk su sitemlerine uyumlu çalışacaktır.
3. Gövde Malzemesi: Pik Döküm olmalıdır.
4. Mili paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

3.DİĞER ŞARTLAR

- 3.1-İhale konusu olan filtrelerin Nakliyesi yüklenici firmaya aittir.
- 3.2-taşıma esnasından filtrelerde meydana gelebilecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
- 3.3-Hepa,Kompakt V, torba ve kaset filtreler satın alındıktan sonra takılması klima santralinin bakım işlerinden sorumlu firma tarafından takılacaktır.

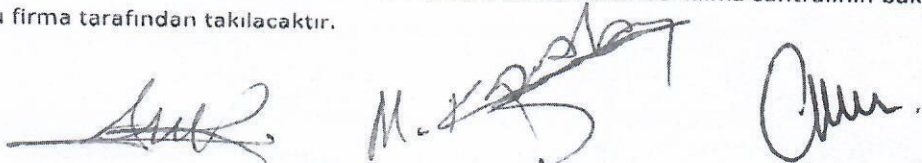

3.4- Hepa Filtrelerin montajı hastanemiz Klima santrali bakım işlerinden sorumlu firma tarafından yapılacaktır. Hepa filtre montajları yapıldıktan sonra EN-ISO 14644-3'e göre hepa filtre sızdırmazlık testi(DOP) Aerosol jeneratörü ile hepa filtreler için verilen aralıkta MPPS'ye (Most penetration particle Size) göre tanecik üretilerek filtre yüzeyinde filtre contasında oluşabilecek sızdırmazlık oranının Aerosol fotometre ve tarama probu ile test edilerek test uygunluğu tespit edilecektir.uygun olmayan filtreler yüklenici firma tarafında ücretsiz olarak değiştirilecektir.yüklenici firma test esnasında isterse refakat edebilir.

3.5-ihale konusu olan ürünler yüklenici firma tarafından Hastanemiz Ambar birimine teslim edilecektir.

Aduan Kılıç

000.F
006
Klima ve Elektrik
Teknisyeni

IDRİS BOZBOĞA
Elektrik Teknk.