

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

05.06.2024

Sayı: 176

Konu: GAZ PRİZLERİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.06.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TIBBİ GAZ PRİZİ OKSİJEN			50	Adet		
2	BASINÇLI HAVA GAZ PRİZİ			10	Adet		
3	TIBBİ GAZ PRİZİ VAKUM			30	Adet		
4	TIBBİ GAZ PRİZİ AZOT PROTOKSİT			10	Adet		
5	PNÖMATİK HORTUM			50	Metre		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname


Satılmanın Yapılacağı Birim:


- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

MEDİKAL GAZ PRİZLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- OKSİJEN PRİZİ
 - AZOTPROTOKSİT PRİZİ
 - BASINÇLI HAVA 4 BAR PRİZİ
 - BASINÇLI HAVA 7 BAR PRİZİ
 - VAKUM PRİZİ
1. Medikal Gaz Prizleri 2 bölümden oluşmalıdır. Birinci bölüm bakım amacı ile sökülse dahi ikinci bölümden gaz kaçağı olmamalıdır.
 2. Prizler çekvalf sistemine sahip olmalıdır.
 3. Prizler gaza özel olmalıdır. Başka gaza ait abone fişi ile çalışmamalıdır. Gaz Prizler BS5682 bağlantı Standardında ve EN737-1 kalite standardında olmalıdır.
 4. Gaz prizlerinin duvar veya ünitelere monte edilecek parçaları spesifik olacak şekilde indekslenmiş olacaktır, prizlerin özelliklerini belirtecek yazı ve renkler BS 5682:1992 standardında belirtilen renklerde olmalıdır.
 5. Medikal gaz prizlerinin kapak ve vidaları hariç diğer kısımları pirinç malzemedен indexleme pimleri paslanmaz çelik malzemedен oluşmalıdır.
 6. Medikal gaz prizlerinin gövde kapağı yanmaya ve kırılmaya karşı eloksallı alüminyum malzemedен imal edilmiş olmalıdır.
 7. - Priz takmak için gerekli kuvvet maksimum 100 N
- Priz sökmek için gerekli kuvvet maksimum 110 N, minimum 20 N
 8. Gazın geçişine müsaade edecek olan sübap prensibiyle çalışan parça en kolay arızalanan parça olacağı için parça herhangi bir alet gerektirmeden kolayca değiştirilebilmelidir. İkinci montaj parçası çıkarıldıktan sonra birinci montaj parçası gaz kaçağını önlemeli ve %100 sızdırmazlık sağlamalıdır.
 9. Gaz Prizlerine 2 yıl garanti ve 5 yıl bedeli mukabilinde yedek parça temin garantisi verilmelidir.
 10. Ürün EN 737 Standardına uygun ve CE Belgeli olmalı, belge kapsamında belirtilmelidir. Belge ihale evrakları ile birlikte verilmelidir.

Fatmanur ALLAHVERDİ
Biyomedikal Teknikeri



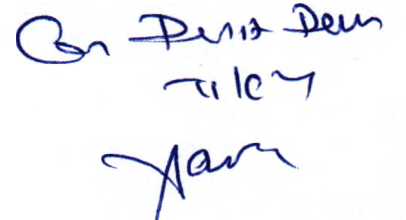
Orhan Deniz
Talep
Yan

11. İmalatçı ve yapımcı firmalar ISO 9001:2000 kalite belgeli olmalıdır ve Belge kapsamında Hastane Sistemleri için verildiği açıkça yazmalıdır. Belge ihale evrakları ile birlikte verilmelidir.

Fatmanur ALLAHVERDI
Biyomedikal Teknikeri

Fatmanur

Can Dursun Dem
Tilky
Can Dursun Dem

PNOMATİK HORTUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pnomatik hortum CE veya ISO belgesi olmalıdır.
2. Gaz prizi için kullanılabilir olmalıdır.
3. 1.sınıf kaliteli olmalıdır.
4. 2 yıl garantili olmalıdır.
- 5.Yüklenici firmanın ISO-TSE HYB belgesi olmalıdır.

Can Deniz Demir
Talep
Firma

Fatmanur ALLAHVERDİ
Biyomedikal Teknikeri

SERVİS KAYIT FORMU

Tarih : 02 / 05 / 2024

MÜŞTERİ BİLGİLERİ : Fatma Devlet Hastanesi ve Adım
Merkezi

GARANTİ

GARANTİ DIŞI

ÜRÜN ADI	CİHAZ BİLGİLERİ	ARIZA TESPİTLERİ
MARKA		Hastanede bulunan. Arızalı Vakum
MODEL		Hava oksijen pirizlerinin değişimi
SERİ NO		gerçek ve ihtiyacı duyulan
		parçaları için edilmesi
		geçerli olacaktır.

ARIZANIN GİDERİLMESİ İÇİN YAPILAN İŞLER

DEĞİŞEN PARÇALAR

PARÇA ADI	ADET	PARÇA ADI	ADET
pnömomatik hortum 8mm	50m	Oksijen piriz pnömomatik	50 Ad
oksijen piriz ayakları	70 Ad	Vakum piriz pnömomatik	30 Ad
oksijen piriz ayak bağlantı		Azot piriz pnömomatik	10 Ad
çivisi	140 Ad	Hava 4 mm piriz pnömomatik	10 Ad
8mm pnömomatik vana	50		
oksijen piriz bağlantı			
vidası (500 Ad 2 kutu)	1		
Bakır borudan pnömomatik			
hortuma geçiş rekoru 8mm	30		
2/8 x 8mm pnömomatik dişlek	50		

NOTLAR :

FİRMA YETKİLİSİ

BENAY MEDİKAL TIBBİ GAZ SİSTEMLERİ
Benay EMREÇİK
Beşikkaya Mah. 1916 Cd. No: 37/G Altındağ/ANKARA
Tel: 0533 493 63 52 info@benaymedikal.com
M.Karagüzel V.D. No: 334.025 7383
T.C. No: 239 807 89210

KURUM YETKİLİSİ

Fatma ALCAHVERDİ
F. Alcahverdi