

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2024/191
KONU : TEKLİFE DAVET

23.09.2024

TEKLİFE DAVET

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal alımı işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 27.09.2024 tarih saat 10:00'a kadar hamurdh.satinalma@hotmail.com mail adresine, posta yolu ile ve ya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Tekin İNANLI
İdari ve Mali İşler Müdürü

1. KISIM TEMİZLİK PERSONELİ GİYİM MALZEMESİ					
S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	BAY İŞ GÖMLEĞİ	ADET	30		
2	BAY İŞ PANTOLONU	ADET	30		
3	BAY TİŞÖRT	ADET	30		
4	BAY POLAR	ADET	10		
5	AYAKKABI	ÇİFT	10		
6	TERLİK	ÇİFT	10		
				Toplam	

2.KISIM VERİ HAZIRLAMA PERSONELİ GİYİM MALZEMESİ					
S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
7	BAY GÖMLEK	ADET	4		
8	BAY YELEK	ADET	4		
9	BAY CEKET	ADET	4		
10	BAY PANTOLON	ADET	4		
11	KRAVAT	ADET	4		
12	AYAKKABI YAZLIK	ÇİFT	2		
13	AYAKKABI KIŞLIK	ÇİFT	2		
				Toplam	

3.KISIM KALORİFERCİ PERSONEL					
S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
14	TULUM	ADET	3		
15	İŞ PANTOLONU	ADET	3		
16	İŞ TİŞÖRTÜ UZUN KOLLU	ADET	2		
17	İŞ TİŞÖRTÜ KISA KOLLU	ADET	1		
18	İŞ AYAKKABISI	ÇİFT	1		
				Toplam	

4. KISIM ÇAMAŞIRCI PERSONELİ					
S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
19	İŞ FORMASI	TAKIM	3		
20	LASTİK ÇİZME	ÇİFT	2		
21	SU GEÇİRMEZ ÖNLÜK	ADET	2		
				Toplam	

5. KISIM TIBBİ ATIK TOPLAMA PERSONELİ					
S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
22	TULUM	ADET	1		
23	ÇELİK TABANLI ÇİZME	ÇİFT	1		
				Toplam	

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar Satın alma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2- Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-Teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren en az 30 gün olacaktır.
- 4-İşin Tamamı için teklif verilecektir.
- 5-Alımı yapılacak malzemeler 10 gün içerisinde teslim edilecektir.
- 6-4734 Sayılı Kanununun 22/D maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimizin veya başkaları adına doğrudan ya da dolaylı olarak, asaleten veya vekâleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
- 7-Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlar da bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.
- 8-Teknik Şartname Ektedir.

AĞRI HAMUR İLÇE DEVLET HASTANESİNDE GÖREV YAPMAKTA OLAN SÜREKLİ İŞÇİLERİN 2024 YILI İŞ BAŞI KIYAFETLERİ ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu:

Hamur İlçe Devlet Hastanesinde sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan personelin 2024 yılına ait iş kıyafeti alımı işi.

Teslimat Yeri ve Süresi:

30 gün içerisinde uhdesinde kalan yüklenici firma Hamur İlçe Devlet Hastanesine ücretsiz teslimatını yapacaktır.

Ölçü ve Numune Verme:

İstekliler, şartnameye uygun sipariş listesinde belirtilen giyim eşyalarından birer adet numune verecektir. Uhdesinde kalan yüklenicinin teslim edeceği giyim eşyaları teklifle birlikte verilen numunelerin aynısı olacak olup, muayene ve kabullerinin idarece kurulacak olan muayene ve kabul komisyonuna aittir. Yükleniciye ait numuneler iş tamamlanıncaya kadar idarede tutulacak ve iş bitiminde iade edilmeyecektir. İdare tarafından işe başlama yazısı ekinde, personele ait beden ölçüleri ve ayakkabı numaraları gösterir liste de verilecektir.

Genel Hükümler:

- İmalat hatalarına karşı ürünler altı (6) ay garantili olacaktır. İmalat hatası bulunan ürünlerin yüklenici firmaya teslim edilmesini takiben yeni ürünler yedi (7) iş günü içerisinde yüklenici firma tarafından idareye ücretsiz teslim edilecektir.
- Kıyafetler dağıtıldıktan sonra on dört (14) gün içinde ölçülerde yanlışlık varsa uygunsuzluk veya arıza çıkarsa yüklenici yenilerini en geç yedi (7) gün içerisinde idareye ücretsiz teslim edecektir.
- Alımı yapılacak ürünler ayrı ayrı kirlenmeyecek ve deforme olmayacak şekilde her biri naylon ambalaj içerisinde ambalajın üzerine beden etiketi yapıştırılarak paketlenilecektir.
- Alımı yapılacak ürünlerin nakliyesinden yüklenici firma sorumludur.

Garanti Şartları:

Teslim tarihinden itibaren on dört (14) gün içerisinde kıyafetlerde bozulma olursa malın yenisiyle değiştirilecektir. Kullanım hatası dışında oluşacak bozulmalar altı (6) ay süreyle garanti kapsamında olacaktır.

Serdar DURU
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Tekin İNANLI
Hamur İlçe Devlet Hastanesi
İdari Mali İşler Müdürü

Dr. Yakup ALIŞ
Başhekim V.

TEMİZLİK PERSONELİ BAY İŞ TAKIMI

1 Takım Temizlik Personeli İş Takımı (Bay) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 1 adet İş Gömleği
- 1 adet İş Pantolonu

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 1-Ceketi hâkim yaka olacaktır. Ceket yakası ve cep kenarları kombin renkli olacaktır.
- 2-Ceketin yaka kısmında çitçit bulunacaktır. Çitçitlerin arası sık olacak, kolay açılmayacak şekilde kaliteli çitçit kullanılacaktır.
- 3-Ceketin sol göğsünde ve sağ-sol ön de cep bulunacaktır. Ceketin göğüs cep bölgesi üzerinde hastanenin logosu yer alacaktır. Logo hastane idaresi tarafından firmaya verilecektir. Logo yıkanma ile çıkmayacak özellikte ve işlemede olacaktır.
- 4-Ceket uzun kol olacaktır. Ceketin kolları gerektiğinde sıvanabilmesi için kademeli olarak çitçitli ya da düğmeli olacaktır.
- 5-Pantolonun önü fermuarlı, bel kısmı lastikli olacaktır. Bel kısmı kemer takmaya uygun özellikte olacaktır.
- 6-Pantolonun sağ ve sol üst yanlarında açma cep bulunacaktır.
- 7- Pantolonun önünde dikişli ütü izi olacaktır.
- 8- Terlik kaymaz taban ,önü kapalı özellikte olacaktır.

TİŞÖRT

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 1- Penye lacoste kumaştan olacaktır.
- 2- Polo yaka ve en az 2 düğmeli olacaktır.
- 3- Beden etiketi yakaya dikilecektir.
- 4- Kumaş ağırlığı en az 180gr/m² +10 gr olacaktır.
- 5- Gömlek yaka modelinde yaka çift kat tela ile güçlendirilecektir.
- 6- Boyu baseni kapatacak şekilde olacaktır
- 7- Önde tek cepli cep içine tela kullanılacak dik duracaktır.
- 8- Tişört kumaşı en az %80 pamuk olacaktır.
- 9- Tişörtler idarenin belirttiği sayıda kısa ve/veya uzun kollu olacaktır.
- 10- Rengi, arma ve yazısı idare tarafından belirlenecektir,

POLAR

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 1) Mevsim geçişlerine uygun önden fermuarlı dik yakalı yandan 2 adet fermuar cepli beli düz olacaktır.
- 2) Polar kumaşı 280g/m² (+/- %10) polyester elyafli antipilling özellikte olacaktır.
- 3) Rengi ve modeli idare tarafından belirlenecektir.

Tekin İNANLI
Hamur İlçe Devlet Hastanesi
İdari Mali İşler Müdürü



Dr. Yakup AKIŞ
Başhekim v.

Serdar DURU
Taşınır Kayıt Yetkilisi

AYAKKABI

1. Ayakkabılar deri kundra olmalıdır.

2. satandartlara uygun olmalıdır


3. Siyah renkte olmalıdır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- Ortopedik taban, terletmeyen, hava alabilen dış malzeme ayakta şık duran spor ayakkabı olacaktır.
- Alternatif modeller Mal Muayene Komisyonuna sunularak, model seçimi belirlenecektir.
- Rengi idare tarafından belirlenecektir.
- Ayakkabılar genellikle taraklı ayaklara uygun kalıp seçilerek yapılacak, Her çift ayakkabı kutular içerisinde teslim edilecek, kutuların ön yüzüne ayakkabı numarasını gösteren etiket yapıştırılacaktır.
- Ayakkabı numarası ise ayakkabı tabanının altında baskılı olacaktır.

TERLİK

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

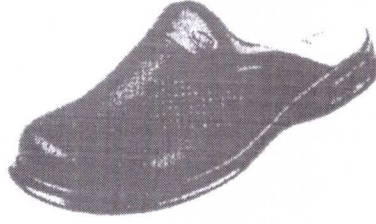

- Ayağın anatomik yapısına uygun dizayn edilmeli, antibakteriyel ortopedik tabanlı olmalı, ter emici olmalı ve koku yapmamalı, anatomik destek vererek tabandaki basıncın dengeli bir şekilde dağılmasını sağlamalı, tabanında full anatomik fuspet kullanılarak ayak konforu sağlanmalı, tabanında poliüretan kullanılmış olup tabanında suya karşı kayma direncine sahip olmalı, düz delikli saya ve hakiki deriden imal edilmiş olmalıdır. Rengi lacivert olmalıdır. Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

Tekin İNANLI
Hamur İlçe Devlet Hastanesi
İdari Mali İşler Müdürü

Dr. Yakup ALIŞ
Büro Müdürü

Serdar DURU
Taahhüt Kayıt Yetkilisi

İŞ ELBİSESİ (BAY)


1 Takım İş Elbisesi (Bay) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 1 adet Gömlek
- 1 adet Yelek
- 1 adet Ceket
- 1 adet Pantolon
- 1 adet Kravat


GÖMLEK

1. Terry Cotton : % 32 Pamuk, 0/ 65 Poliviskon %3 lica (+- %5) karışımı olmalıdır. Atkısı pamuk, çözücü polyester olacaktır.
2. Kumaş 90 (+-5) gr/ m2 ağırlığında olmalıdır.
3. Beyaz renkte olmalıdır.
4. Bay gömlekler bay bedene; bayan gömlekler bayan bedene uyumlu kesim vemodelde olmalıdır.
5. Yakası (boss) kravat yaka şeklinde olmalıdır.
6. Tercihe göre uzun veya kısa kolludur ve kol uçları kısa kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) enine dubleli dirsek boyu, uzun kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) kol ucunda telalı manşet olmalıdır.
7. Göğüs üzerinde sol göğüste kapaksız tek cep bulunmalıdır.
8. Gömleklerin yakasında yapışkan tela kullanılacak, teta yıkandığında açılmayacak ve ütülendiğinde düzgün bir görünüm verecek şekilde kumaşa yapışacak kalitede olacaktır.
9. Gömlek yaka düğmesi iliklendiğinde, yaka uçları arasındaki açıklık 8-9 cm olmalıdır.
10. Gömleklerin etek kısmına iki adet yedek düğme dikilecektir.
11. Gömlekler kumaş renginde sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikle, düzgün bir şekilde dikilecek, dikiş atlaması, iplik kopması, kumaş yırtığı gibi özlürler bulunmayacaktır.
12. Yan dikişe iki adet yedek düğme olmalıdır.
13. Dikişlerde ve iliklerde potluk olmayacaktır. Gömlek vücuda tam oturacak şekilde olmamalıdır.

Tekin İNANLI
Hamur İlçe Devlet Hastanesi
İdari Mevli İşler Müdürü



Dr. Yakup ALIŞ
Başhekim V.

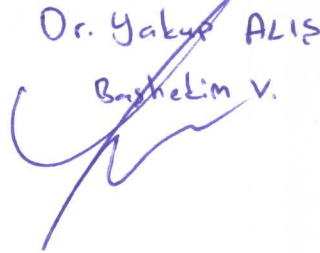


Serdar DURU
Tasınır Kayıt Yetkilisi




YELEK	<ol style="list-style-type: none">1. Kumaş 190 Gr/m2 120 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır.2. Bordo renkte renk atmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır.3. Bayan yelek: Beden alınma esnasında kişinin ter cihine göre fiasen hizasında veya basen altı olarak, belden oturtmalı dikilmelidir. Bay yelek: basen hizasında erkek yelek kalıbına uygun olarak dikilmelidir.4. V yaka, önden süs cepli arkadan kemerli, kumaş renginde düğmeli, içi siyahastarlı olmalıdır.5. Yedek düğmesi bulunmalıdır.6. Etek ucu düz olmalıdır.7. Kumaş renginde sabit boyalı iplikte dikim yapılmalıdır.8. Dikiş ve iliklerde potluk olmayacaktır.9. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır.10. Sol göğüs üzerinde İl Sağlık Müdürlüğü logosu işlenmelidir.
PANTOLON	<ol style="list-style-type: none">1. Kumaş 190 Gr +20 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır2. Siyah renkte renk atmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır.3. Bay pantolonlar bay bedene; bayan pantolonlar bayan bedene uyumlu kesim ve modelde olmalıdır.4. Klasik normal paça olmalıdır.5. Pantolonun boyu paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunlukta olmalıdır.6. Pantolonda normal ebatta iki yan ve iki arka cebi bulunmalı, arka cep düğmeli olmalıdır.7. Arkadan iki pili ile belden daraltılmış şekilde olmalıdır.8. Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bir bollukta olmalıdır.9. Bay ve bayan pantolonlara uygun kalıp ve genişlikte, pantolonun kemer kısmında yanlarda ikişer, geride bir olmak üzere kemer takmak için iki-dört santimetre boyunda; bir santimetre eninde ve kendi kumaşından köprüler yapılmalıdır.10. Pantolonlar suda çekme/ecek, deforme olmayacak, boya vermeyecek ve çamaşır makinelerinde yıkanabilecek özellikte olmalıdır. Pantolonların iç kısmına11. kumaş yıkama ütöleme talimatını belirten etiket konulmalıdır.12. Pantolonların cep ve keme • astarları uygun renkte yıkanmış sık dokunmuş pamuklu bezden olmalıdır.13. Pantolonlar kumaş renginde, sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikte dikilmiş olmalıdır.14. Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır.15. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır. Dış:ışlerde potluk olmayacaktır.16. Bel yüksekliği normal bel yükseklikte olmalıdır.17. Boy uzunluğu normalden 7 cm uzun olup, katlanmamış olmalıdır.18. Pantolonlarda iyi kalitede en az bir yıl dayanabilecek naylon dişli fermuar olacaktır

Tekin İNANLI
Hamur İlçe Devlet Hastanesi
İdari Mali İşler Müdürü




Dr. YAKUP ALIŞ
Başhekim V.

Serdar DURU
Taşınır Kayıt Yetkilisi




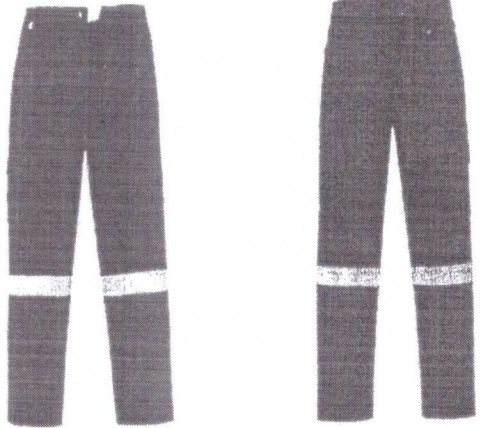
KRAVAT	<ol style="list-style-type: none">1. Fularla aynı desen ve renkte olacaktır.2. Kravatların kumaşı % 100 polyester olacaktır.3. Kravatların dikimi düzgün olacak, iplik kaçığı, Dikiş hatası, kumaş dokuma hatası olmayacaktır.4. Kravatın astarları sentetik veya pamuklu karışımı olacak ve kravatın içerisine boydan boya konulacaktır.5. Kravatın uzunluğu 145 (13) cm, en geniş kısmı 6 (+ 3 mm) cm olmalıdır. Kravatın arka kısmına aynı kumaştan brit dikilecektir.
AYAKKABI YAZLIK	<ol style="list-style-type: none">1. Bay-bayan ayakkabılar; siyah renkli, deri kalınlığı en az 1,6 mm. kalınlığında ve hakiki dana vidala deriden imal edilmiş olacaktır.2. İş ayakkabılarının içi ve dışı komple deri olacak. Kalitesiz vinleks malzemeden olan ayakkabı kesinlikle kabul edilmeyecektir. Ayakkabılar birinci sınıf işçilikle imal edilmiş olup falçata ve işçilik hataları olmayacaktır. Ayakkabıların ön ve arka kısımda kullanılan sertleştiricinin iyi kalitede ve en az 1,5 mm kalınlığında olacaktır. İç taban mostrası, deri evali 2,5 mm. kalınlığında ve ortopedik özelliğe sahip olacaktır. Deforme olmayan 2,5 mm kalınlığında çelik bel demirli taban astar kullanılacaktır.3. Her ayakkabı, üretici firmaya ait özel paketi içerisinde olacaktır. Paket üzerinde ayak numarası ve üretici firmanın bilgileri yer alacaktır. Ambalajlı kutu içerisinde teslim edilecektir.4. Ayakkabılar mevsimlik kullanıma uygun olmalıdır.
AYAKKABI KIŞLIK	<ol style="list-style-type: none">1. Bay-bayan ayakkabılar; siyah renkli, deri kalınlığı en az 1,6 mm. kalınlığında ve hakiki dana vidala deriden imal edilmiş olacaktır.2. İş ayakkabılarının içi ve dışı komple deri olacak. Kalitesiz vinleks malzemeden olan ayakkabı kesinlikle kabul edilmeyecektir. Ayakkabılar birinci sınıf işçilikle imal edilmiş olup falçata ve işçilik hataları olmayacaktır. Ayakkabıların ön ve arka kısımda kullanılan sertleştiricinin iyi kalitede ve en az 1,5 mm kalınlığında olacaktır. İç taban mostrası, deri evali 2,5 mm. kalınlığında ve ortopedik özelliğe sahip olacaktır. Deforme olmayan 2,5 mm kalınlığında çelik bel demirli taban astar kullanılacaktır.3. Her ayakkabı, üretici firmaya ait özel paketi içerisinde olacaktır. Paket üzerinde ayak numarası ve üretici firmanın bilgileri yer alacaktır. Ambalajlı kutu içerisinde teslim edilecektir.4. Ayakkabılar mevsimlik kullanıma uygun olmalıdır.

Tekin İNANLI
Hamur İlçe Devlet Hastanesi
İdari Mali İşler Müdürü




Serdar DURU
Tasınır Kayıt Yetkilisi

Dr. Yakup ALIŞ
Bastırıcı V.

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TULUM</p>	<p>Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. En az %35'i pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır. 14. Üst göğüs kısmında en az iki adet cep bulunmalıdır. Bu cepler fermuarlı olmalıdır. 15. Tulumun üst kısmı önden fermuarla açılır ve fermuarın üzeri kumaşla kapatılabiliyor olmalıdır. 16. Tulumun kol bilek kısımlarında giysi içerisine toz, vs. girmesi engellenmiş olmalıdır. 17. Sol kolda kalemlik cebi bulunmalıdır. 18. Bel arkası lastikli, arka tarafında çift cep ve ön tarafında çift cep bulunmalıdır. 19. Omuzlar, kollar ve paçalarda en az 35 mm reflektif bantlar bulunmalıdır. 20. Arkasında reflektör yazılı en az 10 cm boyutunda TEKNİK SERVİS yazmalıdır. 21. Kolay alev almayan malzemeden olmalıdır. 22. Yanma, kopma veya yırtılmaya mukavemeti yüksek olmalıdır. 23. Sağ kol göğüs hizasında cep üzerinde Sağlık Bakanlığı Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü yazılı arma olacaktır. 	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">İŞ PANTOLONU</p>	<p>Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır. Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır. Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafta Kargo cep, sol tarafta kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı olacaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar- dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikilecektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemeri içine dikilecektir. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.</p>	

Tekin İNANLI
Hamur İlçe Devlet Hastanesi
İdari Mali İşler Müdürü



Dr. Yakup ALIŞ
Başhekim V.

Sergar DURU
Taşınır Kayıt Yetkilisi



İŞ TİŞÖRTÜ



- Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır.
- %100 pamuklu penye lacost kumaş olacaktır.
- Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
- Sol Göğüste Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Logosu bulunacaktır.
- 1 adet kısa kollu , 2. adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanalı olacaktır.
- Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

İŞ AYAKKABISI

- Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır.
- Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır.
- Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır.
- Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.
- Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır.
- Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.
- Antistatik olmalıdır.
- Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır.
- Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır.



Tekin İNANLI
Hamur İlçe Devlet Hastanesi
İdari Mali İşler Müdürü

Dr. Yakup ALIŞ
Başhekim V.

Serdar DURU
Taşınır Kayıt Yetkilisi

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	İş Forması (Alt-Üst)	Takım	3	5	15
2	Lastik Çizme	Çift	2	5	10
3	Su geçirmez önlük	Adet	2	5	10

İŞ FORMASI (ALT-ÜST)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terryotton kumaştan olmalıdır.Üst formanın sol üst göğüs hizasında bir adet Sağlık Bakanlığı'nın resmi logosu bulunacaktır. 2. Kumaş karışımları ve bedeni, ürünün iç kısmına dikilen etiketin üzerinde belirtilmelidir. 3. Üst formanın iki yanında 8-10 cm. yırtmaç olmalıdır. Yırtmaçların bitiminde sağlamlaştırılmış dikiş kullanılmalıdır. 4. Üst formanın sol üst kısmında bir adet, etek kısmında iki adet, alt formanın yanlarda iki,arka kısmında bir adet cep bulunmalıdır. Ceplerin bitiminde sağlamlaştırılmış dikiş kullanılmalıdır. 5. Alt formanın bel kısmında 3,5 cm. genişliğinde lastik ile minimum 3 cm. dikişli bel lastiği çatılmalıdır. Bel lastiği, lastik makinesi ile çekilmiş olmalıdır. Alt formanın paça uzunlukları bedenle orantılı olarak uzayacaktır. 6. Üst forma ZARF YAKA olmalıdır. Alt formanın beli lastikli olmalıdır 7. Formalar içi göstermeyecek kumaştan dikilecektir. 8. Formalar beden ölçülerine uygun olmalı defolu olmamalıdır.
LASTİK ÇİZME	<ol style="list-style-type: none"> 1. PVC malzemeden üretilmiş olmalıdır, 2. Su geçirmez, Kimyasallara dayanıklı çizme olmalı, 3. Hayvansal atıklar, bitkisel yağ, makina yağları, kimyasallar ve temizleme maddelerine dayanıklı, 4. Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmeli, 5. Çizmeyi rahat giyip çıkarmayı sağlayan topuk desteği olmalı, 6. Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklı olmalıdır.
SU GEÇİRMEZ ÖNLÜK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Su geçirmez,dayanıklı PVC kumaştan olmalıdır. 2. Boyundan sarı kumaş askılı ,belden bağlanmalıdır. 3. Boyu diz kapağının altına kadar olmalıdır.

Tekin İNANLI
 Hamur İlçe Devlet Hastanesi
 İdari Mali İşler Müdürü

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
 Dr. Yakup ALIŞ
 Bebekim v.

Serdar DURU
 Taşınır Kayıt Yetkilisi

(Handwritten signature)

1 Takım Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 1 adet Tulum
- 1 çift Çelik Tabanlı Çizme

TULUM

- 1) Tıbbi Atık tulumu turuncu renkte olacaktır.
- 2) Tulum arka kısmında "ULUSLARARASI BİOTEHLİKE" Amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" yazısı baskısı bulunmalıdır. Sol göğüsteki cebin hemen üzerinde büyük harfle "TIBBİ ATIK PERSONELİDİR" yazısı yazılacak.
- 3) Kollar düz olacak.
- 4) Kıyafet parçalı değil, düz olacak.
- 5) Tulumda önde dıştan çift cep, arka sağda dıştan tek cep, belde yarım lastik, kaliteli fermuarlı yapılacaktır.
- 6) Yıkandığında solmayan, boya vermeyen ve çekmeyen kaliteli kumaştan yapılacaktır.
- 7) Dikişte polyester iplik kullanılacaktır.
- 8) Pantolon; önde dıştan çift cep, arka sağda dıştan tek cep, belde yarım lastik, kaliteli fermuarlı yapılacaktır.
- 9) Polyester-gabardin(%65 polyester, %35 pamuk) kumaş kullanılacaktır.
- 10) Beden ölçüleri idare tarafından yükleniciye verilecektir.



ÇELİK TABANLI ÇİZME

- 1) Su geçirmez olacak.
- 2) Çelik tabanlı olacak.
- 3) Uzun konçlu emniyet çizmeleri olacak.
- 4) PVC nitril kauçuk esaslı malzemeden imal edilmiş olacak.



Tekin İNANLI
Hamur İlçe Devlet Hastanesi
İdari Mali İşler Müdürü

Dr. Yakup ALIŞ
Biyetkim U.

S. S. DURU
Tasınım Kayıt Yetkilisi

AĞRI HAMUR İLÇE DEVLET HASTANESİNDE GÖREV YAPMAKTA OLAN SÜREKLİ İŞÇİLERİN 2024 YILI İŞ BAŞI KIYAFETLERİ ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu:

Hamur İlçe Devlet Hastanesinde sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan personelin 2024 yılına ait iş kıyafeti alımı işi.

Teslimat Yeri ve Süresi:

30 gün içerisinde uhdesinde kalan yüklenici firma Hamur İlçe Devlet Hastanesine ücretsiz teslimatını yapacaktır.

Ölçü ve Numune Verme:

İstekliler, şartnameye uygun sipariş listesinde belirtilen giyim eşyalarından birer adet numune verecektir. Uhdesinde kalan yüklenicinin teslim edeceği giyim eşyaları teklifle birlikte verilen numunelerin aynısı olacak olup, muayene ve kabullerinin idarece kurulacak olan muayene ve kabul komisyonuna aittir. Yükleniciye ait numuneler iş tamamlanıncaya kadar idarede tutulacak ve iş bitiminde iade edilmeyecektir. İdare tarafından işe başlama yazısı ekinde, personele ait beden ölçüleri ve ayakkabı numaraları gösterir liste de verilecektir.

Genel Hükümler:

- İmalat hatalarına karşı ürünler altı (6) ay garantili olacaktır. İmalat hatası bulunan ürünlerin yüklenici firmaya teslim edilmesini takiben yeni ürünler yedi (7) iş günü içerisinde yüklenici firma tarafından idareye ücretsiz teslim edilecektir.
- Kıyafetler dağıtıldıktan sonra on dört (14) gün içinde ölçülerde yanlışlık varsa uygunsuzluk veya arıza çıkarsa yüklenici yenilerini en geç yedi (7) gün içerisinde idareye ücretsiz teslim edecektir.
- Alımı yapılacak ürünler ayrı ayrı kirlenmeyecek ve deforme olmayacak şekilde her biri naylon ambalaj içerisinde ambalajın üzerine beden etiketi yapıştırılarak paketleneyecektir.
- Alımı yapılacak ürünlerin nakliyesinden yüklenici firma sorumludur.

Garanti Şartları:

Teslim tarihinden itibaren on dört (14) gün içerisinde kıyafetlerde bozulma olursa malın yenisiyle değiştirilecektir. Kullanım hatası dışında oluşacak bozulmalar altı (6) ay süreyle garanti kapsamında olacaktır.

Serdar DURU
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Tekin İNANLI
Hamur İlçe Devlet Hastanesi
İdari Mali İşler Müdürü

Dr. Yakup ALIŞ
Başhekim V.

TEMİZLİK PERSONELİ BAY İŞ TAKIMI

1 Takım Temizlik Personeli İş Takımı (Bay) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 1 adet İş Gömleği
- 1 adet İş Pantolonu

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 1-Ceketi hâkim yaka olacaktır. Ceket yakası ve cep kenarları kombin renkli olacaktır.
- 2-Ceketin yaka kısmında çitçit bulunacaktır. Çitçitlerin arası sık olacak, kolay açılmayacak şekilde kaliteli çitçit kullanılacaktır.
- 3-Ceketin sol göğsünde ve sağ-sol ön de cep bulunacaktır. Ceketin göğüs cep bölgesi üzerinde hastanenin logosu yer alacaktır. Logo hastane idaresi tarafından firmaya verilecektir. Logo yıkanma ile çıkmayacak özellikte ve işlemede olacaktır.
- 4-Ceket uzun kol olacaktır. Ceketin kolları gerektiğinde sıvanabilmesi için kademeli olarak çitçitli ya da düğmeli olacaktır.
- 5-Pantolonun önü fermuarlı, bel kısmı lastikli olacaktır. Bel kısmı kemer takmaya uygun özellikte olacaktır.
- 6-Pantolonun sağ ve sol üst yanlarında açma cep bulunacaktır.
- 7- Pantolonun önünde dikişli ütü izi olacaktır.
- 8- Terlik kaymaz taban ,önü kapalı özellikte olacaktır.

TİŞÖRT

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 1- Penye lacoste kumaştan olacaktır.
- 2- Polo yaka ve en az 2 düğmeli olacaktır.
- 3- Beden etiketi yakaya dikilecektir.
- 4- Kumaş ağırlığı en az 180gr/m² +10 gr olacaktır.
- 5- Gömlek yaka modelinde yaka çift kat tela ile güçlendirilecektir.
- 6- Boyu baseni kapatacak şekilde olacaktır
- 7- Önde tek cepli cep içine tela kullanılacak dik duracaktır.
- 8- Tişört kumaşı en az %80 pamuk olacaktır.
- 9- Tişörtler idarenin belirttiği sayıda kısa ve/veya uzun kollu olacaktır.
- 10- Rengi, arma ve yazısı idare tarafından belirlenecektir,

POLAR

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 1) Mevsim geçişlerine uygun önden fermuarlı dik yakalı yandan 2 adet fermuar cepli beli düz olacaktır.
- 2) Polar kumaşı 280g/m² (+/- %10) polyester elyafli antipilling özellikte olacaktır.
- 3) Rengi ve modeli idare tarafından belirlenecektir.

Tekin İNANLI
Hamur İlçe Devlet Hastanesi
İdari Mali İşler Müdürü



Dr. Yakup AKIŞ
Başhekim v.

Serdar DURU
Taşınır Kayıt Yetkilisi

AYAKKABI

1. Ayakkabılar deri kundra olmalıdır.

2. satandartlara uygun olmalıdır


3. Siyah renkte olmalıdır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- Ortopedik taban, terletmeyen, hava alabilen dış malzeme ayakta şık duran spor ayakkabı olacaktır.
- Alternatif modeller Mal Muayene Komisyonuna sunularak, model seçimi belirlenecektir.
- Rengi idare tarafından belirlenecektir.
- Ayakkabılar genellikle taraklı ayaklara uygun kalıp seçilerek yapılacak, Her çift ayakkabı kutular içerisinde teslim edilecek, kutuların ön yüzüne ayakkabı numarasını gösteren etiket yapıştırılacaktır.
- Ayakkabı numarası ise ayakkabı tabanının altında baskılı olacaktır.

TERLİK

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

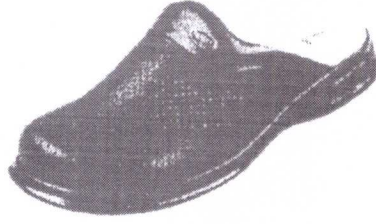

- Ayağın anatomik yapısına uygun dizayn edilmeli, antibakteriyel ortopedik tabanlı olmalı, ter emici olmalı ve koku yapmamalı, anatomik destek vererek tabandaki basıncın dengeli bir şekilde dağılmasını sağlamalı, tabanında full anatomik fuspel kullanılarak ayak konforu sağlanmalı, tabanında poliüretan kullanılmış olup tabanında suya karşı kayma direncine sahip olmalı, düz delikli saya ve hakiki deriden imal edilmiş olmalıdır. Rengi lacivert olmalıdır. Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

Tekin İNANLI
Hamur İlçe Devlet Hastanesi
İdari Mali İşler Müdürü

Dr. Yakup ALIŞ
Büro Müdürü

Serdar DURU
Taahhüt Kayıt Yetkilisi

İŞ ELBİSESİ (BAY)


1 Takım İş Elbisesi (Bay) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- ✓ 1 adet Gömlek
- ✓ 1 adet Yelek
- ✓ 1 adet Ceket
- ✓ 1 adet Pantolon
- ✓ 1 adet Kravat


GÖMLEK

1. Terry Cotton : % 32 Pamuk, 0/ 65 Poliviskon %3 lica (+- %5) karışımı olmalıdır. Atkısı pamuk, çözücü polyester olacaktır.
2. Kumaş 90 (+-5) gr/ m2 ağırlığında olmalıdır.
3. Beyaz renkte olmalıdır.
4. Bay gömlekler bay bedene; bayan gömlekler bayan bedene uyumlu kesim vemodelde olmalıdır.
5. Yakası (boss) kravat yaka şeklinde olmalıdır.
6. Tercihe göre uzun veya kısa kolludur ve kol uçları kısa kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) enine dubleli dirsek boyu, uzun kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) kol ucunda telalı manşet olmalıdır.
7. Göğüs üzerinde sol göğüste kapaksız tek cep bulunmalıdır.
8. Gömleklerin yakasında yapışkan tela kullanılacak, teta yıkandığında açılmayacak ve ütülendiğinde düzgün bir görünüm verecek şekilde kumaşa yapışacak kalitede olacaktır.
9. Gömlek yaka düğmesi iliklendiğinde, yaka uçları arasındaki açıklık 8-9 cm olmalıdır.
10. Gömleklerin etek kısmına iki adet yedek düğme dikilecektir.
11. Gömlekler kumaş renginde sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikle, düzgün bir şekilde dikilecek, dikiş atlaması, iplik kopması, kumaş yırtığı gibi özlürler bulunmayacaktır.
12. Yan dikişe iki adet yedek düğme olmalıdır.
13. Dikişlerde ve iliklerde potluk olmayacaktır. Gömlek vücuda tam oturacak şekilde olmamalıdır.

Tekin İNANLI
Hamur İlçe Devlet Hastanesi
İdari Mevli İşler Müdürü



Dr. Yakup ALIŞ
Başhekim V.

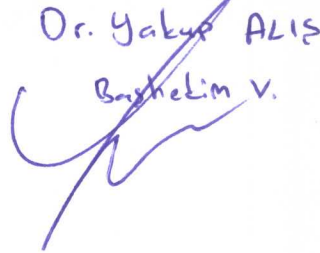


Serdar DURU
Tasınır Kayıt Yetkilisi




YELEK	<ol style="list-style-type: none">1. Kumaş 190 Gr/m2 120 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır.2. Bordo renkte renk atmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır.3. Bayan yelek: Beden alınma esnasında kişinin ter cihine göre basın hizasında veya basen altı olarak, belden oturtmalı dikilmelidir. Bay yelek: basen hizasında erkek yelek kalıbına uygun olarak dikilmelidir.4. V yaka, önden süs cepli arkadan kemerli, kumaş renginde düğmeli, içi siyahastarlı olmalıdır.5. Yedek düğmesi bulunmalıdır.6. Etek ucu düz olmalıdır.7. Kumaş renginde sabit boyalı iplikte dikim yapılmalıdır.8. Dikiş ve iliklerde potluk olmayacaktır.9. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır.10. Sol göğüs üzerinde İl Sağlık Müdürlüğü logosu işlenmelidir.
PANTOLON	<ol style="list-style-type: none">1. Kumaş 190 Gr +20 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır2. Siyah renkte renk atmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır.3. Bay pantolonlar bay bedene; bayan pantolonlar bayan bedene uyumlu kesim ve modelde olmalıdır.4. Klasik normal paça olmalıdır.5. Pantolonun boyu paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunlukta olmalıdır.6. Pantolonda normal ebatta iki yan ve iki arka cebi bulunmalı, arka cep düğmeli olmalıdır.7. Arkadan iki pili ile belden daraltılmış şekilde olmalıdır.8. Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bir bollukta olmalıdır.9. Bay ve bayan pantolonlara uygun kalıp ve genişlikte, pantolonun kemer kısmında yanlarda ikişer, geride bir olmak üzere kemer takmak için iki-dört santimetre boyunda; bir santimetre eninde ve kendi kumaşından köprüler yapılmalıdır.10. Pantolonlar suda çekme/ecek, deforme olmayacak, boya vermeyecek ve çamaşır makinelerinde yıkanabilecek özellikte olmalıdır. Pantolonların iç kısmına11. kumaş yıkama ütüleme talimatını belirten etiket konulmalıdır.12. Pantolonların cep ve keme • astarları uygun renkte yıkanmış sık dokunmuş pamuklu bezden olmalıdır.13. Pantolonlar kumaş renginde, sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikte dikilmiş olmalıdır.14. Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır.15. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır. Dış:ışlerde potluk olmayacaktır.16. Bel yüksekliği normal bel yükseklikte olmalıdır.17. Boy uzunluğu normalden 7 cm uzun olup, katlanmamış olmalıdır.18. Pantolonlarda iyi kalitede en az bir yıl dayanabilecek naylon dişli fermuar olacaktır

Tekin İNANLI
Hamur İlçe Devlet Hastanesi
İdari Mali İşler Müdürü




Dr. YAKUP ALIŞ
Başhekim V.

Serdar DURU
Taşınır Kayıt Yetkilisi




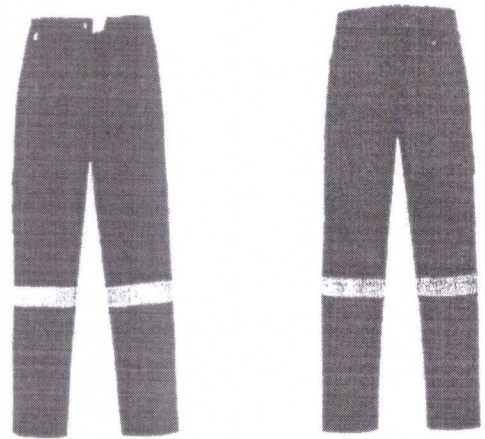
KRAVAT	<ol style="list-style-type: none">1. Fularla aynı desen ve renkte olacaktır.2. Kravatların kumaşı % 100 polyester olacaktır.3. Kravatların dikimi düzgün olacak, iplik kaçığı, Dikiş hatası, kumaş dokuma hatası olmayacaktır.4. Kravatın astarları sentetik veya pamuklu karışımı olacak ve kravatın içerisine boydan boya konulacaktır.5. Kravatın uzunluğu 145 (13) cm, en geniş kısmı 6 (+ 3 mm) cm olmalıdır. Kravatın arka kısmına aynı kumaştan brit dikilecektir.
AYAKKABI YAZLIK	<ol style="list-style-type: none">1. Bay-bayan ayakkabılar; siyah renkli, deri kalınlığı en az 1,6 mm. kalınlığında ve hakiki dana vidala deriden imal edilmiş olacaktır.2. İş ayakkabılarının içi ve dışı komple deri olacak. Kalitesiz vinleks malzemeden olan ayakkabı kesinlikle kabul edilmeyecektir. Ayakkabılar birinci sınıf işçilikle imal edilmiş olup falçata ve işçilik hataları olmayacaktır. Ayakkabıların ön ve arka kısımda kullanılan sertleştiricinin iyi kalitede ve en az 1,5 mm kalınlığında olacaktır. İç taban mostrası, deri evali 2,5 mm. kalınlığında ve ortopedik özelliğe sahip olacaktır. Deforme olmayan 2,5 mm kalınlığında çelik bel demirli taban astar kullanılacaktır.3. Her ayakkabı, üretici firmaya ait özel paketi içerisinde olacaktır. Paket üzerinde ayak numarası ve üretici firmanın bilgileri yer alacaktır. Ambalajlı kutu içerisinde teslim edilecektir.4. Ayakkabılar mevsimlik kullanıma uygun olmalıdır.
AYAKKABI KIŞLIK	<ol style="list-style-type: none">1. Bay-bayan ayakkabılar; siyah renkli, deri kalınlığı en az 1,6 mm. kalınlığında ve hakiki dana vidala deriden imal edilmiş olacaktır.2. İş ayakkabılarının içi ve dışı komple deri olacak. Kalitesiz vinleks malzemeden olan ayakkabı kesinlikle kabul edilmeyecektir. Ayakkabılar birinci sınıf işçilikle imal edilmiş olup falçata ve işçilik hataları olmayacaktır. Ayakkabıların ön ve arka kısımda kullanılan sertleştiricinin iyi kalitede ve en az 1,5 mm kalınlığında olacaktır. İç taban mostrası, deri evali 2,5 mm. kalınlığında ve ortopedik özelliğe sahip olacaktır. Deforme olmayan 2,5 mm kalınlığında çelik bel demirli taban astar kullanılacaktır.3. Her ayakkabı, üretici firmaya ait özel paketi içerisinde olacaktır. Paket üzerinde ayak numarası ve üretici firmanın bilgileri yer alacaktır. Ambalajlı kutu içerisinde teslim edilecektir.4. Ayakkabılar mevsimlik kullanıma uygun olmalıdır.

Tekin İNANLI
Hamur İlçe Devlet Hastanesi
İdari Mali İşler Müdürü




Serdar DURU
Tasınır Kayıt Yetkilisi

Dr. Yakup ALIŞ
Bastırıcı V.


<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TULUM</p>	<p>Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. En az %35'i pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır. 14. Üst göğüs kısmında en az iki adet cep bulunmalıdır. Bu cepler fermuarlı olmalıdır. 15. Tulumun üst kısmı önden fermuarla açılır ve fermuarın üzeri kumaşla kapatılabiliyor olmalıdır. 16. Tulumun kol bilek kısımlarında giysi içerisine toz, vs. girmesi engellenmiş olmalıdır. 17. Sol kolda kalemlik cebi bulunmalıdır. 18. Bel arkası lastikli, arka tarafında çift cep ve ön tarafında çift cep bulunmalıdır. 19. Omuzlar, kollar ve paçalarda en az 35 mm reflektif bantlar bulunmalıdır. 20. Arkasında reflektör yazılı en az 10 cm boyutunda TEKNİK SERVİS yazmalıdır. 21. Kolay alev almayan malzemeden olmalıdır. 22. Yanma, kopma veya yırtılmaya mukavemeti yüksek olmalıdır. 23. Sağ kol göğüs hizasında cep üzerinde Sağlık Bakanlığı Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü yazılı arma olacaktır. 	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">İŞ PANTOLONU</p>	<p>Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır. Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır. Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafta Kargo cep, sol tarafta kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı olacaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar- dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikilecektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemeri içine dikilecektir. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.</p>	

Tekin İNANLI
Hamur İlçe Devlet Hastanesi
İdari Mali İşler Müdürü



Dr. Yakup AKIŞ
Başhekim V.

Sergar DURU
Taşınır Kayıt Yetkilisi



İŞ TİŞÖRTÜ



- Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır.
- %100 pamuklu penye lacost kumaş olacaktır.
- Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
- Sol Göğüste Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Logosu bulunacaktır.
- 1 adet kısa kollu , 2. adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanalı olacaktır.
- Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

İŞ AYAKKABISI

- Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır.
- Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır.
- Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır.
- Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.
- Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır.
- Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.
- Antistatik olmalıdır.
- Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır.
- Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır.



Tekin İNANLI
Hamur İlçe Devlet Hastanesi
İdari Mali İşler Müdürü

Dr. Yakup ALIŞ
Başhekim V.

Serdar DURU
Taşınır Kayıt Yetkilisi

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	İş Forması (Alt-Üst)	Takım	3	5	15
2	Lastik Çizme	Çift	2	5	10
3	Su geçirmez önlük	Adet	2	5	10

İŞ FORMASI (ALT-ÜST)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terryotton kumaştan olmalıdır.Üst formanın sol üst göğüs hizasında bir adet Sağlık Bakanlığı'nın resmi logosu bulunacaktır. 2. Kumaş karışımları ve bedeni, ürünün iç kısmına dikilen etiketin üzerinde belirtilmelidir. 3. Üst formanın iki yanında 8-10 cm. yırtmaç olmalıdır. Yırtmaçların bitiminde sağlamlaştırılmış dikiş kullanılmalıdır. 4. Üst formanın sol üst kısmında bir adet, etek kısmında iki adet, alt formanın yanlarda iki,arka kısmında bir adet cep bulunmalıdır. Ceplerin bitiminde sağlamlaştırılmış dikiş kullanılmalıdır. 5. Alt formanın bel kısmında 3,5 cm. genişliğinde lastik ile minimum 3 cm. dikişli bel lastiği çatılmalıdır. Bel lastiği, lastik makinesi ile çekilmiş olmalıdır. Alt formanın paça uzunlukları bedenle orantılı olarak uzayacaktır. 6. Üst forma ZARF YAKA olmalıdır. Alt formanın beli lastikli olmalıdır 7. Formalar içi göstermeyecek kumaştan dikilecektir. 8. Formalar beden ölçülerine uygun olmalı defolu olmamalıdır.
LASTİK ÇİZME	<ol style="list-style-type: none"> 1. PVC malzemeden üretilmiş olmalıdır, 2. Su geçirmez, Kimyasallara dayanıklı çizme olmalı, 3. Hayvansal atıklar, bitkisel yağ, makina yağları, kimyasallar ve temizleme maddelerine dayanıklı, 4. Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmeli, 5. Çizmeyi rahat giyip çıkarmayı sağlayan topuk desteği olmalı, 6. Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklı olmalıdır.
SU GEÇİRMEZ ÖNLÜK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Su geçirmez,dayanıklı PVC kumaştan olmalıdır. 2. Boyundan sarı kumaş askılı ,belden bağlanmalıdır. 3. Boyu diz kapağının altına kadar olmalıdır.

Tekin İNANLI
 Hamur İlçe Devlet Hastanesi
 İdari Mali İşler Müdürü

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
 Dr. Yakup ALIŞ
 Bebekim v.

Serdar DURU
 Taşınır Kayıt Yetkilisi

(Handwritten signature)

1 Takım Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 1 adet Tulum
- 1 çift Çelik Tabanlı Çizme

TULUM

- 1) Tıbbi Atık tulumu turuncu renkte olacaktır.
- 2) Tulum arka kısmında "ULUSLARARASI BİOTEHLİKE" Amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" yazısı baskısı bulunmalıdır. Sol göğüsteki cebin hemen üzerinde büyük harfle "TIBBİ ATIK PERSONELİDİR" yazısı yazılacak.
- 3) Kollar düz olacak.
- 4) Kıyafet parçalı değil, düz olacak.
- 5) Tulumda önde dıştan çift cep, arka sağda dıştan tek cep, belde yarım lastik, kaliteli fermuarlı yapılacaktır.
- 6) Yıkandığında solmayan, boya vermeyen ve çekmeyen kaliteli kumaştan yapılacaktır.
- 7) Dikişte polyester iplik kullanılacaktır.
- 8) Pantolon; önde dıştan çift cep, arka sağda dıştan tek cep, belde yarım lastik, kaliteli fermuarlı yapılacaktır.
- 9) Polyester-gabardin(%65 polyester, %35 pamuk) kumaş kullanılacaktır.
- 10) Beden ölçüleri idare tarafından yükleniciye verilecektir.



ÇELİK TABANLI ÇİZME

- 1) Su geçirmez olacak.
- 2) Çelik tabanlı olacak.
- 3) Uzun konçlu emniyet çizmeleri olacak.
- 4) PVC nitril kauçuk esaslı malzemeden imal edilmiş olacak.



Tekin İNANLI
Hamur İlçe Devlet Hastanesi
İdari Mali İşler Müdürü

Dr. Yakup ALIŞ
Biyetkim U.

S. S. DURU
Tasınım Kayıt Yetkilisi