

UMKE ARAÇ GİYDİRME TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Giydirmenin konumlandırmaları ek1'deki görsel tasarıma uygun olmalıdır.
- 2.Kullanılacak renk tonu ve Arma tasarımı ek3'teki logo pantone de belirtildiği şekilde olmalıdır.
- 3.Ön kaput logo 60cm çap ve yazılar 58cm*22cm olmalıdır.
- 4.Aracın sağ ve sol taraflarında logolar 27.5 cm çapında (ön kapı UMKE, yan kapıda Sağlık Bakanlığı) yazı 20cm*53 cm alt kırmızı şerit ise 11 cm genişlik (en alt kısma tam boy) olmalıdır.
- 5.Çamurluklar sağ ve sol "acilafet.saglik.gov.tr" 49cm*4.5cm yazı yazılmalıdır.
- 6.Kasa yanları sağ ve sola UMKE logosu 135cm çap ile olmalıdır.
- 7.Kasa arka üst kapakta UMKE logosu 25cm çapında yazı ise 48cm*18cm olmalıdır.
- 8.Kasa alt kapakta yazı 60cm*55cm www.acilafet.saglik.gov.tr yazmalıdır

Umke Şartname
Yurus Yılmaz

Musut AMER - AABT

Zaferen Karacuoğlu - ATT
Zafer.



UMKE

Yazıldı.
M. A. S. A.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

UMKE Logotype

1-Arma Logo

Büyük uygulamalarda, uzaktan net okunabilmesi amacıyla ve prestij uygulamalarında kullanılmalıdır. Çok kişiye uygunlamlarda yazı agrılıklı farklı logolarla bir arada kullanılmaz.



1-Arma Logo

3-Ortalı Logo



2-Yatay Logo

İsmen açıkça okunması gereken yatay uygulamalarda ve soldan blok köse uygulamalarda kullanılması uygunudur. Bu amblem ve logotype birlikte kullanılır ve ayrılmaz bir bütündür.

3-Ortalı Logo

İsmen açıkça okunması gereken dikay ve ortalı uygulamalarda kullanılması uygundur. Bu amblem ve logotype birlikte kullanılır ve ayrılmaz bir bütündür.

2-Yatay Logo



ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİBİ
TÜRKİYE NATIONAL MEDICAL RESCUE TEAM




Dost,
Yaz

Şenol

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

UMKE Logotype Renk Kodları

Logo yanda verilen renk kodlarının dışında
başka renklerle kullanılmamaz.

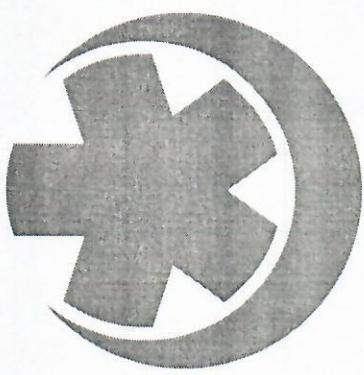

UMKE

ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİBİ
TÜRKİYE NATIONAL MEDICAL RESCUE TEAM



[Handwritten signatures]

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

UMKE Logotype'ın Farklı Ölçülerde Kullanılması

UMKE

logolarının minimum
kullanım standartları yanında
belirtilmiştir.

1-Arma Logo



H 2 cm

3-Ortalı Logo



H 2,5 cm

2-Yatay Logo



H 1,5 cm



[Signature]

[Signature]


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

UMKE LogoType'ın Farklı Zeminlerde Kullanımı

LogoType'ının farklı
zeminlerde doğru kullanım
şekilleri yandaki gibidir.

LogoType'nin renginin ne
olması gerektiği, üzerine
geleceği zeminin renk
değerine bağlıdır.
Okunaklı olması
amacıyla logoType'ın zemin
rengiyle kontrast olması
gerekmektedir.

Arma logonun siyah zeminde kullanılması
halinde, yazı rengi siyah çember zemin rengi
beyaz olarak tuyulannmalıdır

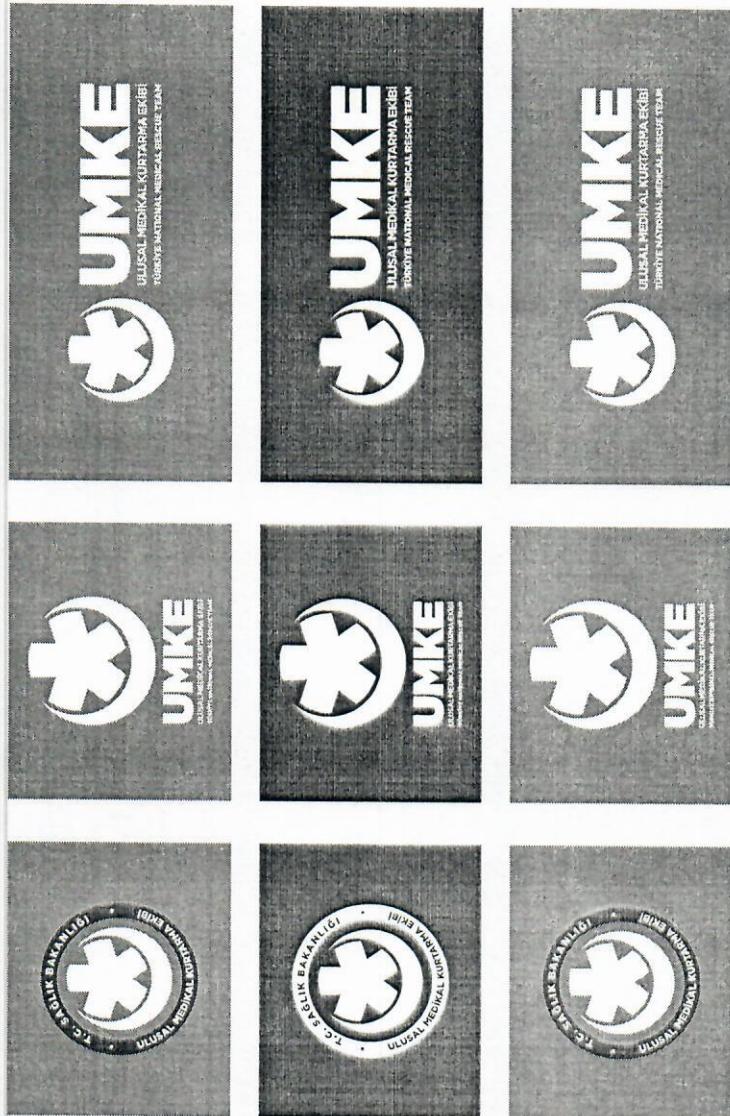


[Handwritten signatures]

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

UMKE Logotype'ın Farklı Zeminlerde Yanlış Kullanımı

Logotype'in yanlış kullanımları
logotype'i kurumsal kimlikte
belirtilen şekil ve Pantone
rcnk kodları dışında
kullanılamaz.

Yanda logotype'in yanlış
kullanımları gösterilmiştir.

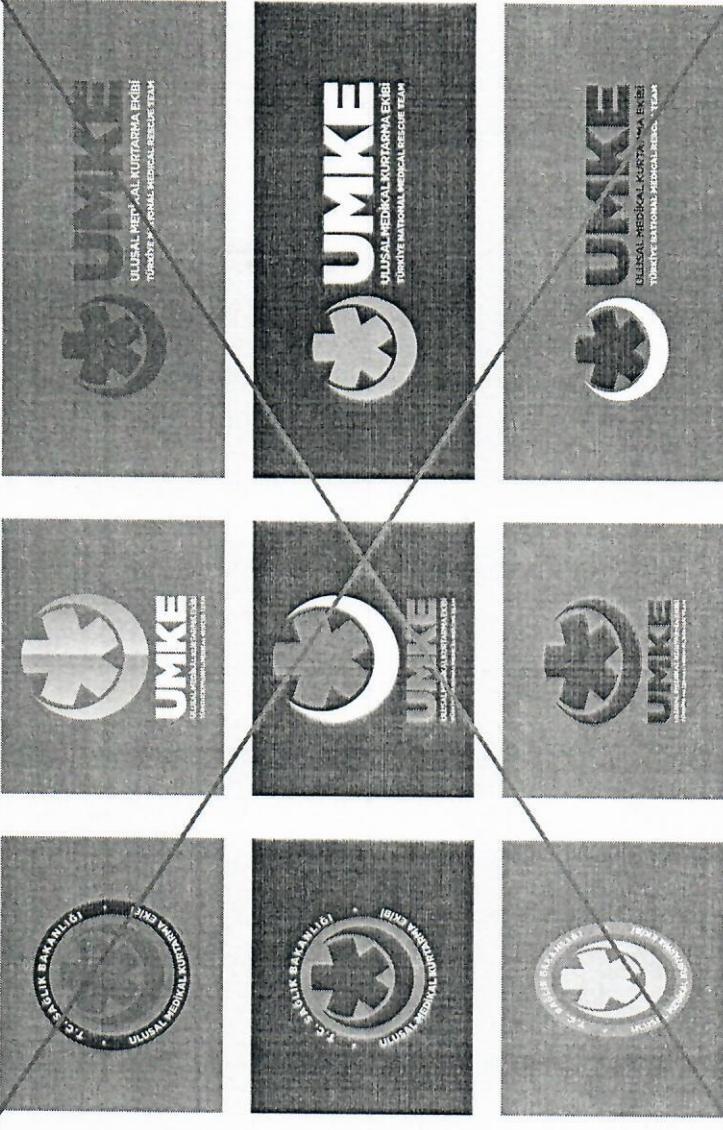

Yanlış
Kullanım

Yanlış
Kullanım

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI | UMKM Personel Kimlik Kartı

Kart özelligi; Hazırlanacak olan kimlik kartları 85 x 55 mm boyutlarında dikey, 760 - 800 micron kalınlığında PVC kart olmalıdır ve Kartların şablonu ofset baskida basılarak daha sonra kurum tarafından termal kart yazıcı ile kışiselleştirilmelidir. Kesinlikle Testin malzemesine baskı olmamalıdır.

- Sağlık Bakanlığı Logo'su; Sol üst köşeye gelecek şekilde ve boyutları 20 x 20 mm olacaktır.
- Renk; Sağlık Bakanlığının Kullandığı ve onayladığı renkle birebir aynı olmalıdır.
- Dış Çerçeve Rengi; Çerçeve turkuaz renk (Pantone 7466 C) kullanılacaktır.
- Kimliğin Üzerine Basılacak Barkod; resmin sağ tarafında bulunacak olup personelin T.C. kimlik numarasını içermelidir.
- Kurum İsmi; Barkoda orta bir şekilde, barkodon sağ tarafına dikey olarak kurumun belirdiği kisalmalara uygun ortalamaya 5 - 8 punto (kurum isminin uzunlığına göre) olacak şekilde yazıracaktır.
- Personelin Adı Soyadı; Bölümüleri; Beyaz zemin üzerine siyah baskı olacak şekilde ortalamaya 8 - 14 punto (personel isminin uzunluğuna göre) olacaktır.
- Personelin Görev Bölümü; Beyaz zemin üzerinde siyah baskı olacak şekilde ortalamaya 8 - 14 punto (Görev isminin uzunluğuna göre) olacaktır.
- Arka Yüzünde; Kimlik biglerini beyaz zemin üzerine siyah baskı olacak şekilde Myriad Pro font ortalamaya 8 - 14 punto (bilginin uzunluğuna göre) olacaktır.
- Bashıklar; Kimlik üzerinde bulunan tüm başlıkların ingilizceleri yazılacaktır.
- İmza; Kurum yetkilisinin imzası taramp ilgili alana dijital olarak yerleştirilmelidir.

Kartın arkasında belirtilen iletişim bilgileri İl Sağlık Müdürlüğü

İletişim bilgileri ile güncellenmelidir. Kullanılacak fontlar;

- Myriad Pro Condensed - Myriad Pro Condensed Italic - Myriad Pro Bold Condensed

85 x 55 mm dikey, 760 - 800 micron PVC kart olmalıdır. Kartların şablonu ofset baskıda basılarak başarıyla basılmalıdır.
sonra kurum tarafından termal kart yazıcılıkla kışiselleştirilmelidir.



[Handwritten signatures]