



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AğrıDoğubayazıtDr. YaşarEryılmazDevletHastanesi



Sayı : E-68917221-949-269298655
Konu : Teklife Davet

24.02.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **21 KALEM SİHHİ TESİSAT SARF MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **03/03/2025** tarih ve saat 10:00`a kadar dhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	EL YIKAMA LAVABOSU (ORTA BOY)	ADET	4		
2	ÇEŞME MUSLUĞUN BAŞLIĞI	ADET	5		
3	GİRTLAK GİDER BORUSU KISA OLAN	ADET	10		
4	KESİCİ TAŞ SİRALTAŞI KÜÇÜK BOY	ADET	10		
5	BÜYÜK BOY TEFLON	ADET	5		
6	PPRC 20 LK BORU	BOY (60 METRE)	10		
7	20*25 REDÜKSİYON	ADET	10		
8	BATARYA FLEX (60 CM)	ADET	10		
9	TAHARET MUSLUĞU	ADET	10		
10	20 LİK DEMİR NİPEL	ADET	5		
11	KLOZET KAPAĞI (NUMUNE GÖRE)	ADET	5		
12	20 LİK KÖRTAP PPRC	ADET	10		
13	KLOZET İÇŞAMANDIRA	ADET	5		
14	SİRALTAŞI (BÜYÜK BOY)	ADET	10		
15	20 MM PPRC KAPALIDİRSEK	ADET	15		
16	25 MM PPRC KAPALIDİRSEK	ADET	15		

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 9EB97E93-D351-4432-9DED-0CECF3C93AEB

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5. Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No: 04723125447

e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>

Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman LİHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No:



17	SENSÖRLÜBATARYA	ADET	2		
18	KISABURUNLU BATARYA	ADET	4		
19	PLASTİK PVC, PPRC BORUKESME APARATI	ADET	1		
20	32-25 PPRC REDÜKSİYON	ADET	10		
21	SIVI CONTA	ADET	4		
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Uzm. Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TCK Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talepten itibaren durumundan umun verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TITUBB/ÜT Skaydive onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazılı) KDV hariç olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alın konusundaki işe eğitim hastanemiz de ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucunda siparişçikilen malzeme yahizmeti gerektiren bir mazeretle maksızın verilensüre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılandırılmadığı takdirde verilecek teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname gerektirir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğinden itibaren teknik şartnameyi yapıp tekliflerle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmaların yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon: 0472312 60 47

e-posta: ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 9EB97E93-D351-4432-9DED-0CECF3C93AEB

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5. Km Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

e-Posta: InternetAdresi:https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr

Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman LHAN

Tıbbi Sekreter

Telefon No:



EL YIKAMA LAVABOSU (ORTA BOY)

Beyaz renkte, ayaklı lavabo montaj dübel ve vidası ile birlikte. Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş.

LAVABO BATARYASI (UZUN VE KISA BURUNLU)

Sıcak ve soğuk su girişli,

Aç -kapa tip olacak.

TSE belgeleri bulunacak.

İçerisinde en az 30cm 2 adet spiral hortum ve lavaboya montajlamak için vida takımı bulunacak.

LAVABO SIFONU (GİRTLAK GİDER BORUSU)

Uzunluk en az 140cm plastik malzeme olacak.

32 mm çıkış çapı olacak.

TSE belgeleri bulunacak

Her Model Lavabo ve Eviye İçin Uygundur.

Süzgeç ve Vidası Paslanmazdır.

Uzayıp Kısılabilen Akordiyon Yapısıyla İstenilen Şekle Girer.

Koku Yapmaz,tıkanmaz.

TEFLON BANT(BÜYÜK BOY)

Telsat montajında kullanılacak. En az 30 metre boyunda ve 19 mm eninde olacak.

-Yoğunluğu 0,25 kg/m³ olmalıdır.

-Isı dayanımı -190°C ile +370°C arası olmalıdır.

PPRC BORU 20 lık


Polipropilen malzemeden üretilmiş olacak.

TSE belgesi olacak.

Kaynak makinesiyle montaj edilebilir olacak.

Uzunluk:4 metre

Renk: beyaz

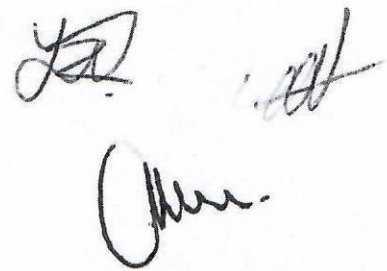

BATARYA ÇELİK BAĞLANTI FLEX

Çelik paslanmaz tel örgülü flex bağlantı hortumu olacak.

Rekorları piring üzeri krom kaplama olacak.

Rekorları kendinden contalı olacak.

TSE belgesi olacak.

En az 60cm uzunluğunda olacak.

20 MM PPRC DİŞLİ KÖRTAPA

20mm 'A' çapında pprc dişli plastik tapa renkleri beyaz ve paketinde olacaktır.

20mm A dişli tapa 20 atü olacaktır TSE belgeli olmalıdır.

Malzeme teknik servis tarafından numuneye bakılarak teslim alınacaktır.

ELEKTRONİK FOTOSELLİ BATARYA

1 0 bar arası basınçta çalışabilir olmalıdır.

3 bar basınçta 9 lt su akışı sağlayabilmelidir.

Lavabolara monte edilebilir şekilde dizayn edilmiş olmalı ve tüm montaj aparatları ile teslim edilmelidir.

12 V A C güvenlik kablosu olmalıdır.

Yükseklik 260 mm ve boyun uzunluğu 250 mm olmalıdır.

Çift su girişli olmalıdır.

Paslanmaz çelik evyelere ve ankastreye montajı uygun olmalıdır.

Hijyenik alanlarda kullanılmaya elverişli olmalıdır.

TSE ve / veya CE belgesine sahip olmalıdır.

Sıcak - soğuk su ayarı musluk üzerinde olmalıdır.

T ek lif verilmeden önce numuneler teknik servis tarafından görülecektir.

En az iki yıl garantili olmalıdır

SIZDIRMAZ SIVI CONTA MAVİ

Boru dişli bağlantılarında ve içinden sıvı ve gaz geçişi olan borularda kullanılabilir olacak.

TSE belgesi olacak.

En az 250ml olacak.

REDÜKSİYON (20*25)

20 mm 25 redüksiyon pprc olacak renkleri beyaz ve paketinde olacaktır.

20mm 25mm pprc redüksiyonlar 0-20 atü olacaktır TSE belgeli olmalıdır.

Malzemeler firma tarafından hastanemiz ambar memurluna teslim edecektir nakliye firmaya ait olacaktır

Malzeme teknik servis tarafından numuneye bakılarak teslim alınacaktır.

MUSLUK BAŞLIĞI TAKIMI

-17 Anahtar Pirinç Salmastra

-Krom Kaplı Metal-Zamak Başlık

SPIRAL TAŞI

Metal kesme taşı ölçüleri 230 *3 *22 mm olacak.

Metal kesme taşı aşındırıcı olarak alüminyum oksitten imal edilmiş olacak.

Metal kesme taşı avuç içi ve büyük tip spiral makinesine göre imal edilmiş olacak.

Ürün her türlü metal demir ve çelikten imal edilmiş malzemeleri kesme yapabilecek özellikte olacak.

Ürün TSE belgesi ve OSA sertifikası olacak.

TAHARET MUSLUĞU (AÇ- KAPA)

Taharet musluğu aç kapa gövde malzemesi pirinç olacaktır.

Krom kaplama olacaktır.

3/8 1/2 giriş çıkış uçları olmalı ya da montaj yerine göre çap değişirse montaj yerine uyumlu olacak şekilde malzeme getirilecektir.

Seramik salmastra aç kapa olacaktır.

Rozetli ara taharet musluğu olacaktır.

25'LİK PPRC DİRSEK

Dirsek çapı(Ø) 25 mm ölçüsünde olacaktır.

Yapıştırma dirsek olacaktır. 0-20 bar arasında kullanıma uygun olacaktır.

PP-R (Polipropilen Random Copolimer) hammaddesinden üretilmiş olacaktır.

Kimyasal maddelere karşı yüksek dirençli, korozyona, kireçlenmeye karşı dayanıklı olacaktır.

Kaynak anında çapı daralmayacak, suyun rengini, kokusunu, tadını değiştirmeyecek, kaygan parlak ve pürüzsüz iç yüzeye sahip özelliklerde olacaktır.

20'LİK PPRC DİRSEK

Dirsek çapı(Ø) 20 mm ölçüsünde olacaktır.

Yapıştırma dirsek olacaktır. 0-20 bar arasında kullanıma uygun olacaktır.

PP-R (Polipropilen Random Copolimer) hammaddesinden üretilmiş olacaktır.


Kimyasal maddelere karşı yüksek dirençli, korozyona, kireçlenmeye karşı dayanıklı olacaktır.

Kaynak anında çapı daralmayacak, suyun rengini, kokusunu, tadını değiştirmeyecek, kaygan, parlak ve pürüzsüz iç yüzeye sahip özelliklerde olacaktır.

TESLİM SÜRESİ VE YERLERİ

1. Sipariş mektubu firmaya iletdikten sonra malzemelerin 1 hafta içinde teslim edilmesi gerekmektedir.
2. Ürünlerin teslim yeri Doğubayazıt Devlet Hastanesi teknik birim deposudur.
3. Yükleme, boşaltma ve nakliye yüklenici firmaya ait olduğu gibi bu işlemler esnasında doğabilecek her türlü hasar ve kırılmalardan yüklenici firma sorumludur.
4. Malzemeler şartnameye uygun nitelik ve özelliklerde olmadığı takdirde kabul edilmeyecektir.

Yusuf Tekin TAYGÖÇ


Serhat TEKDAL


DOĞUBAYAZIT
DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ
ELEKTRİK TEKNİKERİ
İDRİS BOZBOĞA

