

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

21.04.2025

Sayı: 382

Konu: Hastanemiz Yangın Kapı Alarm Sistemleri İçin 6 Kalem Yedek Parça Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.04.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	MERKEZİ KONTROL KUMANDASI			40	Adet		
2	KAPI İLETİŞİM MODÜLÜ			185	Adet		
3	SENSÖR GÜÇ ÜNİTE PİLİ			140	Adet		
4	GPRS HABERLEŞME MODÜL KARTI			4	Adet		
5	MERKEZİ SENKRON MODÜL KARTI			1	Adet		
6	ÇİFT YÖNETİMLİ GPRS PANEL			3	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek: Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:


- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

PANEL KONTROL KUMANDASI

- Kumanda mevcut sistemle birebir uyumlu olmalıdır
- Kumandanın tüm fonksiyonları çalışmalı, ve bu fonksiyonlar sisteme dahil edilebilmelidir, sadece açma kapama işlevli olmamalıdır.
- Kumanda panik butonlu olmalıdır
- 435.32 mhz frekansa sahip olmalıdır
- Teklif verilmeden önce numune görülecektir

ALARM SİSTEMLERİ/KAPI HAREKET SENSÖRLERİ

- Mevcut sistemde kullanılan sensörlerle birebir uyumlu çalışmalı, sisteme dahil edilebilmelidir.
- Çekim kapasitesi Merkezi sisteme ulaşabilir mesafede (beton engeline rağmen en az 50 metre olmalıdır)
- Ekipman Tipi
- Kablosuz
- Hassasiyet Seviyesi
- Yüksek
- Çalışma Frekansı
- 435.32MHz
- Kablosuz Sinyal Mesafesi
- 300 Metre
- Koruma Sınıfı
- IP54
- Müdahale Koruması
- 233.3A AA
- Güç Kaynağı Voltajı
- 12V
- Pil Ömrü
- 1 Yıl

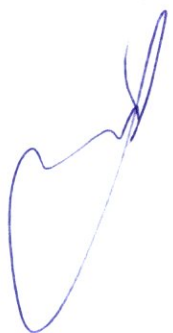


- Kasa Materyali

ALARM PANELİ TAM TAKIM TEKNİK ÖZELLİKLER

- Mevcutta kullanılan 9 adet panelle organize şekilde çalışabilmeli ve tam uyumlu olmalıdır.
- Destekleyen Maksimum Bölge
- 46 (32 Kablosuz,8 Kablolu,6 Ek Bölge Kartı)
- Kablosuz Bölge Desteği
- 36 Bölge
- Kablolu Bölge Desteği
- 12 Bölge
- Ek Bölge Kartı Desteği
- 8 Bölge
- Kablolu Keypad Desteği
- 4 Adet
- Kablosuz Keypad Desteği
- 12 Adet
- Kablosuz Siren Desteği
- ∞Sınırsız
- Kumanda Desteği
- 12 Adet
- Kamera Desteği
- 32 Adet



- Kullanıcı Sayısı
- 12 Adet
- Sesli Telefon Desteęi
- 12 Adet
- Sinyal Protokolleri
- CMS-Kontak ID
- Frekans
- 435.32MHz
- Olay Kaydı
- CMS 1000 / APP 128
- Sesli Geri Bildirim
- Var
- Mobil Uygulama (APP)
- P2P IOS-ANDROID
- E-Posta Durum Bildirimi
- Var
- Ağ Protokolleri
- TCP/IP,GSM,GPRS
- Yönetilebilir Kuru Kontak
- NO,NC
- Sabotaj (Tamper) Koruma
- Var
- Dahili Siren
- Var

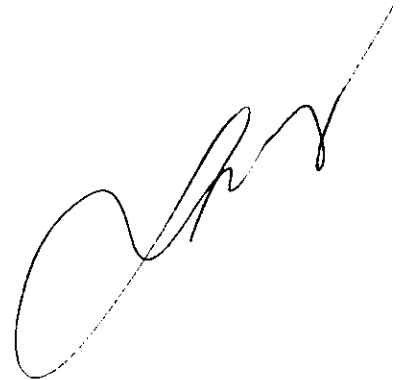

- Yedek Güç Desteęi
- 12V 7A Kuru Akü
- Tehlikeli Durum Kaynakları
- Ambulans, Panik, Yangın, Tehdit
- Kablosuz Sinyal Mesafesi
- Açık Alanda 800M
- Destekleyen Dedektör
- Duman, Isı, Gaz, Hareket, Su, Panik Buton, Manyetik Kontak
- Güç Kaynaęı
- 15V DC
- Kasa Materyali
- ABS Plastik
- Montaj Şekli
- İç Ortam Duvara Montaj

PANEL GÜÇ ÜNİTESİ-BATARYASI

- Mevut panele birebir uyumlu olmalı
- Yeni üretim olmalı
- 12v 14Ah olmalıdır

SİREN GÜÇ ÜNİTESİ-BATARYASI

- Mevut panele birebir uyumlu olmalı
- Yeni üretim olmalı
- 5v 9Ah olmalıdır

Ömer YILDIZ
Elektrik Teknikeri

Ömer ÖZCAN
Elektrik Teknikeri

Musa GÜNEŞ
Sorumlu Teknisyen