



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



21.05.2025

Sayı : E-68917221-949-276752639
Konu : Teklife Davet

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **TEKNİK BİRİM PERSONELLERİ İÇİN 16 KALEM İŞ KİYAFETİ ALIMI** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **27.05.2025** tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ELEKTRİKÇİ MESLEĞİNE UYGUN İŞ KİYAFETİ	ADET	18		
2	SIHHİ TESİSATÇI MESLEĞİNE UYGUN İŞ KİYAFETİ	ADET	12		
3	KALORİFERCİ KİYAFETİNE UYGUN İŞ KİYAFETİ	TAKIM	9		
4	MARANGOZ MESLEĞİNE UYGUN İŞ KİYAFETİ	TAKIM	3		
5	İŞ AYAKKABILARI (MODEL 1)	ÇİFT	14		
6	İŞ MONTU	ADET	14		
7	İŞ ÖNLÜĞÜ	ADET	4		
8	MESLEĞİNE UYGUN İŞ ÖNLÜĞÜ	ADET	4		
9	İŞ FORMASI (ALT-ÜST)	ADET	15		
10	TERLİK	ÇİFT	10		
11	MESLEĞİNE UYGUN İŞ ÖNLÜĞÜ	TAKIM	2		
12	İŞ AYAKKABISI	ÇİFT	1		
13	İŞ FORMASI (ALT-ÜST)	TAKIM	9		
14	LASTİK ÇİZME	ÇİFT	6		
15	SU GEÇİRMEZ ÖNLÜK	ADET	6		
16	İŞ ÖNLÜĞÜ	ADET	2		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Uzm. Dr. DEMET ÖKKE
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

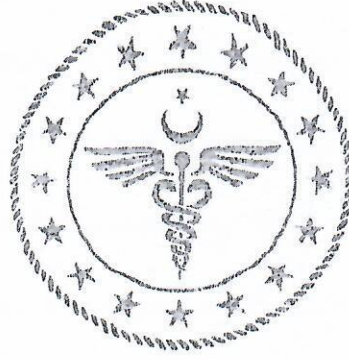
Belge doğrulama kodu: 69B2FFD4-5A36-4384-96F1-2C0F9201554F

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: Internet Adresi: https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN
Sağlık Teknikeri
Telefon No:





T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİNDE GÖREV YAPMAKTA OLAN SÜREKLİ
İŞÇİLERİN

2025 YILI

8 KISIM SÜREKLİ İŞÇİ İŞ BAŞI KIYAFETLERİ

ALIMINA İLİŞKİN

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-İhale Konusu :

Doğubayazıt Dr. Yaşar ERYILMAZ Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan personelin 2025 yılına ait iş kıyafeti alım işi.

2- Kapsam:

Sağlık Bakanlığının Üyesi bulunduğu Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz- Sağlık -İş) arasında imzalanan İşletme Toplu İş sözleşmesi EK2 İşbaşı Giyim ve Ekipmanları Esasları kapsamında;

Doğubayazıt Dr. Yaşar ERYILMAZ Devlet Hastanesinde görev yapan sürekli işçi kadrosunda bulunan çalışmakta olan işçilere yürütmekte olduğu işin gerektirdiği işbaşı giyimi ve ekipmanlarını sağlanması doğrultusunda hazırlanan sürekli işçi kadrolarında istihdam edilen, personellerin kıyafet şekilleri, renk, cins biçimlerini ve kullanma zamanını kapsar.

3-Dayanak:

Sağlık Bakanlığının Üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz- Sağlık -İş) arasında imzalanan İşletme Toplu İş sözleşmesinin Madde 4-Sözleşmenin Kapsamı, Yararlanma ve Hukmü haşlıklı c)Sözleşmenin Hükümü: Sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükümü olarak devam, eder maddesi doğrultusunda;Madde41-Giyim Yardımı maddesinin)İş başı giysileri hakkında EK-2İşBaşıGiyim ve Ekipmanları Esasları Hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

4-Teslimat Yeri ve Süresi :

Sözleşme imzalanmasına müteakip 45 gün içerisinde siparisi çeken sağlık kurum/kuruluşuna teslimat yapılacaktır.

5-Ölçü ve Numune Verme :

İstekliler, yetkileri ile birlikte bu şartnameye uygun sipariş listesinde belirtilen giyim eşyalarından birer adet numune verecektir. İhale üzerinde kalan yüklenicinin teslim edeceği giyim eşyaları teklifle birlikte verilen numunelerin aynısı olacak olup, muayene ve kabullerin idarece kurulacak olan muayene ve kabul komisyonuna aittir.

Yükleniciye ait numuneleri tamamlanına kadar idarede tutulacak ve iş bitiminde iade edilmeyecektir. Yükleniciye; sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafında nişe başlama yazısı ekinde, personele ait beden ölçüleri ve ayakkabı numaralarını gösterir liste de verilecektir.

6-Genel Hükümler:

Yüklenici firma, sözleşmenin imzalanmasına müteakip, teklif ettiği ürünlere ait numuneleri, (5) beş iş günü içerisinde idareye getirecektir. Yüklenici firmanın getirmiş olduğu ürünler muayene ve kabul komisyonu tarafından incelenecek ve teknik şartnameye uygun olmayan ürünler yükleniciye iade edilecek ve yüklenici

yeni ürünleri (2) iki iş günü içerisinde komisyona sunacaktır. Bu ürünlerinde teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilirse, komisyonca kendisine ihtar çekilecek, ayrıca bu ürünler için sözleşme bedelinin (% 0,5) binde beşi oranında günlük gecikme cezası kesilecektir.

Numunelerin muayene kabul komisyonu tarafından kabule dilmesi ile birlikte bu numuneler bir tutanakla "şahit numune" olarak idarenin deposunda son ürün teslim edilene kadar tutulacaktır. İşin teslimine müteakip bu numuneler yükleniciye teslim edilmeyecektir.

İmalat hatalarına karşı ürünler (6) altı ay garantili olacaktır. İmalat hatası bulunan ürünlerin yüklenici firmaya teslim edilmesini takiben yeni ürünler(7) yedi gün içerisinde yüklenici firma tarafından idareye teslim edilecektir.

Ancak kıyafetler dağıtıldıktan sonra (14) on dört gün içinde ölçülerde yanlışlık varsa uygunsuzluk veya arızalı çıkarsa yüklenici yenilerini en geç (7) yedi gün içerisinde ilgili idareye teslim edecektir.

Alımı yapılacak ürünler ayrı ayrı kirlenmeyecek ve deforme olmayacak şekilde her biri naylon ambalaj içerisinde ambalajın üzerine beden etiketi yapıştirilerek paketleneyecektir.

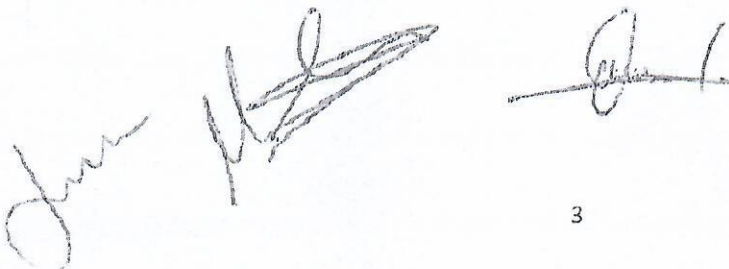
İhaleci alanyüklenicibelirtilensayıdaki kıyafetlerin üzerine beden numaraları yazılı olarak teslim edecektir.

Alımı yapılacak malzemelerin nakliyesi, taşıma ve indirme işleri yüklenici firmaya ait olup nakliyeden kaynaklanacak her türlü hasardan yüklenici sorumlu olacaktır. Alımı yapılacak malzemeler firma yetkilisi tarafından firma vasıta ve elemanları ile haftaiçi mesai saatleri arasında raf teslimi yapılacaktır. Kargo ile teslimi kabul edilmeyecektir.

Personelin atama yolu ile başlayış ve ayrılışlarında iş artışı ve iş eksilişine gidilebilecektir.

7-Garanti Şartları:

Teslim tarihinden itibaren (14) gün içerisinde kıyafetlerde bozulma olursa malın yenisiyle değiştirilecektir. Kullanım hatası dışında oluşacak bozulmalar Altı (6) ay süreyle garanti kapsamında olacaktır.



3. KISIM TEKNİK PERSONEL (ELEKTİRİKÇİ, SİHHİ TESİSTAÇI, KALORİFERCİ, BOYACI VB.)

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	Elektrikçi Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı	Takım	3	6	18
2	Sihhi Tesisatçı Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı	Takım	3	4	12
3	Kaloriferci Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı	Takım	3	3	9
4	Boyacı Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı	Takım	0	0	0
5	Marangoz Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı	Takım	3	1	3
6	İş Ayakkabıları (Model 1)	Çift	1	14	14
7	İş Montu	Adet	1	14	14

1 Takım Elektrikçi Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

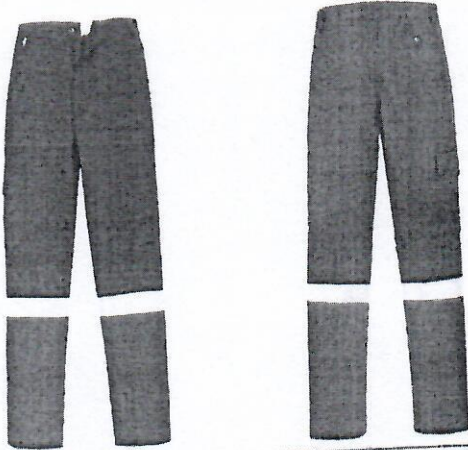
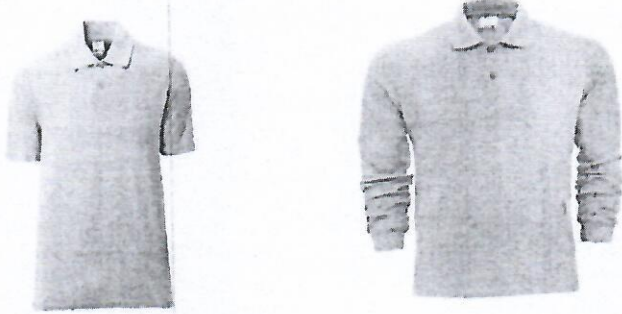
- 1 adet Tulum
- 1 adet Polar
- 1 adet İş Pantolonu
- 1 adet İş Tişörtü

Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

1. En az %35'i pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
2. Üst göğüs kısmında en az iki adet cep bulunmalıdır. Bu cepler fermuarlı olmalıdır.
3. Tulumun üst kısmı önden fermuarla açılır ve fermuarın üzeri kumaşla kapatılabilir olmalıdır.
4. Tulumun kol bilek kısımlarında giysi içerisine toz, vs. girmesi engellenmiş olmalıdır.
5. Sol kolda kalemlik cebi bulunmalıdır.
6. Bel arkası lastikli, arka tarafında çift cep ve ön tarafında çift cep bulunmalıdır.
7. Omuzlar, kollar ve paçalarda en az 35 mm reflektif bantlar bulunmalıdır.



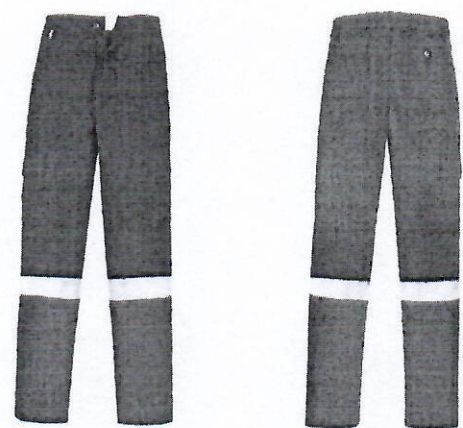
TULUM

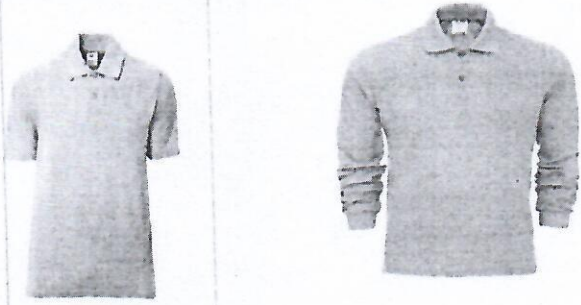
POLAR	Polar kumaşı 280g/m²(+/-%10) polyesterelyafli anti pilling kumaştan imal edilmiş olmalıdır. Alt tarafında kolay erişilebilen kapaklı 2 adet cep bulunacaktır. Önü fermuarlı olacaktır. Yıkama sonrası çekme oranı %2 cm olacaktır. Hakim yaka olacaktır. Sol göğüste kurum logosu olacaktır. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.	
İŞ PANTOLONU	Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır. Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında en az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır. Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafta Kargo cep, sol tarafta kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı olacaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar- dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikilecektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemeri içine dikilecektir. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.	
İŞ TIŞÖRTÜ	Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır. %100 pamuklu penye lacost kumaş olacaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Sol Göğüste Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Logosu bulunacaktır. ... adet kısa kollu , ... adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanalı olacaktır. Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.	

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

İŞ AYAKKABISI	Ürün softshell kumaştan olup, %96 polyester, %4 likralı olacaktır. Önü fermuarlı olacaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Sol Göğüste Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Logosu bulunacaktır. Sağ ve Sol yan cepleri bulunacaktır. Sağ göğüs üstünde yandan fermuarlı cep bulunacaktır. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.	
İŞ AYAKKABISI	Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır. Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır. Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır. Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır. Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır. Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır. Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır. Antistatik olmalıdır. Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır. Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır.	
TULUM	1 Takım <u>Sihhi Tesisatçı Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı</u> belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır: 1 adet Tulum 1 adet Polar 1 adet İş Pantolonu 1 adet İş Tişörtü	

	Polar kumaşı 280g/m2 (+/- %10) polyesterelyaflı antipilling kumaştan imal edilmiş olmalıdır. Alt tarafında kolay erişilebilen kapaklı 2 adet cep bulunacaktır. Önü fermuarlı olacaktır. Yıkama sonrası çekme oranı %2 cm olacaktır. Hakim yaka olacaktır. Sol göğüste kurum logosu olacaktır. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.	
İŞ PANTOLONU	Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır. Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır. Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafta Kargo cep, sol tarafta kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı olacaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar-dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikilecektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemeri içine dikilecektir. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.	
İŞ TIŞÖRTÜ	 Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır. %100 pamuklu penye lacost kumaş olacaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Sol Göğüste Sağlık Bakanlığı Logosu bulunacaktır. ... adet kısa kollu , ... adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanlı olacaktır. Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.	
İŞ MONTU		

	Ürün softshell kumaştan olup, %96 polyester, %4 likralı olacaktır. Önü fermuarlı olacaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Sol Göğüste Sağlık Bakanlığı Logosu bulunacaktır. Sağ ve Sol yan cepleri bulunacaktır. Sağ göğüs üstünde yandan fermuarlı cep bulunacaktır. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir. 
İŞ AYAKKABISI	Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır. Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır. Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır. Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır. Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır. Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır. Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır. Antistatik olmalıdır. Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır. Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır. 
1 Takım Kaloriferli Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır: 1 adet Tulum 1 adet İş Pantolonu 1 adet İş Tişörtü	
İŞ TİŞÖRTÜ	 Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır. %100 pamuklu penye lacost kumaş olacaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Sol Göğüste Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Logosu bulunacaktır. ... adet kısa kollu , ... adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanalı olacaktır. Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

	Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır: En az %35'i pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır. Üst göğüs kısmında en az iki adet cep bulunmalıdır. Bu cepler fermu olmalıdır. Tulumun üst kısmı önden fermuarla açılır ve fermuarın üzeri kumaşla kapatılabiliyor olmalıdır. Tulumun kol bilek kısımlarında giysi içerisine toz, vs. girmesi engellenmiş olmalıdır. Sol kolda kalemlik cebi bulunmalıdır. Bel arkası lastikli, arka tarafında çift cep ve ön tarafında çift cep bulunmalıdır. Omuzlar, kollar ve paçalarda en az 35 mm reflektif bantlar bulunmalı Arkasında reflektör yazılı en az 10 cm boyutunda TEKNİK SERVİS yazmalıdır. Kolay alev almayan malzemeden olmalıdır. Yanma, kopma veya yırtılmaya mukavemeti yüksek olmalıdır. Sağ kol göğüs hizasında cep üzerinde Sağlık Bakanlığı yazılı arma olacaktır.	İŞ PANTOLONU	Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir. <u>Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk</u> Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır. Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır. Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafta Kargo cep, sol tarafta kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı olacaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuardan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikilecektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemeri içine dikilecektir. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.	İŞ AYAKKABISI	Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır. Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır. Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır. Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır.
--	--	--------------	---	---------------	---





Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.
Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır.
Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.
Antistatik olmalıdır.
Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır.
Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır.



1 Takım Boyacı Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

1 adet Tulum

1 adet İş Pantolonu

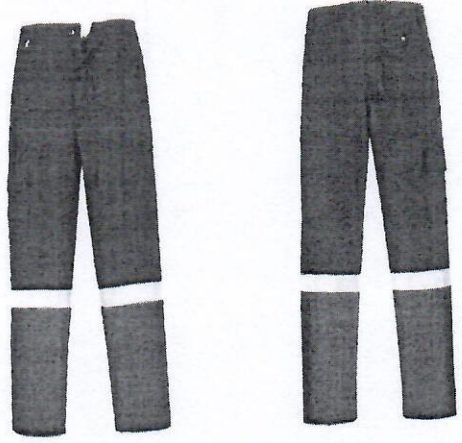
1 adet İş Tişörtü

Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

1. En az %35'i pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
2. Üst göğüs kısmında bir adet cep bulunmalıdır. Bu cep fermuarlı olmalıdır.
3. Rahat hareket için askılık arkaları lastikli olmalıdır.
4. Bel arkası lastikli, arka tarafında çift cep ve ön tarafında çift cep bulunmalıdır.
5. Bel formu yanlardan ayarlanabilir olmalıdır.
6. Yanma, kopma veya yırtılmaya mukavemeti yüksek olmalıdır.
7. Göğüs hizasında cep üzerinde Sağlık Bakanlığı yazılı arma olacaktır.
8. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.



TULUM

	Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır. Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır. Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafa Kargo cep, sol tarafa kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı ol- acaktır. Model ve renkler idare tarafından belirle- necektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar- dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikile- cektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemerine içine dikilecektir. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir. 
İŞ TIŞÖRTÜ	 Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır. %100pamuklu penye lacost kumaş olacaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Sol Göğüste Sağlık Bakanlığı Logosu bulunacaktır. ... adet kısa kollu , ... adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanlı olacaktır. Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.
İŞ AYAKKABISI	Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır. Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır. Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır. Ayakkabılar EN ISO 20345standardına uygun imal edilmiş olmalıdır. Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır. Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır. Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır. Antistatik olmalıdır. Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır. Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır. 

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

1 Takım Marangoz Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

1 adet Tulum

1 adet İş Pantolonu

1 adet İş Tişörtü

TULUM

Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

- 1) En az %35'i pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- 2) Üst sol göğüs kısmında bir adet cep bulunmalıdır.
- 3) Alt yanlarda cepler garnili olmalıdır.
- 4) Ön tarafında çift cep bulunmalıdır.
- 5) Ön patı gizli düğmeli olacaktır. Ön göğüs hizası ve sırt reflektifli biye olacaktır.
- 6) Yanma, kopma veya yırtılmaya mukavemeti yüksek olmalıdır.
- 7) Sırt hizası üzerinde TEKNİK SERVİS yazısı olacaktır. Ön sol göğsücebi üzerinde Sağlık Bakanlığı yazılı arma olacaktır.
- 8) Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.



İŞ PANTOLONU

Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır. Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır. Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafta Kargo cep, sol tarafta kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı olacaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar-dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikilecektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemerine içine dikilecektir. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.





Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır.
%100 pamuklu penye lacost kumaş olacaktır.
Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
Sol Göğüste Sağlık Bakanlığı Logosu bulunacaktır.
... adet kısa kollu , ... adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanalı olacaktır.
Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

İŞ AYAKKABISI

Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır.
Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır.
Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır.
Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır.
Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.
Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır.
Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.
Antistatik olmalıdır.
Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır.
Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır.

