

4

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ

HAYRETTİN ATMACA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
İHALE KOMİSYONUNCA SATIN ALINACAK PANSİYON PENCERE GÜVENLİK KİLİDİ
VE ACİL ÇIKIŞ LEVHASI MAİZEMESİNİ AIT
TEKNİK ŞARTNAME HÜKÜMLERİDİR.

LÜTFEN OKUYUNUZ;

***** MUAYENE VE TESLİM ALMA KOMİSYONUNCA NÜMUNESİ KABUL GÖRMEYEN
ÜRÜNLER ALINMAYACAK VE KABUL GÖREN TÜM ÜRÜNLER BİR DEFADA İDARENİN
GÖSTERİ; ANCAK BİR DEFADA TESLİM EDİLEMEYECEK ÜRÜNLER İDARENİN
İSTEDİĞİ MİKTAR VE ZAMANDA UYGUN BİÇİMDE DEPOYA TESLİM EDİLECEKTİR.
KOMİSYON MARFETİYLE YAPILMAYAN HIÇBİR ALIM KABUL EDİLEMEYECEKTİR.
BU TEKNİK ŞARTNAMEDEN UYUMAYAN HIÇBİR ÜRÜN TESLİM ALINAMAZ.**

PVC PENCERE GÜVENLİK KİLİDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
Ürün gelik halat üzeri pvc kaplama olacaktır.
Uzunluk: 30 cm.
Renk: Kahverengi
Güvenlik kilidinin anahtarını olacaktır.
Ürün TSE ve ISO 9001:2008 Kalite belgesine sahip olacaktır.
Ürün 500 kg. kadar yük ve basınca dayanıklı olacaktır.
Ürün 5 (bes) yıl garantili olacaktır.
Montaj ve nakliye yükleniciye aittir.
Güvenlik kilidi temsili resim aşağıda sunulmuştur.

ACIL ÇIKIŞ LEVHASI TEKNİK SARTNAMESİ

LED'li Acil Çıkış Levhası olacaktır.

30 lümen değerinde yeşil ışık vermektedir.

Çerçevesi alüminyum malzemeden olacaktır.

Şarj edilmiş halde 3 saat boyunca yanmalıdır.

Voltaj: 220 V

Frekans: 50-60 Hz

Ürün Ölçüsü: Yatay Uzunluk 36 cm. Dikey Uzunluk 15 cm. Çerçeve kalınlığı 2 cm. olacaktır.

Ürünün asma tavan içindeki elektrik hattına bağlanması için her acil çıkış levhası için 100 cm. kablo

(3X 1,5 antigran) kullanılacaktır.


Ürünlerde EXIT VE ÇIKIŞ yazıları birlikte yazılacaktır.

Montaj ve nakliye yükleniciye aittir.

Acil çıkış tabelası renkleri aşağıdaki resimde gösterildiği gibi olacaktır.

Levha yönleri idarece belirlenecektir.

Temsili resim aşağıdaki gibidir.

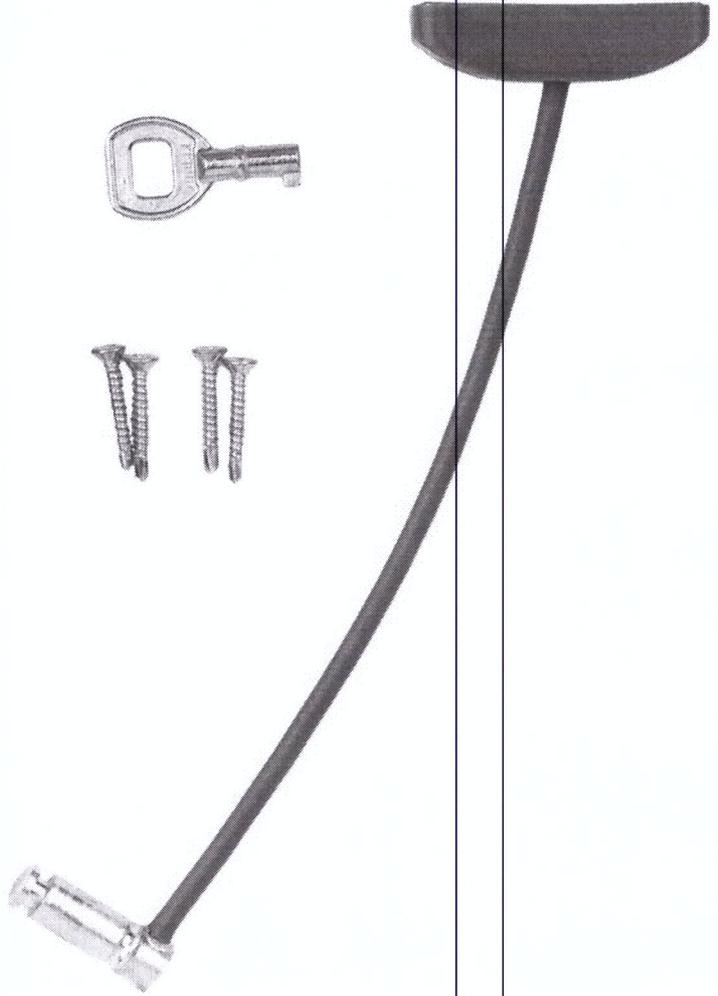

4

4

3.defa aynı olumsuzluğun tekrarı halinde Okul Müdürlüğü tarafından tebligat yapılarak Sözleşme tek yazılı ihbarda YÜKLENCİ' den İhale toplam bedeli üzerinden %1(Yüzde bir) oranında ceza kesilir. İhbarda YÜKLENCİ' den İhale toplam bedeli üzerinden %0,5(Binde bes) oranında ceza kesilir. İkinci Okul Müdürlüğü YÜKLENCİ' ye bir ay içerisinde en fazla iki defa yazılı ihbarda bulunur. Birinci yazılı vb. tespit edilmediği Muayene Kabul Komisyonu Tarafından vukuu bulan olay zabıt (tutanak) atına alınır. teknik şartnameye uygun gelmemesi, eksik gelmesi, , , taşıma yapmış olduğu araçın vasıflara uygun olmaması, YÜKLENCİ' nin işi aksatması, istenilen gün ve saatte mal/malzemeyi teslim etmemesi veya mal/malzemenin her halükarda komisyon martiyle yapılır.


saatleri dışında ve/veya hafta sonları mal/malzemenin teslimatı yine komisyon martiyle yapılabilir. Teslimat saatlerinde (en geç saat:16,30) yapmakla mükelleftir. Ancak zorunlu hallerde idarenin talebi üzerine mesai değişse mal/malzemenin mesai saatlerinde teslim edilmesi esastır. Yüklenici genel teslimatlarını mesai bayram günleri de dahil olmak üzere zamanında teslim etmek zorundadır. Şayet zorunlu bir durum söz konusu F)YÜKLENCİ, Okul Müdürlüğünün talep etmiş olduğu mal/malzemeyi Cumartesi, Pazar ve gerektiğinde uymayan mali teslim etmekte ısrar eden yükleniciler hakkında gerekli yasal işleme başvurulacaktır.

edilmeyecek, komisyonun onereceği ürünü teslim edecektir. Komisyonun uygun görmeyen ve teknik şartnameye özellikli ürünlerinde teslim edeceği malın numunesini komisyonuna sunacak , kabul görmeyen üründe ısrar D) Alınacak tüm ürünler ULUSAL marka özelliklerinde olacak, Birinci sınıf ve kalitede olacak, Müstecir C) Tüm donatım ürünleri ADET . üzerinden teslim alınacaktır. İstirgeme ve montaj asla gelişigüzel olmayacaktır. İstirgeme ve montaj yüklenici firmaya ait olacak ve yüklenici firma bu iş için ayrıca ücret talep etmeyecektir. B) Yüklenici istenilen miktarlardaki ürünleri idarenin göstereceği mahalde teslim edecek. Nakliye, taşıma tarafından derhal geri alınır ve aynı gün içerisinde yenisini teslim edilir.

A) Okul Muayene Teslim alma komisyonu tarafından beğenilmeyen ürünler teslim alınmaz ve yüklenici numuneyi ayrı ayrı test ettikten sonra almakta serbest ve yetkilidir.

Bu şartnamede evsarı belirtilmeyen malzemeler donatım ürünü Tüzüğüne ve TSE normlarına uygun olacaktır.

Ambalajlı veya ambalajsız olarak teslim edilecek malzemeler sağlıklı ve kapalı araçlarda teslim edilecek, muayene komisyonu sağlıklı şartlarda istenilen özelliklerde ve sağlam gelmeyen malzemeyi kesinlikle teslim almayacaktır. Komisyon, malzemeyi teslim almadan önce numune isteyerek her numuneyi ayrı ayrı test ettikten sonra almakta serbest ve yetkilidir.

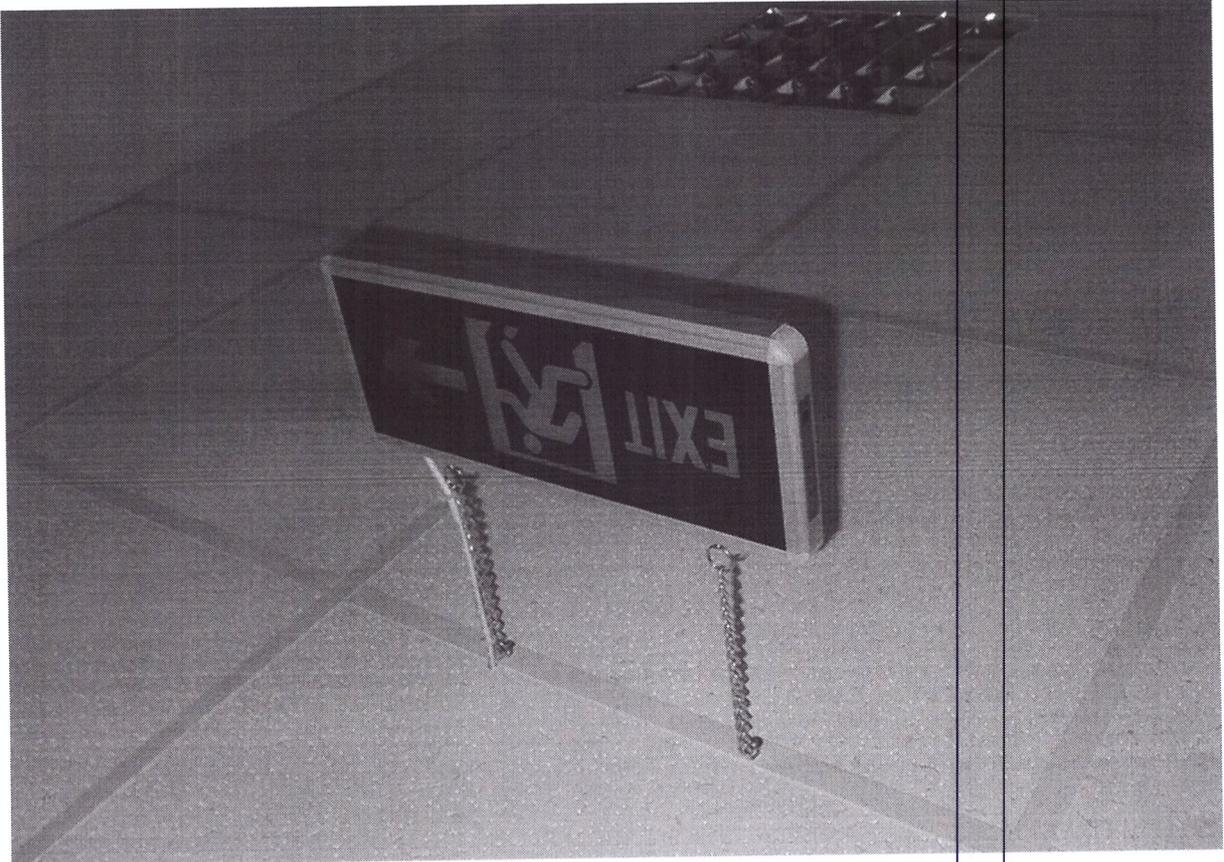

tarafı FESH edilecektir. Kesin Teminatı İRAD (Geliş) Kaydedilecektir. Yüklenici bu konuda herhangi bir hak talep etmeyeceğini pesinen kabul eder.

IDARE
İbrahim DAŞTAN
Müdür Başyardımcısı