



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-285165569
Konu : Teklife Davet

14.08.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **10 KALEM ELEKTRİK VE SİHHİ TESİSAT SARF MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **21/08/2025** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	18 WATT FLORESAN LAMBA	ADET	1500		
2	S2 STARTER	ADET	800		
3	36 WATT FLORANS LAMBA	ADET	50		
4	9 WATT LEDLİ TASARRUFLU LAMBA	ADET	150		
5	LEDLİ BANT ARMATÜR 120 CM	ADET	10		
6	60*60 CM LED PANEL ARMATÖR SIVA ALTI	ADET	50		
7	TEPE DUŞ SETİ TAKIM HALİNDE	ADET	50		
8	GÖMME REZERVUAR BASMA KAPAĞI (NUMUNEYE GÖRE OLACAKTIR.)	ADET	100		
9	BASMALI REZERVUAR ŞAMANDIRALI İÇ TAKIM SETİ (NUMUNE GÖRE)	ADET	100		
10	MEKANİK (MANYETİK)BALAST T8-36 WATT	ADET	100		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Dr.YASİN ÇOLAK
Başhekim V.

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün ÜBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 9E85AB41-6A36-4876-B1A1-DCB42E7A30E0

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No:



5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere KAPALIDIR.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 9E85AB41-6A36-4876-B1A1-DCB42E7A30E0

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No:



FLORESAN TC-DEL 18W LAMBA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ampul tipi, Gücü: TC-DEL 18 W
- 2- Elektronik balast için 4 pimli soketli
- 3- Duy: G24q-2
- 4- Voltaj Aralığı: 220 – 240 V
- 5- Renk kodu: 840 (Ilık beyaz)
- 6- Renk sıcaklığı: 4000 Kelvin
- 7- Işık akısı verimliliği: 1200 lümen
- 8- Ortalama ömür: 10000 Saat
- 9- Maksimum uzunluk 146 mm
- 10- 18 Watt gücünde olmalıdır. 2. Bobinli ve elektronik balast ile çalışabilmelidir. 3. 220 VAC 50 Hz ile çalışmalıdır. 4.. Kar beyaz renginde olmalıdır. 5. TSE belgeli olmalıdır.

9 W LED TASARRUFLU AMPUL TEKNİK ŞARTNAMESİ



- 1- Ampul Gücü: 9 W
- 2- Işık akısı verimliliği: 1350 lümen
- 3- Renk sıcaklığı: 4000 Kelvin
- 4- Duy: E27
- 5- Voltaj Aralığı: 220 – 240 V
- 6- Işık renk kodu: 840 (Ilık beyaz)

S2 STARTER (18W) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Starter 18W olacak
- 2- 4-22 W arası lambaları çalıştıracak
- 3- Single olacak
- 4- 220-240V olacak
- 5- TSEK ve CE normlarına uygun olacaktır.

MEKANİK (MANYETİK) BALAST (T8-36W) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Gerilim 230 V 50 Hz veya 240 V 50 Hz
- 2- 1x36w, 2x18w T8 (T26) Floresan lambayı destekleyecek.
- 3- Maksimum Ölçüler, Uzunluk 151 mm, Genişlik 41 mm, Yükseklik 31mm.
- 4- Maksimum sargı sıcaklığı $t_w = 130^{\circ}\text{C}$
- 5- Balast sargısı ve karkası çelik sac mahfaza içine alınmış ve de paslanmaya dayanıklı olacaktır.
- 6- Balast dolgu malzemesi her kullanım koşulu altında yumuşamayacak, erimeyecek, herhangi bir alevlenme ve patlamaya neden olmayacak özellikte olacaktır.
- 7- Balast ses yapmaması için vakum altında verniklenmiş olacaktır.



GÖMME REZERVUAR BASMA KAPAĞI ŞARTNAMESİ



- 1-Renk gri olacaktır.
- 2- TSE Standartlarına uygun olacaktır.
- 3- Dayanıklı ve uygun plastik malzemeden olacaktır.
4. Üsten basmalı olacaktır.
5. Mevcut olan rezervuarlara uygun olacaktır.
- 6.Pirinç malzemeden olacaktır
- 7.Çift düğme basmalı olmalıdır.
- 8.NOT: Gerekirse hastanede mevcut olan kapaklardan bir tane sökölüp götürüp aynısından yapıp getirilsin.

BASMALI REZERVUAR İÇ TAKIM ŞAMANDRALI SET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TSE standartlarına uygun olacaktır.
2. Elimizdeki seramik rezervuarlara uygun olacaktır.
3. Doldurma flatör bağlantısı 3/8 filtreli prinç malzemeden olacaktır
4. Kesin sızdırmazlık sağlayan üstün kalite silikon conta olacaktır.
5. Seramik rezervuarların alt ve üst delik eksen kaçaklarını tolere eden contalı montaj vida takımı olacaktır.
6. Ayarlanabilir şamandıra olacaktır.
7. Ayarlanabilir su boşaltma ünitesi olacaktır.

TEPE DUŞ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- **Renk:**Parlak krom, banyonuzla kusursuz uyum.
- **Tepe Duşu:**200x300 mm geniş yağmur duşu, ferah bir duş deneyimi.
- **El Duşu:**100x130 mm, 3 fonksiyonlu (yağmur, masaj, karışık), kullanım kolaylığı.
- **El Duşu Hortumu:** 160 cm hortum uzunluğu olmalıdır.
- **Boru:**SS304 paslanmaz çelik yuvarlak boru, pas ve korozyona dayanıklı.
- **Duş Hortumu:**1.5-1.8 mt uzunluk, 360° dönebilen, kromaj kaplama, pirinç somunlu, EPDM malzemeli.
- **Kısa Hortum:**60 cm, mini, kromaj kaplama, EPDM dayanıklılık.
- **Garanti:** 5 YIL
- **Üründeki görsel temsildir.**
- 5.TSE belgesi olacak

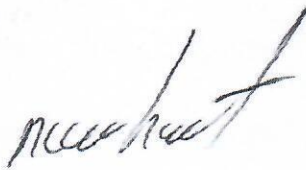

TESLİM SÜRESİ VE YERLERİ

1. Sipariş mektubu firmaya iletdikten sonra malzemelerin 1 hafta içinde teslim edilmesi gerekmektedir.
2. Ürünlerin teslim yeri Doğubayazıt Devlet Hastanesi teknik birim deposudur.
3. Yükleme, boşaltma ve nakliye yüklenici firmaya ait olduğu gibi bu işlemler esnasında doğabilecek her türlü hasar ve kırılmalardan yüklenici firma sorumludur.
4. Malzemeler şartnameye uygun nitelik ve özelliklerde olmadığı takdirde kabul edilmeyecektir.
- 5- Tüm malzemeler TSE onaylı , garanti kapsamında ve kullanım özelliklerine göre testlere tabi tutulmuş test belgeleri ile beraber güncel olarak teslim edilecektir.
- 6- Malzemeler alım sırasında kontrol edilecek,belgelerine bakılacak özellikleri ve sayıları tutmayan malzemeler için iade yapılacaktır.

Altın Turan Şahin



Muh TURAK
ZIL TSE
Muhurat

DOĞUBAYAZIT
DR YASAR ERVİLMA DEVLET HASTANESİ
ELEKTRİK TEKNİKLERİ
DRIS BÜYÜK



purchase