

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Patnos Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

TEKLİFE DAVET

21.08.2025

Sayı:

Konu: Hissedilebilir Zemin Kaplaması (Görme Engelliler İçin)

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 28.08.2025 saat: 10:00 'a kadar [satinalma.patnosadsm@gmail.com](mailto:satinalma.patnosadsm@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

İbrahim KAYA  
İdari ve Mali İşler Müdürü

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

| S.No         | Malzeme Adı                    | Miktar | Birimi   | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|--------------|--------------------------------|--------|----------|--------------|--------------|
| 1            | HİSSEDİLEBİLİR ZEMİN KAPLAMASI | 100    | Metretül |              |              |
| Genel Toplam |                                |        |          |              |              |

Teklif Eden

.../.../2025



Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

# GÖRME ENGELLİ YÜRÜME YOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

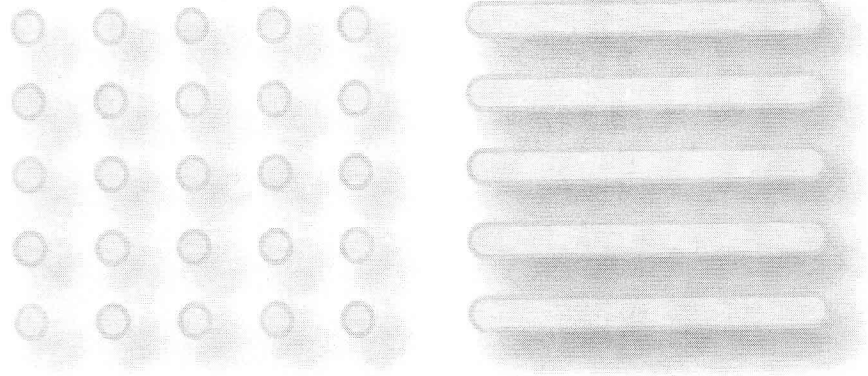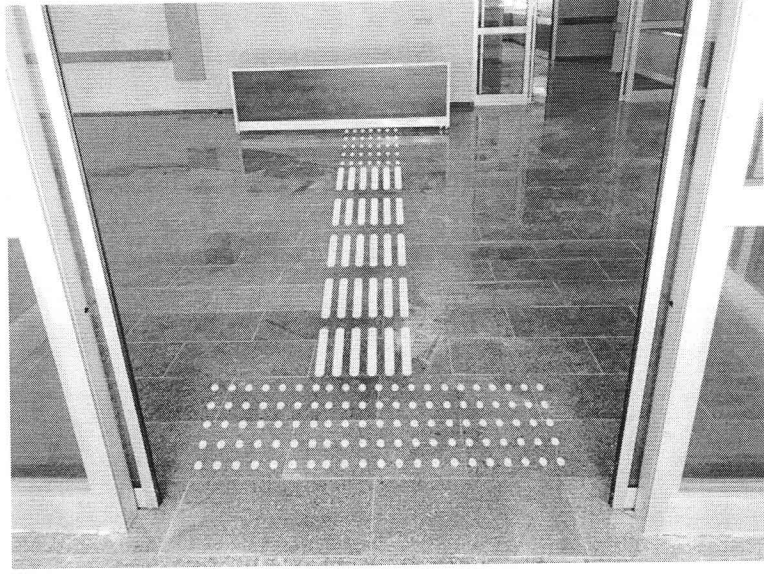

**Ürün:** İç mekan tabansız hisedilebilir yer yönlendirme sistemi

**Ölçü:** 30x30 cm çubuk/nokta

**Renk:** Standart

**Yazı Rengi:** Yok

**Montaj Şekli:** Çift Taraflı ince bant ile zemine uygulama

**Adet:** 100 METRETÜL

**Açıklama** Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi İşaretleri (HYİYİ):Görme engelli bireyin dokunma duyusuna hitap ederek, az gören kişilerin de kontrast renk ile daha iyi algılaması sağlanarak; yönlendirilmesini ve amaçlarına ilişkin yön değiştirmesini sağlamak, engeller konusunda uyarmak için zeminde tasarlanmış kabartma dokulu ve zemin ile kontrast renkli yüzeylerdir. Kılavuz Yüzey ve Uyarıcı Yüzey olmak üzere iki öğeden oluşur. Kamalı Kılavuz

Berk Mustafa Akgöl

İbrahim KAYA  
Patnos ADŞM  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Bedir TOZLUO

Yüzey:Yüzeyinde çubuk (düz sırt) şeklinde kılavuzlama kabartma dokusu, hareket yönüne paralel olarak düzenlenmiş izlerdir. Bu ögenin kullanım amacı, görme engellilerin gidecekleri yere güvenli bir şekilde erişimini sağlamaktır. Kamalı Uyarıcı Yüzey:Yalnızca belirli bir tehlikeye veya bir tehlikeye ve bir karar noktasına dikkat çekmeyi amaçlayan HYYİ tasarımıdır.

GENEL ÖZELLİKLER: HYYİ'lerTSE ISO 23599 - TS 13536 standartlarına uygun olarak üretilmeli ve uygulanmalıdır. Üretici firmanın kullanacağı hissedilebilir yüzey TSE 13720 kriterlerine uygun üretilmeli ve TSE veya TSEK belgesine sahip olmalıdır. Hissedilebilir yüzeyler Polyamid malzemeden üretilmiş ve idarenin talep ettiği renk kodunda olmalıdır.

#### POLYAMİD HİSSEDİLEBİLİR UYARICI TEKLİ KAMALI YÜZEY ÖZELLİKLERİ:

Hissedilebilir uyarı yüzeyi, yüksek kaliteli özel alaşım mühendislik plastiği (PA 6) malzemesinden üretilmelidir TS ISO: 23599 standardına ve tamamlayıcı standardı TS 13536 'ya uygun olacaktır. Hissedilebilir uyarı yüzeyi, uygulama yapılan zeminle kontrast renge sahip olmalıdır. Hissedilebilir uyarı yüzeyi 300x300mm ölçülerinde alana uygulanmalıdır. 300x300mm alan üzerinde 5x5 olmak üzere 25 adet kubbe olmalıdır.(0,+10mm Tolerans) Kubbeler paralel dizilimli olmalıdır. (0,+10mm Tolerans) Kubbelerin üst kısımları kesik olmalıdır. Kubbelerin üst çapı 15mm ve alt çapı 25mm olmalıdır.(0, ± 3mm) Kubbelerin yüksekliği 5mm olmalıdır. (0, +2 mm) İki kubbe merkezi arasındaki mesafe 60 mm olmalıdır. Hissedilebilir uyarı yüzeyi noktacığının alt orta kısmında 6 mm çapında 21mm uzunluğunda dahili veya harici kama bulunmalıdır. Kamaların üst kısımlarında çıkıntılar olmalıdır. Hissedilebilir uyarı yüzeyi noktacıkları zemine açılan deliklere silikon bazlı kimyasal yapıştırıcı doldurulmasıyla monte edilmelidir. Hissedilebilir uyarı yüzeyi noktacığının kamasının deliklere doldurulan kimyasal yapıştırıcılara tam tutunabilmesi için üzerinde vida gibi tırtıklar olmalıdır. Hissedilebilir yüzey malzemesi kaymazlık özelliğine sahip olmalıdır. Hissedilebilir yüzey, kiri içine emmeyen ve kolay temizlenebilen malzemeden üretilmelidir. Hissedilebilir yüzey -35 C ve +70 C arasında kullanılabilir olmalıdır. Hissedilebilir yüzey alev almama özelliğine sahip olmalıdır.

POLYAMİD HİSSEDİLEBİLİR KILAVUZ İZ TEKLİ KAMALI YÜZEY ÖZELLİKLERİ: Hissedilebilir kılavuz iz yüzeyi, yüksek kaliteli özel alaşım mühendislik plastiği (PA 6) malzemesinden üretilmelidir. TS ISO: 23599 standardına ve tamamlayıcı standardı TS 13536 'ya uygun olacaktır. Hissedilebilir kılavuz iz yüzeyi, yüksek parlaklık seviyesine sahip sarı renk (ral kodu 1023) olarak üretilmelidir. Hissedilebilir kılavuz iz yüzeyi 300x300mm ölçülerinde alana uygulanmalıdır. 300x300mm alan üzerinde 4 adet paralel çubuk olmalıdır. Çubukların üzerinde, kaymayı önleyici 0,4 mm yüksekliğinde "V" şeklinde çizgiler bulunmalı, dört adet vida yuvası olmalı ve kenarları pahlı olmalıdır. Çubukların üst genişliği 20mm ve alt genişliği 30mm olmalıdır. Çubukların üst uzunluğu 270mm ve alt uzunluğu 280mm olmalıdır. Çubukların yüksekliği 5mm olmalıdır. İki çubuk eksen arasındaki mesafe 75-76mm olmalıdır. Çubukların drenaj aralıkları 20-25mm olmalıdır. Hissedilebilir kılavuz iz yüzey çubuğunun üst kısmında 4 adet dübel yuvası bulunmalıdır. Montaj, aynı malzemeden üretilmiş olan dübeller, silikon esaslı yapıştırıcı dolgusu yapılarak çakılmak suretiyle yapılır. Hissedilebilir kılavuz iz yüzey çubuğunun kamalarının deliklere doldurulan kimyasal yapıştırıcılara tam tutunabilmesi için üzerinde vida gibi tırtıklar olmalıdır. Hissedilebilir yüzey malzemesi kaymazlık özelliğine sahip olmalıdır. Hissedilebilir yüzey, kiri içine emmeyen ve kolay temizlenebilen malzemeden üretilmelidir. Hissedilebilir yüzey -35 C ve

*Abdül Mustafa*  


*İbrahim KAYA*  
Patros ADŞM  
İdari ve Mali İşler Müdürü

*Bekir Toprak*  


+70 C arasında kullanılabilir olmalıdır. Hissedilebilir yüzey alev almama özelliğine sahip olmalıdır. Hissedilebilir yüzey çevreye zarar verici katkı maddesi içermemelidir

Burak Muratbeyli

İbrahim KAYA  
Patron ADASM  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Adnan Tözün