

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

25.08.2025

Sayı: 25DT1347100

Konu: 17 Kalem Yönlendirme Afiş Ve Etiket Mal Alımı İşi

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 01.09.2025 saat: 10:00 'a kadar [tutakdhsatinalma@outlook.com](mailto:tutakdhsatinalma@outlook.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Dr. Mehmet KARABULUT  
Başhekim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TIBBİ ATK ETİKETİ (48*74)	3	Adet		
2	SIFIR ATIK ETİKETİ (50*43)	3	Adet		
3	EVSEL ATIK ETİKETİ (49*75)	3	Adet		
4	TIBBİ ATIK ETİKET (15*20)	20	Adet		
5	EVSEL ATIK ETİKET (49*75)	100	Adet		
6	TEHLİKELİ ATIK ETİKET (15*20)	20	Adet		
7	SAĞLIK BAKANLIĞI AMBLEMİ	2	Adet		
8	ENGELLİ OTOPARK ETKETİ	2	Adet		
9	ACİL YÖNLENDİRME ETİKETİ	5	Adet		
10	MORG YÖNLENDİRME ETİKETİ	5	Adet		
11	AYAKLI ACİL TABELASI	1	Adet		
12	TÜRK BAYRAĞI	15	Adet		
13	SAĞLIK BAKANLIĞI BAYRAĞI	15	Adet		
14	MAKAM BAYRAĞI DİREĞİ	2	Adet		
15	MAKAM BAYRAĞI	1	Adet		
16	MAKAM BAYRAĞI (SAĞLIK BAKANLIĞI)	1	Adet		
17	BİLGİLENDİRME AFİŞİ	20	Adet		
<b>Genel Toplam</b>					

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

**DİKKAT**



**TIBBİ ATIK**

[www.valegroup.com.tr](http://www.valegroup.com.tr)

1. Tıbbi Atık Etiketleri (3 Adet)

- 48X74 Ölçülerinde olmalıdır.
- Renk ve yazı stili şekildeki gibi değildir.
- Yapıştırılmalı olmalıdır.
- Metal zemine yapıştırmaya uygun olmalıdır.



2. Sıfır Atık Etiketleri (3 Adet)

- 50X73 Ölçülerinde olmalıdır.
- Renk ve yazı stili şekildeki gibi değildir.
- Yapıştırılmalı olmalıdır.
- Metal zemine yapıştırmaya uygun olmalıdır.

Berna SARINCI  
BS



### 3. Evsel Atık Etiketisi (3 Adet)

- 49 X 75 boyutunda olmalıdır.
- Renk ve yazı stili şekildeki gibi değildir.
- Yapıştırılmalı olmalıdır.
- Metal zemine yapıştırmaya uygun olmalıdır.



### 4. Tıbbi Atık Etiketisi (20 Adet)

- 15X20 Ölçülerinde olmalıdır.
- Renk ve yazı stili şekildeki gibi değildir.
- Yapıştırılmalı olmalıdır.
- Çöp Kovası zemini üzerine yapıştırmaya uygun olmalıdır

Berna SARMAŞ



5.Evsel Atık Etiket (100 Adet)

- 15X20 Ölçülerinde olmalıdır.
- Renk ve yazı stili şekildeki gibi değildir.
- Yapıştırılmalı olmalıdır.
- Çöp Kovası zemini üzerine yapıştırmaya uygun olmalıdır



6.Tehlikeli Atık Etiket (20 Adet)

- 15X20 Ölçülerinde olmalıdır.
- Renk ve yazı stili şekildeki gibi değildir.
- Yapıştırılmalı olmalıdır.
- Çöp Kovası zemini üzerine yapıştırmaya uygun olmalıdır

Berna SARKIS  
B



## T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI


### 7.SAĞLIK BAKANLIĞI AMBLEMİ(2 adet)

- Renk ve yazı stili şekildeki gibi değildir.
- Metal yüzey zemini üzerine yapıştırmaya uygun olmalıdır.
- Yapıştırmalı olmalıdır.
- 113\*110 ölçülerinde olmalıdır.
- Yazı boyutu 10 cm olacaktır.



### 8. ENGELLİ PARK YERİ AMBLEMİ

- 40 X 60 boyutunda olmalıdır.
- Renk ve yazı stili şekildeki gibi değildir.
- Metal yüzey zemini üzerine yapıştırmaya uygun olmalıdır.
- Yapıştırmalı olmalıdır.

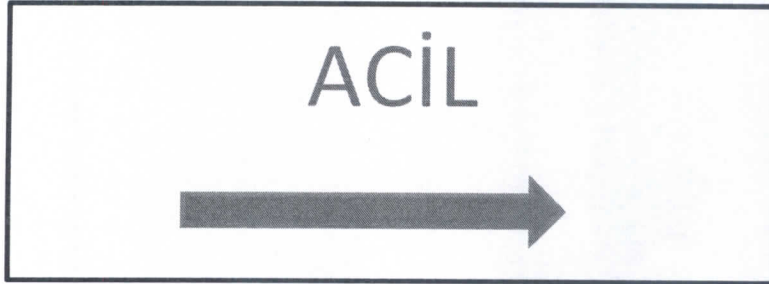

### 9. ACİL YÖNLENDİRME ETİKETİ


- 56 X 95 boyutunda olmalıdır.
- Renk ve yazı stili ve ok yönü şekildeki gibi değildir.
- Yapıştırmalı olmalıdır.
- Metal yüzey zemini üzerine yapıştırmaya uygun olmalıdır.

Bena Arçık  
BA

# MORG

## 10. MORG YÖNLENDİRME ETİKETİ


- 37 X 56 boyutunda olmalıdır.
- Renk ve yazı stili ve ok yönü şekildeki gibi değildir.
- Yapıştırılmalı olmalıdır.
- Metal yüzey zemini üzerine yapıştırmaya uygun olmalıdır
- Ok rengi beyaz olmalıdır.

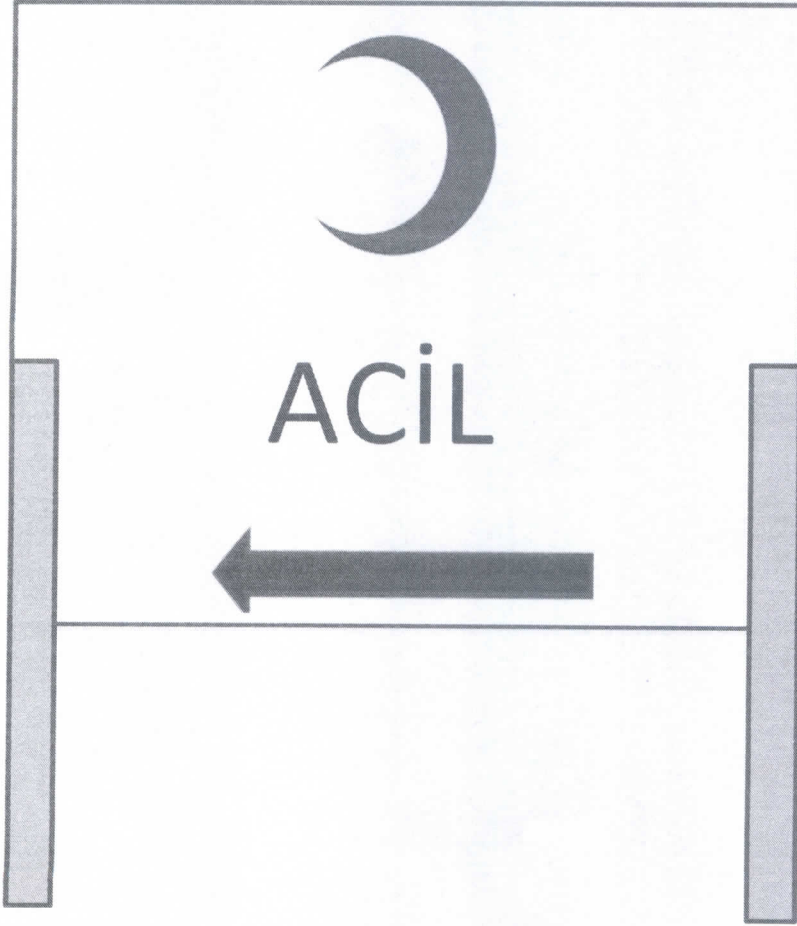

## 11. AYAKLI ACİL TABELASI

- 56 X 95 boyutunda olmalıdır.
- Renk ve yazı stili ve ok yönü şekildeki gibi değildir.
- Yapıştırılmalı olmalıdır.
- Metal yüzey zemini üzerine yapıştırmaya uygun olmalıdır.

Berna SAKI  
BP

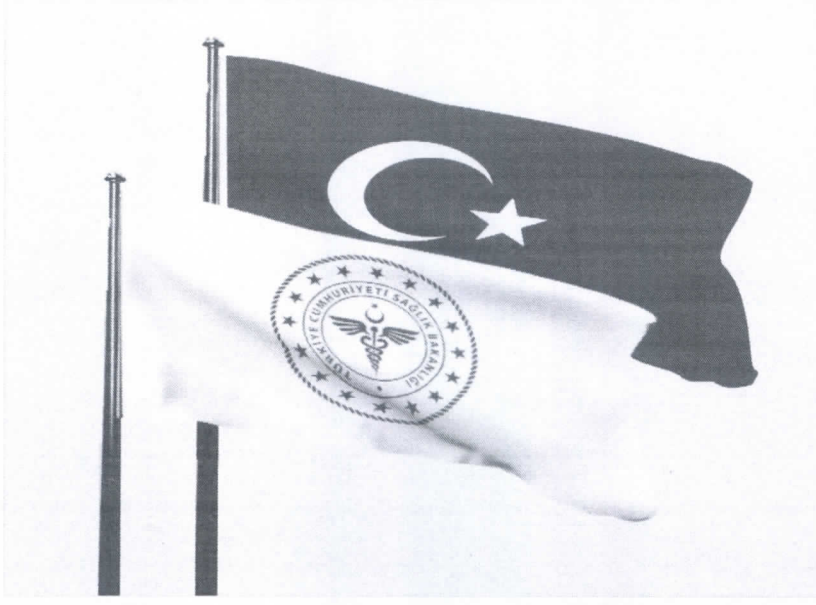

## 12. TÜRK BAYRAĞI

\* 50x70cm ölçülerinde gönder bayraklarından. 10 adet Sağlık Bakanlığı logolu, 10 adet Türk Bayrağı istenmektedir.

\* Bayraklar çift katlı üretilmelidir. Bayrak 1. sınıf çift kat raşel kumaş üzerinde dış mekan dijital baskı tekniği ile yapılmalıdır. Türk Bayrağı TSE standartlarında belirlenmiş özelliklerde üretilmelidir.

\* Bayrağın sol tarafında uçurluk bulunmalıdır. Uçurluğun iki ucunda direğe asılabilmesi için ip bulunmalıdır. Göndere çekilebilmesi için uçkur kısımlarındaki ağızlarında dikiş olmamalıdır.

\* Kenarlar çift dikiş, büyüklüğe göre takviye olmalıdır.

\* Kordon veya plastik kulplu olmalıdır.

\* Muntazam dikiş olmalıdır.

\* Büyüklüğe göre takviye demir halka olmalıdır.

\* Dış etkenlere ve hava koşullarına (güneş, ısı, yağmur, rüzgar vs.) karşı dayanıklı olmalıdır. Işığa, suya, yıkamaya, rüzgâra karşı renk ve kumaş hassasiyeti olmalıdır.


\* Baskıda kurumsal renk değerlerine dikkat edilmelidir. (Pantone 199 C, C:5 M:100 Y:100 K:0)

Bena SARILCI  
RS

### 13. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYRAĞI

- \* 50x70cm ölçülerinde gönder bayraklarından. 10 adet Sağlık Bakanlığı logolu, 10 adet Türk Bayrağı istenmektedir.
- \* Bayraklar çift katlı üretilmelidir. Bayrak 1. sınıf çift kat raşel kumaş üzerinde dış mekan dijital baskı tekniği ile yapılmalıdır. Türk Bayrağı TSE standartlarında belirlenmiş özelliklerde üretilmelidir.
- \* Bayrağın sol tarafında uçurluk bulunmalıdır. Uçurluğun iki ucunda direğe asılabilmesi için ip bulunmalıdır. Göndere çekilebilmesi için uçkur kısımlarındaki ağızlarında dikiş olmamalıdır.
- \* Kenarlar çift dikiş, büyüklüğe göre takviye olmalıdır.
- \* Kordon veya plastik kulplu olmalıdır.
- \* Muntazam dikiş olmalıdır.
- \* Büyüklüğe göre takviye demir halka olmalıdır.
- \* Dış etkenlere ve hava koşullarına (güneş, ısı, yağmur, rüzgar vs.) karşı dayanıklı olmalıdır. Işığa, suya, yıkamaya, rüzgâra karşı renk ve kumaş hassasiyeti olmalıdır.
- \* Baskıda kurumsal renk değerlerine dikkat edilmelidir. (Pantone 199 C, C:5 M:100 Y:100 K:0)

Berna SAĞLIK  
B

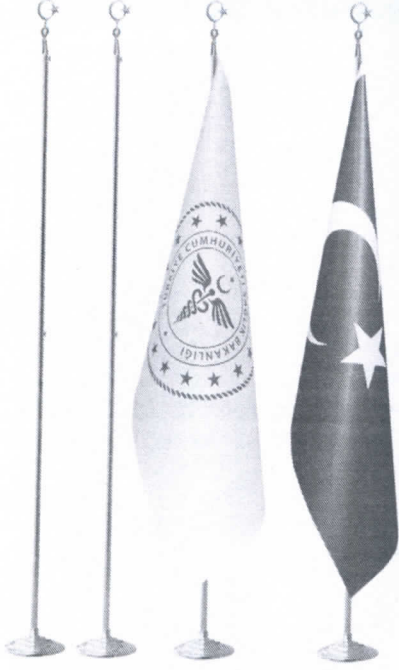

#### 14. MAKAM BAYRAĞI DİREĞİ

- \* Bayrak direği nikelajlı gümüş renkte krom metal maddeden olacaktır.
- \* Bayrak direği diplik taban, direk ve alem (ay-yıldız) dan oluşmalıdır.
- \* Bayrak direğinin boyu 230 cm olmalıdır.

#### 15. MAKAM BAYRAĞI (TÜRK BAYRAĞI)

- \* Türk Bayrağının ölçüsü 100x150 cm olacaktır.
- \* Bayrak telalı asetatlı saten kumaş yapısına sahip olmalıdır.
- \* Türk Bayrağının üzerinde saçak olmayacaktır.

#### 16. MAKAM BAYRAĞI (SAĞLIK BAKANLIĞI)

- \* Sağlık Bakanlığı logolu bayrağın ölçüsü 100x150 cm olacaktır.
- \* Bayrak telalı asetatlı saten kumaş yapısına sahip olmalıdır.
- \* Sağlık Bakanlığı Bayrağının üzerinde saçak olmayacaktır.

#### 17. BİLGİLENDİRME AFİŞİ

- \* Afişlerin içeriği idare tarafından bildirilecektir.
- \* Afişler 50\*70 boyutunda olacaktır.
- \* 50x70(EnxBoy)boyutlarında tek taraflı, parlak kuşe kâğıda, 200 gr, dijital baskı olmalıdır.
- \* Renkli baskı olmalıdır.
- \* Yazı boyutu ve içerik kurumumuz tarafından verilen formata uygun olmalıdır.

Bena Selenis  
BP