





**PATNOS
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
TABELA VE YÖNLENDİRME
LEVHALARI
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Burak MUSTAFAOĞLU
Patnos ADSM
Kalite Direktörü

Kemal AKCAN
Kırdas

Bedir TOZUN
V.H.K.İ.

Magnet Pleksi Kabartma UV Baskılı Miknatıslı isimli Birim Levhası

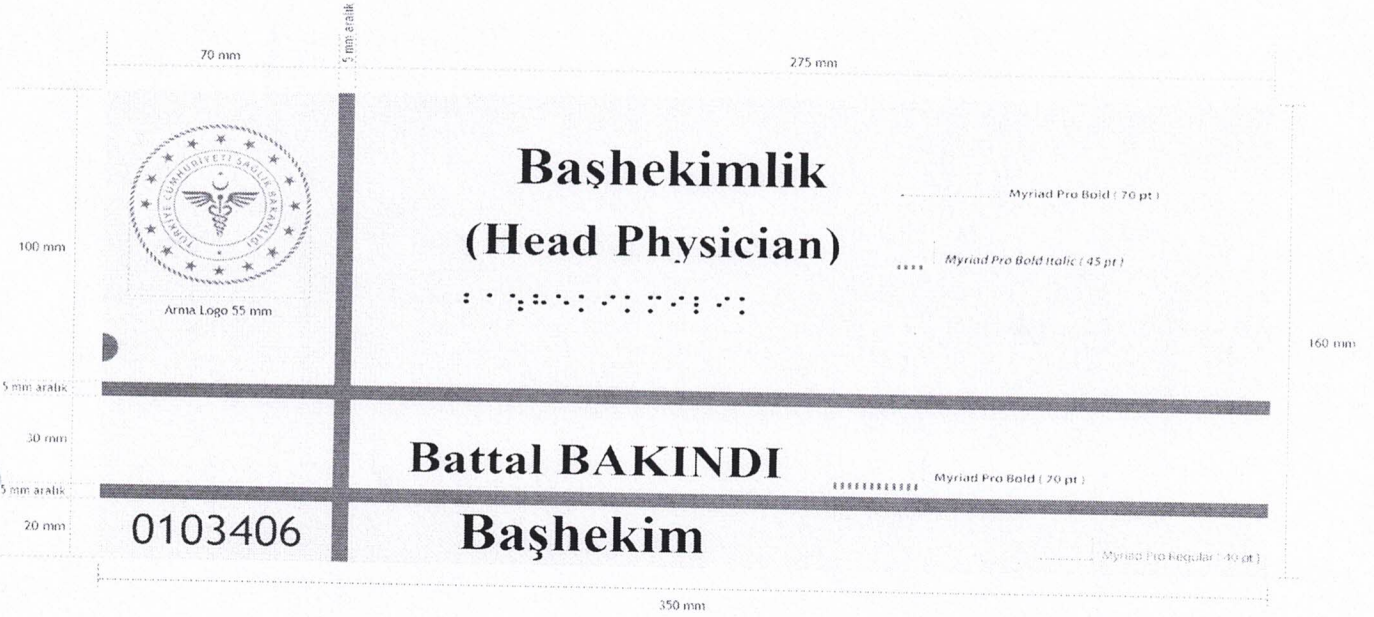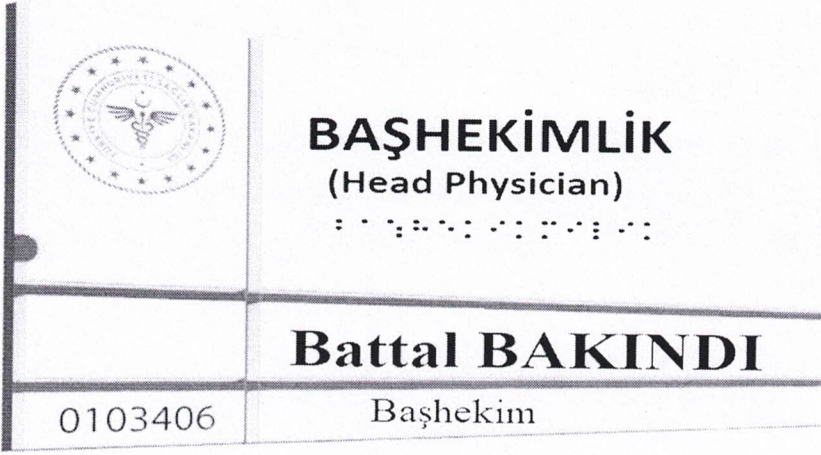

Ürün : Magnet Pleksi Kabartma UV Baskılı Miknatıslı Yönetim Birimi Levhası

Ölçü : 160 mm X 350 mm (montaj yüksekliği 160 cm)

Renk : Pantone: 199 C / RAL kodu : 3028

Montaj şekli: Havşa başlı vidalama sistemi

Adet : 24 ADET

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Açıklama: Alt katman 3 mm, üst katman 5mm tek taraflı saten (mat) pleksiglastan çok katmanlı olarak imal edilecektir. İlgili tasarımı web sayfasında bulunan başlıklardaki linklerden illüstratör (ai), eps, png, ve pdf formatlarında indirebileceklerdir. Sağlık tesisi tabelalarında "Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge" esas alınacaktır. Birim isimleri ve şahıs isimleri modüler olup 2'şer adet manuel magnet kullanılarak sabitlenecektir. Braille alfabesi çakma boncuk sistemiyle yazılacaktır.

Özkan MUSTAFAOĞLU
Patnos ASİM
Kalite Direktörü

K. A. A. A.

Bedir ÖZÜN
V.N.K.İ.

Magnet Pleksi Kabartma UV Baskılı Mıknatıslı Birim Levhası

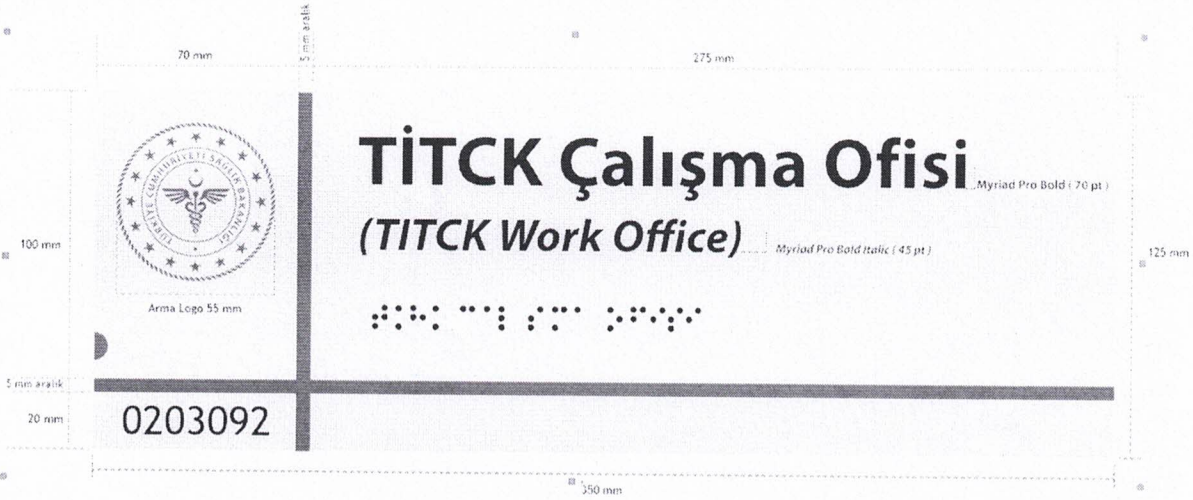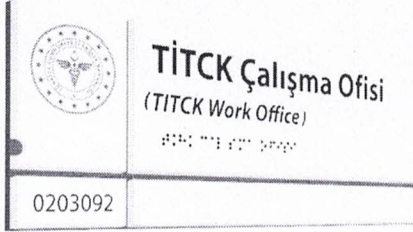

Ürün : Magnet Pleksi Kabartma UV Baskılı Mıknatıslı Birim Levhası

Ölçü : 125 mm X 350 mm (montaj yüksekliği 160 cm)

Renk : Pantone: 199 C / RAL kodu : 3028

Montaj şekli: Havşa başlı vidalama sistemi

Adet : 50 adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Açıklama: Alt katman 3 mm, üst katman 5 mm tek taraflı saten (mat) pleksiglastan çok katmanlı olarak imal edilecektir. İlgili tasarımı web sayfasında bulunan başlıklardaki linklerden illüstratör (ai), eps, png, ve pdf formatlarında indirebileceklerdir. Sağlık tesisi tabelalarında "Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge" esas alınacaktır. Birim isimleri ve başkanlık isimleri modüler olup 2'şer adet naturel magnet kullanılarak sabitlenecektir. Braille alfabesi çakma boncuk sistemiyle yazılacaktır.

Burak MUSTAFAOĞLU
Patisyöner
Kalite Direktörü

K. A. A.

Bedir TOZUN
V.H.K.F.

WC LEVHALARI



Ürün : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı WC levhası

Ölçü : 15 x 15 (montaj yüksekliği 160 cm)

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 2adet engelli wc / 8 adet kadın wc / 8 adet erkek wc

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kabartma UV baskılı WC levhaları 3+5 mm

Açıklama: Zemin 3 mm kırmızı pleksi üzerine ise 5 mm saten (mat) pleksiglastan UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Braille alfabesi çakma boncuk sistemiyle yazılacaktır.

Burak MUSTAFAOĞLU
Patnos ADSDM
Kalite Kontrolörü

K. A. S.

Bedir TOZLU
V.H.K.

FENER MODEL ÇİFT TARAF WC LEVHASI



Ürün : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı Çift taraflı fener model WC levhası

Ölçü : 30 x 15 (montaj yüksekliği 230 cm)

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet: 9(8WC- 1 Mescid)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Ortası 3 mm ön ve arka kısım 3 mm saten (mat) pleksiglastan oluşacaktır.

Kabartma UV baskılı Magnet Birim Tanımlama wc levhası çift taraf 3+3+alüminyum+3+3 mm
Açıklama: Orta bölüm 3 mm kırmızı pleksi üzerine ise 3 mm saten (mat) pleksiglas üzerine UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Montaj aparatı özel enkrüksiyon kalıpla üretilmiş 1,5 mm alüminyum olacaktır. Montaj duvara vidalama ile yapılacaktır.

Burak MUSTAFAOĞLU
Patnos ADŞM
Kalite Direktörü

Bedir TOZU
V.H.K.N.

ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME LEVHASI (8 BİRİMLİ)

600 mm	10 mm	600 mm	10 mm	100 mm
→	DİŞ POLİKLİNİĞİ (1)	BAŞHEKİMLİK	←	100 mm
←	İDARİ VE MALİ İŞL. MÜDÜRÜ	DİŞ POLİKLİNİĞİ (2)	→	10 mm
←	SATINALMA	DİŞ POLİKLİNİĞİ (3)	→	
→	DİŞ POLİKLİNİĞİ (4)	ARŞİV	←	
←	AYNIYAT TÜKETİM DEPO		→	
←	BİYOMEDİKAL DEPO		→	
→	DİŞ POLİKLİNİĞİ (10)		←	

Ürün : Pleksi Kabartma UV baskılı Askılı çift taraf yönlendirme

Ölçü : 143x45 (8 modüllü)

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.(UV kabartma)

Montaj şekli : Tavana monte

Adet : 2 (Tabela kodu: A4)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kabartma UV baskılı Pleksi askılı çift taraf yönlendirme

Açıklama: Orta kısım 3 mm kırmızı pleksi üzerine ön ve arka 5 mm saten (mat) pleksiglastan çok katmanlı olarak imal edilecektir. UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir. Yönlendirme tabelaları en alt noktası minimum 220 cm yükseklikte olacaktır. Birim isimleri modüler olup 2'şer adet naturel magnet kullanılarak sabitlenecektir.

Burak MUSTAFAOĞLU
Patnos ADŞM
Kalite Direktörü

K. Gül

Bedir TOZUN
V.H.K.İ.

ASKILI ÇİFT TARAF PLEKSİ MİKNATISLI UV BASKILI DANIŞMA LEVHASI



Ürün : Pleksi Kabartma UV baskılı ve askılı çift taraf danışma levhası

Ölçü : 60 x 15

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet :4 (DANIŞMA-2 ADET VEZNE - AMELİYATHANE –2 ADET RÖNTGEN YEMEKHANE – STERİLİZASYON- NÖBET POLİKLİNİĞİ-)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 3+3+3 mm

Kabartma UV baskılı askılı çift taraf yönlendirme

Açıklama: Orta kısım 3 mm siyah pleksi üzerine ön ve arka 3 mm saten (mat) pleksiglase UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir. Bir adet danışma, bir adet güvenlik , bir adet evrak kayıt yazılı olacaktır. Yönlendirme tabelaları en alt noktası minimum 220 cm yükseklikte olacaktır. Birim isimleri modüler olup 2'şer adet naturel magnet kullanılarak sabitlenecektir

Burak MUSTAFAOĞLU
Patnos ADŞM
Kalite Direktörü

K. Durul

Bedir TOZUN
V.H.K.İ.

PLEKSİ MİKNATISLI UV BASKILI GENEL KAT YERLEŞİM PLANI

PATNOS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KAT YERLEŞİM PLANI			
1. KAT	BAŞHEKİMLİK	DİŞ POLİKLİNİĞİ (1)	1. KAT
	İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	DİŞ POLİKLİNİĞİ (2)	
	SATINALMA	DİŞ POLİKLİNİĞİ (3)	
	AYNIYAT DEPO	DİSİPLİN BİRİMİ	
	GELİR TAHAKKUK		
ZEMİN KAT	PERSONEL ÖZLÜK	KALİTE BİRİMİ	ZEMİN KAT
	MAAŞ MUTEMETLİĞİ	ACİL	
	ÜCRETLİ VEZNE	DİŞ POLİKLİNİĞİ (13)	
	PERİAPİKAL RÖNTGEN		
	PANAROMİK RÖNTGEN		
BODRUM KAT	LABORATUVAR	PANO KONTROL ODASI	BODRUM KAT
	YEMEKHANE	BİYOMEDİKAL DEPO	
	STERİLİZASYON		

Zemin kat 8 birimli

Birinci kat 6 BİRİMLİ

Ürün: Magnet mıknatıslı Kabartma UV baskılı kat planı

Ölçü: 1930 mm X 1300 mm

Renk: Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli: Duvara monte

Adet 2


Açıklama : Alt kısım 5 mm siyah pleksi orta kısım 3 mm beyaz pleksi en üst kısımda ise 3 mm saten (mat) pleksiglas üzerine UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Yazının uygulanacağı 3 mm saten (mat) pleksiglas zemine 10*3mm 4 adet endüstriyel mıknatıs ile bağlantı sağlanacaktır. Birim yazılı parçalar yer değiştirebilir özellikte ve mıknatıslı olacaktır

Burak MUSTAFAOĞLU
Patnos ADASM
Mektep Direktörü

K. S. S.

Bedir TOZUM
V.H.K.İ.

ASANSÖR İÇİ GÖRME ENGELLİLER İÇİN KULLANIM TALİMATI

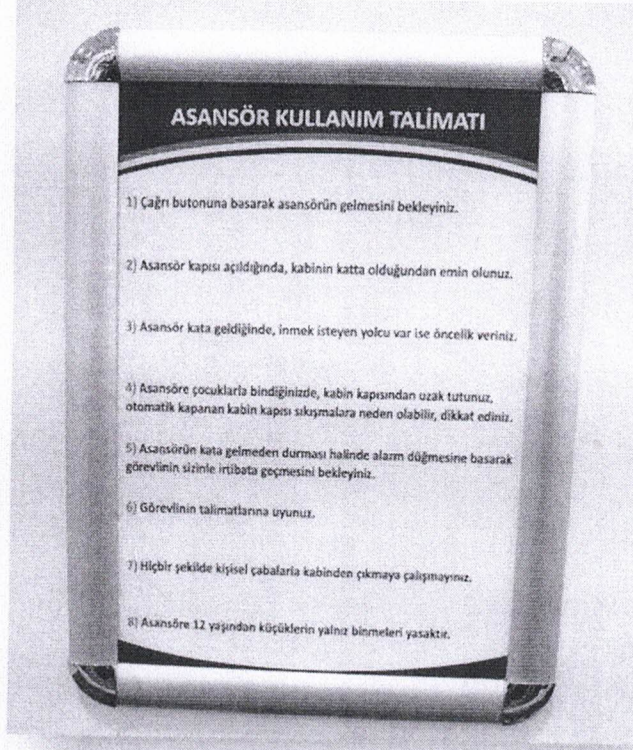

(BRAİLLE ALFABELİ)

Ürün : Kabartma UV baskılı ve Braille alfabeli asansör kullanım talimatı

Ölçü : 30 cmx 21 cm

Renk : Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

Yazı rengi: Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır. (UV kabartma)

Montaj şekli: Duvara monte

Adet : 1


Açıklama: Alüminyum çerçeve içine konulacak olan ürün 1 mm asetat üzerine UV baskı tekniğinde kabartma yapılarak baskı yapılacaktır. Görme engelli vatandaşların kullanımını için Braille alfabesi uygulanacaktır

Burak MUSTAFAOĞLU
Patnos ADŞM
Halife Direktörü

K. S. S.

Bedir TOZUN
V.H.K.İ.

Bedir

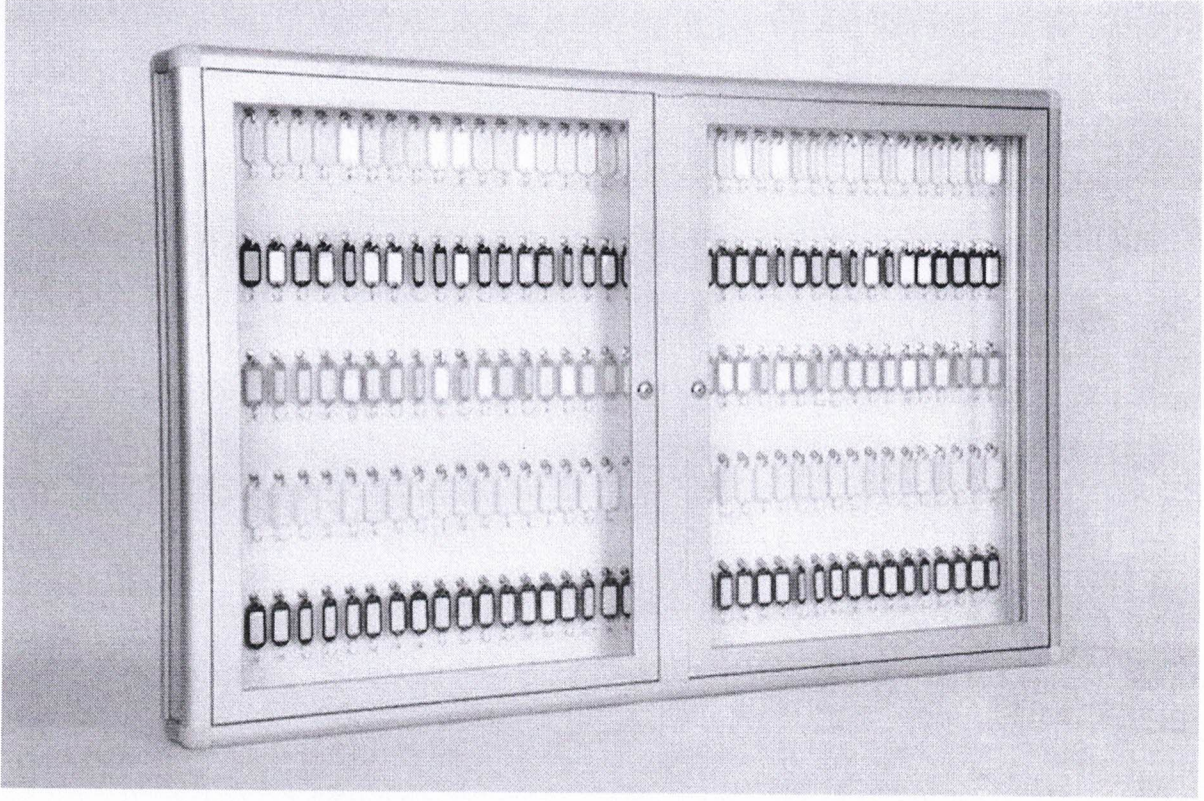

KAPALI KİLİTLİ ALÜMİNYUM KASALI ANAHTARLIK PANOSU

Ürün: Çoklu Anahtar Dolabı

Ölçü: 70x100 cm

Renk: İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi: İdarece belirlenecektir.

Montaj şekli: duvara monte

Adet: 1

Açıklama : 100 anahtarlık e6 alüminyum kasalı kilitli olacaktır. Çerçeve de şeffaf 3 mm pleksi kullanılacaktır

Burak MUSTAFAOĞLU
Patnos ADŞM
Kalite Direktörü

K. A. S.

Bedir TOZUN
V.H.K.İ.

KÜPEŞTE ÜZERİ KABARTMA UYARI LEVHASI

YAMAKHANE

Ürün: Görme engelliler için merdiven trabzan uyarı levhası

Ölçü: 25x6 cm

Renk: şeffaf folyo

Yazı rengi: kabartma

Montaj şekli: küpeşte yapıştırma

Adet: 6

Açıklama: Şeffaf folyo üzerine UV kabartma baskı yapılacaktır. Üzerinde latin ve braille alfabesi bulunmalıdır.

Burak MUSTAFAOĞLU
Patros ADSM
Kalite Direktörü

K. A. S.

Bedir TOZUN
V.H.K.I.

DİLEK VE ÖNERİ KUTUSU



Ürün: Paslanmaz dilek ve öneri kutusu

Ölçü: 50x35 cm

Renk: İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi: İdarece belirlenecektir.

Montaj şekli: Duvara monte

Adet: 1

Açıklama: Arka kısım 5mm pleksi alt ve üst kısım 3mm pleksi den oluşacaktır. Üst bölümünde kağıt haznesi bulunacaktır. Resimdeki görsele uygun olacaktır.

Burak MUSTAFAOĞLU
Patnos ADŞM
Kalite Direktörü

K. A. S.

Bedir TOZUN
V.H.K.İ.

ACİL ÇIKIŞ BRAİLLE ALFABELİ KAT KROKİSİ

KAT KROKİLERİ FİRMA TARAFINDAN HAZIRLANACAKTIR.

Ürün : Kabartma Harita UV baskılı ve Braille alfabeli

Ölçü : 70 x 100 cm

Renk : İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi: İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli: Duvara monte

Adet : 3

Açıklama: Şeffaf asetat üzeri UV baskı tekniğinde kabartma yapılacak. Alüminyum çerçeve içine konulacaktır. Kullanılacak renkler engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla seçebileceği kontrast renklerden oluşacaktır. Harita üzerinde acil kaçış yerleri yangın dolabı ve yangın butonu ile sağlık seti belirtilecektir.

Burak MUSTAFAOĞLU
Patnos ADSM
Kalite Direktörü

Kıvanç

Bedir TOZUN
V.H.K.İ

KAT TANIMLAMA PANOSU



Ürün : Kabartma UV baskılı Blok -kat panosu

Ölçü: 25x25

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi: İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli: Duvara monte

Adet: 3

Açıklama: Satıneli Pleksi üzerine Uv kabartma şeklinde uygulama yapılacaktır zemin 3 mm satıneli pleksi kullanılacak ve duvara çift taraflı bant ve silikon ile yapıştırılacak. Ürünlerde Kurumca belirlenen renk ve tasarımlar uygulanacaktır. Braille alfabeli olacaktır.

Burak MUSTAFAOĞLU
Panos ADŞM
Kalite Direktörü

Kırsal

Bedir TOZUN
V.H.K.İ

Bedir Tozun

CAMLARA UYARI ETİKETİ VE KURUM LOGOSU UYGULAMA



Ürün: Kumlama folyo uygulama

Ölçü: Logo 30 cm çap (Sağlık Bakanlığı)

Uyarı şeritleri 60x15 cm

Renk: İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi: Kurum tarafından belirlenecektir.

Montaj şekli: Otomatik kapılara ve camlara

Adet: 7 takım (logo ve dikakt cam kapı yazısı)

42 metre dikkat cam yüzey yazısı

Açıklama : Kumlama zemin üzeri folyo uygulama

Burak MUSTAFAOĞLU
Patnos ADASM
Kalite Direktörü

K. Arslan

Bedir TOZUN
V.H.K.İ

BAHÇE YÖNLENDİRME IŞIKLI PİLON TABELA



Ürün : IŞIKLI PİLON TABELASI

Ölçü : 130X 300 x 20 cm

Renk : İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi : Pantone : 199 C RAL Kodu : 3028 RAL Kodu : 190 70 30

Montaj şekli : Zemine monte

Adet 1

Açıklama : Zemin kompozit panel • Yazılar 3 mm pleksiglas kabartma kutu harf • Logo 5 mm pleksiglas • Logo transluzent folyo uygulama • Aydınlatma floresan modül led – Çift Yönlü

Elektrik tesisatı yüklenici tarafında yapılacaktır.



İdarenin uygun gördüğü yere montajı yapılacaktır.

Zemin montajı yapılacak bahçe alanı kazılarak 50 cm derinliğinde 135x40cm ölçülerinde c25 beton dökülecektir. Montaj bu betonun üstüne yapılacaktır.

Burak MUSTAFAOĞLU
Patnos ADŞM
Kalite Direktörü

Bedir TOZUN
V.H.Kİ

FOSFORLU UYARI ETİKETLERİ

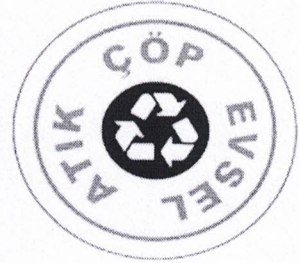


- 1- Yapışkanlı folyo ile kapılara yapıştırılacak.
- 2- A4 ebatında olacaktır.
- 3- Renk idarece belirlenecektir.
- 4- Yazı tipi idarece belirlenecektir.
- 5- Adet: 100

Burak MUSTAFAOĞLU
Patnos ADŞM
Kağıt Direktörü

K. S. S.

Bedir TOZLU
V.H.K.İ.

BAHÇE BAYRAK DİREĞİ

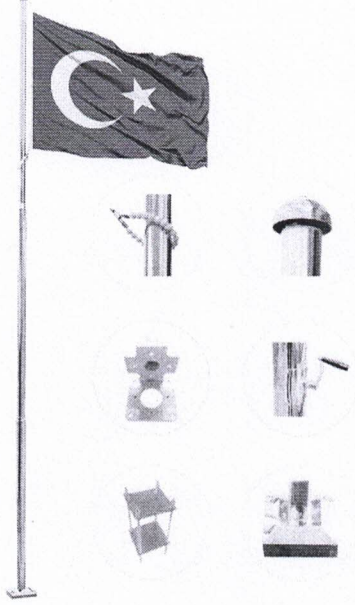


- 1- Direk imalatında kullanılacak Boru malzemeleri AISI 304 kalite paslanmaz krom çelik malzemeden olacaktır.
 - 2- Bayrak direğin tepesinde bayrağın rüzgar yönünde dönmesine ve Direğe dolanmamasını olanak sağlayan (360 DERECE DÖNEN SONSUZ DÖNERLİ SİSTEM)Türk patent enstitüsü tarafından tescilli olacaktır.
 - 3- Boru içerisinden (İSKOTA ÖRGÜLÜ HALAT) olacaktır.
 - 4- Bayrağı indirmek ve Kaldırmak için (Göndere bayrak çekmek için)içten ipli sisteme uygun Portatif kollu Türk patent enstitüsü tarafından tescilli (BAYRAK İNDİRME KALDIRMA MEKANİZMASI) kullanılacaktır.
 - 5- Bayrak direğini yere bağlanan alt kısmında montaj ve arıza durumunda direği yere yatırabilmek müdahaleyi kolaylaştırmak ve pratikliği sağlamak açısından direk yüksekliğine göre Daire veya Kare taban flanş 10 mm (st 37) galvanizli yere yatırılabilir menteşeli flanş kullanılacaktır
 - 6- Taban menteşeli flanşı ve ankraj vidalarını kapatacak 304 kalite paslanmaz krom(ROZET) ile muhafaza edilecektir.
 - 7- Direkte bayrağın Düz durmasını hem de aşağı inişini ve Yukarı çıkmasını kolaylaştıran Bayrak sabitleme çubuğu ve sarma boncuğu (Q.12/16 mm 1.5 mm) bayrak ölçüsüne göre 100*150 paslanmaz krom boru takılacaktır
 - 8- Paslanmaz krom çelik borunun görünümü isteğe bağlı parlak veya satine olacaktır
 - 9- Nakliyede Olası çizilme ve ezilmeye karşı tam koruma ambalajlı olacaktır.
 - 10-İstenilen bayraklar nakliye, çalışır ve kurulu şekilde montaj dahil İdareye teslim edilecektir.
- . Bayrak direği yüksekliği 8 metre olacaktır.
- 12-Flanş gizleme kapağı olacaktır.
 - 13-Direkler idarenin göstereceği zemine monte edilecektir.
 - 14-Direkler bahçe içerisine montajı yapılacak olup zemin betonu yüklenici tarafından hazırlanacaktır.

Burak MUSTAFAOĞLU
Patnos ADŞM
Kalite Birlikleri

K. A. S.

Bedir TOZUN
V.H.K.İ.

İŞIKLI ALÜMİNYUM PLEKSİGLASS KURUM LOGOLU HARF

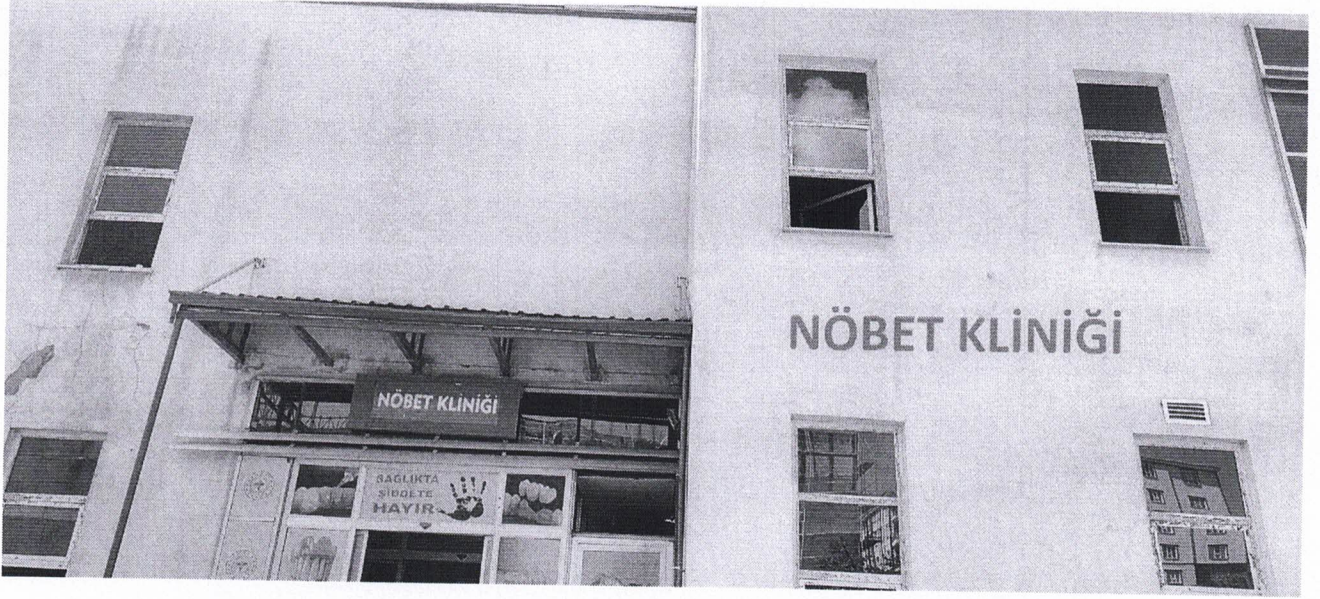

- Ürün** : ALÜMİNYUM İŞIKLI HARF
- Ölçü** : Logo Çapı: 150 cm (1 adet)
NÖBET KLİNİĞİ (60 cm)
T.C. Sağlık Bakanlığı (30 cm)
- Renk** : Kurumsal kimlik kılavuzundaki renkler
- Montaj şekli** : Alına Monte (kurumun uygun gördüğü yere monte)
- Adet** :1

Açıklama: Nöbet kliniği yazısı Kutu Harfleri 60 cm yüksekliğinde, T.C. Sağlık Bakanlığı (30 cm) yüksekliğinde olacaktır. Yazılar 3mm pleksiglass kabartma kutu harf olacaktır. Logo 5 mm pleksiglass kabartma kutu olacaktır. Logo Transluzent folyo uygulama yapılacaktır. Aydınlatma Floresan modül led şeklinde yapılacaktır. Harflerin ön yüzeyi (Fileli) ve en az 3 mm et kalınlığında, Renk (RAL KOD 3028) difüzörlü pleksiglas ile kaplanmış olacaktır. Harfler kırmızı renk elektrostatik boya ile boyanacak, kenar kuşak kaynakları içeriye su geçirmeyecek kalitede ve gizli yapılacaktır. Aydınlatma tertibatı yüklenici tarafından çekilecek olup dışarıdan görünmeyecektir. Görsel temsilidir.

Burak MUSTAFAOĞLU
Patnos ADŞM
Kalite Direktörü

Kırsal

Bedir TOZUM
V.H.K.İ.

GÜVENLİK KULÜBESİ YAZISI



Ürün : GÜVENLİK KULUBESİ YAZISI

Ölçü : 300 x 60 cm duvar üzeri

Renk : Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

Yazı rengi: Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

Montaj şekli: duvara monte

Adet 1

Açıklama : Güvenlik Kulübesi Duvarına 5 Mm Tek Taraflı Saten(Mat) Pleksiglasstan Kesim Gri Renkte 30 Cm Yüksekliğinde "Güvenlik" Yazılacaktır. Yazı stili: din font ailesinden olacaktır.

Burak MUSTAFAOĞLU
Patnos ADŞM
Kalite Direktörü

K. A. S.

Bedir TOZUN
V.H.K.İ.

MODÜLER SİLVER PRESTİJ KÖŞESİ (MİSYON- VİZYON)



Ürün: Prestij Köşesi

Ölçü: 300x220 cm

Renk: İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi: İdarece belirlenecektir.

Montaj Şekli: Duvara Montaj

Miktar: 1 Adet


Açıklama: 2 adet 90 x 180 cm ebatında da 1 adet Demonte gelip idarenin uygun gördüğü yere montajı yapılacaktır. Bombeli 120 x 180 cm ebatında panel üzerine kumlama destekli renkli folyo uygulama yapılacaktır. Alt üst platformlar 300x50x10 cm ölçülerinde 2 mm alüminyumdan oluşacak CNC kesim yapıp kaynak yapılarak birleştirilen ham alüminyum üzerine statik boya uygulanacaktır. Bombeli paneller enjeksiyon baskı ABS destek plastikleri ile bombe verilecektir. Bu destek plastiklerinde bulunan tırnaklar yardımıyla montaj ızgaralarına bağlantı sağlanacak ve bu ızgaralar yardımıyla alt üst platformun birbirine bağlantısı sağlanacaktır. Panel üzerlerinde spot aydınlatma bulunacaktır. (3 adet) Alt bölümde 10 adet 35x25 cm beyaz pleksi 3 mm ceplikler olacak. Üst kısımda LCD ekran bölümü bulunacaktır. Ekran kurum tarafından temin edilecektir. Elektrik hatları yüklenici tarafından çekilecektir.

Burak MUSTAFAOĞLU
Fatma ADAM
Kalite Direktörü

K. D. S.

Bedir TOZUN
V.H.K.

HASTA HAKLARI PANOSU BRAİLLE ALFABELİ

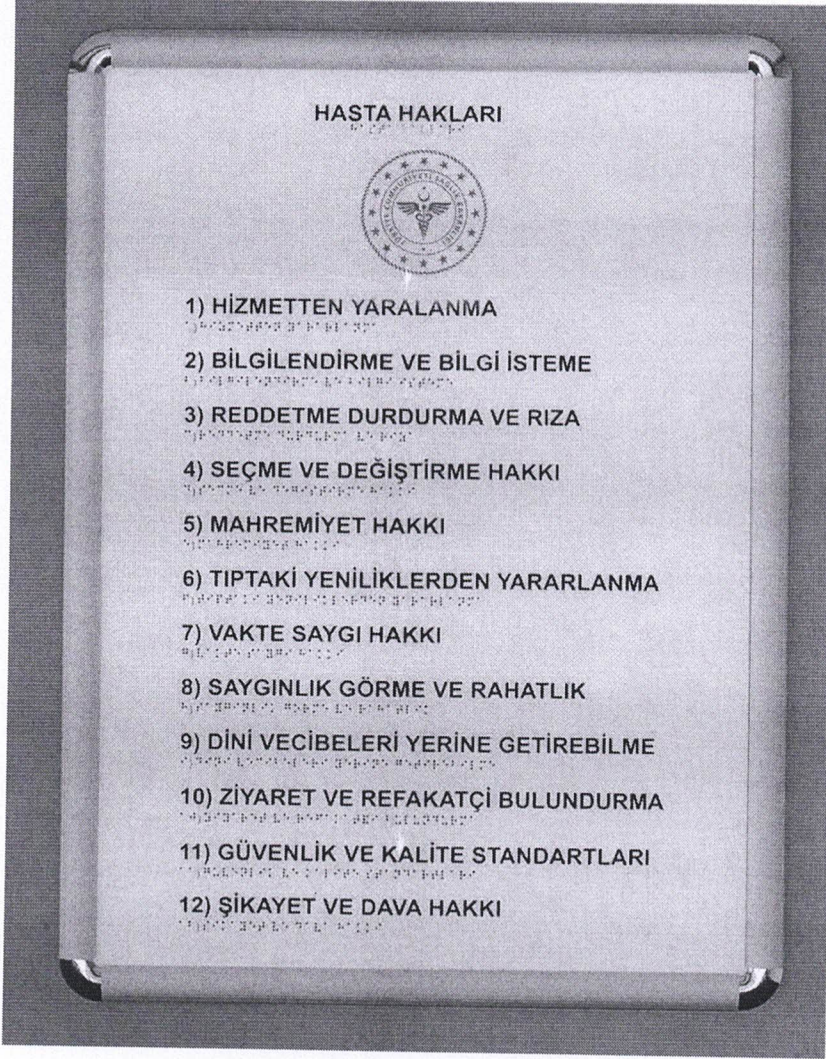

Ürün : Kabartma UV baskılı ve Braille alfabeli hasta hakları levhası

Ölçü : 50 x 70

Renk : Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

Yazı rengi: Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

Montaj şekli: Duvara monte

Adet: 21


Açıklama: Alüminyum çerçeve içine konulacak olan ürün 1 mm asetat üzerine UV baskı tekniğinde kabartma yapılarak baskı yapılacaktır. Görme engelli vatandaşların kullanımı için Braille alfabesi uygulanacaktır.

Burak MUSTAFAOĞLU
Patnos ADŞM
Kalite Direktörü

K. A. S.

Bedir TOZUN
V.H.K.İ.

HASTA ÖNCELİK SIRASI PANOSU

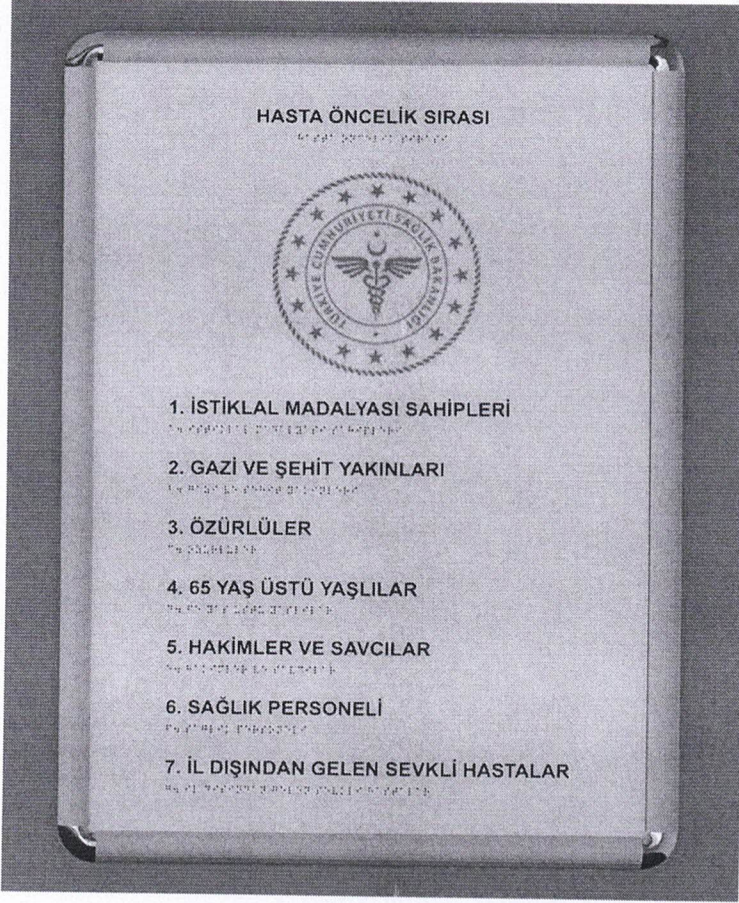

Ürün: Kabartma UV baskılı ve Braille alfabeli hasta öncelik levhası

Ölçü: 50 x 70

Renk: : Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : : Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

Montaj şekli: Duvara monte

Adet: 21


Açıklama: Alüminyum çerçeve içine konulacak olan ürün 1 mm asetat üzerine UV baskı tekniğinde kabartma yapılarak baskı yapılacaktır. Görme engelli vatandaşların kullanımını için Braille alfabesi uygulanacaktır.

Burak MUSTAFAOĞLU
Patnos ADŞM
Kalite Direktörü

K. K. K.

Bedir TOZUN
V.H.K.

HASTA SORUMLULUKLARI PANOSU

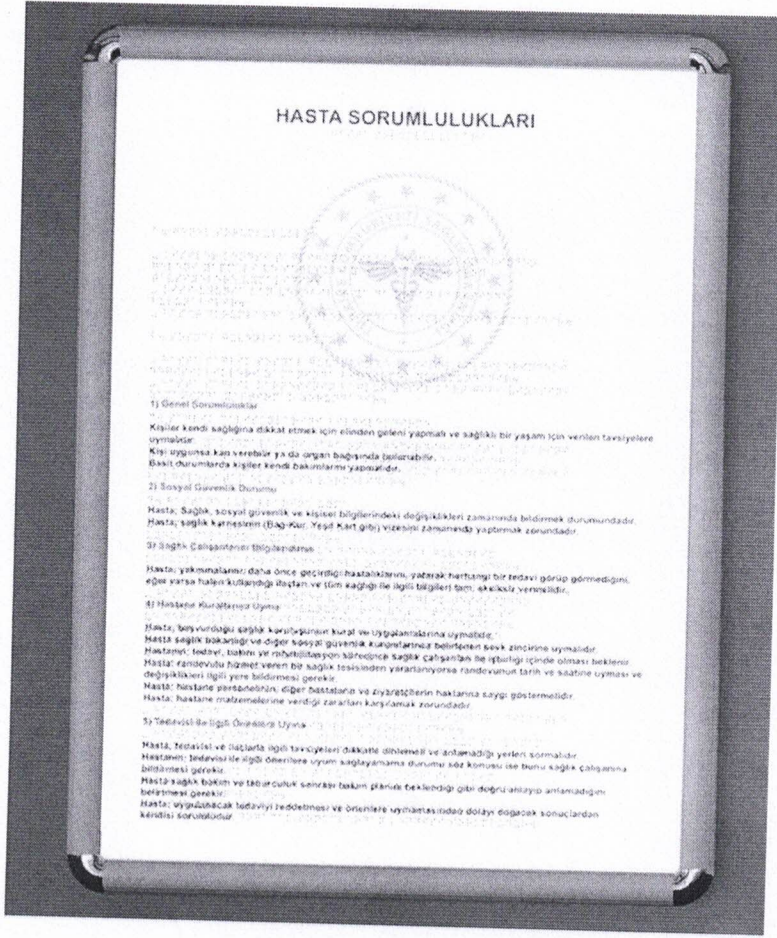

Ürün : Kabartma UV baskılı ve Braille alfabeli hasta sorumlulukları panosu

Ölçü : 50cm x 70cm

Renk : Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

Montaj şekli: Duvara monte

Adet: 21

Açıklama : Alüminyum çerçeve içine konulacak olan ürün 1 mm asetat üzerine UV baskı tekniğinde kabartma yapılarak baskı yapılacaktır. Görme engelli vatandaşların kullanımı için Braille alfabesi uygulanacaktır.

Burak MUSTAFAOĞLU
Pano ve YDSM
Kalite Direktörü

K.İ.Ö.

Bedir TOZUN
V.H.K.

CEPHEYE MONTE GİRİŞ YAZISI (KUTU)



Ürün: LED AYDINLATMALI FİLELİ ALÜMİNYUM KUTU HARF (POLİKLİNİKLER 40 CM)
Adet: 1

Montaj Şekli: Alına Monte

Açıklama:

- 1- POLİKLİNİKLER yazısı yazılacaktır. Kutu Harfler Teknik çizim projesinde belirtilen ,en az 60 cm yükseklikte 2 mm et kalınlığında ,8 cm derinliğinde alüminyumdan imal edilecektir..
- 2- Harflerin ön yüzeyi 1,5 cm dekupe edilecek (Fileli) ve en az 5 mm et kalınlığında yazısı Ral Kod 3028 olan pleksiglasdan olacaktır.
- 3- Harfler elektrostatik boya ile boyanacak , kenar kuşak kaynakları içeriye su geçirmeyecek kalitede ve gizli yapılacaktır.
- 4- Aydınlatma üçlü grup LED ile yapılacak, Ledlerin amperaj değerine göre Led sürücü IP67 SMPS kullanılacaktır en az 2 yıl garantili olacaktır.
- 5-Burada yazılı olmayan diğer şartlar Sağlık Bakanlığının Kurumsal kimlik Kılavuzuna uygun olmalıdır.
- 6- Sağlık Bakanlığı Logosu 60 cm çapında 2mm alüminyum metalden imal edilecek ve görseldeki yere monte edilecektir. Kurumsal renklere uygun olacaktır. Aydınlatma IP67 özelliğine sahip üçlü çip Led ve 12 W 8.5 A IP 67 özelliğine sahip dış mekan Trafo ile olacaktır
- 7-Harfler zemine tek tek monte edilecektir.
- 8- Tabela çevre şartlarına (rüzgar, su, toz , güneş ...vb) karşı dayanıklı olacaktır. Bu sistem su toz geçirmez olacaktır.
- 9- Elektrik hattı yüklenici tarafından çekilecektir.

Bu belge
MUSTAFAOĞLU
Patnos ADŞM
Kalite Direktörü

Kemal AKCAN
K. Akcan

Bedir TOZUN
V.H.K.