



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-289798239
Konu : Teklife Davet

30.09.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZDE BULUNAN ÜÇ KAPI GİRİŞİ İÇİN 3 ADET HAVA PERDESİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 06/10/2025 tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN İdari Mali İşler Müdürü					
SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	HAVA PERDESİ	ADET	3		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Dr.YASİN ÇOLAK
Başhekim V.

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere KAPALIDIR.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Belge doğrulama kodu: 134B4CCF-043A-45E8-B475-0A4C7A75BBB4

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>

Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN


Tıbbi Sekreter

Telefon No:




ELEKTRİKLİ ISITICILI TİCARİ TİP HAVA PERDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ



1. Birinci kalemde teklif edilecek Hava Perdesinin toplam uzunluğu 170 cm, Yüksekliği 35 cm olacaktır.
2. İkinci kalemde teklif edilecek Hava Perdesinin toplam uzunluğu 180 cm, Yüksekliği 35 cm olacaktır.
3. Üçüncü kalemde teklif edilecek Hava Perdesinin toplam uzunluğu 190 cm, Yüksekliği 35 cm olacaktır.
4. Elektrikli Isıtıcı – tüp Rezistans ile (ortam havasını ısıtarak) çalışacaktır. Rezistanslar cihazın hava emiş kanalında bulunacaktır. Cihaz, gerektiğinde ısıtıcısız (Ortam havasıyla) olarak da çalıştırılabilecektir.
5. Cihazın takılabilir kapı yüksekliği maksimum 350 cm olacaktır. Hava hızı 12/10 m/sn, hava hacmi 4150/3460 m³/h olacaktır.
6. Teklif edilecek Hava Perdesinin ısıtma gücü minimum 21kw ve 3 kademeli olacaktır.
7. Üfleme kanalı hava yönlendirmeye müsait açılarda öne ve arkaya manuel olarak hareket ettirilebilecektir.
8. Hava Perdelerinin Plastik aksamı, ısıya dayanıklı özel maddelerden imal edilmiş P.C.(polikarbon) olacaktır.
9. Motoru 440 W ve termik korumalı olacaktır.
10. Hava perdelerinde; sessiz ve yüksek verimle çalışan, çapraz esintili 120 mm çapında ısıya dayanıklı özel imal plastik fan pervanesi kullanılacaktır. Fan ve cihazlarda balans, titreşim testleri ayrı ayrı yapılmış olup, sistem bütününde herhangi bir ses ve titreşim olmayacaktır. (Sadece cihazın üflemiş olduğu havanın sesi) Maksimum 66/62 dBA (1 m'de)
11. Hava perdeleri Enerji tasarrufu için Elektronik kontrol sistemine sahip olacaktır. Bu sisteme göre hava perdeleri kapı açıldığında; Fan en yüksek devirde, ısıtma %100 kapasite de, kapı kapandığında; Fan en düşük devirde, ısıtma ise %33 kapasite ile çalışacaktır.
12. Opsiyonel olarak Cihaz bina otomasyon sistemine bağlanabilir olacak ve üzerinde BMS sistemi için (ModBus) gerekli çıkışlar bulunacaktır.
13. Cihazın dış hava sıcaklığını kontrol ederek ihtiyaca göre çalışmasını sağlama özelliği olmalıdır (AutoMode)
14. Hava Perdelerinin gövdesi Elektrostatik boyalı sac, plastik panjurlu olacaktır.



- 15.Hava perdesi üzerinde kontrol paneli ve uzaktan kumanda ile birlikte temin edilmelidir. Açma-Kapama, Isıtıcı ve Fan hız devirleri kontrol paneli ve uzaktan kumanda ile yapılabilecektir.
- 16.Cihazı kumanda eden ana kumanda kartları-elektronik kart veya devreleri -kablo veya uzaktan kumanda ile çalışmasını sağlayan aksam ve donanımları direkt akıma (220 V) tabi olmayacak.
- 17.Montaj ayakları seti, cihazlar ile standart olarak koli içerisinde bulunacaktır. (Cihaza ve duvara takılan montaj elemanları) hava perdesi Yatay kullanıma uygun arkadan veya üstten montaja uygun olacaktır.
- 18.Enerji besleme kutusu cihazın üzerinde standart olacaktır. Tüm Enerji kablo uçları klipsli olacaktır. Enerji Kutusundan sadece fazlar (3 faz),topraklama ve nötr uçları çıkacaktır. Beraberinde bağlantı klemensi ve enerji kutu kapağı bulunacaktır.
- 19.Otomatik arıza tespit sistemi olmalıdır.
- 20.Elektronik kartın kalibrasyonu özelliği ile farklı motor tiplerinde kendi ihtiyacı olan devirleri tayin etmelidir.
- 21.Elektrik kablolarında elektromanyetik kirliliğe karşı parazit giderici olmalıdır.
- 22.Hava Perdesinin ısıtmada emniyetli çalışması için her rezistansı ayrı kontrol eden 65 C ısı termik olmalıdır.
- 23.70 C Yüksek ısı koruması olmalıdır. Cihaz aşırı ısıya karşı koruma olmalıdır.
- 24.Fanın dönüşünü kontrol eden sensor olmalıdır.
- 25.Cihaz, gerektiğinde modüler montaja uygun paralel bağlantı yapılabilecek ve diğer modeller ile tek kumanda merkezinden kontrol edilebilecektir. Uygun paralel kablo bağlantısı ile çalıştırılacak şekilde çıkışları cihaz üzerinde standart olarak sunulacaktır.
- 26.Cihaz, talep edilmesi durumunda, kullanılacak mahal ve yerin şartlarına göre, opsiyon el olarak elektronik kart değişimine uygun yapıda olmalı. Takılacak elektronik kartın rest art özelliği olmalıdır. Ayrıca cihazın çalışma şartları ve özellikleri komutlar ile programlanabilmelidir. Elektronik kartın programlanmasında; elektrik tüketimi, ısısal güç, hava hızı kontrolü, otomatik kapı şartlarında çalışma, oda termostatu ayarı gibi özellikler olmalı ve opsiyonel olarak cihaz üzerinde takılı çalışmaya hazır olacak şekilde temin edilmelidir.
- 27.Hava Perdesi, gerektiğinde otomatik veya manuel kapılar ile koordineli çalışmaya hazır bağlantı çıkışları cihaz üzerinde standart olarak sunulacak ve kapı switch'i ile bağlantı yapılabilecektir.
- 28.Teklif edilen Hava perdesinin, Katalog ve Sahip olduğu kalite belgeleri (ISO 9001, CE Belgesi) olacaktır.
- 29.Teklif edilen Hava Perdesinin, imalat ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garanti süresi ve Garanti Belgesi Bulunacaktır.



30. Teklif edilen hava perdesinin, katalog ve sahip olduđu kalite belgeleri gncel olmalıdır.
31. Cihaz nakliye, montaj, kabloluma ve iřilik dahil alıřır durumda teslim edilecektir.
32. Hava perdelerinin montaj edileceđi yer iin profil vb malzemeler ile iřilik yklenici firmaya aittir.
33. Yklenici tekliften nce cihazın montaj edilecek yeri grmelidir

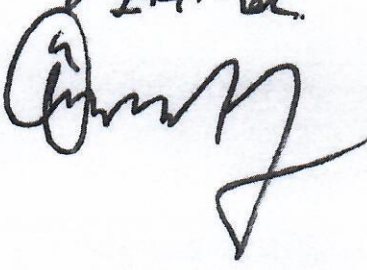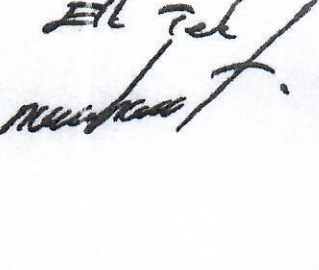zgr RBAY Nuh TURAN
ETL Tek ETL Tek
 

İDRİS BOZBOĐA
Elektrik Teknikeri

