



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-291030919
Konu : Teklife Davet

09.10.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZDE BULUNAN 80 KWA UPS CİHAZININ TEK SEFERLİK PARÇA DAHİL BAKIM ONARIM HİZMETİ** ALIM İŞİ 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 13.10.2025 tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN

İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	MALZEME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	80 KWA UPS CİHAZININ TEK SEFERLİK (PARÇA DAHİL) BAKIM ONARIM HİZMETİ BEDELİ	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR

Opr. Dr. Metehan ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞR

Telefon:0472 312 60 47

e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 6CCE4650-7BB5-4195-849B-118CFF194A4F

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km

Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>

Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için; Bünyamin DAĞHAN

Tıbbi Sekreter

Telefon No: 04723126047 - 215



TEKNİK ŞARTNAME

SÜRÜCÜ KARTI:

- 1 • Sürücü Kartı UPS'in inverter ve doğrultucu sistemlerini yöneterek elektrik kesintilerinde güvenilir enerji sağlamalı.
- 2 • Dijital sinyal işleme (DSP) teknolojisi sayesinde hassas kontrol ve yüksek verimlilik sağlamalı.
- 3 • Paralellenebilirlik özelliği olmalı ve birden fazla UPS'i senkronize ederek yedekleme ve güç artırımı yapabilmeli.
- 4 • Geniş Giriş Gerilim Aralığı ile farklı enerji koşullarında stabil çalışmayı mümkün kıla bilmeli.

KONTROL KARTI:


- 6 • Cihazın çalışma parametrelerini yönetmek, güç dönüşümünü kontrol etmek ve haberleşme sistemlerini desteklemelidir.
- 7 • Haberleşme portları RS232, RS422 ve SNMP gibi protokollerle sistem izleme ve kontrol.
- 8 • LCD & LED göstergeler: Gerilim, akım, frekans, yük durumu ve hata bilgilerini göstermelidir.

TRİSTÖR:

- 1 • Tristörler, inverter arızası veya aşırı yük durumlarında devreye girerek yükü şebekeye aktarmalı.
- 2 • Hızlı Tepki Süresi milisaniyeler içinde anahtarlama yaparak kesintisiz enerji sağlamalı.
- 3 • Yüksek Akım Kapasitesi ve 80 kVA gibi yüksek güçlü sistemlerde tristörler genellikle 80A ve üzeri akım taşıma kapasitesine sahip olmalı.
- 4 • Isı ve Gerilim Dayanımı Endüstriyel sınıf tristörler 1200V gibi yüksek gerilimlere dayanabilmeli.

HABERLEŞME KARTI:

- 1 • Kesintisiz güç kaynaklarında (KGK), haberleşme kartı sistemin uzaktan izlenmesi, kontrol edilmesi ve arıza durumlarının bildirilmelidir. Bu kart, cihazın çeşitli ağlara ve bilgisayarlara bağlanmasını sağlamalıdır.
- 2 • RS232 / RS422 Portları: Seri bağlantı üzerinden temel veri iletişimi sağlamalı.
- 3 • Kuru Kontak Çıkışları: Şebeke kesintisi, akü durumu, bypass çalışması gibi olayları bildiren röle çıkışları olmalı.

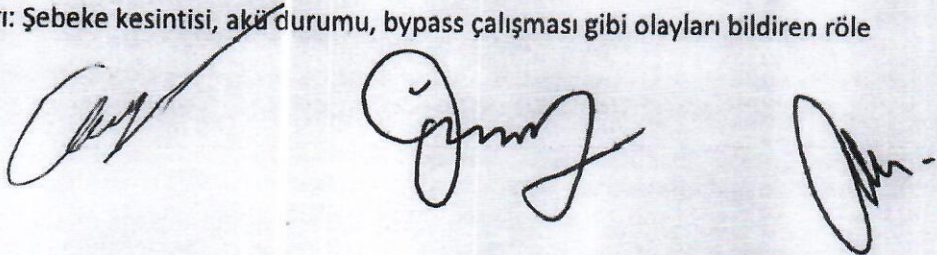

İNVERTÖR İŞLEMCI:

- 1 • Yüksek hızlı dijital sinyal işleme (DSP) teknolojisiyle inverterin tüm çalışma parametrelerini kontrol eder.
- 2 • Frekans Stabilitesi $\pm 0.01\%$ hassasiyetle sabit frekans üretimi (50/60 Hz), özellikle hassas elektronik cihazlar için idealdir.

IGBT :

- 3 • Güç anahtarlama işlemlerini verimli ve düşük kayıplı şekilde gerçekleştirmeli.
4. Yüklenci firma tarafından parça değişimi için en az 1 yıl, tamirat için en az 6 ay garanti süresi verilmelidir.
5. Arızalı parçalar yerinde incelenecek, arızalar belirterek ona göre teklif verilecektir.
6. Sökülmesi gereken tüm parçalar teklif veren firmaya ait olacaktır.
7. Cihaz parçaları yüklenci firma tarafından takılıp sorunsuz çalışır durumda teslim edilmesi gerekir.

TESLİM SÜRESİ VE YERLERİ

1. Sipariş mektubu firmaya iletdikten sonra malzemelerin 1 hafta içinde teslim edilmesi gerekmektedir.
2. Ürünlerin teslim yeri Doğubayazıt Devlet Hastanesi teknik birim deposudur.
3. Malzemeler şartnameye uygun nitelik ve özelliklerde olmadığı takdirde kabul edilmeyecektir.
4. Taşıma esnasından akülerden meydana gelebilecek hasarlardan yüklenci firma sorumludur.

Cenap AYLANI
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

DOĞUBAYAZIT
R. YAZAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ
ELEKTRİK TEKNİKLERİ
İDRİS BOLBOĞA