

# AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

## HALK SAĞLIĞI BAŞKANLIĞI

### ETKİNLİK ÇADIRI (BÜYÜK) TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. 5x5m ebatlarında olmalıdır.
2. Ortadan direkli, özel kavisli branda yapısına sahip olmalıdır.
3. Çadır konstrüksiyonu dış bacak, iç profil ve çapraz makas borulardan oluşmalıdır.
4. Kolay şekilde taşınabilir ağırlıkta ve depolanabilir olmalıdır.
5. Çadır brandası kaliteli 600D Oxford su iticili beyaz renk kumaştan üretilmelidir.
6. Çadır konstrüksiyonu iskeleti kubbeli yapıya sahip olmalıdır.
7. Çadırın üst kenarlarının hepsinde "Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü" ibaresi ve kubbeli alanın 4 yüzünde de Sağlık Bakanlığı logosu yer almalıdır.
8. Çadır konstrüksiyonu çelik/alimünyum ayaklı olmalıdır.
9. Logolu etkinlik çadı UV ışın koruyucu branda sayesinde dört mevsim kullanabilir olmalıdır. Su geçirmez, paslanmaz, yanmaz olup, yağmur, rüzgar ve güneş ışığına karşı dayanıklı olmalıdır. Kolayca temizlenebilir olmalıdır.
10. Çadırın 4 kenar açılıp kapanabilir özellikte olmalıdır ve bir kenarı da kapandığında yan kapı ve pencere özellikte olmalıdır. Ayrıca 2 duvarı yarım kapanabilir özellikte olmalıdır.
11. Çadır tavanı, saçak, etekleri ve duvarlarındaki grafikler kaliteli renkli sublimasyon ısı transfer baskı olmalıdır. Baskı renklerinde solma, titreme vb. hatalar olmamalı ve suya, rüzgâra, güneş ışınlarına karşı dayanıklı olmalıdır. Baskı dokümanları Ağrı İl Sağlık Müdürlüğünden alınmalıdır.
12. Baskıda kurumsal renk değerlerine dikkat edilmelidir.
13. Ekstra her biri 30 kg ağırlığında olan toplam 16 (on altı) adet gri renkte ayak ağırlığı bidonu olmalıdır. Kum, çim vb. zemin için sabitleme aparat ve aksesuarları olmalıdır.
14. Çadırın 1 (bir) adet beyaz renkli yağmur oluğu aksesuarı olmalıdır.
15. Etkinlik çadır yüklenici firma tarafından "en az 5 yıl garantili" olmalıdır.
16. Etkinlik çadırlarının ilk kurulumu yüklenici firma tarafından yapılmalı ve tekerlekli taşıma çantası ile birlikte teslim edilmelidir (Kurulum aşamasındaki malzeme ve aksesuarlardaki deformasyonlar yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmelidir.)



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

## ETKİNLİK ÇADIRI (KÜÇÜK) TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. 3x3m ebatlarında olmalıdır.
2. Ortadan direkli, özel kavisli branda yapısına sahip olmalıdır.
3. Çadır konstrüksiyonu katlanabilir, anında pratik kurulum yapılabilir ve kısa sürede toplanabilir özelliğe sahip olmalıdır.
4. Kolay şekilde taşınabilir ağırlıkta ve depolanabilir olmalıdır.
5. Çadır brandası kaliteli 600D Oxford su iticili beyaz renk kumaştan üretilmelidir.
6. Çadır konstrüksiyonu iskeleti gümüş renkli alüminyum sekizgen kalın profil olmalıdır.
7. Çadırın üst kenarlarının hepsinde "Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü" ibaresi ve kubbeli alanın 4 yüzünde de Sağlık Bakanlığı logosu yer almalıdır.
8. Çadır konstrüksiyonu kademeli olarak yükseltilebilir olmalıdır. Çelik ayaklı olmalıdır.
9. Logolu etkinlik çadı UV ışın koruyucu branda sayesinde dört mevsim kullanabilir olmalıdır. Su geçirmez, paslanmaz, yanmaz olup, yağmur, rüzgar ve güneş ışığına karşı dayanıklı olmalıdır. Kolayca temizlenebilir olmalıdır.
10. Etkinlik çadır kumaşı tavan ve etek, saçak kısımlarının dört tarafına baskı yapılmalıdır.
11. Çadır tavanı, saçak, etekleri ve duvarlarındaki grafikler kaliteli renkli sublimasyon ısı transfer baskı olmalıdır. Baskı renklerinde solma, titreme vb. hatalar olmamalı ve suya, rüzgâra, güneş ışınlarına karşı dayanıklı olmalıdır. Baskı dokümanları Ağrı İl Sağlık Müdürlüğünden alınmalıdır.
12. Çadırın 4 kenar açılıp kapanabilir özellikte olmalıdır ve bir kenarı da kapandığında yan kapı ve pencereli özellikte olmalıdır. Ayrıca 2 duvarı yarım kapanabilir özellikte olmalıdır.
13. Baskıda kurumsal renk değerlerine dikkat edilmelidir.
14. Ekstra her biri 20 kg ağırlığında olan toplam 16 (on altı) adet gri renkte ayak ağırlığı bidonu olmalıdır. Kum, çim vb. zemin için sabitleme aparat ve aksesuarları olmalıdır.
15. Çadırın 1 (bir) adet beyaz renkli yağmur oluğu aksesuarı olmalıdır.
16. Etkinlik çadır yüklenici firma tarafından "en az 5 yıl garantili" olmalıdır.
17. Etkinlik çadırlarının ilk kurulumu yüklenici firma tarafından yapılmalı ve tekerlekli taşıma çantası ile birlikte teslim edilmelidir (Kurulum aşamasındaki malzeme ve aksesuarlardaki deformasyonlar yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmelidir.)

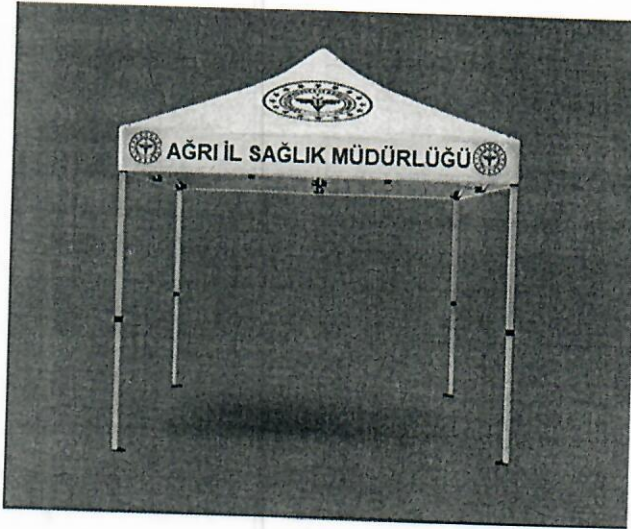

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

### ETKİNLİK MASASI (PANSET MASA) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Conveks yapıda olmalıdır.
2. Ön tarafında Sağlık Bakanlığı logolu ve "Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü" ibareli baskı yer almalıdır. Baskı güneş ışığına dayanıklı olmalıdır.
3. Birinci sınıf kalitede ve sağlam yapıda olmalıdır.
4. Eni: 65 ( $\pm$  5) cm; Boyu: 120 ( $\pm$  10) cm; Yüksekliği: 110 ( $\pm$  10) cm olmalıdır.
5. Arka tarafında en az 30 kg taşıyabilen raf olmalıdır.
6. Üst tabla ahşap MDF tablalı olmalıdır.
7. Beyaz/turkuaz/açık mavi renkte olmalıdır. Renk ve baskıyı Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü belirleyecektir.
8. Katlanabilir, kolay taşınabilir ve kurulabilir yapıda olmalıdır.
9. 360° dönebilen 4 tekerleğe sahip olmalıdır.
10. Taşıma çantası yanında verilmelidir.
11. 2 yıl garantili olmalıdır.

|                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uzman</b><br><b>Ömer KAYA</b><br> | <b>Uzman Doktor</b><br><b>Ömer ÖZER</b><br> | <b>Ebe</b><br><b>Maksude TOPÇU</b><br> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|