



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-299522388
Konu : Teklife Davet

29.12.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **26 KALEM ELEKTRİK SARF MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **06.01.2026** tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	SIVA ALTI TOPRAKLI PRİZ	ADET	20		
2	60*60 LED PANEL ARMATÜR SIVA ALTI (ACİL KİTLİ)	ADET	50		
3	36 WATT FLORANS LAMBA	ADET	50		
4	HIZLI YAPIŞTIRICI (400 ML +100 GR)	ADET	15		
5	MİNİ SENSÖR (NUMUNEYE GÖRE)	ADET	50		
6	TOPRAKLI ERKEK FİŞ	ADET	25		
7	KONTAKTÖR 3TF 42 (7,5 KW 15 AMPER)	ADET	5		
8	VAVİEN ANAHTAR	ADET	5		
9	SIVA ALTI UPS TOPRAKLI PRİZ	ADET	20		
10	9 WATT LEDLİ LAMBA	ADET	100		
11	SİGORTA TİPİ ZAMAN SAATİ	ADET	10		
12	60*60 LED PANEL ARMATÜR SIVA ALTI	ADET	150		
13	3 LÜ TOPRAKLI GRUP PRİZ 3 METRE	ADET	20		
14	3 LÜ TOPRAKLI GRUP PRİZ 5 METRE	ADET	20		
15	3 LÜ UPS TOPRAKLI GRUP PRİZ 5 METRE	ADET	20		
16	6 LI UPS TOPRAKLI GRUP PRİZ 6 METRE	ADET	30		
17	3 LÜ GRUP PRİZ FİŞ TOPRAKLI ÇOKLU ÇOĞALTICI KABLOSUZ	ADET	10		

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: D7AAEC00-1DDB-4472-AD0C-53F2E09DA241

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: InternetAdresi:https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN
Sağlık Teknikeri
Telefon No:



18	İZOLA BANT	ADET	50		
19	ŞEFFAF KABLO 2*0.75	METRE	100		
20	SIRA KLEMENS NO:3	ADET	1.000		
21	180 MM ELEKTRİK PENSESİ	ADET	2		
22	DİŞİ FİŞ	ADET	10		
23	18 WATT FLORESAN LAMBA	ADET	100		
24	KLIPS 4,8*400	ADET	200		
25	KLIPS 4,8*300	ADET	200		
26	LEDLİ BANT ARMATÜR 120 CM	ADET	10		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi

İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Op. Dr. METEHAN ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI **Telefon:0472 312 60 47** **e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: D7AAEC00-1DDB-4472-AD0C-53F2E09DA241

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN
Sağlık Teknikeri
Telefon No:



TEKNİK ŞARTNAME

FLORESAN TC-DEL 18W LAMBA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ampul tipi, Gücü: TC-DEL 18 W
- 2- Elektronik balast için 4 pimli soketli
- 3- Duy: G24q-2
- 4- Voltaj Aralığı: 220 – 240 V
- 5- Renk kodu: 840 (Ilık beyaz)
- 6- Renk sıcaklığı: 4000 Kelvin
- 7- Işık akısı verimliği: 1200 lümen
- 8- Ortalama ömür:10000 Saat
- 9- Maksimum uzunluk 146 mm

9 W TASARRUFLU SPİRAL KOMPAK AMPUL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ampul Gücü: 9 W
- 2- Işık akısı verimliği: 1350 lümen
- 3- Renk sıcaklığı: 4000 Kelvin
- 4- Duy: E27
- 5- Voltaj Aralığı: 220 – 240 V
- 6- Işık renk kodu: 840 (Ilık beyaz)

S2 STARTER (18W) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Starter 18W olacak
- 2- 4-22 W arası lambaları çalıştıracak
- 3- Single olacak
- 4- 220-240V olacak
- 5- TSEK ve CE normlarına uygun olacaktır.

HIZLI YAPIŞTIRICI

1. Hızlı Yapıştırıcı 200 ml sprey + 125 gr yapıştırıcı Tekli paket olmalıdır.
2. Yüksek yapışma gücüne sahip olmalıdır.
3. Dikey yüzeylerde kullanıma uygun olmalıdır, akma ve sıçrama yapmamalıdır
- 4.Son kullanma tarihi en az 2 yıl kalmalıdır

KLIPS (KABLO BAĞI)

Ürün Kodu	: 48x400
Ürün İsmi	: 4,8x400 Kablo Bağı
Renk	: Beyaz
Genişlik	: 48 mm.
Uzunluk	: 400 mm.
Paket Adeti	: (1 Paket) 100 Adet

LED ARMATÜR 60*60 ASMA TAVAN

1. Armatürün elektrik tüketimi 55W olmalıdır. ($\pm 2W$)
2. Armatür TS EN 60598-2-2, TS EN 60598-1 Belgelerine sahip olmalıdır.
3. Armatürün çalışma gerilimi 220-240 Volt ve çalışma frekansı 50HZ/60HZ olmalıdır.
4. Sistem ta: 45°C, tc: 85°C olmalıdır.
5. Armatürün toplam ışık akısı minimum 3750 Lümen olmalıdır.
6. Kullanılacak olan ledlerin ışık sıcaklığı 3000K/4000K/6500K aralığında olmalıdır.
7. Armatürde kullanılan led çiplerinin CRI değeri minimum 83 olmalıdır.
8. Driver'ın PFC (Power Factor Correction) değeri min. 0,95 olmalıdır.
9. Driver EN EC belgesine sahip olmalıdır.
10. Armatür, aşırı yük, kısa devre ve açık devre durumlarına karşı korumalı olmalıdır.
11. Şebeke voltaj değişimlerinde ışık kaybı olmamalıdır.
12. Armatür IP54 koruma sınıfına sahip olmalıdır.
13. Armatörü 62262 standartlarına göre. IK 06 özelliğinde olmalıdır.
14. Armatürler homojen bir ışık yapısına sahip olmalı ve optik geçirgenliği optimize edilmiş opal difüzör kullanılmalıdır.
15. PCB üzerinde en az 196 adet smd led kullanılmalıdır.
16. Ledler minimum 1 mm kalınlığında cem-1 PCB üzerine el değmeden dizgisi SMD• (yüzey montajlı) teknoloji ile otomatik olarak kurşunsuz krem yüzeye lehimlenmiş olmalıdır.
17. Led PCB'ler ile cam arası mesafe 40 mm olmalıdır.
18. PCB gövdeye pim montaj yöntemi ile sabitlenmelidir.
19. Armatür ölçüleri max. 595x595x65 mm ebatlarında olmalıdır.
20. Armatür çerçevesi tek parça DKP saç olup 0,6mm kalınlığında olmalıdır.
21. Armatür gövdesi 0,5mm kalınlığında olmalıdır.
22. Armatür gövdesi istenilen renkte yapılabilir olmalı ve elektrostatik toz boya• kullanılmalıdır. Armatürün ön ve arka kapak gövdeleri. Vidasız birbirine geçebilecek şekilde• tasarlanmış olmalıdır.
23. Armatürün ağırlığı fazla 5kg olmalıdır.
24. Armatür istenildiği takdirde, dâli sistemde çalışmaya uygun olmalıdır.●
25. Armatür üzerinde Menşei İşareti /Anma Gücü/ / Sahip olduğu Belgelere ait işaretler.
26. Armatürün imal tarihi/Üretici firma logosu olmalıdır

İZOLABANDI

- 1- 1.Bant elektriği iyi yalıtmalıdır.
- 2- 2.Bant boyutları 0.13 mm*19 mm olmalıdır.
- 3- 3.Bant yapışkanı kuvvetli olmalıdır.
- 4- 4.Bant üzerinde yapım ve işçilik hatası bulunmamalıdır.

ELEKTRİK PENSESİ

- 1- Ağırlık: en az 205gr en çok 220gr
- 2 - Kararmaz malzeme kullanılmış olmalıdır.
- 3 - Paslanmaz malzeme kullanılmış olmalıdır.
- 4 -Özel alaşımlı çelik,
- 5-Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
- 6 -Krom kaplı, Kalın PVC izoleli
- 7-TS 60 . DIN 5744 uygun olacaktır.
- 8 - 180 mm düz pense olacaktır.



2 X 0,75 KORDON KABLO

1. Dış Malzeme: PVC
2. Çap: 5,2 x 2,6 mm
3. İletken Ça : 2 x 0,75 mm²
4. Teknik Veriler: Maks. çalışma Sıcaklığı 70°C
5. Maks. Kısa Devre Sıcaklığı: 60°C (maks.5 sn.) / 160°C (max.5 sec.)
6. Bakır iletkenli çok telli olmalıdır.
7. Bitişik kordon olmalıdır.
8. Tek damarı çizgi ile işaretli olmalıdır.
9. TSE belgesine sahip olmalıdır.
10. Numune, katalog veya aydınlatıcı doküman teklif esnasında teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

KLEMENS NO:3

1. No:3 sıra klemens olmalıdır.
2. Rengi siyah olmalıdır.
3. Teklif edilen ürün TS belgesine sahip olmalıdır.

SIVA ALI TOPRAKLI PRİZ

1. Porselen olmalıdır.
2. 4 tırnaklı olmalıdır.
3. Fişin girdiği kontaklar sekmanlı olmalıdır.
4. TSE belgeli olmalıdır.

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is a large, stylized 'A' with a long horizontal stroke. The second signature is a smaller, more compact 'A' with a similar horizontal stroke. The third signature is a simple, circular mark with a vertical line through it.

6LI GRUP PRİZ UPS KABLOLU 6 METRE


1. 220 V çalışma gerilimi
2. Anma akımı 16 A
3. Çalışma Gerilim i: 220V ~
4. Maksimum Çalışma Gücü: 3500W
5. Kablo Uzunluğu: 6m
6. Topraklı Çocuk Korumalı
7. Bir yüzeye sabitlenebilme ve asılarak kullanılabilme özelliği
8. TSE standartlarına uygun olmalıdır.
9. Klemensli olmalıdır.
10. Beyaz renkte olmalıdır.
11. Anahtarsız olmalıdır.
12. Termoplastik yapıda ısıya dayanıklı olmalıdır.
13. 6'lı olmalıdır.

TOPRAKLI 3'LÜ GRUP PRİZ 3 METRE

1. Klemensli olmalıdır.
2. Beyaz renkte olmalıdır.
3. Anahtarsız olmalıdır.
4. Termoplastik yapıda ısıya dayanıklı olmalıdır.
5. 3'lü olmalıdır.
6. Kablolu uzunluğu: 3 metre
7. TSE belgesine sahip olmalıdır.
8. En az bir yıl garantili olmalıdır.

120 CM 48 WATT YATAY LEDLİ BAND ARMATÜR

1. Uzunluk: 120 cm
2. Gücü: 48 Watt
3. Aydınlatma Teknolojisi: LED
4. Renk Sıcaklığı: 3000K, 4000K, 6500K seçenekleri
5. Montaj: Yatay montaj
6. Malzeme: Alüminyum gövde, PC difüzör
7. Ortalama Ömür: 50.000 saat

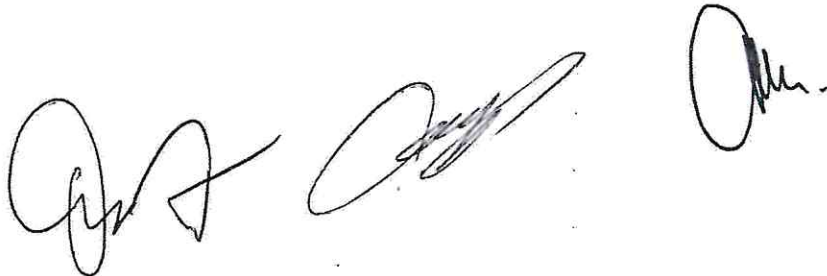

TESLİM SÜRESİ VE YERLERİ

- 1.Sipariş mektubu firmaya iletdikten sonra malzemelerin 1 hafta içinde teslim edilmesi gerekmektedir.
- 2.Ürünlerin teslim yeri Doğubayazıt Devlet Hastanesi teknik birim deposudur.
- 3.Yükleme, boşaltma ve nakliye yüklenici firmaya ait olduğu gibi bu işlemler esnasında doğabilecek her türlü hasar ve kırılmalardan yüklenici firma sorumludur.
- 4.Malzemeler şartnameye uygun nitelik ve özelliklerde olmadığı takdirde kabul edilmeyecektir.
- 5- Tüm malzemeler TSE onaylı , garanti kapsamında ve kullanım özelliklerine göre testlere tabi tutulmuş test belgeleri ile beraber güncel olarak teslim edilecektir.
- 6.Malzemeler alım sırasında kontrol edilecek,belgelerine bakılacak özellikleri ve sayıları tutmayan malzemeler için iade yapılacaktır.
- 7.Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
8. Malzemelerin üretimi ve kullanımı elektrik iç tesisleri yönetmeliği ,elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği , elektrik tesisleri proje yönetmeliği , elektrik piyasası yönetmeliği , elektrik tesisleri topraklama yönetmelikleri öncelikli olmak üzere kodlar dahilinde standartları sağlayacak şekilde olmalıdır ve gerektiğinde malzeme belgeleri yüklenici tarafından uygun olarak temin edilecektir.

4
Özgür ÖZBAY
E.L. 26

[Signature]

Doç.Dr. Yaşar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Cenap AYLAN
Elektrik Teknisyeni

DOĞUBAYAZIT
DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ
ELEKTRİK TEKNİKLERİ
İDRİS DOZBOĞA