



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-299521019

29.12.2025

Konu : Teklife Davet

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **32 KALEM SIHHİ TESİSAT SARF MALZEMESİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **05.01.2026** tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN

İdari Mali İşler Müdürü

S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	EL YIKAMA LAVABOSU MONTAJ VİDASI DAHİL (ORTA BOY)	ADET	10		
2	YILDIZLI MATKAP UCU	ADET	10		
3	GIRTLAK GİDER BORUSU KISA OLAN	ADET	50		
4	50 LİK YANDAN ÇIKIŞLI YER SÜZGEÇ KAPAĞI (NUMUNEYE GÖRE)	ADET	100		
5	BÜYÜK BOY TEFLON	ADET	5		
6	PPRC 20 LİK BORU	BOY (100 M)	25		
7	PPRC 20 LİK MANŞON	ADET	40		
8	BATARYA FLEX (60 CM)	ADET	30		
9	TAHARET MUSLUĞU	ADET	50		
10	20 LİK DEMİR NİPEL	ADET	10		
11	DİKEY KALORİFER PETEĞİ 60*120 CM	ADET	10		
12	20 LİK YAPIŞTIRICI KÖR TAPA PPRC	ADET	40		
13	İÇ SAMANDIRA SETİ (GÖMME REZERVUAR DOLDURMA GRUBU TÜM AKSESUARLAR İÇİNDE OLACAK)	ADET	25		
14	PETEK RADYATÖR VANASI	ADET	20		
15	TORNAVİDA SETİ (6 Lİ)	TAKIM	1		
16	AVUÇ İÇİ TAŞLAMA SİRAL MAKİNASI 2500 WATT (NUMUNEYE GÖRE)	ADET	1		

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 298FC09E-2C21-4C5E-956E-F6D739515EA3

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiyc.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km

Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>

Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN

Sağlık Teknikeri

Telefon No:



17	20 LİK İÇ DİŞLİ PPRC	ADET	30		
18	AKEMİ MERMER YAPIŞTIRICI 800 GR VE DONDURUCU	KUTU	1		
19	PPRC BORU KAYNAK MAKİNA SETİ (NUMUNEYE GÖRE)	TAKIM	1		
20	BASMALI KLOZET REZERVUAR İÇ TAKIM SETİ	ADET	10		
21	PPRC 20 LİK İÇ DİŞLİ OYNAR BAŞLIK	ADET	20		
22	20 MM PPRC KAPALI DİRSEK	ADET	40		
23	PPRC 25 LİK İÇ DİŞLİ OYNAR BAŞLIK	ADET	20		
24	VİDALI KELEPÇE BAND GENİŞLİĞİ	ADET	20		
25	PPRC 20 LİK KÜRESEL VANA	ADET	5		
26	PPRC 25 LİK KÜRESEL VANA	ADET	5		
27	TEPE DUŞ SETİ	TAKIM	20		
28	ÖRGÜ İP HALATI 12 MM	METRE	50		
29	KISA BURUNLU BATARYA	ADET	5		
30	UZUN BURUNLU BATARYA	ADET	5		
31	32-25 PPRC REDÜKSİYON	ADET	10		
32	25-20 PPRC REDÜKSİYON	ADET	30		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Op. Dr. METEHAN ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kase yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 298FC09E-2C21-4C5E-956E-F6D739515EA3

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN
Sağlık Teknikeri
Telefon No:



TEKNİK ŞARTNAME

EL YIKAMA LAVABOSU (ORTA BOY)

Beyaz renkte, ayaklı lavabo montaj dübel ve vidası ile birlikte. Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş.

LAVABO BATARYASI (UZUN VE KISA BURUNLU)

Sıcak ve soğuk su girişli,

Aç -kapa tip olacak.

TSE belgeleri bulunacak.

İçerisinde en az 30cm 2 adet spiral hortum ve lavaboya montajlamak için vida takımı bulunacak.

LAVABO SİFONU (GİRTLAK GİDER BORUSU)

Uzunluk en az 140cm plastik malzeme olacak.

32 mm çıkış çapı olacak.

TSE belgeleri bulunacak

Her Model Lavabo ve Eviye İçin Uygundur.

Süzgeç ve Vidası Paslanmazdır.

Uzayıp Kısılabilen Akordiyon Yapısıyla İstenilen Şekle Girer.

Koku Yapmaz,tıkanmaz.

TEFLON BANT(BÜYÜK BOY)

Tesisat montajında kullanılacak. En az 30 metre boyunda ve 19 mm eninde olacak.

-Yoğunluğu 0,25 kg/m³ olmalıdır.

-Isı dayanımı -190°C ile +370°C arası olmalıdır.

PPRC BORU 20 lık



Polipropilen malzemeden üretilmiş olacak.

TSE belgesi olacak.

Kaynak makinesiyle montaj edilebilir olacak.

Uzunluk:4 metre

Renk: beyaz

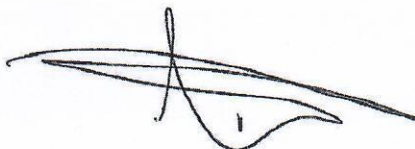

BATARYA ÇELİK BAĞLANTI FLEX

Çelik paslanmaz tel örgülü flex bağlantı hortumu olacak.

Rekorları piring üzeri krom kaplama olacak.

Rekorları kendinden contalı olacak.

TSE belgesi olacak.

En az 60cm uzunluğunda olacak.

20 MM PPRC DİŞLİ KÖRTAPA

20mm 'A' çapında pprc dişli plastik tapa renkleri beyaz ve paketinde olacaktır.

20mm A dişli tapa 20 atü olacaktır TSE belgeli olmalıdır.

Malzeme teknik servis tarafından numuneye bakılarak teslim alınacaktır.

REDÜKSİYON (20*25)

20 mm 25 redüksiyon pprc olacak renkleri beyaz ve paketinde olacaktır.

20mm 25mm pprc redüksiyonlar 0-20 atü olacaktır TSE belgeli olmalıdır.

Malzemeler firma tarafından hastanemiz ambar memurluna teslim edecektir nakliye firmaya ait olacaktır

Malzeme teknik servis tarafından numuneye bakılarak teslim alınacaktır.

SİRAL TAŞI

Metal kesme taşı ölçüleri 230 *3 *22 mm olacak.

Metal kesme taşı aşındırıcı olarak alüminyum oksitten imal edilmiş olacak.

Metal kesme taşı avuç içi ve büyük tip spiral makinesine göre imal edilmiş olacak.

Ürün her türlü metal demir ve çelikten imal edilmiş malzemeleri kesme yapabilecek özellikte olacak.

Ürün TSE belgesi ve OSA sertifikası olacak.

TAHARET MUSLUĞU (AÇ- KAPA)

Taharet musluğu aç kapa gövde malzemesi pirinç olacaktır.

Krom kaplama olacaktır.

3/8 1/2 giriş çıkış uçları olmalı ya da montaj yerine göre çap değişirse montaj yerine uyumlu olacak şekilde malzeme getirilecektir.

Seramik salmastra aç kapa olacaktır.

Rozetli ara taharet musluğu olacaktır.

25'LİK PPRC DİRSEK

Dirsek çapı(Ø) 25 mm ölçüsünde olacaktır.

Yapıştırma dirsek olacaktır. 0-20 bar arasında kullanıma uygun olacaktır.

PP-R (Polipropilen Random Copolimer) hammaddesinden üretilmiş olacaktır.

Kimyasal maddelere karşı yüksek dirençli, korozyona, kireçlenmeye karşı dayanıklı olacaktır.

Kaynak anında çapı daralmayacak, suyun rengini, kokusunu, tadını değiştirmeyecek, kaygan parlak ve pürüzsüz iç yüzeye sahip özelliklerde olacaktır.

20'LİK PPRC DİRSEK

Dirsek çapı(Ø) 20 mm ölçüsünde olacaktır.

Yapıştırma dirsek olacaktır. 0-20 bar arasında kullanıma uygun olacaktır.

PP-R (Polipropilen Random Copolimer) hammaddesinden üretilmiş olacaktır.

Kimyasal maddelere karşı yüksek dirençli, korozyona, kireçlenmeye karşı dayanıklı olacaktır.

Kaynak anında çapı daralmayacak, suyun rengini, kokusunu, tadını değiştirmeyecek, kaygan, parlak ve pürüzsüz iç yüzeye sahip özelliklerde olacaktır.

TEPE DUŞ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- **Renk:**Parlak krom, banyonuzla kusursuz uyum.
- **Tepe Duşu:**200x300 mm geniş yağmur duşu, ferah bir duş deneyimi.
- **El Duşu:**100x130 mm, 3 fonksiyonlu (yağmur, masaj, karışık), kullanım kolaylığı.
- **El Duşu Hortumu:** 160 cm hortum uzunluğu olmalıdır.
- **Boru:**SS304 paslanmaz çelik yuvarlak boru, pas ve korozyona dayanıklı.
- **Duş Hortumu:**1.5-1.8 mt uzunluk, 360° dönebilen, kromaj kaplama, pirinç somunlu, EPDM malzemeli.

- **Kısa Hortum:**60 cm, mini, kromaj kaplama, EPDM dayanıklılık.
- **Garanti:** 5 YIL
- **Üründeki görsel temsilidir.**
- 5.TSE belgesi olacak

20'LİK DEMİR NİPEL ŞARTNAMESİ

TSE standartlarına uygun olacaktır.

Sarı metalden olacaktır çarpı 20'lik olacaktır. yani 1/2 olacaktır

Dişleri düzgün ve pürüzsüz olacaktır.

Numuneler teknik serviste değerlendirilecektir.

ÜSTTEN BASMALI REZERVUAR İÇ TAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

TSE standartlarına uygun olacaktır.

Üstten basmalı olacaktır.

Elimizdeki seramik rezervuarları uygun olacaktır.

Kesin sızdırmazlık sağlayan üstten kalite silikon contası olacaktır.

Seramik rezervuarların alt ve üst nitelik eksen kaçaklarını tolere eden contalı montaj vida takımı olacaktır.

Ayarlanabilir şamandıra olacaktır.

Ayarlanabilir su boşaltım ünitesi olacaktır.

YER SÜZGEÇİ KAPALI TEKNİK ŞARTNAMESİ


Sert polipropilenden imal edilmiş yükseklik ve yön ayarı yapabilen olacaktır.

TSE standartlarına uygun olacaktır.

50 olmalıdır.

Altan çıkışlı olmalıdır.

Elimizdeki giderlere uygun olacaktır.

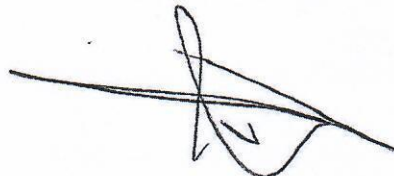

20 LİK PPRC MANŞON TEKNİK ŞARTNAMESİ

TSE standartlarına uygun olacaktır.

Beyaz renkte olacaktır.

İç ve dış yüzeyleri korozyona karşı dayanıklı olacaktır.

20 santigrat derece ile 95 santigrat derecede kullanılabilir olacaktır.

Düzgün ve pürüzsüz özelliğine sahip olacaktır.

25 atu basıncına dayanıklı olacaktır.

Sağlık yönünde zararları olmayacak içme suyu naklinde kullanılır olacak.

Gövde PPRC malzemeden olacaktır.

GÖMME REZERVUAR BASMA KAPAĞI ŞARTNAMESİ

İç şamandıra seti tüm aksesuarları içinde olacak şekilde olacaktır.

Renk gri olacaktır.

TSE Standartlarına uygun olacaktır.

Dayanıklı ve uygun plastik malzemeden olacaktır.

Üsten basmalı olacaktır.

Mevcut olan rezervuarlara uygun olacaktır.

Pirinç malzemeden olacaktır

Çift düğme basmalı olmalıdır.

NOT: Gerekirse hastanede mevcut olan kapaklardan bir tane sökölüp götürüp aynısından yapıp getirilsin.

PETEK PANEL RADYATÖR 600x1200

Panel radyatörlerin TS EN 442 Deney raporlarında 90-70 °C sıcaklık farkı aralığında 20°C oda sıcaklığında sağladığı ısı değer 22 PKKP 600 için en az 1950 kCal/h, 22 PKKP 900 için en az 2675 kCal/h olacaktır. katalog ve test raporlarını ihale komisyonuna teslim edecektir.

2. Panel Radyatörlerin Test Basıncı minimum 13 Bar olacaktır.

3. Panel Radyatörler çıkartılabilen pratik üst kapağı ile kolay temizlenebilir olacaktır.

4. Panel Radyatörlerin 33 mm hatveli yüzey alanı olacaktır, çift taraflı kanat özelliği ile 105 mm kalınlığında olacaktır.

5. Malzemelerin hiçbir parçasında, imalat veya malzeme hatası, kırık, kopuk, ezik parça olmayacaktır. Radyatörler, nakliye sırasında oluşabilecek zedelenmeleri ve deformasyonları önleyecek uygun bir şekilde ambalajlanmış olarak gönderilecektir.

6. Panel sac kalınlığı: 1,20mm ± 0,09mm, Konvektör sac kalınlığı: 0,40mm ± 0,05mm, Kapak sac kalınlığı 0,60mm ± 0,05 mm olacaktır. Yüklenici tarafından getirilen panel radyatörlerden seçilecek olanlar üzerinde İDARE yetkilileri panel radyatör uygunluğunu tespit etmek için kesme işlemleri yaparak test yapma hakkına sahiptir.

7. Panel radyatörler fabrika/ üretici tarafından 10 yıl garantili olacaktır. Yüklenici firma malzeme kalitesi ve montaj işçiliği ile ilgili 2 yıl tamirat-değişim garantisini kabul etmiş olur.

8. Panel radyatörlerin çalışma sıcaklığı 120 °C 'ye kadar olacaktır.

9. Panel Radyatörlerin yüzeyleri korozyona karşı fosfatlanıp astar boya ile kaplanarak ve RAL 9010 veya 9016 epoksi polyester toz boya ile kaplanmış olmalıdır. Bu uygulamaların dışında daha üstün yüzey kaplama ve boya işlemleri görmüş ürünlerde kabul edilecektir.

10. Standartlar aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü standartlarına da eşdeğer Uluslar Arası standartlar geçerli olacaktır.

11. Radyatörler EN 442, vanalar TS 579 standartlarına uygun olacaktır. İlgili firma ürünlerle ilgili TSE kalite uygunluk, TSE imalata yeterlilik ve konuyla ilgili standart normlara uygunluk (ISO, TS EN, CE ve diğer) belgelerini İDARE'ye sunacaklardır.

12. Panel radyatörler için Montaj Aksesuarları a) Askı köşebenti b) Kör tapa = g 1/2' contası ile. 1 adet c) Döner başlıklı pürjörlü tapa = g 1/2' contası ile. 1 adet d) Purjör anahtarı = her radyatör için 1 adet e) Askı klipsi 4 adet f) Vida 7x50 ve dübelleri 4 takım

PPRC REDÜKSİYON (25*20) TEKNİK ŞARTNAMESİ

TSE standartlarına uygun olacaktır.

Beyaz renkte olacaktır.

İç ve dış yüzeyleri korozyona karşı dayanıklı olacaktır.

20 santigrad derece ile 95 santigrad derecede kullanılabilir olacaktır.

Düzgün ve pürüzsüz özelliğine sahip olacaktır.

Minimum 50 yıl ömrü olacaktır.

25 ATÜ basınca dayanıklı olacaktır.

Sağlık yönünden zararı olmayacak, içme suyu naklinde kullanılır olacak.

Gövde PPRC malzemeden olacaktır.

• Fırat plastik veya dengi olacaktır.

• Marka malın evsafı tarif amaçlı olup İstekliler dengi malları teklif edebilirler

• İhale teklifinde belirtilen markalar ile ihale aşamasında verilen markalarla aynı olacaktır.

• Numuneler Teknik İşletme Müdürlüğü deposunda görülecektir.

TESLİM SÜRESİ VE YERLERİ

1. Sipariş mektubu firmaya iletdikten sonra malzemelerin 1 hafta içinde teslim edilmesi gerekmektedir.

2. Ürünlerin teslim yeri Doğubayazıt Devlet Hastanesi teknik birim deposudur.

3. Yükleme, boşaltma ve nakliye yüklenici firmaya ait olduğu gibi bu işlemler esnasında doğabilecek her türlü hasar ve kırılmalardan yüklenici firma sorumludur.

4. Malzemeler şartnameye uygun nitelik ve özelliklerde olmadığı takdirde kabul edilmeyecektir.

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
SERHAT TEKNİK
Sıhhi Tesisat Teknikeri

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Ali Turan ŞAHİN
Sıhhi Tesisat Teknikeri

DOĞUBAYAZIT
DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ
ELEKTRİK TEKNİKLERİ
İDRİS BOZBOĞA