



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-299522303
Konu : Teklife Davet

29.12.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **39 KALEM MARANGOZ SARF MALZEMESİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **06 01.2026** tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	40 ML 4 NUMARA KAPI KİLİDİ TAKIM	ADET	20		
2	SANDALYE TEKERLEĞİ (50 LİK)	ADET	200		
3	SİYAH ÇELİK SİLİKON 280 ML	ADET	5		
4	3. ANAHTARLI BAREL ANAHTAR	ADET	40		
5	TEK KANALLI BEYAZ ALÜMİNYUM RAY (TEK KORNİŞ) METAL	METRE	40		
6	5 KOLLU SANDALYE AYAĞI	ADET	15		
7	AVUÇ İÇİ SPİRAL TAŞI	ADET	10		
8	DEMİR MATKAP UCU SETİ	TAKIM	1		
9	HALKA KAPI SANDIK KUTU KİLİDİ (BÜYÜK BOY)	ADET	10		
10	ŞEFFAF SİLİKON 280 GR	ADET	20		
11	AVUÇ İÇİ SPİRAL TAŞI (İNCESİ)	ADET	10		
12	40 MM SİLİNDİRLİ GÖMME KİLİDİ	ADET	50		
13	ROKET DUBEL 8 LİK	ADET	1.000		
14	13 CM DOLAP KULPU	ADET	30		
15	10 CM DOLAP KULPU	ADET	30		
16	SUNDA VİDASI (5*70)	500 ADET	2 KUTU		
17	SUNDA VİDASI (5*60)	400 ADET	2 KUTU		
18	SUNDA VİDASI (4*40)	1.000 ADET	5 KUTU		
19	SUNDA VİDASI (3.5*25)	1.000 ADET	5 KUTU		
20	SUNDA VİDASI (3.5*40)	500 ADET	2 KUTU		

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 0EB7131C-9D9E-4559-A6F0-C8CD3A6DB47E

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN
Sağlık Teknikeri
Telefon No:



21	SUNDA VİDASI (3.5*20)	KUTU (200 LUK)	5 KUTU		
22	ALTI KÖŞE PUL BALI MATKAP ULU VİDA 5.5*25	ADET	200		
23	MATKAP UCLU VİDA (3.9*25)	ADET	1.000		
24	PROFİL PENCERE TIRNAĞI (NUMUNEYE GÖRE)	ADET	100		
25	KİLİTLİ KROM WC KAPI KOLU	ADET	50		
26	PANÇ SETİ	TAKIM	1		
27	AYARLI METAL DELME MATKAP SETİ	ADET	1		
28	ÇELİK HALATLI VE ANAHTARLI EMNİYET KİLİDİ	ADET	250		
29	ÇELİK YILDIZLI ALYAN SETİ	TAKIM	1		
30	40 MM EKSTRA RULMANLI WC KİLİDİ	ADET	50		
31	KAPI İTİCİ HİDROLUKLİ	ADET	5		
32	TRAJLI KARE KİLİT (DEMİR KAPI İÇİN)	ADET	5		
33	DEMİR KAPI SÜRGÜ KOLU	ADET	20		
34	185 MM DAİRE TESTERE BİÇAĞI	ADET	5		
35	BASTONLU BARELLİ KAPI KOLU	ADET	40		
36	BAĞLAMA TELLİ	KG	10		
37	10 LUK ÇELİK DUBEL	ADET	20		
38	L DEMİR 5*5	ADET	100		
39	2 Lİ ASKILIK	ADET	100		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Op. Dr. METEHAN ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 0EB7131C-9D9E-4559-A6F0-C8CD3A6DB47E

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN
Sağlık Teknikeri
Telefon No:



ŞARTNAME

PLASTİK DÜBEL 7 MM-8MM-10MM

Dübel bir malzeme ey i, herhangi bir aparatı, profili, dolabı, makineyi vs. birçok ürünü herhangi bir yüzeye sabitleyebilme elidir

Dübeller mukavim etine, kullanım yüzeylerine göre çeşitlilik gösterme elidir.

Sarı dübel beton zem inde, tuğla zem inde, çatlaklı veya çatlaksız zem inlerde, ahşap zem inlerde, levhalarda, yapı malzeme elerinde, duvarlarda ve alçıpen yüzeylerde kullanım ı uygun olmalıdır.

Üzerinde yer alan parçalar ile delik içerisinde genleşme e sağlayarak deliğe tutunma özelliği sağlam alıdır.

Sürtünme kuvveti etkisiyle dönmeyi zorlaştıran, üzerindeki parçalar ile malzeme enin oynamasını, kaymasını Önleyen özelliğe sahip olmalıdır,

TAHTA VİDA TEKNİK ŞARTNAMESİ EBATLARI(5*70)

Kafa genişliği 5 mm olacaktır.

Boyu 70 mm olacaktır.

Havşa başlı olmalı

Yıldız matkap ucu ile uyumlu olmalı

Aşınımaya dayanımlı olmalı

Galvanizli montaj vidası ile panelleri kolayca birleştirebilmeli

TAHTA VİDA TEKNİK ŞARTNAMESİ EBATLARI(5X60)

Kafa genişliği 5 mm olacaktır.

Boyu 60 mm olacaktır.

Havşa başlı olmalı


Yıldız matkap ucu ile uyumlu olmalı

Aşınımaya dayanımlı olmalı

Galvanizli montaj vidası ile panelleri kolayca birleştirebilmeli



Doğubayazıt Dr.Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Ali Turan ŞAHİN
Sıhhi Tesisat Teknisyeni



TAHTA VİDA TEKNİK ŞARTNAMESİ EBATLARI(4*40)

Kafa genişliği 4mm olacaktır.

Boyu 40 mm olacaktır.

Havşa başlı olmalı

Yıldız matkap ucu ile uyumlu olmalı

Aşınımaya dayanımlı olmalı

Galvanizli montaj vidası ile panelleri kolayca birleştirebilmeli

TAHTA VİDA TEKNİK ŞARTNAMESİ EBATLARI(5X60 3,5*25)

Kafa genişliği 3.5mm olacaktır.

Boyu 25 mm olacaktır.

Havşa başlı olmalı

Yıldız matkap ucu ile uyumlu olmalı

Aşınımaya dayanımlı olmalı

Galvanizli montaj vidası ile panelleri kolayca birleştirebilmeli

TAHTA VİDA TEKNİK ŞARTNAMESİ EBATLARI(5X60 3,5*40)

Kafa genişliği 3.5mm olacaktır.


Boyu 40 mm olacaktır.

Havşa başlı olmalı

Yıldız matkap ucu ile uyumlu olmalı

Aşınımaya dayanımlı olmalı

Galvanizli montaj vidası ile panelleri kolayca birleştirebilmeli

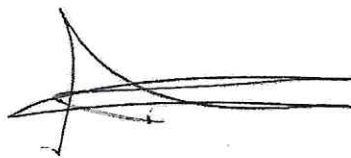

BİTS UÇ (YILDIZ VİDA SIKMAK İÇİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 8 cm uzunluğunda olmalıdır.
2. mıknatıslı olmalıdır.
3. yıldız uçlu olmalıdır.
4. numune teknik servis marangozhane atölyesinde görülecektir.
- 5.

KAPI BARELİ

Ahşap ve metal kapılarda kullanılabilir olmalıdır.

Çift tarafı anahtar kullanımına uygun olmalıdır.

Boyutu en az 68mm en fazla 70mm olmalıdır.

Gövdesi zamak döküm olmalıdır.

Delinmeye karşı en az 3 çelik pim takviyesi olmalıdır.

Yüksek korozyon dirençli olmalıdır.

TSE EN 1303 sertifikasına uygun olmalıdır.

3 adet yedek anahtarı ve bağlantı vidası set içinde olmalıdır.

ASMA KİLİT

Pirinç asma kilitler en az 50 milimetre olmalıdır.

Kilitler dış mekan kullanımı için dizayn edilmiş olup TSE belgeli olmalıdır.

Sert pirinçten yapılmış gövde olmalıdır.

Kilidin halka malzemesi paslanmaz çelik'ten imal edilmiş olmalıdır.

Çekişle yapılan darbeye ve koparmaya dayanıklı kanca kilitleme mekanizması olmalıdır.

Asma kilit içindeki yaylar paslanmaz olmalıdır.

Kilidin içerisinde su girmesini engelleyecek kanca kısmında lastik conta olmalıdır.

KAPI HİDROLİĞİ

Ahşap ve metal kapılarda kullanılabilir olmalıdır.

Alüminyum dökme gövdesi olmalıdır.

UL sertifikalı olmalıdır.

Kapama ve çarpma hızı kapı hidroliği üzerinde ayarlanabilir olmalıdır.

180 derece açılmaya ayarlanabilmelidir.

Sağ ve sol kullanma uygundur.


25 kilogram ile 85 gün arası kapı aralıklarında kullanım için uygun olmalıdır.

DEMİR KAPI KİLİDİ

Siyah renkli olacaktır.

TSE'li olacaktır.

14cm Demir kapı kilidi (Tirajlı Kilit+karşılık olacaktır)



SANDELYE TEKERLEĐİ (50 LİK)

Tekerlek apı: 50mm

Taşıma kapasitesi: 35 kg


Bağlama tipi: Pimli

Gövde malzemesi:ABS

Tekerlek malzemesi :Polyamit

Renk:siyah

PLASTİK 5 TEKERLEKLİ OFİS KOLTUK SANDALYE AYAĐI

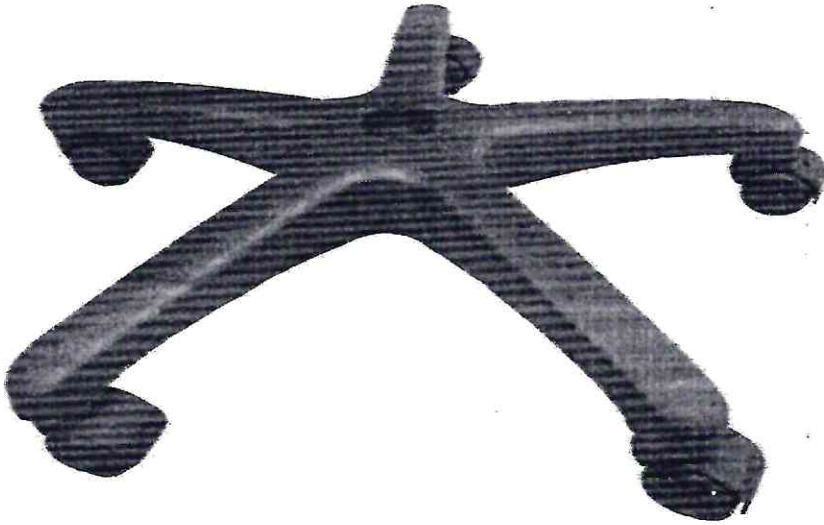

[Handwritten signatures]

TESLİM SÜRESİ VE YERLERİ

- 1.Sipariş mektubu firmaya iletildikten sonra malzemelerin 1 hafta içinde teslim edilmesi gerekmektedir.
- 2.Ürünlerin teslim yeri Doğubayazıt Devlet Hastanesi teknik birim deposudur.
- 3.Yükleme, boşaltma ve nakliye yüklenici firmaya ait olduğu gibi bu işlemler esnasında doğabilecek her türlü hasar ve kırılmalardan yüklenici firma sorumludur.
- 4.Malzemeler şartnameye uygun nitelik ve özelliklerde olmadığı takdirde kabul edilmeyecektir.
- 5- Tüm malzemeler TSE onaylı , garanti kapsamında ve kullanım özelliklerine göre testlere tabi tutulmuş test belgeleri ile beraber güncel olarak teslim edilecektir.
- 6- Malzemeler alım sırasında kontrol edilecek,belgelerine bakılacak özellikleri ve sayıları tutmayan malzemeler için iade yapılacaktır.

Cenap AYLANCI

ELK. TEK.

Doğubayazıt Dr.Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Ali Turan ŞAHİN
Sihhi Tesisat Teknisyeni

DOĞUBAYAZIT
DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ
ELEKTRİK TEKNİKLERİ
İDRİS BOZBOĞA