



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-305646866
Konu : Teklife Davet

20.02.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **8 KALEM FİLTRE ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 26.02.2026 tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN

İdari Mali İşler Müdürü

| S.N | MALZEME ADI | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM TUTAR |
|---------------------------|----------------------------|-------|--------|-------------|--------------|
| 1 | 457*457*78 HEPA FİLTRE | ADET | 50 | | |
| 2 | 305*305*78 HEPA FİLTRE | ADET | 6 | | |
| 3 | 287*592*48 KASET FİLTRE | ADET | 25 | | |
| 4 | 592*595*48 KASET FİLTRE | ADET | 15 | | |
| 5 | 595*592*300 TORBA FİLTRE | ADET | 25 | | |
| 6 | 287*592*300 TORBA FİLTRE | ADET | 15 | | |
| 7 | 592*592*292 KOMPAKT FİLTRE | ADET | 25 | | |
| 8 | 287*592*292 KOMPAKT FİLTRE | ADET | 15 | | |
| GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ): | | | | | |

Firma Yetkilisi

İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Op. Dr. METEHAN ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TITUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 3BE71CD5-B37B-4EE1-8653-85623CBE021D

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN
Sağlık Teknikeri
Telefon No:



TEKNİK ŞARTNAME

KONU: .Dr.Yaşar ERYILMAZ Doğubayazıt Devlet Hastanesine alınacak Hepa,Kompakt V, torba ve kaset filtreler için teknik Şartname

1. 287*592*48 KASET FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.1-Filtreler EN779 standardında olmalıdır
- 1.2-Kaset filtrelerini kasaları mukavemetli galvanizli sac ana çatıdan oluşmalıdır.
- 1.3-Filtre malzemesi sentetik elyaftan olmalıdır.
- 1.4-Sentetik elyaf 85-90 % Rh neme dayanıklı olmalıdır.
- 1.5-Çalışma basıncı 35Pa -2000pa olmalıdır.
- 1.6-Sentetik elyaf 200gr/m2 olmalıdır.
- 1.7-Kaset filtreler çift tarafı koruma telli zig zag olmalıdır.

2. 287*592*300/592*592*300 TORBA FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 2.1- Filtreler EN779 standardında olmalıdır.
- 2.2- Kaset filtrelerini kasaları mukavemetli galvanizli sac ana çatıdan oluşmalıdır.
- 2.3-Filtrelerin sızdırmalığı sağlanmış olmalıdır
- 2.4-Filtrelerin çalışma sıcaklığı 90 derece olmalıdır.
- 2.5-Filtre malzemesi sentetik olmalıdır.
- 2.6-Filtre süzücü malzemesi dış dikişleri ultraonik dikişli olmalıdır.
- 2.7-Filtre torbaları çalışma esnasında birbiri üzerinde şişmeyecek yapıda iç dikişlere sahip olacaktır.

3. 287*592*292/592*592*292 KOMPAKT V FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 3.1- Filtreler EN779 standardında olmalıdır
- 3.2-Filtreler nem ve 80 derece sıcaklığına dayanıklı yüksek kaliteli Mikro Fiber-Glas malzemedan imal edilmelidir. Maksimum verim için filtrede her kıvrım arasına eşit miktarda Mikro fiber -Glas malzemedan imal olmalıdır.
- 3.3-Filtreler Plastik kasa içerisinde olmalıdır.
- 3.4-Kompakt filtreler kasaları santral ölçülerine uygun olmalıdır.
- 3.5- Kompakt filtrelerin ölçüleri klima santralinin debisine uygun olmalıdır.
- 3.6- Her bir filtre, imalatı müteakip EN 1822 standartlarına göre oil mist (smoke test) ,scannig test ve/veya DOP testinden geçirilerek; özel takviyeli, hasarlara karsi dayanıklı olarak ambalajlanmalıdır.

4. 457*457*78/305*305*78 HEPA FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 4.1-Hepa filtreler EN 1822 standardına göre H13 sınıfında ve % 99,995 verimliliğe sahip olmalıdır.
- 4.2- H13 sınıfı hepa filtrelerin muhafazaları neme dayanıklı Alüminyum veya MDF malzemedan imal edilmiş olmalıdır
- 4.3-Filtre süzücü kağıdın cam lifinden veya Fiber-Glas yüksek verimli kağıttan mamul ve pileli olmalıdır.
- 4.4-filtre elemanı havalandırma kanalındaki yerine doğru bir şekilde yerleştirildiğinde birleşme kanallarında hiçbir sızıntı olmayacak şekilde tasarlanmış ve imal edilmiş olmalıdır.
- 4.5-Filtreler nakliye sırasında ve montaj esnasında dış ortamın olumsuz etkilerinde korunacak şekilde(toz, nem vb) ambalajlanmış olmalıdır.



4.6-Ürünün ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan ürünler yüklenici firma tarafında yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

4.7-Filtrelerin tek taraflı eklemsiz, hiçbir hava kaçağına izin verilmeyecek şekilde contalı olmalıdır.

4.8-Filtreler orijinal ambalajında olmalıdır.

4.9- Teklif verecek olan firmalar konu ile ilgili TSE yeterlilik belgesine sahip olmalıdır

4.10-Teslim edilen filtrelerin etiketinde üretim tarihleri belirtilecek en az 5(beş) yıl raf ömrü olması gerekli belirtilen süreç içinde deforme olan(conta çatlama, birleşim yeri ayrılmaları vb) iade edilecek sağlamları teslim alınacaktır.firma bunu taahhüt edecektir.

5.DİĞER ŞARTLAR

5.1-İhale konusu olan filtrelerin Nakliyesi yüklenici firmaya aittir.

5.2-taşıma esnasından filtrelerde meydana gelebilecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.


5.3-Hepa,Kompakt V, torba ve kaset filtreler satın alındıktan sonra takılması klima santralinin bakım işlerinden sorumlu firma tarafından takılacaktır.

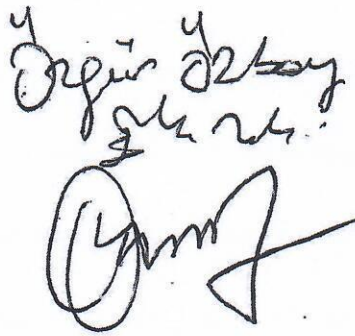
5.4- Hepa Filtrelerin montajı hastanemiz Klima santrali bakım işlerinden sorumlu firma tarafından yapılacaktır. Hepa filtre montajları yapıldıktan sonra EN-ISO 14644-3'e göre hepa filtre sızdırmazlık testi(DOP) Aerosol jeneratörü ile hepa filtreler için verilen aralıkta MPPS'ye (Most penetration particle Size) göre tanecik üretilerek filtre yüzeyinde filtre contasında oluşabilecek sızdırmazlık oranının Aerösol fotometre ve tarama probu ile test edilerek test uygunluğu tespit edilecektir.Uygun olmayan filtreler yüklenici firma tarafında ücretsiz olarak değiştirilecektir.Yüklenici firma test esnasında isterse refakat edebilir.

5.5-İhale konusu olan ürünler yüklenici firma tarafından Hastanemiz Ambar birimine teslim edilecektir.

5.6-Filtreler 1. Kalite olacaktır.

5.7-Uygun görülmeyen filtreler kabul edilmeyecektir. Yenisiyle değişim yapılacaktır.


Adnan
Kılıç


İdris Adzboğa
Elektrik Tekn.

İDRİS ADZBOĞA
Elektrik Tekn.