

Demir Kapı Teknik Şartnamesi

Bina dış kapısının ölçüsü alınarak 40 × 40 Köşebentlerle kapı en az 1,5 mm sacdan perfore perforjeli bir şekilde kapı anahtarlı tutacaklar dahil olmak üzere her türlü yatay ve düşey nakliye dahil işçilik dahil yerine montajı ve çalışır vaziyette teslim edilmesi, istenilen renkte boyama dahildir.

Pencere Korkuluğu Teknik Şartnamesi

Pencereler 1:30 x 1:50 ebatlarında olup, ölçülerine göre en az 10'lük demirden imal edilmiş aralıklar on 12 cm olacak şekilde bütün pencerelerin montajı her türlü yatay ve işçilik montaj dahil boyanması ve eksiksiz teslim edilmesi işlemler tamamlandıktan sonra saha temiz bir şekilde temizlenerek idareye teslim edilecektir.

ÜYE

Deniz Taylan ERHAN

Sağlık Memuru



BAŞKAN

Uzm.Dr.Behiye ŞAHBAZ

İlçe Sağlık Müdürü




ÜYE

Mehmet POLAT


V.H.K.İ.




2 adet 1'2 kapı uc') kapı

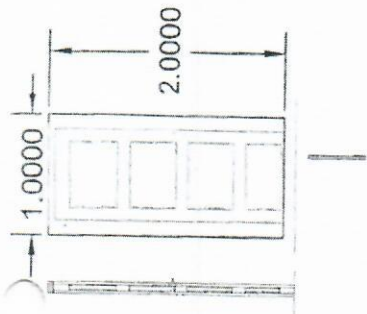

9 adet 1.3*1.5 ebatlarında korkuluk

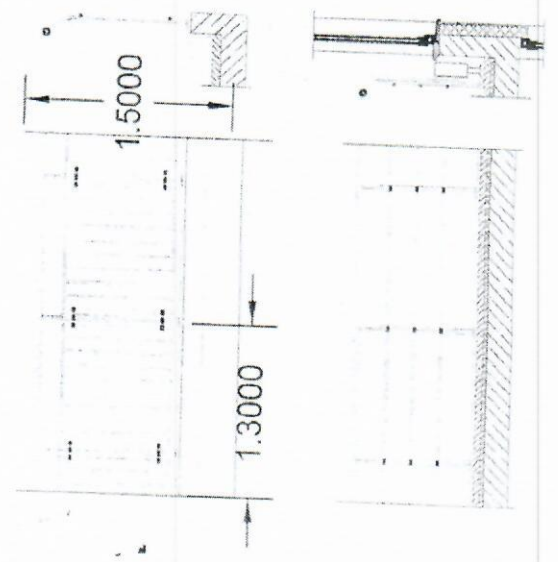

2 adet 1.2 kapı ve 1.1 kapı

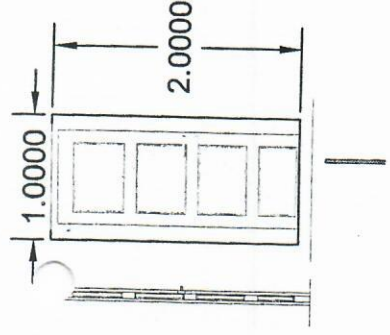

9 adet 1.3*1.5 ebatlarında korkuluk

