



T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 1. BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN KURUMSAL KİMLİK KILAVUZUNA UYGUN KIYAFET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL ÖZELLİKLER

- 1.1 Bu teknik şartname, Bakanlığımıza bağlı birinci basamak sağlık hizmeti sunan İlçe Sağlık Müdürlüğü/ Toplum Sağlığı Merkezine bunlara bağlı tesislerde görev yapan (hekim, hemşire, ebe, eczacı, sağlık teknisyeni) görev sırasında giyeceği forma ve kıyafetlerin kumaş, model, renk, logo ve kalite özelliklerini kapsar.
- 1.2 Tüm formalar standart dikilmiş olmalı dikiş hatası bulunmamalıdır. Dikiş ipliği artık bırakmayan yıkama esnasında yıpranmayan renk atmayan kalite ve sağlamlıkta olmalıdır. Kullanılan dikiş ipliklerinin en az TSE veya Uluslararası Standartlara uygunluk belgesi olacaktır.
- 1.3 Ürünlerde yırtmaç birleşim yerleri, kol ağzı birleşim yerleri, ilik yerleri ve cep ağzı köşeleri tespit ve dayanıklılığı sağlayacak punteriz dikişle dikilmelidir. Dikişler en az 3 iplik overlok ve güçlendirilmiş çift dikiş tekniğinde olacaktır. Kol altı, cep kenarları ve yaka birleşimlerinde takviye dikişi yapılacaktır. Ana dikişler üzerinde spor dikiş olmalıdır.
- 1.4 Ürünlerde kullanılan malzemeler (iplik, düğme, fermuar, çıtçıt, bağcık ipi, lastik vb.) tanımlanan forma rengiyle aynı tonda olmalıdır. Metal aparatlar paslanmaz özellikte olmalıdır.
- 1.5 Ürünlerde kesik, yırtık, patlak, potluk, eğrilik ve olağan dışı rahatsız edici koku bulunmayacaktır.
- 1.6 Yasaklı Azo boyar madde-alerjik boyar maddeler ve kanserojen boyar maddeler hiçbir üründe kullanılmayacaktır. Bu hususla ilgili belge yüklenecek firma tarafından ihale teklif zarfında sunulacaktır. OEKO-TEX 100 standartlarında uygunluk belgesi olan malzemeler için ilgili belgelerin sunulmasına gerek yoktur. (İdareye sunulan bu belgeler 01.01.2025 tarihli ve sonrasında alınmış olmalıdır.) Bu belge muayeneye ve kabul aşamasında teslim edilen ürünler içinde sunulacaktır. İdare istemesi durumunda ürünler ya da numuneler tüm masrafları yükleniciye ait olmak üzere analize tabi tutulabilecektir.
- 1.7 Garanti süresi üretim ve işçilik hatalarına karşı 1 yıldır. Renkte bozulma, tüylenme, erken yıpranma, dikiş atması durumu garanti kapsamında olup ürün değişimi firmaya teslim tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde yapılacaktır. Değişimi ile ilgili tüm nakliye, kargo, posta, laboratuvar vb. masrafları yüklenici firmaya ait olacaktır.
- 1.8 Malzemelerin teknik şartnameye uygun olarak muayene kabul işlemleri ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak komisyonca yapılacaktır. İdare tarafından gerekli görülmesi durumunda test-analiz için kurum ve kuruluşlara gönderilerek kabulü yapılacaktır. Değişimi ile ilgili tüm nakliye, kargo, posta, laboratuvar vb. masrafları yüklenici firmaya ait olacaktır.
- 1.9 Değerlendirmeler teknik şartname hükümlerine göre numune üzerinden yapılacaktır. Teklif eden firma tüm bedenlerin numunelerinden 2 adet teslim edecektir. Numuneler kullanım ortamında, 10 iş günü ve en az 5 yıkama ve ütüleme işlemleri sonrasında uygunluk verilecektir. Numuneler ürün teslimatına kadar muhafaza edilerek, teslim edilen ürünler numune ile

M. Necip Karı
uzun
ustun

DIK AKCEL
Dokun
Sağlık Bakanlığı

Mustafa SALDUZ
Aile Hıncıncı Binim Sorumlusu
M. Salduz

karşılaştırılacaktır. Muayene için numune olarak alınmak sureti ile eksilen miktar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

- 1.10 Defolu, yanlış üretilen, isteğin dışında gelen ürünler teslimat sırasında veya teslimattan sonra tespit edildiğinde firma değişimi kabul edeceğine taahhüt etmelidir. Kusurlu ürünler firma tarafından teslim tarihinden sonra en geç 5 iş günü içinde değiştirilecektir.
- 1.11 Üretici firma ISO 9001 veya CE kalite belgelerinden birine haiz olmalıdır. İstenilen ürün özellikleri belgelendirmelidir.
- 1.12 Deneme süreci tamamlanmadan toplu üretime başlanamaz. Tedariki uygunsuzluk durumunda revize numune göndermekle firma yükümlüdür.
- 1.13 İmalat hatası (malzeme ve işçilik) beden ölçülerinde uyuşmazlığı bulunan ürünler dağıtım yapılan illerin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından toplanacaktır. Sözleşmede belirtilen teslim süresi olarak orantılı idarece verilecek süre içerisinde, yüklenici firma toplanan hatalı malzemeleri illerden teslim alarak yenisi ile değiştirilecektir. Değişimi yapılan malzemelerin teknik şartnameye uygun olarak muayene kabul işlemleri ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak komisyonca yapılacaktır. İdare tarafından gerekli görülmesi durumunda test-analiz için kurum ve kuruluşlara gönderilerek kabulü yapılacaktır. Değişimi ile ilgili tüm nakliye, kargo, posta ve laboratuvar masrafları yüklenici firmaya ait olacaktır.
- 1.14 Formalar istenilen ebat ve miktarda kadın ve erkek şeklinde ayrı kalıplarda olmalıdır. Forma bedenleri Avrupa beden standartlarına uygun olacak şekilde (XXS-6XL) muhtelif bedenler seçenek olarak sunulmalıdır. Bu beden numaraları hem üst ve hem de alt formaların içinde belirtilmiş olmalıdır. Ürünlerde kullanılan malzemelerin teknik özelliklerine uygun yıkama ve bakım talimatları iç kısmında bulunan etiketlerde belirtilecektir.
- 1.15 Seri üretime başlamadan önce her bedenden getirilen ürünlerin, beden ölçüleri değerlendirilecektir. Ölçülerde değişim olması durumunda idarenin yazılı onayı ile değişen ölçüler yükleniciye bildirilecektir.
- 1.16 Teknik şartnamede atıfta bulunulan standartlarda herhangi bir değişiklik, revizyon, güncelleme, yürürlükten kalkma gibi değişiklik olması durumunda, ihale dokümanında asgari özelliklere haiz veya mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu idare tarafından onaylanması halinde, ihale sürecinden sonra seri üretime başlamadan önce, yüklenici ve idare arasında yazılı tutanak ile belirlenecektir. Tutanak ile değişiklik yapılmış olan standart ve değerler geçerli sayılacaktır. Ancak bu takdirde yüklenici firma ilave bedel talep etmeyecektir.
- 1.17 Ürün tedarikine ait toplam adetler değişmeyecek şekilde bedenlere ait sayılar idare tarafından belirlenecek olup, seri üretime başlamadan önce ihaleyi alan firmaya imza karşılığı teslim edilecektir.
- 1.18 Alıma konu olan kıyafetler ihale dokümanında belirtilen süre içerisinde tek partide veya en fazla üç partide teslim edilecektir.
- 1.19 Kıyafetler suya ve neme dayanıklı naylon ambalaj içerisinde alt ve üst beraber (takım olarak) ütülu olarak paketlenmiş olmalıdır. Paket üzerinde ürünün adı, bedeni ve adedi yazılmış olmalıdır. Kutular ezik, yırtık, ıslanmış ve deforme olmamalıdır.
- 1.20 Teslim edilen ürünlerin renk tonları, dokuma ve kumaş özellikleri ile işçilik kaliteleri, ihalede teslim edilen numune veya kumaş özellikleriyle birebir aynı olmak zorundadır.
- 1.21 Personellere teslim edilen kıyafet personele büyük ya da küçük olması durumunda, uygun beden ya da numaralı kıyafet ile ücretsiz değişim yapılacaktır.
- 1.22 Kıyafetler Sağlık Bakanlığı Kurumsal Kimlik Kılavuzu'nda (Bölüm 19) belirtilen standartlara uygun olarak

Dilek AKCEL
İl Sağlık Müdürlüğü
D. Akcel

FORMA (SCRUBS) TEKNİK ŞARTNAME

1.KUMAŞ ÖZELLİĞİ

- 1.1. Forma 1.sınıf terry-koton terletmeyen, yıkama esnasında çekmeyen ve kırışmayan özellikte kumaştan olmalıdır. Sık yıkmaya ve yüksek ısıya uygun, dezenfektan ve kimyasal temizlik maddelerini içeren yıkamalara karşı, renk atması ve solma yapmamalıdır.
- 1.2. Kan ve kan ürünleri, antiseptikler ve dezenfektanlar ile bulaşmış kumaş yıkanınca kolay temizlenmeli ve iz bırakmamalıdır.
- 1.3. Kumaş özelliği%50 polyester (± 2), %47 pamuk (± 2); %3 (± 2)likralı olmalıdır
- 1.4. Kumaş ağırlığı 120 gr (± 5) m² ağırlığında olmalıdır.
- 1.5. Kumaş rengi solmayan indantren boyadan üretilmiş olmalıdır.
- 1.6. Çamaşır makinesinde kumaş 40-60°C yıkanabilir olmalıdır. Kumaşın yıkamadan sonraki boy değişimi çözgü yönünde %2, atkı yönünde %1 den fazla olmamalıdır.

2. FORMA ÖZELLİĞİ



- 2.1. Forma; V yaka -temizlik personeli hizmet kıyafetinde gömlek yaka, kısa/ uzun kollu, kol ağzları manşetsiz/lastiksiz (düz dikiş), üstte sol göğüs cebinde 1 ve etek bölümünde 2 cep, yanları yırtmaçlı/yırtmaçsız, pantolon lastikli veya kemerli, pantolonda iki yandan cepli/arka sağ tek cep, pantolon paçaları boru paça düz kesim olacaktır.
- 2.2. Logonun kıyafet rengine göre uygulanması Kurumsal Kimlik Kılavuzu "Amblem Logotype" bölümünde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Kıyafetin sağ göğüs ile omuz arasına, en az 8 cm çapında Sağlık Bakanlığı Amblem Logotype-1 yer alacaktır. Logonun alt ucu sol cebin üst hizasında olacak şekilde yerleştirilecektir. Logo beyaz zemin üzerine kırmızı dokuma saten etiket olarak kıyafet üzerine nakış şeklinde applike yapılacaktır. Kıyafetin sol kol dış kısmında; kurum ortalı logosu yer alacaktır. İlgili kurum/birim logosu tak-çıkart (cirt) olarak takılacaktır.
- 2.3. Formaların yakası çok açık olmayan V yaka (cerrahi yaka) veya gizli pat çitçitli dik yaka şeklinde tercih edilebilir olacaktır. Temizlik personeli hizmet kıyafetinde gömlek yaka kullanılacaktır.
- 2.4. Üst forma boyu baseni kapatacak şekilde ve yandan yırtmaçlı olmalıdır. Tunik boy tercih edildiğinde +20 cm (± 2) forma boyu uzatılmalıdır.
- 2.5. Kısa kollu üst forma kol uzunluğu dirsekten en az 3 cm geride olacak şekilde olmalıdır. Uzun kollu forma bilekten manşetsiz-lastiksiz olmalıdır.
- 2.6. Üst formada alt sağ-sol, sol göğüs hizasında ve sol kolda kalem cebi olmalıdır. Alt cepler 15 cm (± 2) genişlik ve 20 cm (± 2) derinlik, üst cep ise 12 cm (± 2) derinlik ve 12 cm (± 2) genişlik olmalıdır. Kalem cebi 3 cm genişlikte ve 12 cm uzunlukta olmalıdır.
- 2.7. Alt formada, yanlarda iki ve sağ arkada bir adet olmak üzere toplam 3 adet cep olmalıdır. Yan ceplerde cep açıklığı 14 cm (± 2), cep derinliği 20 cm (± 2), cep genişliği 16 cm (± 2) olmalıdır. Arka cep ise cep açıklığı ve genişliği 14 cm (± 2), cep derinliği 20 cm (± 2) olmalıdır.
- 2.8. Pantolonlar yüksek bel ve tercihe göre beli lastikli-bağcıklı veya kemerli-düğmeli-fermuarlı-beli arkadan lastikli olmalıdır. İç dikişleri overloklu ve paça katlaması en az 2 cm olmalıdır.
- 2.9. Pantolonlar kemer genişliği en az 5 cm olmalıdır. Pantolonun bel lastiği makine dikişi çekilmiş olup sıcaklık karşısında deforme olmamalıdır.
- 2.10. Alt formanın bel genişliği beden numaraları ile uyumlu ve paçaları boru paça olmalıdır.
- 2.11. Pantolonun bağlama ipi pamuk olmalı, ısıya dayanıklı olmalıdır. Bağlama ipi ucundaki aglet yıkama sıcaklığına dayanıklı olmalıdır.


Dilek AKCEL
Dokümanlar Müdürlüğü



3. FORMA RENKLERİ

- 3.1. Uzman Hekim, Hekim, Diş Hekimi, Uzman Diş Hekimi Olmak Üzere Tüm Hekimler Hizmet Kıyafeti: Pantone:15-4225 TCX Alaskan Blue,
- 3.2. Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensupları Hizmet Kıyafeti: Pantone:19-1230 TCX Friar Brown
- 3.3. Uzman Eczacı/ Eczacı Hizmet Kıyafeti: Pantone:18-0332 TCX Grasshopper
- 3.4. Hemşire Hizmet Kıyafeti: Pantone:19-3925 TCX Patriot Blue
- 3.5.Ebe Hizmet Kıyafeti :Pantone: 19-3138 TPXByzantium
- 3.6.Sağlık Memuru Hizmet Kıyafeti:Pantone: 19-3925 TCX Patriot Blue
- 3.7.Diyetisyen Hizmet Kıyafeti:Pantone: 19-1650 TPX BikingRed
- 3.8.Fizyoterapist Hizmet Kıyafeti:Pantone: 19-1650 TPXBikingRed
- 3.9. Çocuk Gelişimci Hizmet Kıyafeti:Pantone: 19-1230 TPXFriar Brown
- 3.10. Psikolog Hizmet Kıyafeti:Pantone: 19-1230 TPXFriar Brown
- 3.11. Klinik Psikolog Hizmet Kıyafeti: Pantone: 19-1650 TPXBikingRed
- 3.12. Sosyal Çalışmacı/Sosyal Hizmet Uzmanı Hizmet Kıyafeti:Pantone: 19-1230 TPXFriar Brown
- 3.13. Teknik Hizmetler Sınıfı Hizmet Kıyafeti:Pantone: 17-4402 TPXNeutralGray
- 3.14. SHM Yönlendirme Personeli (Vaka Koordinörü - Tıbbi Sekreter) Hizmet Kıyafeti:Pantone: 13-0611 TCX Moth
- 3.15. Temizlik Personeli Hizmet Kıyafeti:Pantone: 18-3949 TPXDazzling Blue
- 3.16. Klinik Destek Kadrosunda İstihdam Edilen Sürekli İşçi Hizmet Kıyafet: Pantone: 16-1253 TCX OrangeOchre.
- 3.17. Lisans ve Lisans Üstü Sağlık Meslek Mensupları Hizmet Kıyafeti:Pantone: 19-1650 TCX BikingRed.
- 3.18. Teknik Hizmetler Sınıfı Hizmet Kıyafeti: Pantone: 17-4402 TCX NeutralGray
- 3.19. Sağlık Hizmetinde Çalışan Teknisyen ve Teknikerler Hizmet Kıyafeti: Pantone: 13-0611 TCX Moth.
- 3.20. Temizlik Personeli Hizmet Kıyafeti: Pantone: 18-3949 TCX Dazzling Blue.
- 3.21. Tıbbi Sekreter Hizmet Kıyafeti:Pantone: 13-0611 TCX Moth olacaktır.

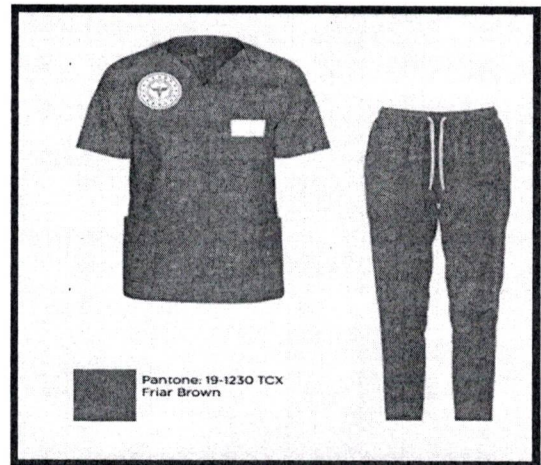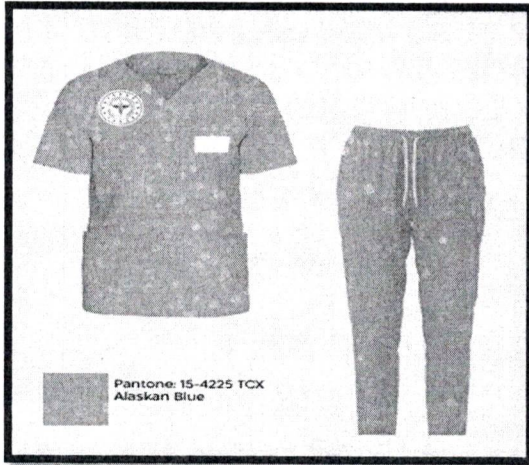


Handwritten signature in blue ink.

Dilek AKCEL
II Sağlık Müdürü


Handwritten signature in blue ink.

Hemşire Hizmet Kıyafeti

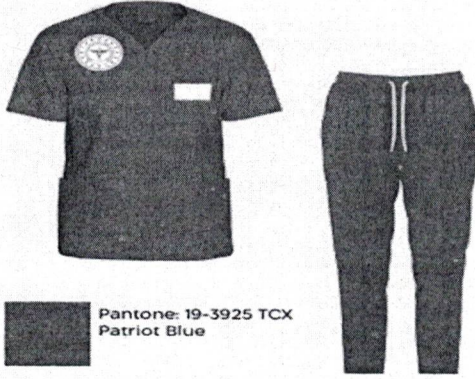


Pantone: 19-3925 TCX
Patriot Blue


Ebe Hizmet Kıyafeti

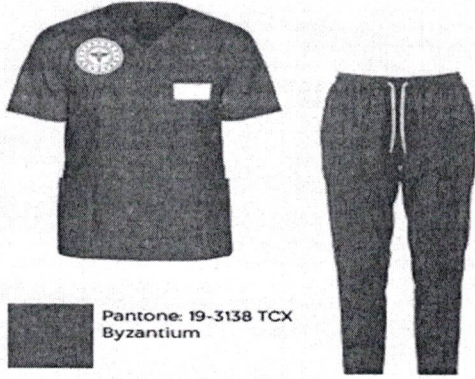


Pantone: 19-3138 TCX
Byzantium

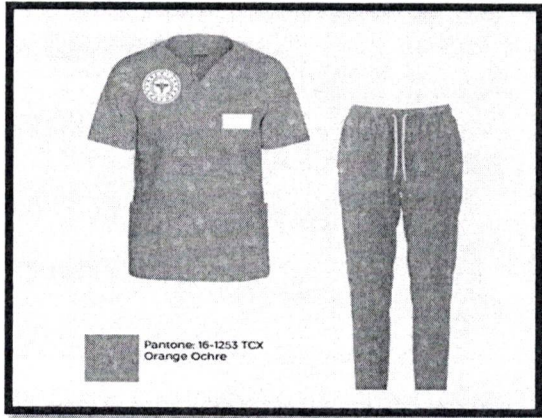


Pantone: 16-1253 TCX
Orange Ochre

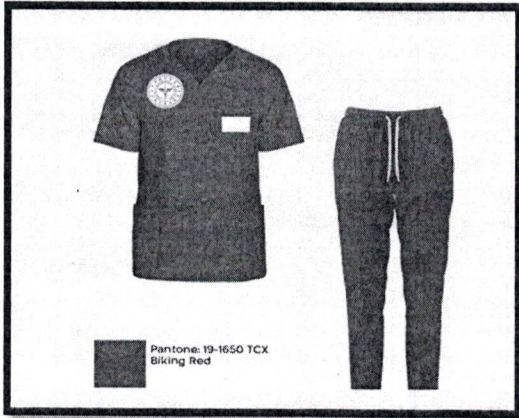


Pantone: 19-1650 TCX
Biking Red

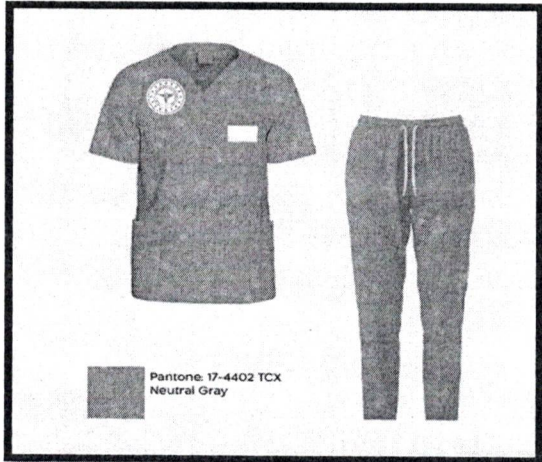


Pantone: 17-4402 TCX
Neutral Gray

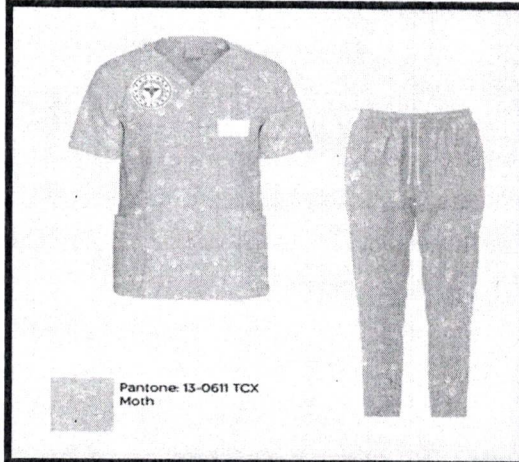

Pantone: 13-0611 TCX
Moth

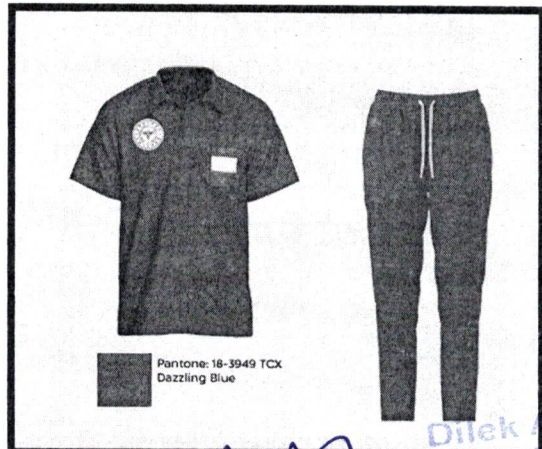

Pantone: 18-3949 TCX
Dazzling Blue

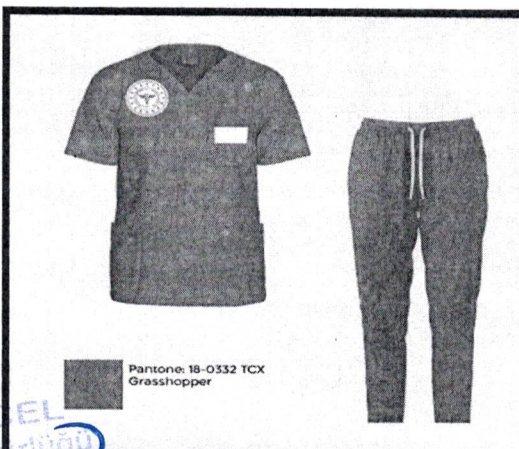

Pantone: 18-0332 TCX
Grasshopper

Handwritten signature

Dilek AKCEL
11 Sayı...
Handwritten signature

Handwritten signature


HEKİM, DIŞ HEKİMİ VEKLİNİK ECZACI ÖNLÜK TEKNİK ŞARTNAME
(Uzman Hekim, Hekim, Diş Hekimi, Uzman Diş Hekimi Olmak Üzere Tüm Hekimler ve Klinik Eczacı)

1.KUMAŞ ÖZELLİĞİ

- 1.1. Önlük terletmeyen, yıkama esnasında çekmeyen ve kırışmayan özellikte kumaştan olmalıdır. Kumaş dezenfektan ve kimyasal temizlik maddelerini içeren yıkamalara karşı renk dayanımına sahip olmalı, renk atması ve solma yapmamalıdır. Leke tutmayan ve sararma yapmayan özellikte olmalıdır. Kullanılan çitçitler paslanmaz özellikte olmalıdır
- 1.2. Kumaş özelliği %50 polyester (± 5), %45 pamuk (± 5) %5 likralı olmalıdır. Kumaş iç göstermeyen özellikte olmalıdır. Dokuma özelliği 160-210 gr/m² gramaj olmalıdır.
- 1.3. Çamaşır makinesinde kumaş 40-60°C yıkanabilir olmalıdır. Kumaşın yıkamadan sonraki boy değişimi çözümlü yönünde %2, atkı yönünde %1 den fazla olmamalıdır.

2.ÖNLÜK ÖZELLİĞİ

- 2.1. Önlük beyaz renkte olacaktır.
- 2.2. Logonun kıyafet rengine göre uygulanması Kurumsal Kimlik Kılavuzu "Amblem Logotype" bölümünde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Kıyafetin sağ göğüs ile omuz arasına, en az 8 cm çapında Sağlık Bakanlığı Amblem Logotype-1 yer alacaktır. Logonun alt ucu sol cebin üst hizasında olacak şekilde yerleştirilecektir. Logo beyaz zemin üzerine kırmızı dokuma saten etiket olarak kıyafet üzerine nakış şeklinde applike yapılacaktır. Kıyafetin sol kol dış kısmında; kurum ortali logosu yer alacaktır. İlgili kurum/birim logosu tak-çıkart (cirt) olarak takılacaktır.
- 2.3. Önlük; önden çitçitli/ düğmeli, uzun veya kısa kollu, kıyafet boyu kısa boy, ara boy ve uzun boy olacak şekilde, kıyafetin yakası hâkim yaka/ erkek yaka, kol ağızları manşetsiz/ lastiksiz düz dikiş, sol göğüste 1 ve etek bölümünde 2 cep, önlük arkasında kendinden kemerli/ kemersiz/ serbest kemerli, arkası boya göre yırtmaçlı veya yırtmaçsız olmalıdır.
- 2.4. Etek bölümündeki cepler en az; 16 cm (± 2) x 18 cm (± 2) (en x boy) boyutunda, sol göğüsteki cep en az 13 cm (± 2) x 14 cm (± 2) (en x boy) olmalıdır. Kadın ve erkek beden boyut artışına göre cep boyutlarında orantısız artış olmalıdır.

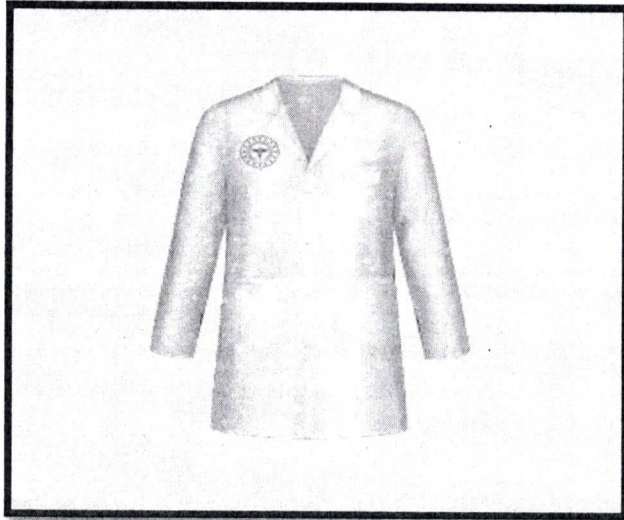

[Handwritten signature]

Dilek AKCEL
İl Sağlık Müdürlüğü

[Handwritten signature]



T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 1. BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN KURUMSAL KİMLİK KILAVUZUNA UYGUN KIYAFET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL ÖZELLİKLER

- 1.23 Bu teknik şartname, Bakanlığımıza bağlı aile sağlığı merkezlerinde görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının görev sırasında giyeceği forma ve kıyafetlerin kumaş, model, renk, logo ve kalite özelliklerini kapsar.
- 1.24 Tüm formalar standart dikilmiş olmalı dikiş hatası bulunmamalıdır. Dikiş ipliği artık bırakmayan yıkama esnasında yıpranmayan renk atmayan kalite ve sağlamlıkta olmalıdır. Kullanılan dikiş ipliklerinin en az TSE veya Uluslararası Standartlara uygunluk belgesi olacaktır.
- 1.25 Ürünlerde yırtmaç birleşim yerleri, kol ağzı birleşim yerleri, ilik yerleri ve cep ağzı köşeleri tespit ve dayanıklılığı sağlayacak punteriz dikişle dikilmelidir. Dikişler en az 3 iplik overlok ve güçlendirilmiş çift dikiş tekniğinde olacaktır. Kol altı, cep kenarları ve yaka birleşimlerinde takviye dikişi yapılacaktır. Ana dikişler üzerinde spor dikiş olmalıdır.
- 1.26 Ürünlerde kullanılan malzemeler (iplik, düğme, fermuar, çitçit, bağcık ipi, lastik vb.) tanımlanan forma rengiyle aynı tonda olmalıdır. Metal aparatlar paslanmaz özellikte olmalıdır.
- 1.27 Ürünlerde kesik, yırtık, patlak, potluk, eğrilik ve olağan dışı rahatsız edici koku bulunmayacaktır.
- 1.28 Yasaklı Azo boyar madde-alerjik boyar maddeler ve kanserojen boyar maddeler hiçbir üründe kullanılmayacaktır. Bu hususla ilgili belge yüklenecek firma tarafından ihale teklif zarfında sunulacaktır. OEKO-TEX 100 standartlarında uygunluk belgesi olan malzemeler için ilgili belgelerin sunulmasına gerek yoktur. (İdareye sunulan bu belgeler 01.01.2025 tarihli ve sonrasında alınmış olmalıdır.) Bu belge muayeneye ve kabul aşamasında teslim edilen ürünler içinde sunulacaktır. İdare istemesi durumunda ürünler ya da numuneler tüm masrafları yükleniciye ait olmak üzere analize tabi tutulabilecektir.
- 1.29 Garanti süresi üretim ve işçilik hatalarına karşı 1 yıldır. Renkte bozulma, tüylenme, erken yıpranma, dikiş atması durumu garanti kapsamında olup ürün değişimi firmaya teslim tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde yapılacaktır. Değişimi ile ilgili tüm nakliye, kargo, posta, laboratuvar vb. masrafları yüklenici firmaya ait olacaktır.
- 1.30 Malzemelerin teknik şartnameye uygun olarak muayene kabul işlemleri ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak komisyonca yapılacaktır. İdare tarafından gerekli görülmesi durumunda test-analiz için kurum ve kuruluşlara gönderilerek kabulü yapılacaktır. Değişimi ile ilgili tüm nakliye, kargo, posta, laboratuvar vb. masrafları yüklenici firmaya ait olacaktır.
- 1.31 Değerlendirmeler teknik şartname hükümlerine göre numune üzerinden yapılacaktır. Teklif eden firma tüm bedenlerin numunelerinden 2 adet teslim edecektir. Numuneler kullanım ortamında, 10 iş günü ve en az 5 yıkama ve ütüleme işlemleri sonrasında uygunluk verilecektir. Numuneler ürün teslimatına kadar muhafaza edilerek,

[Handwritten signature]
Dışk. ARKÜLL
Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Memuru

[Handwritten signature]

- teslim edilen ürünler numune ile karşılaştırılacaktır. Muayene için numune olarak alınmak sureti ile eksilen miktar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 1.32 Defolu, yanlış üretilen, isteğin dışında gelen ürünler teslimat sırasında veya teslimattan sonra tespit edildiğinde firma değişimi kabul edeceğini taahhüt etmelidir. Kusurlu ürünler firma tarafından teslim tarihinden sonra en geç 5 iş günü içinde değiştirilecektir.
- 1.33 Üretici firma ISO 9001 veya CE kalite belgelerinden birine haiz olmalıdır. İstenilen ürün özellikleri belgelendirmelidir.
- 1.34 Deneme süreci tamamlanmadan toplu üretime başlanamaz. Tedariki uygunsuzluk durumunda revize numune göndermekle firma yükümlüdür.
- 1.35 İmalat hatası (malzeme ve işçilik) beden ölçülerinde uyuşmazlığı bulunan ürünler dağıtımı yapılan illerin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından toplanacaktır. Sözleşmede belirtilen teslim süresi olarak orantılı idarece verilecek süre içerisinde, yüklenici firma toplanan hatalı malzemeleri illerden teslim alarak yenisi ile değiştirilecektir. Değişimi yapılan malzemelerin teknik şartnameye uygun olarak muayene kabul işlemleri ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak komisyonca yapılacaktır. İdare tarafından gerekli görülmesi durumunda test-analiz için kurum ve kuruluşlara gönderilerek kabulü yapılacaktır. Değişimi ile ilgili tüm nakliye, kargo, posta ve laboratuvar masrafları yüklenici firmaya ait olacaktır.
- 1.36 Formalar istenilen ebat ve miktarda kadın ve erkek şeklinde ayrı kalıplarda olmalıdır. Forma bedenleri Avrupa beden standartlarına uygun olacak şekilde (XXS-6XL) muhtelif bedenler seçenek olarak sunulmalıdır. Bu beden numaraları hem üst ve hem de alt formların içinde belirtilmiş olmalıdır. Ürünlerde kullanılan malzemelerin teknik özelliklerine uygun yıkama ve bakım talimatları iç kısmında bulunan etiketlerde belirtilecektir.
- 1.37 Seri üretime başlamadan önce her bedenden getirilen ürünlerin, beden ölçüleri değerlendirilecektir. Ölçülerde değişim olması durumunda idarenin yazılı onayı ile değişen ölçüler yükleniciye bildirilecektir.
- 1.38 Teknik şartnamede atıfta bulunulan standartlarda herhangi bir değişiklik, revizyon, güncelleme, yürürlükten kalkma gibi değişiklik olması durumunda, ihale dokümanında asgari özelliklere haiz veya mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu idare tarafından onaylanması halinde, ihale sürecinden sonra seri üretime başlamadan önce, yüklenici ve idare arasında yazılı tutanak ile belirlenecektir. Tutanak ile değişiklik yapılmış olan standart ve değerler geçerli sayılacaktır. Ancak bu takdirde yüklenici firma ilave bedel talep etmeyecektir.
- 1.39 Ürün tedarikine ait toplam adetler değişmeyecek şekilde bedenlere ait sayılar idare tarafından belirlenecek olup, seri üretime başlamadan önce ihaleyi alan firmaya imza karşılığı teslim edilecektir.
- 1.40 Alıma konu olan kıyafetler ihale dokümanında belirtilen süre içerisinde tek partide veya en fazla üç partide teslim edilecektir.
- 1.41 Kıyafetler suya ve neme dayanıklı naylon ambalaj içerisinde alt ve üst beraber (takım olarak) ütülü olarak paketlenmiş olmalıdır. Paket üzerinde ürünün adı, bedeni ve adedi yazılmış olmalıdır. Kutular ezik, yırtık, ıslanmış ve deforme olmamalıdır.
- 1.42 Teslim edilen ürünlerin renk tonları, dokuma ve kumaş özellikleri ile işçilik kaliteleri, ihalede teslim edilen numune veya kumaş özellikleriyle birebir aynı olmak zorundadır.
- 1.43 Personellere teslim edilen kıyafet personele büyük ya da küçük olması durumunda, uygun beden ya da numaralı kıyafet ile ücretsiz değişim yapılacaktır.
- 1.44 Kıyafetler Sağlık Bakanlığı Kurumsal Kimlik Kılavuzu'nda (Bölüm 19) belirtilen standartlara uygun olacaktır.

 
İl Sağlık Müdürlüğü



FORMA (SCRUBS) TEKNİK ŞARTNAME

1.KUMAŞ ÖZELLİĞİ

- 1.7. Forma 1.sınıf terry-koton terletmeyen, yıkama esnasında çekmeyen ve kırışmayan özellikte kumaştan olmalıdır. Sık yıkmaya ve yüksek ısıya uygun, dezenfektan ve kimyasal temizlik maddelerini içeren yıkamalara karşı, renk atması ve solma yapmamalıdır.
- 1.8. Kan ve kan ürünleri, antiseptikler ve dezenfektanlar ile bulaşmış kumaş yıkanınca kolay temizlenmeli ve iz bırakmamalıdır.
- 1.9. Kumaş özelliği %50 polyester (± 2), %47 pamuk (± 2), %3 (± 2)likralı olmalıdır
- 1.10. Kumaş ağırlığı 120 gr (± 5) m² ağırlığında olmalıdır.
- 1.11. Kumaş rengi solmayan indantren boyadan üretilmiş olmalıdır.
- 1.12. Çamaşır makinesinde kumaş 40-60°C (ameliyathane formları 60-90°C) yıkanabilir olmalıdır. Kumaşın yıkamadan sonraki boy değişimi çözgü yönünde %2, atkı yönünde %1 den fazla olmamalıdır.

2. FORMA ÖZELLİĞİ

- 3.22. Forma; V yaka -temizlik personeli hizmet kıyafetinde gömlek yaka, kısa/ uzun kollu, kol ağzları manşetsiz/lastiksiz (düz dikiş), üstte sol göğüs cebinde 1 ve etek bölümünde 2 cep, yanları yırtmaçlı/yırtmaçsız, pantolon lastikli veya kemerli, pantolonda iki yandan cepli/arka sağ tek cep, pantolon paçaları boru paça düz kesim olacaktır.
- 3.23. Logonun kıyafet rengine göre uygulanması Kurumsal Kimlik Kılavuzu "Amblem Logotype" bölümünde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Kıyafetin sağ göğüs ile omuz arasına, en az 8 cm çapında Sağlık Bakanlığı Amblem Logotype-1 yer alacaktır. Logonun alt ucu sol cebin üst hizasında olacak şekilde yerleştirilecektir. Logo beyaz zemin üzerine kırmızı dokuma saten etiket olarak kıyafet üzerine nakış şeklinde applike yapılacaktır. Kıyafetin sol kol dış kısmında; kurum ortali logosu yer alacaktır. İlgili kurum/birim logosu tak-çıkart (cırt) olarak takılacaktır.
- 3.24. Formaların yakası çok açık olmayan V yaka (cerrahi yaka) veya gizli pat çitçitli dik yaka şeklinde tercih edilebilir olacaktır.
- 3.25. Üst forma boyu baseni kapatacak şekilde ve yandan yırtmaçlı olmalıdır. Tunik boy tercih edildiğinde +20 cm (± 2) forma boyu uzatılmalıdır.
- 3.26. Kısa kollu üst forma kol uzunluğu dirsekten en az 3 cm geride olacak şekilde olmalıdır. Uzun kollu forma bilekten manşetsiz-lastiksiz olmalıdır.
- 3.27. Üst formada alt sağ-sol, sol göğüs hizasında ve sol kolda kalem cebi olmalıdır. Alt cepler 15 cm (± 2) genişlik ve 20 cm (± 2) derinlik, üst cep ise 12 cm (± 2) derinlik ve 12 cm (± 2) genişlik olmalıdır. Kalem cebi 3 cm genişlikte ve 12 cm uzunlukta olmalıdır.
- 3.28. Alt formada, yanlarda iki ve sağ arkada bir adet olmak üzere toplam 3 adet cep olmalıdır. Yan ceplerde cep açıklığı 14 cm (± 2), cep derinliği 20 cm (± 2), cep genişliği 16 cm (± 2) olmalıdır. Arka cep ise cep açıklığı ve genişliği 14 cm (± 2), cep derinliği 20 cm (± 2) olmalıdır.
- 3.29. Pantolonlar yüksek bel ve tercihe göre beli lastikli-bağcıklı veya kemerli-düğmeli-fermuarlı-beli arkadan lastikli olmalıdır. İç dikişleri overloklu ve paça katlaması en az 2 cm olmalıdır.
- 3.30. Pantolonlar kemer genişliği en az 5 cm olmalıdır. Pantolonun bel lastiği makine dikişi çekilmiş olup sıcaklık karşısında deforme olmamalıdır.
- 3.31. Alt formanın bel genişliği beden numaraları ile uyumlu ve paçaları boru paça olmalıdır.
- 3.32. Pantolonun bağlama ipi pamuk olmalı, ısıya dayanıklı olmalıdır. Bağlama ipi ucundaki aglet yıkama sıcaklığına dayanıklı olmalıdır.



Dilek AKCEL
İşbirlik Müdürü

M. Salak

4. FORMA RENKLERİ

3.1. Uzman Hekim, Hekim Olmak Üzere Tüm Aile Hekimleri Hizmet Kıyafeti: Pantone:15-4225 TCX Alaskan Blue,

3.2. Aile Sağlığı Çalışanı Hizmet Kıyafeti: Pantone:14-5416 TCX Bermuda

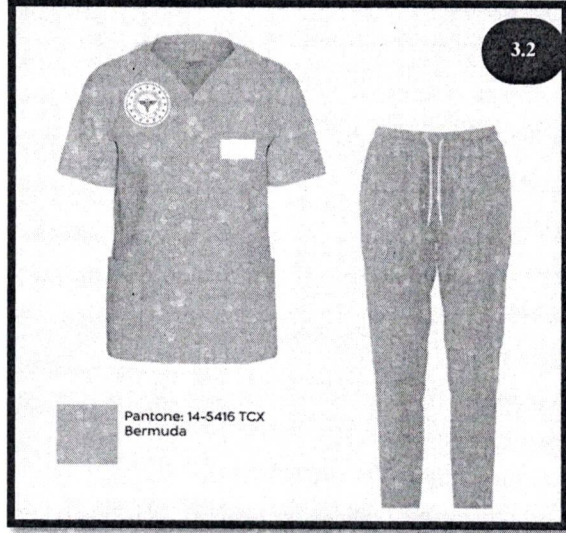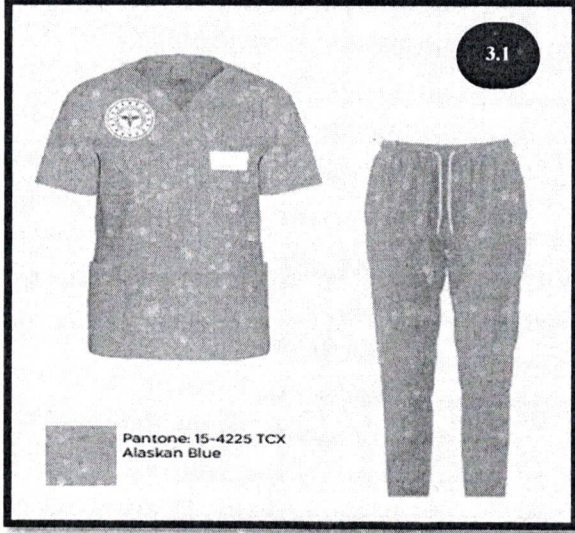

[Handwritten signature]

Dilek AKCEL
İl Sağlık Müdürüğü
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


HEKİMÖNLÜK TEKNİK ŞARTNAME
(Uzman Hekim, Hekim Olmak Üzere Tüm Aile Hekimleri)

1.KUMAŞ ÖZELLİĞİ

- 1.4. Önlük terletmeyen, yıkama esnasında çekmeyen ve kırışmayan özellikte kumaştan olmalıdır. Kumaş dezenfektan ve kimyasal temizlik maddelerini içeren yıkamalara karşı renk dayanımına sahip olmalı, renk atması ve solma yapmamalıdır. Leke tutmayan ve sararma yapmayan özellikte olmalıdır. Kullanılan çitçitler paslanmaz özellikte olmalıdır
- 1.5. Kumaş özelliği %50 polyester (± 5), %45 pamuk (± 5) %5 likralı olmalıdır. Kumaş iç göstermeyen özellikte olmalıdır. Dokuma özelliği 160-210 gr/m² gramaj olmalıdır.
- 1.6. Çamaşır makinesinde kumaş 40-60°C yıkanabilir olmalıdır. Kumaşın yıkamadan sonraki boy değişimi çözgü yönünde %2, atkı yönünde %1 den fazla olmamalıdır.

2.ÖNLÜK ÖZELLİĞİ

- 2.5. Önlük beyaz renkte olacaktır.
- 2.6. Logonun kıyafet rengine göre uygulanması Kurumsal Kimlik Kılavuzu "Amblem Logotype" bölümünde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Kıyafetin sağ göğüs ile omuz arasına, en az 8 cm çapında Sağlık Bakanlığı Amblem Logotype-1 yer alacaktır. Logonun alt ucu sol cebin üst hizasında olacak şekilde yerleştirilecektir. Logo beyaz zemin üzerine kırmızı dokuma saten etiket olarak kıyafet üzerine nakış şeklinde applike yapılacaktır. Kıyafetin sol kol dış kısmında; kurum ortali logosu yer alacaktır. İlgili kurum/birim logosu tak-çıkart (cirt) olarak takılacaktır.
- 2.7. Önlük; önden çitçitli/ düğmeli, uzun veya kısa kollu, kıyafet boyu kısa boy, ara boy ve uzun boy olacak şekilde, kıyafetin yakası hâkim yaka/ erkek yaka, kol ağızları manşetsiz/ lastiksiz düz dikiş, sol göğüste 1 ve etek bölümünde 2 cep, önlük arkasında kendinden kemerli/ kemersiz/ serbest kemerli, arkası boya göre yırtmaçlı veya yırtmaçsız olmalıdır.
- 2.8. Etek bölümündeki cepler en az; 16 cm (± 2) x 18 cm (± 2) (en x boy) boyutunda, sol göğüsteki cep en az 13 cm (± 2) x 14 cm (± 2) (en x boy) olmalıdır. Kadın ve erkek beden boyut artışına göre cep boyutlarında orantısal artış olmalıdır.

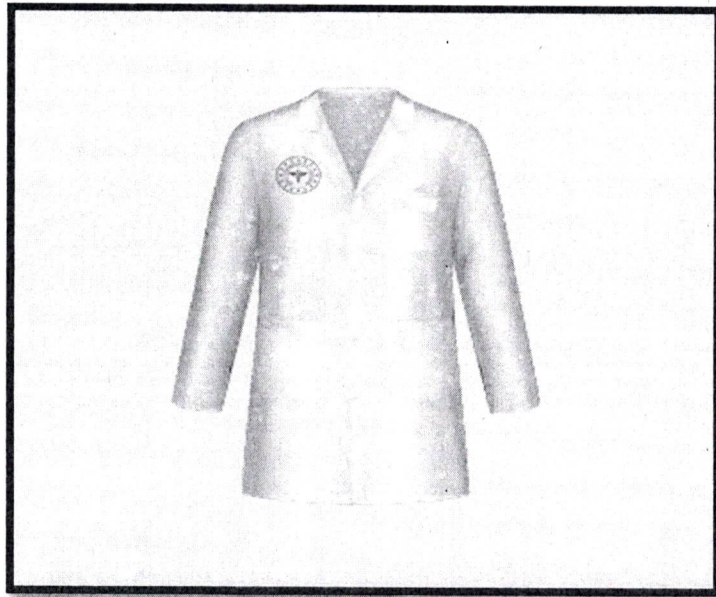

[Handwritten signature]
Dilek AKCEL
Sağlık Müdürü

[Handwritten signature]

**SAĞLIK KURULUŞU DIŞINDA HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİNDE GÖREV YAPAN
PERSONEL KOLSUZ YELEK TEKNİK ŞARTNAMESİ**

ÖZELLİKLER:

- 1.1. Sağlık kuruluşu dışında halk sağlığı hizmetlerinde görev yapan personel, ünvanına uygun kıyafet giyecek olup ayırt edici olarak dış rengi turkuaz (pantone 16-4427 TCX) ve lacivert (pantone 19-4010 TCX) ve yaka içi ile iç astarı lacivert (pantone 19-4010 TCX) olan yelek giyecektir.
- 1.2. Ürün kumaşı örnek resimdeki gibi turkuaz mavi ve lacivert renkli içi elyafli kumaştan olacaktır. Dış kumaş su geçirmez PVC kaplamalı, zorlanma ve aşınmaya dayanıklı, birinci sınıf reflektif özellikte sentetik kumaş, iç astarı %100 pamuk olacaktır. Kumaş özelliği en az %100 polyester olmalıdır. Doku şekli çözümlü örme 3x1 file olmalıdır. Metrekare ağırlığı en az 100 gr/m2 olmalıdır. Ürün iç yüzünde lacivert file astar kullanılacaktır.
- 1.3. Roba-iç yaka ve etek ucu parçaları lacivert diğer yerler turkuaz mavi renktedir.
- 1.4. Etek ucu, kol yerleri ve robada örnek resimdeki gibi reflektif şerit olacaktır. Tüm reflektifler uygulandığı yere göre tek parça olacaktır.
- 1.5. Sol göğüs içinde dikey fermuarlı gizli cep olacaktır. 2 yan cep ve sol göğüste dikey 1 cep olmak üzere toplam 3 adet dış cepli olacaktır. Yan cep derinliği 18 cm (±2) ve cep ağzı 17 cm (±2) ve 1,5-2 cm cep ağzı kapağı olacak şekilde fermuarlı, sol göğüsteki cep en az 13 cm (±2) x 14 cm (±2) (en x boy) olacaktır.
- 1.6. Dik yaka fermuar ile kapanacaktır. Yaka fermuar gizleme patı lacivert renkte olacaktır. Yelek modeli dik yaka, gizlenebilen kapüşonlu, önden lacivert fermuar ile kapanacak şekilde olacaktır.
- 1.7. Yelekte kullanılan fermuarlar TSE standartlarına ve Uluslararası standartlara uygun olacaktır. Ürünlerde kullanılan malzemeler (iplik, düğme, fermuar, çitçit, bağcık ipi, lastik vb.) tanımlanan yelek rengi ile aynı tonda olmalıdır. Metal aparatlar paslanmaz özellikte olacaktır.
- 1.8. Yeleğin sağ göğüs ile omuz arasına, en az 8 cm çapında Sağlık Bakanlığı Amblem Logotype-1 yer alacaktır. Sağlık Bakanlığı logosu beyaz zemin üzerine kırmızı dokuma saten etiket olarak kıyafet üzerine nakış şeklinde applike yapılacaktır. Yelek sırt kısmında, roba üzerinde "Sağlık Bakanlığı" logosu ve roba altında reflektif "HALK SAĞLIĞI" yazısı Arial 200 punto, ortalı yerleşimli olacaktır.
- 1.9. Arka boy ön boydan daha uzun ve oval olacaktır.
- 1.10. Yeleğin sol göğüs kısmında; ön sol roba üzerinde isim, soy isim, ünvan yer alacaktır. Kumaşın özelliğine göre tak çıkart, cırtlı (velcro bant) olarak takılacaktır.
- 1.11. Ürün yaka dikişine beden etiketi dikilecektir.
- 1.12. Kumaş rengi solmayan indantren boyadan üretilmiş olacaktır.
- 1.13. Çamaşır makinesinde 30-40 °C yıkanabilir olacaktır. Kumaşın yıkamadan sonraki boy değişimi çözgü yönünde %3, atkı yönünde %3 den fazla olmayacaktır.
- 1.14. Yelek XS, S, M, L, XL, XXL,3XL,4XL bedenlerinde olmalıdır. Erkek ve kadın için ölçüler Tablo1 ve Tablo2 de gösterilmiştir.



Dilek AKCEL
II Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı



Tablo 1. Erkek Yelek Ölçü Tablosu

Sembol	Açıklama	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
A	½ Göğüs	53	55	57	59	61	63	65	67
B	½ Etek	53	55	57	59	61	63	65	67
C	Omuzdan Ön Boy	65	70	70	75	75	75	80	80
D	Omuzdan Arka Boy	70	75	75	80	80	80	85	85
E	Kol Evi	25	26	26	27	27	28	29	30
F	Omuz	46	47	48	49	50	51	52	53
G	Yaka Açıklığı	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23
H	Ön Yaka	9	9,5	9,5	10	10	10,5	11	11,5
I	Arka Yaka	2	2	2	2	2	2	2	2
J	Yaka Yüksekliği	6	6	6	6	6	6	6	6

Tablo 2. Kadın Yelek Ölçü Tablosu

Sembol	Açıklama	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
A	½ Göğüs	50	52	54	56	58	60	62	64
B	½ Etek	50	52	54	56	58	60	62	64
C	Omuzdan Ön Boy	62	62	64	64	65	65	67	67
D	Omuzdan Arka Boy	68	68	70	70	71	71	73	73
E	Kol Evi	20	21	21	22	22	23	23	24
F	Omuz	39	40	41	42	43	44	45	46
G	Yaka Açıklığı	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22
H	Ön Yaka	9	9,5	9,5	10	10	10,5	11	11
I	Arka Yaka	2	2	2	2	2	2	2	2
J	Yaka Yüksekliği	6	6	6	6	6	6	6	6



Mehmet Neup KAYA
uzman

[Handwritten signature]

Dilek AKCEL
İl Sağlık Müdürlüğü
Sıhhiye Müdürlüğü
[Handwritten signature]

Mustafa SALDIR
Aile Hekimliği Birim
Sıhhiye Müdürlüğü
[Handwritten signature]

Not: Kullanılan görseller temsildir.