




AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ
TABELA VE YÖNLENDİRME
TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIRA NO: 2

Magnet Pleksi Kabartma UV Baskılı Mıknatıslı Birim Kapı Tabelası

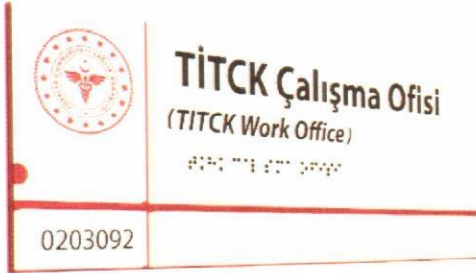

Ürün : Magnet Pleksi Kabartma UV Baskılı Mıknatıslı Birim Levhası

Ölçü : 125 mm X 350 mm

Renk : Pantone: 199 C / RAL kodu : 3028

Montaj şekli: Havşa başlı vidalama sistemi

Adet: 275 adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Açıklama: Alt katman 3 mm, üst katman 5 mm tek taraflı saten (mat) pleksiglastan çok katmanlı olarak imal edilecektir. İlgili tasarımı web sayfasında bulunan başlıklardaki linklerden illüstratör (ai), eps, png, ve pdf formatlarında indirebileceklerdir. Sağlık tesisi tabelalarında "Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge" esas alınacaktır. Birim isimleri modüler olup 2'şer adet naturel magnet kullanılarak sabitlenecektir. Braille alfabesi çakma boncuk sistemiyle yazılacaktır.

SIRA NO: 3

Magnet Pleksi Kabartma UV Baskılı Miknatıslı Tuvalet Kapı Tabelası



Ürün : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı WC levhası

Ölçü : 15 x 15

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 10 adet engelli wc / 15 adet kadın wc / 15 adet erkek wc

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kabartma UV baskılı WC levhaları 3+3 mm

Açıklama: Zemin 3 mm siyah pleksi üzerine ise 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. 18x30 cm ölçülü olanlar alt zemin 5 mm pleksi lazerde simetri yuvarlaklar açılıp üzerine 3 mm pleksi üzeri uv baskı yapılacak alt zemine monte edilecektir

(Three blue ink signatures)

SIRA NO: 4

FENER MODEL ÇİFT TARAF WC LEVHASI



Ürün : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı Çift taraflı fener model WC levhası

Ölçü : 30 x 15

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet: 12

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Ortası 5 mm ön ve arka kısım 3mm pleksiden oluşacaktır.

Kabartma UV baskılı Magnet Birim Tanımlama wc levhası çift taraf 3+ 5+3 mm

Açıklama: Orta bölüm 5 mm siyah pleksi üzerine ise 3 mm satıneli pleksi üzerine UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Montaj aparatı özel enkrüksiyon kalıpla üretilmiş 1,5 mm alüminyum olacaktır. Montaj duvara vidalama ile yapılacaktır

SIRA NO: 5 ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME LEVHASI 4 BİRİMLİ

→		Göz Hastalıkları Polikliniği	←
←		Ameliyathane	→
←	Dahiliye Kliniği	Dahiliye Kliniği	→
→		Üroloji	←
←	Başhekimlik	Başhekimlik	→
←		Radyoloji	→
→		Biyokimya Laboratuvarı	←

Ürün : Pleksi Kabartma UV baskılı Askılı çift taraf yönlendirme

Ölçü : Birim ölçü esas alınacaktır. (4 modüllü)

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi: İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli: Tavana monte

Adet : 6

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 3+3 mm

Kabartma UV baskılı askılı çift taraf yönlendirme 4 birimli

Açıklama: Orta kısım 3 mm siyah pleksi üzerine 3 mm satıneli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir.

SIRA NO: 6 ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME LEVHASI 10 BİRİMLİ

→	600 mm	10 mm	600 mm	10 mm	←	100 mm
→			Göz Hastalıkları Polikliniği		←	10 mm
←			Ameliyathane		→	
←			Dahiliye Kliniği	Dahiliye Kliniği	→	
→			Üroloji		←	
←			Başhekimlik	Başhekimlik	→	
←			Radyoloji		→	
→			Biyokimya Laboratuvarı		←	

Ürün : Pleksi Kabartma UV baskılı Askılı çift taraf yönlendirme 10 BİRİMLİ

Ölçü : 100 x 50 (3 panelli)

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Tavana monte

Adet: 3

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 3+3+3 mm

Kabartma UV baskılı Pleksi askılı çift taraf yönlendirme

Açıklama: Orta kısım 3 mm siyah pleksi üzerine 3 mm satıneli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir.

(Handwritten signatures in blue ink)

SIRA NO: 7 ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME LEVHASI 8 BİRİMLİ

→		Göz Hastalıkları Polikliniği	←
←		Ameliyathane	→
←	Dahiliye Kliniği	Dahiliye Kliniği	→
→		Üroloji	←
←	Başhekimlik	Başhekimlik	→
←		Radyoloji	→
→		Biyokimya Laboratuvarı	←

Ürün : Pleksi Kabartma UV baskılı Askılı çift taraf yönlendirme 8 BİRİMLİ

Ölçü : 100 x 50 (3 panelli)

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Tavana monte

Adet: 4


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 3+3+3 mm

Kabartma UV baskılı Pleksi askılı çift taraf yönlendirme

Açıklama: Orta kısım 3 mm siyah pleksi üzerine 3 mm satıneli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir.

SIRA NO: 8

ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME LEVHASI 6 BİRİMLİ

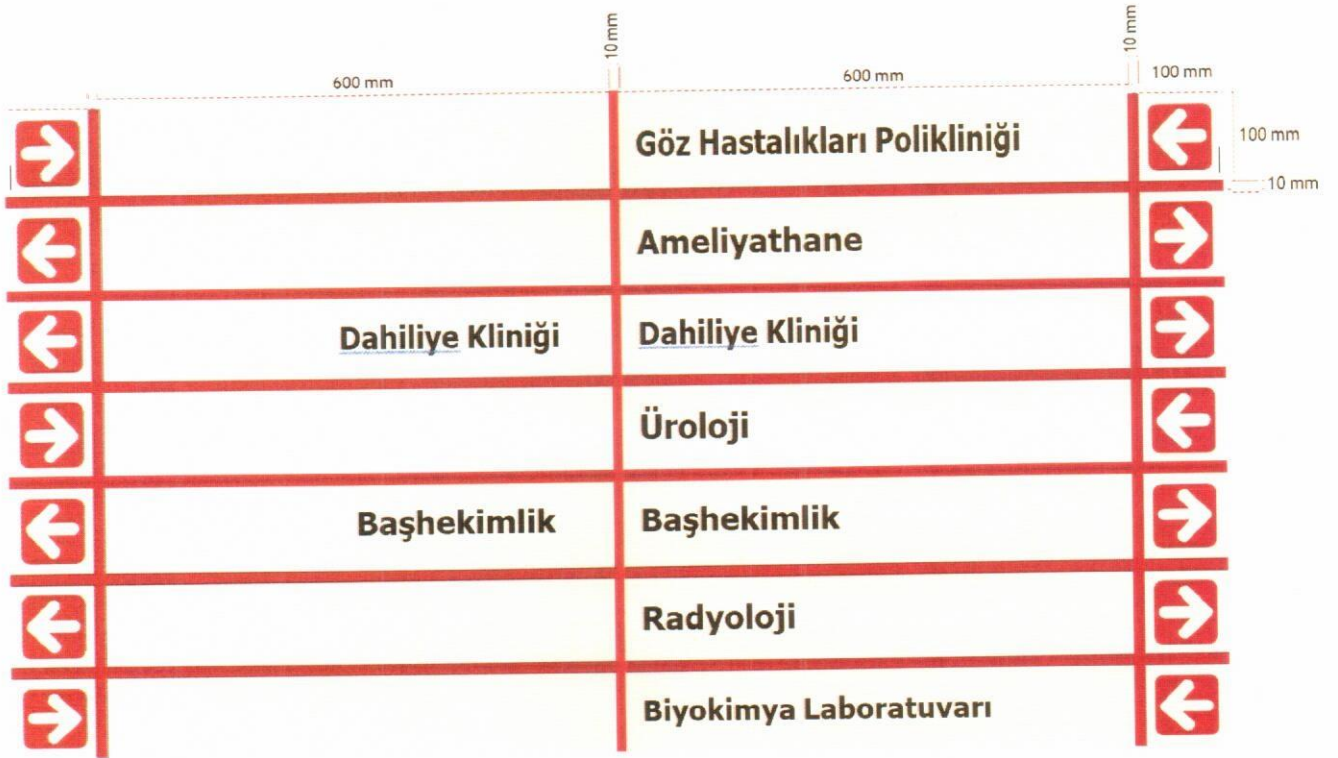

Ürün : Pleksi Kabartma UV baskılı Askılı çift taraf yönlendirme 6 BİRİMLİ

Ölçü : 100 x 50 (3 panelli)

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Tavana monte

Adet: 6

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 3+3+3 mm

Kabartma UV baskılı Pleksi askılı çift taraf yönlendirme

Açıklama: Orta kısım 3 mm siyah pleksi üzerine 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir.

**SIRA NO:9 ASKILI ÇİFT TARAF PLEKSİ MİKNATISLI UV BASKILI TEKLİ
YÖNLENDİRME LEVHASI**



Ürün : Pleksi Kabartma UV baskılı ve askılı çift taraf danışma levhası

Ölçü : 60 x 15

Renk: Pantone 199C RAL Kodu:3028

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Tavana askı sistemi

Adet: 20

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 3+3+3 mm

Kabartma UV baskılı askılı çift taraf yönlendirme

Açıklama: Orta kısım 3 mm siyah pleksi üzerine 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir.

SIRA NO:10 PLEKSİ MKNATISLI UV NASKILI GENEL KAT YERLEŞİM PLANI

DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ KAT YERLEŞİM PLANI			
2. KAT	CİLDİYE POLİKLİNİĞİ	KBB POLİKLİNİĞİ	2. KAT
	ÇOCUK CERRAHİ POLİKLİNİĞİ	ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİ	
1. KAT	GECEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ	GÖĞÜS CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ	1. KAT
	BEYİN CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ	GÖZ POLİKLİNİĞİ	
ZEMİN KAT	KADIN HASTALIKLARI POL.	AMELİYATHANELER	ZEMİN KAT
	GENEL YOĞUN BAKIM	... SERVİSİ	
	... SERVİSİ		
	FTR		
	... SERVİSİ		

Zemin kat 18 birimli

Birinci kat 20 birimli

İkinci kat 22 birimli

Ürün: Magnet mıknatıslı Kabartma UV baskılı kat planı

Ölçü: 1785 mm x 1300 mm

Renk: Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi: İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli: Duvara monte

Adet 1

Açıklama : Zemin 5 mm pleksi üzerine 3 mm beyaz pleksi en üst kısımda ise 3 mm satineli pleksi üzerine UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Yazının uygulanacağı 3 mm satineli pleksi zemine 10*3mm 4 adet endüstriyel mıknatıs ile bağlantı sağlanacaktır. Ürün 3 katman 3mm pleksiden oluşacaktır. Detaylı çizimi ek-1de belirtilmişti

SIRA NO:11 YERLEŐKE GİRİŐ TABELASI



Ürün : Yerleşke Giriş Tabelası

Ölçü : 1800* 120

Renk : Pantone: 199 C / RAL kodu : 3028

Montaj şekli: Uygun Vidalama yöntemi


Adet : 1 adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Açıklama: Zemin kompozit panel olmalıdır. Yazılar 3 mm pleksiglas, kabartma kutu harf olmalıdır. Logo 5 mm pleksiglas olmalıdır. Logo transluzet folyo uygulama şeklinde yapılmış olmalıdır. İkinci uygulama yöntemi olarak harfler CNC kesim olarak hazırlanabilecektir. Aydınlatma için floresan veya modül led kullanılmalıdır. İlgili tasarımı web sayfasında bulunan başlıklardaki linklerden illüstratör (ai), eps, png, ve pdf formatlarında indirebileceklerdir. Sağlık tesisi tabelalarında “Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge” esas alınacaktır.

[Three blue ink signatures]

SIRA NO:12 YATAY ALAN TABELALARI

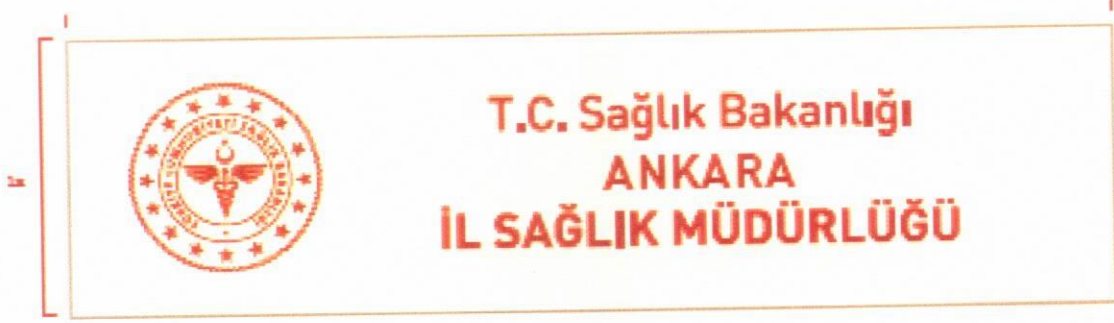

Ürün : Yatay Alan Tabelaları

Ölçü : Tabelalar farklı ebatlarda olduğundan dolayı yüklenici firma iletişime geçerek ebatlar hakkında bilgi almalıdır.

Renk : Pantone: 199 C / RAL kodu : 3028

Montaj şekli: Uygun Vidalama yöntemi

Adet : 6 adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Açıklama: Zemin kompozit panel olmalıdır. Yazılar 3 mm pleksiglas, kabartma kutu harf olmalıdır. Logo 5 mm pleksiglas olmalıdır. Logo transluzet folyo uygulama şeklinde yapılmış olmalıdır. İkinci uygulama yöntemi olarak harfler CNC kesim olarak hazırlanabilecektir. Aydınlatma için modül LED kullanılmalıdır. İlgili tasarımı web sayfasında bulunan başlıklardaki linklerden illüstratör (ai), eps, png, ve pdf formatlarında indirebileceklerdir. Sağlık tesisi tabelalarında "Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge" esas alınacaktır.

SIRA NO:13 ACİL TABELASI



Ürün : Acil Tabelası

Ölçü : 840*70

Renk : Tabeladaki **ACİL** yazısı RAL Kodu:5002 / Hilal Sembolü RAL kodu: 3028


Montaj şekli: Uygun Vidalama yöntemi

Adet: 1 adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Açıklama: Zemin kompozit panel olmalıdır. Yazılar 3 mm pleksiglas, kabartma kutu harf olmalıdır. Logo 5 mm pleksiglas olmalıdır. Logo transluzet folyo uygulama şeklinde yapılmış olmalıdır. Aydınlatma için modül LED kullanılmalıdır. İlgili tasarımı web sayfasında bulunan başlıklardaki linklerden illüstratör (ai), eps, png, ve pdf formatlarında indirebileceklerdir. Sağlık tesisi tabelalarında “Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge” esas alınacaktır.

SIRA NO:14 BİNA DIŐI YÖNLENDİRME TABELASI 4 BİRİMLİ

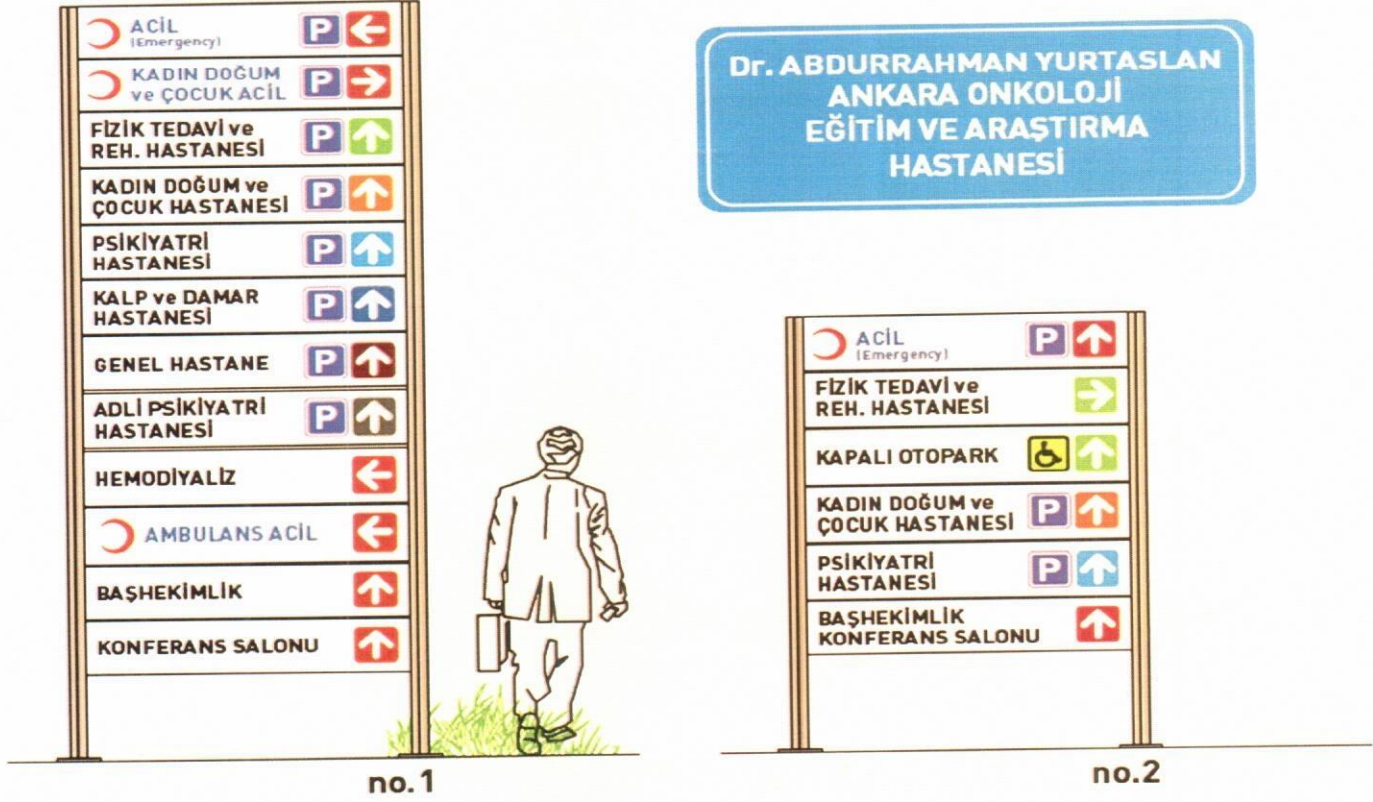

Ürün : Bina DıŐı Yönlendirme Tabelası 4 Birimli

Ölçü :

Renk : Tabeladaki **ACİL** yazısı RAL Kodu:5002 / Hilal Sembölü RAL kodu: 3028

Montaj şekli: Zemine Vidalama yöntemi

Adet: 2 adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Açıklama: Zemin kompozit oyma panel olmalıdır. Aydınlatma için modül LED kullanılmalıdır. Tabeladaki tüm unsurların tabela ebadına göre deforme edilmeden oransal olarak yer almasına dikkat edilecektir. İlgili tasarımı web sayfasında bulunan başlıklardaki linklerden illüstratör (ai), eps, png, ve pdf formatlarında indirebileceklerdir. Sağlık tesisi tabelalarında "Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız ve DiŐ Sağlığı Merkezleri ile Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge" esas alınacaktır.

(Three blue ink signatures)

SIRA NO: 15

KAT TANIMLAMA PANOSU



Ürün : Kabartma UV baskılı Blok -kat panosu

Ölçü : 25x25

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 15

Açıklama : Satıneli Pleksi üzerine Uv kabartma şeklinde uygulama yapılacaktır zemin 3 mm satıneli pleksi kullanılacak ve duvara çift taraflı bant ve silikon ile yapıstırılacak. Ürünlerde Kurumca belirlenen renk ve tasarımlar uygulanacaktır.

- Ürün görselleri temsili paylaşılmıştır.
- Yüklenici firma tabelaların üzerinde yazılacakları İdaremizden aldıktan sonra yapacaktır.
- Yüklenici firma tüm montaj ve gerekli hatları kendisi çekecektir.

İrfan Kalkan

Ohur

Taha Yasin KOC
Kalite Birim Sorumlusu

Ohur

İdris BOZBOGA
Elektrok Teknikeri

Ohur