

WC LEVHALARI



Ürün : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı WC levhası

Ölçü : 15 x 15 (montaj yüksekliği 160 cm)

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 10 adet engelli wc / 18 adet kadın wc / 18 adet erkek wc

Uygulama : Yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Yüklenici firma yaptığı işten 1 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kabartma UV baskılı WC levhaları 3+5 mm

Açıklama: Zemin 3 mm kırmızı pleksi üzerine ise 5 mm saten (mat) pleksiglastan UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Braille alfabesi çakma boncuk sistemiyle yazılacaktır.

Murat ÇAKIR
VHKİ

T.C.
Ağrı İ. Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
Bilgi İşlem
Müdür Yardımcısı

Tunay DOĞAN
Kalite Yönetim Birimi

ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME LEVHASI (8 BİRİMLİ)

600 mm	10 mm	600 mm	100 mm	100 mm
→		Göz Hastalıkları Polikliniği		←
←		Ameliyathane		→
←	Dahiliye Kliniği	Dahiliye Kliniği		→
→		Üroloji		←
←	Başhekimlik	Başhekimlik		→
←		Radyoloji		→
→		Biyokimya Laboratuvarı		←

Ürün : Pleksi Kabartma UV baskılı Askılı çift taraf yönlendirme

Ölçü : 143x45 (8 modüllü)

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır. (UV kabartma)

Montaj şekli : Tavana monte

Adet : 28 (Tabela kodu: A4)

Tasarım : İdare tarafından belirlenecektir.

Uygulama : Yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Yüklenici firma yaptığı işten 1 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

NOT : Yönlendirme Levhaları farklı birimli olabileceğinden yüklenici firma iletişime geçerek bilgi almalıdır

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ :

Kabartma UV baskılı Pleksi askılı çift taraf yönlendirme

Açıklama: Orta kısım 3 mm kırmızı pleksi üzerine ön ve arka 5 mm saten (mat) pleksiglattan çok katmanlı olarak imal edilecektir. UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir. Yönlendirme tabelaları en alt noktası minimum 220 cm yükseklikte olacaktır. Birim isimleri modüler olup 2'şer adet naturel magnet kullanılarak sabitlenecektir.

Murat ÇAKIR
YHKİ

T.C.
Ağrı Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
Başhekimliği

Tunay DOĞAN
Kalite Yönetim Birimi

DUVARA MONTE YÖNLENDİRME LEVHASI (4 BİRİMLİ)

600 mm	10 mm	600 mm	100 mm	100 mm
→		Göz Hastalıkları Polikliniği	←	100 mm
←		Ameliyathane	→	10 mm
←	Dahiliye Kliniği	Dahiliye Kliniği	→	
→		Üroloji	←	
←	Başhekimlik	Başhekimlik	→	
←		Radyoloji	→	
→		Biyokimya Laboratuvarı	←	

Ürün : Pleksi Kabartma UV baskılı duvara monte tek taraf yönlendirme

Ölçü : 143x45 (4 modüllü)

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara Monte

Adet : 30 (Tabela kodu: A4)

Tasarım : İdare tarafından belirlenecektir.

Uygulama : Yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Yüklenici firma yaptığı işten 1 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

NOT : Yönlendirme Levhaları farklı birimli olabileceğinden yüklenici firma iletişime geçerek bilgi almalıdır

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ :

Kabartma UV baskılı Pleksi askılı çift taraf yönlendirme

Açıklama: Orta kısım 3 mm kırmızı pleksi üzerine ön ve arka 5 mm saten (mat) pleksiglattan çok katmanlı olarak imal edilecektir. UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Duvara monte edilecektir. Birim isimleri modüler olup 2'şer adet naturel magnet kullanılarak sabitlenecektir.


Murat ÇAKIR

YHKİ

TC.
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patoloji Departmanı
Bakanlık Hastanesi
Müdür Yardımcısı

Tunay DOĞAN
Kalite Yönetim Birimi

ASKILI ÇİFT TARAF PLEKSİ MİKNATISLI UV BASKILI DANIŞMA LEVHASI

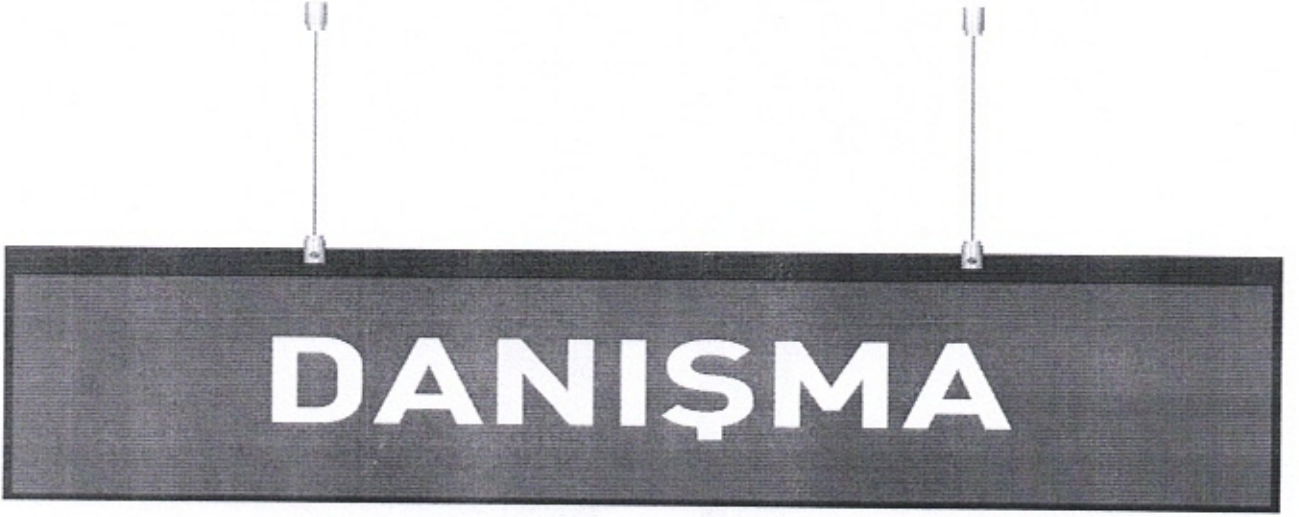

Ürün : Pleksi Kabartma UV baskılı ve askılı çift taraf danışma levhası

Ölçü : 60 x 15

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 35 (HEMŞİRE-DANIŞMA-GÜVENLİK-HASTA KAYIT)

Uygulama : Yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Yüklenici firma yaptığı işten 1 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ : 3+3+3 mm

Kabartma UV baskılı askılı çift taraf yönlendirme

Açıklama: Orta kısım 3 mm siyah pleksi üzerine ön ve arka 3 mm saten (mat) pleksiglasa UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir. Bir adet danışma, bir adet güvenlik , bir adet evrak kayıt yazılı olacaktır. Yönlendirme tabelaları en alt noktası minimum 220 cm yükseklikte olacaktır. Birim isimleri modüler olup 2'şer adet naturel magnet kullanılarak sabitlenecektir

Murat ÇAKIR
VHKİ

T.C.
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
Baran ESKİN
Müdür Yardımcısı

Tunay DOĞAN
Kalite Yönetim Birimi

PLEKSİ MİKNATISLI UV BASKILI GENEL KAT YERLEŞİM PLANI

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAT YERLEŞİM PLANI			
2. KAT	CİLDİYE POLİKLİNİĞİ	KBB POLİKLİNİĞİ	2. KAT
	ÇOCUK CERRAHİ POLİKLİNİĞİ	ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİ	
1. KAT	GECEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ	GÖĞÜS CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ	1. KAT
	BEYİN CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ	GÖZ POLİKLİNİĞİ	
ZEMİN KAT	KADIN HASTALIKLARI POL.	AMELİYATHANELER	ZEMİN KAT
	GENEL YOĞUN BAKIM	... SERVİSİ	
	... SERVİSİ		
	FTR		
	... SERVİSİ		

Bodrum kat : 20 birimli

Zemin kat : 20 birimli

Birinci kat : 20 birimli

İkinci kat : 20 birimli

Ürün: Magnet mıknatıslı Kabartma UV baskılı kat planı

Ölçü: 1930 mm X 1300 mm

Renk: Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli: Duvara monte

Adet : 4

Tasarım : İdare tarafından belirlenecektir.

Uygulama : Yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Yüklenici firma yaptığı işten 1 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

NOT : Katlardaki birim sayısı farklı olabileceğinden yüklenici firma iletişime geçerek bilgi almalıdır


Açıklama : Alt kısım 5 mm siyah pleksi orta kısım 3 mm beyaz pleksi en üst kısımda ise 3 mm saten (mat) pleksiglas üzerine UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Yazının uygulanacağı 3 mm saten (mat) pleksiglas zemine 10*3mm 4 adet endüstriyel mıknatıs ile bağlantı sağlanacaktır. Birim yazılı parçalar yer değiştirebilir özellikte ve mıknatıslı olacaktır.

Murat ÇAKIR
YHKİ

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos İlçe Sağlık Birim Sorumlusu
Müdür

Tunay DOĞAN
Kalite Yönetim Birimi

KAPAKLI KİLİTLİ ALÜMİNYUM KASALI İLAN PANOSU

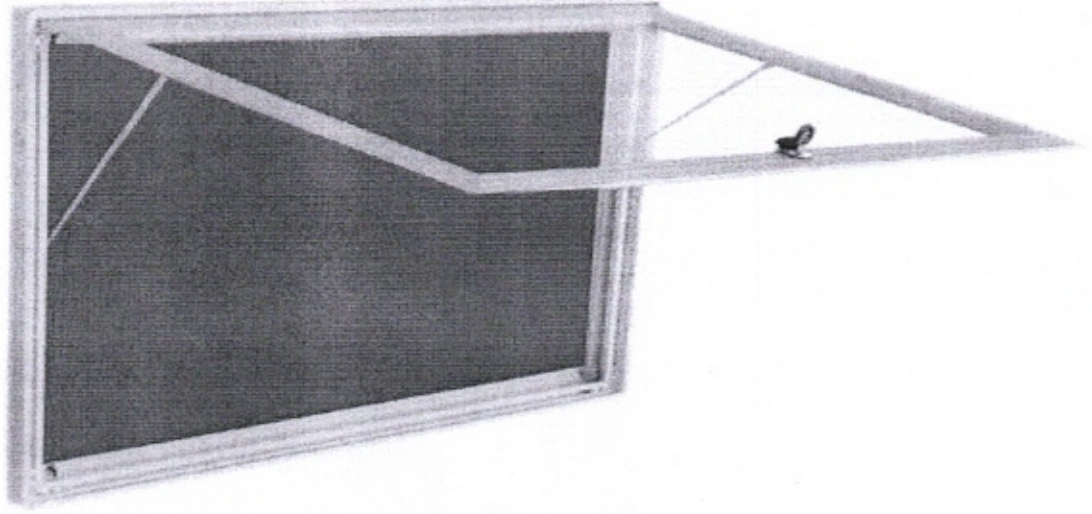

Ürün : Kilitli manyetik zeminli ilan panosu

Ölçü : 70X100

Renk : İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir.

Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 2

Uygulama : Yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Yüklenici firma yaptığı işten 1 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Açıklama : Kilitli ilan panosu 70x100 ölçülerinde 6 mm alüminyum kasalı E6 alaşımlı olmalı. Zeminde elektro statik boyalı 1 mm sac kullanılmalı. Yukarı doğru açılan kapakta gizli menteşe ve her iki kanatta bulunacak pistonlar sayesinde ön kısımdaki kapak rahatlıkla açılıp kapanabilmeli. Panonun ön kısmında 4 mm kalınlığında şeffaf pleksi olacaktır.

Murat ÇAKIR
VHKİ

TC
Ağrı İl Sanayi Müdürlüğü
Patronluk Denetim Müdürlüğü
Bilgin TEŞKİN
Müdür Yardımcısı

Tunay DOĞAN
Kalite Yönetim Birimi

CEPHEYE MONTE GİRİŞ YAZISI (KOMPOZİT ZEMİN)



ÜRÜN: LED AYDINLATMALI KOMPOZİT ZEMİN PLEKSİGLAS KABARTMA HARF TANIMLAMA PANOSU (400X60 CM)


Adet: 1

Montaj Şekli: Alına Monte

- 1- Tabelanın üzerinde Sağlık Bakanlığı Logosu ve TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ yazısı olacaktır.
- 2- Pano teknik çizim projesinde belirtildiği ölçüde olacak, kasası 40mmx40mmx3mm kalınlığında demir profillerden imal edilecek ve iki kat antipas boya ile boyanacaktır.
- 3- Panonun ön ve yan yüzleri 4mm et kalınlığındaki gri renk alüminyum kompozit ile kaplanacak, kompozitin üzerine Kırmızı (RAL KOD 3028) renk 10mm et kalınlığındaki pleksiglastan imal edilecek Harfler monte edilecektir.
- 4- Panonun aydınlatılması için yeterli miktarda led floresan kullanılacaktır.
- 5- Panoların ölçüleri teknik çizim projesinde belirtilmiştir.
- 6- Pano teknik çizim projesinde belirtildiği gibi monte edilecektir.
- 7- Tabela çevre şartlarına (rüzgar, su, toz , güneş ...vb) karşı dayanıklı olacaktır. Bu sistem su toz geçirmez olacaktır.
- 8- Uygulama : Yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Yüklenici firma yaptığı işten 1 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Murat ÇAKIR
VHKİ



Tunay DOĞAN
Kalite Yönetim Birimi

BAHÇE YÖNLENDİRME IŞIKLI PİLON TABELA



Işıklı Cnc Oyma Çift Yönlü Pilon Tabela Özellikler

Tabelaların ebatları en : 100cm yükseklik: 300cm ölçülerinde olacak.

Tabela çift taraflı olacaktır.

Toplam 20 modüllü olacaktır

Tasarım idare tarafından belirlenecektir.

Zemin 4 mm alüminyum kompozit olacaktır.

Profil demir aksanı 40x40 2mm kutu profilden yapılacaktır.

Alüminyum kompozit zemin 4 tarafından 10 cm derz açılıp kutu şeklinde Profil demirlere vidalanacaktır.

Tabela yazıları Zemin Cnc Routerdan oyulacaktır.

Yazılar 3 mm pleksi glass olup zemin arkasına montajı yapılacaktır.

Tabela içerisinde led florasan armatür kullanılacaktır.

Tabelada aydınlatma elektriği için 30 amper trafo kullanılacaktır.

Tabelanın elektrik bağlantısı hazır olup. Hastane teknisyenler tarafından bina içerisindeki sigorta panosuna bağlantısı kurum tarafından yapılacaktır. Tabela kurum tarafından belirtilen yere montaj aparatları ile firma tarafından yapılacaktır.

Uygulama yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Yüklenici firma yaptığı işten 1 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Murat ÇAKIR
VHKİ

Agri İl Sağlık Müdürlüğü
Patnoluk Devlet Hastanesi
Müdür Yardımcısı

Tunay DOĞAN
Kalite Yönetim Birimi

İŞIKLI KURUM KİMLİK TOTEMİ



- Ürün** : TOTEM TABELA
- Ölçü** : Kaset Ölçüsü: 250x250x70 cm toplam yükseklik: 1250 cm
- Renk** : Kurumsal Kimlik kılavuzuna uygun olacaktır.
- Yazı rengi** : Kurumsal Kimlik kılavuzuna uygun olacaktır.
- Montaj şekli** : zemine monte
- Adet** : 1
- Tasarım** : İdarece belirlenecektir.
- Uygulama** : Yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
- Yüklenici firma yaptığı işten 1 yıl boyunca sorumlu olacaktır.


Açıklama : Zemin Avrupa vinil baskı • Klipsli vidalı germe sistemi • Logo ve yazılar UV baskı • Aydınlatma T5 floresan lamba ve elektronik balans Totem tabela çift taraflı sağlık bakanlığı tabela ve yönlendirme standartlarına uygun olacaktır. Üst kaset ölçüsü 250x250 cm olacaktır. Boru yüksekliği üst kaset hariç 1000cm x 8 mm et kalınlığında ve 60 cm çapında olacaktır. Işıklandırma mercek led 1,5 vat / adet özelliğinde olacak trafo dış mekan ip 67 özelliğinde olacaktır. Flanş 150x150x20 mm olacaktır. Totem, montaj için açılacak olan en az 2 m x 2 m x 2 m ankraj çukuru, 3/4 inch en az 12 adet demir çubuklarla ve somunlarla 3 adet flanş aracılığıyla sabitlenecektir. Birinci flanş 150*150 olacak, kaynak ile Borunun başlangıcına monte edilecektir. İkinci ve üçüncü flanş 100*120 ölçüsünde olacak ve 20mm çapında 10 cm uzunluğunda teflonlu somunlar ile Taşıyıcı ayak (Demir Boru) platforma sabitlenecektir. Ankraj çukuru en az 8 m³ C 30 hazır beton kullanılacaktır.

Murat ÇAKIR
VHKİ



Tunay DOĞAN
Kalite Yönetim Birimi

BAHÇE İKAZ LEVHALARI ÇİFT TARAF REFLEKTÖR

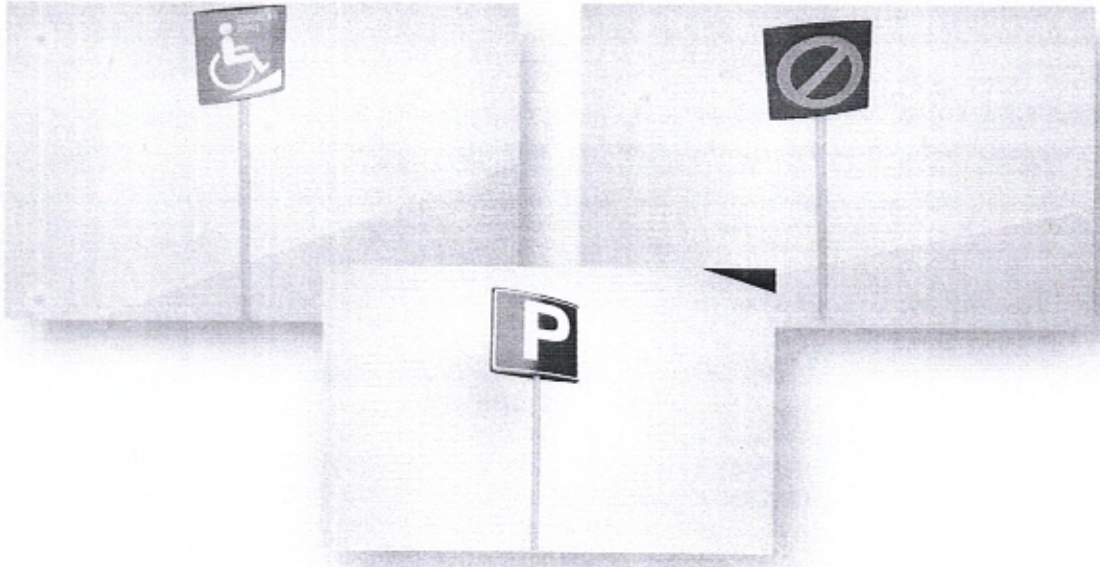

Ürün: Modüler bombeli çift taraf ayaklı ikaz levhası

Ölçü: 60x60

Renk: İdarece belirlenecektir.

Tasarım : İdarece belirlenecektir.

Montaj şekli : Zemine monte

Adet: 10

Uygulama : Yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Yüklenici firma yaptığı işten 1 yıl boyunca sorumlu olacaktır.


Açıklama: Alüminyum 0,80 mm bombeli statik boyalı ikaz panoları çift taraflı olacaktır. Yazılar ve pictogramlar yüksek kalite reflektör folyo kesim olacaktır. Ayak boru çapı 60 mm et kalınlığı 2,5 mm olacak yerden yüksekliği 225 cm olacaktır. Montaj flanş sayesinde zemine sabitlenecektir.

Murat ÇAKIR
VHKİ



Tunay DOĞAN
Kalite Yönetim Birim

MERDİVENLERE KAYMAZ BANT UYGULAMASI YAPILMASI

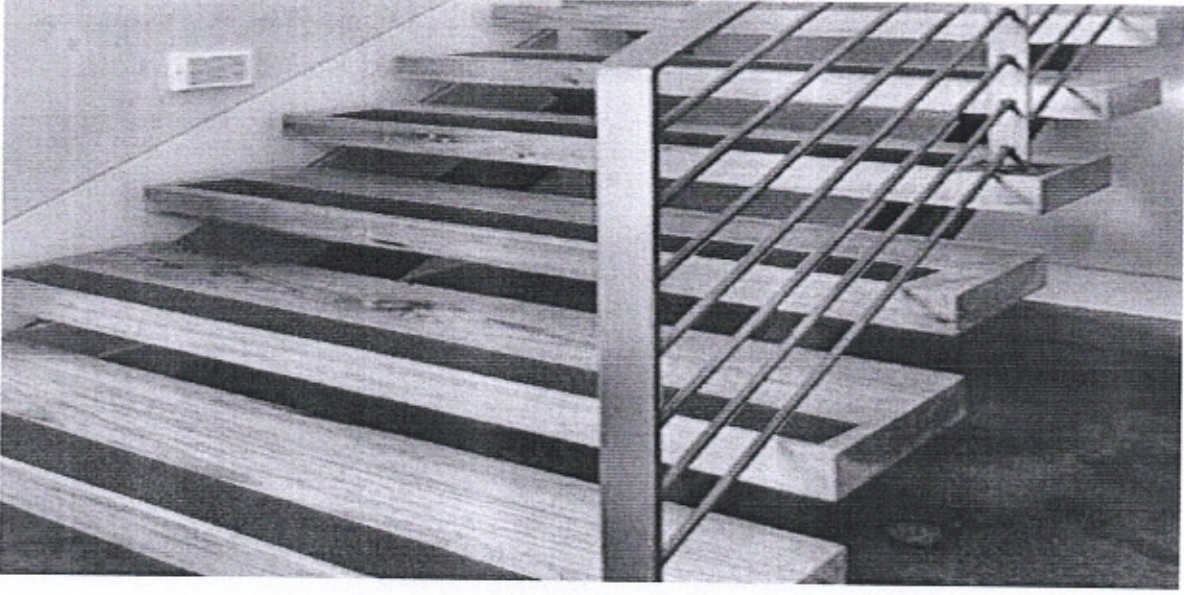

Teknik tarifi: Projede belirtilen bütün merdiven basamaklarına kaymaz bant uygulaması yapılacaktır. Kaymaz bant genişliği 50 mm olacaktır. Renk siyah olacaktır. Kaymaz bant kalınlığı en az 2 mm olmalıdır. Doğal kimyasallar katı ve sıvı yağlar, hidrokarbonlar ve tuzlu suya karşı dirençli olmalıdır.- 30 santigrat derece ve +80 santigrat derece ısı direncine sahip olmalıdır. Yüksek kaymaz performanslı elastomerik poliüretan karışımı yapışkan filmli özelliklere sahip olmalıdır. Kurulumu firma tarafından yapılacaktır. TSE standartlarına uygun üretilmiş olmalıdır.

Miktar: 500 metretül

Uygulama : Yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Yüklenici firma yaptığı işten 1 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Murat ÇAKIR
VHKİ

Tunay DOĞAN
Kalite Yönetim Birimi

HASTA TANIMLAMA FİGÜRLÜ LEVHA (SÜRGÜLÜ MEKANİZMALI)



Ürün: HASTA TANIMLAMA FİGÜRLÜ LEVHA (SÜRGÜLÜ MEKANİZMALI)

Ölçü: 210 mm x 300 mm

Renk: Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli: Duvara monte

Adet : 180

Uygulama : Yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Yüklenici firma yaptığı işten 1 yıl boyunca sorumlu olacaktır.


Açıklama: Hasta tanımlama figürleri özel kalıplama yöntemi sayesinde ABS plastik malzemeden (anti bakteriyel) imal edilmiş olacaktır. Figürler mevcut hazne içinde rahatlıkla hareket edebilecek, çökildiği zaman içinde bulunan pim sayesinde sabitlenmiş olacaktır. Alt kısımda 5 mm pleksi üzerine 3+3+3 mm satineli pleksi kaplanacak Görseller üzeri UV baskı tekniği ile yapılacaktır.

Murat ÇAKIR
VHKİ



Tunay DOĞAN
Kalite Yönetim Birimi

HASTA HAKLARI PANOSU BRAİLLE ALFABELİ

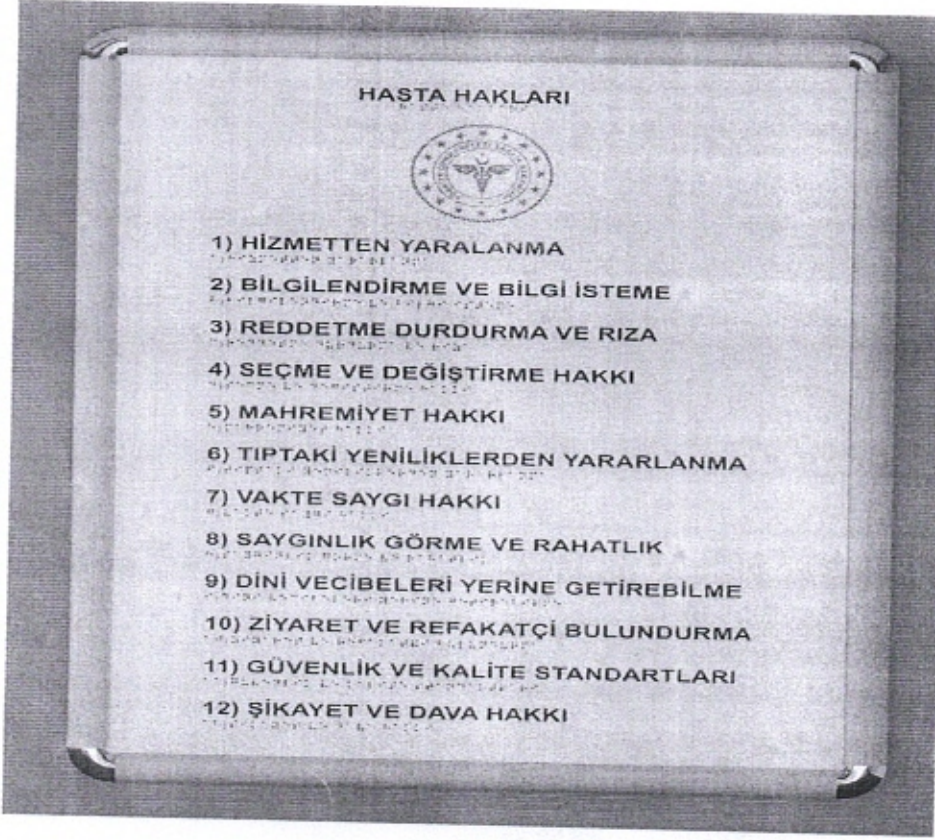

Ürün : Kabartma UV baskılı ve Braille alfabeli hasta hakları levhası

Ölçü : 50 x 70

Renk : Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

Yazı rengi: Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

Montaj şekli: Duvara monte

Adet: 10

Uygulama : Yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Yüklenici firma yaptığı işten 1 yıl boyunca sorumlu olacaktır.


Açıklama: Alüminyum çerçeve içine konulacak olan ürün 1 mm asetat üzerine UV baskı tekniğinde kabartma yapılarak baskı yapılacaktır. Görme engelli vatandaşların kullanımı için Braille alfabesi uygulanacaktır.

Murat ÇAKIR
VHKİ

Ağrı SSK İl Müdürlüğü
Pazarcık Şubesi
Kalite Yönetim Birimi

Tunay DOĞAN
Kalite Yönetim Birimi

HASTA ÖNCELİK SIRASI PANOSU

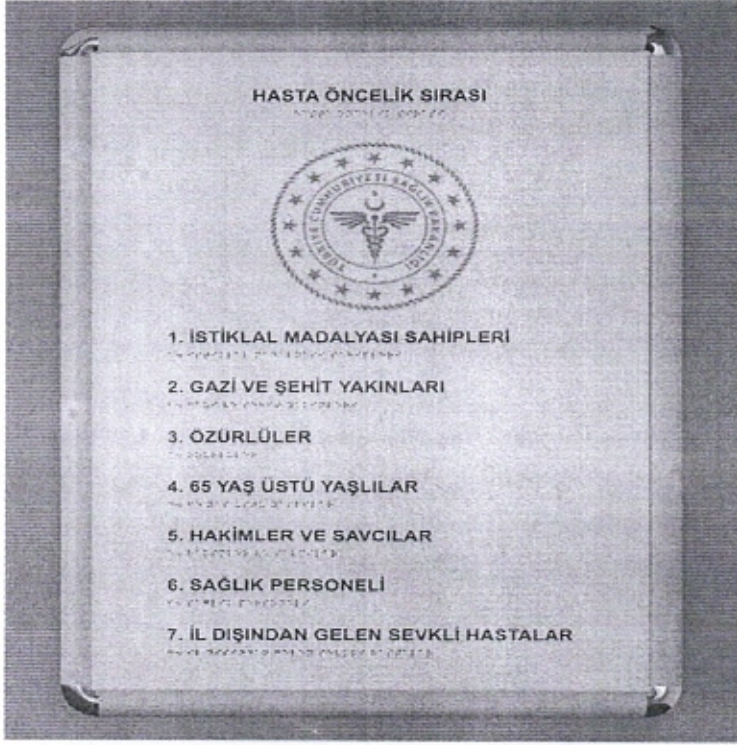

Ürün: Kabartma UV baskılı ve Braille alfabeli hasta öncelik levhası

Ölçü: 50 x 70

Renk: : Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : : Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

Montaj şekli: Duvara monte

Adet: 10

Uygulama : Yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Yüklenici firma yaptığı işten 1 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Açıklama: Alüminyum çerçeve içine konulacak olan ürün 1 mm asetat üzerine UV baskı tekniğinde kabartma yapılarak baskı yapılacaktır. Görme engelli vatandaşların kullanımı için Braille alfabesi uygulanacaktır.

Murat ÇAKIR
VHKİ

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Pazartepesi Sayı: 1000/1000
Müdür Yardımcısı

Tunay DOĞAN
Kalite Yönetim Birimi

CEPHEYE MONTE GİRİŞ YAZISI (KUTU)



Ürün: LED AYDINLATMALI FİLELİ ALÜMİNYUM KUTU HARF
Adet: 2

Montaj Şekli: Alına Monte

Açıklama:

- 1- Sağlık Bakanlığı Logosu ve POLİKLİNİKLER (1 Adet) BAŞHEKİMLİK (1 Adet) yazısı yazılacaktır.
 - 2- Kutu Harfler Teknik çizim projesinde belirtilen ,en az 60 cm yükseklikte 2 mm et kalınlığında ,8 cm derinliğinde alüminyumdan imal edilecektir..
 - 3- Harflerin ön yüzeyi 1,5 cm dekupe edilecek (Fileli) ve en az 5 mm et kalınlığında yazısı Ral Kod 3028 olan pleksiglasdan olacaktır.
 - 3- Harfler elektrostatik boya ile boyanacak , kenar kuşak kaynakları içeriye su geçirmeyecek kalitede ve gizli yapılacaktır.
 - 4- Aydınlatma üçlü grup LED ile yapılacak, Ledlerin amperaj değerine göre Led sürücü IP67 SMPS kullanılacaktır en az 2 yıl garantili olacaktır.
 - 5-Burada yazılı olmayan diğer şartlar Sağlık Bakanlığının Kurumsal kimlik Kılavuzuna uygun olmalıdır.
 - 6- Sağlık Bakanlığı Logosu 60 cm çapında 2mm alüminyum metalden imal edilecek ve görseldeki yere monte edilecektir. Kurumsal renklere uygun olacaktır. Aydınlatma IP67 özelliğine sahip üçlü çip Led ve 12 W 8.5 A IP 67 özelliğine sahip dış mekan Trafo ile olacaktır
 - 7-Harfler zemine tek tek monte edilecektir.
 - 8- Tabela çevre şartlarına (rüzgar, su, toz , güneş ...vb) karşı dayanıklı olacaktır. Bu sistem su toz geçirmez olacaktır.
 - 9- Elektrik hattı yüklenici firma tarafından çekilecektir.
- Uygulama :** Yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Yüklenici firma yaptığı işten 1 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Murat ÇAKIR
VHKİ

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patronluk İşleri Şube Müdürlüğü
Mühür

Tunay DOĞAN
Kalite Yönetim Birimi

CEPHEYE MONTE GİRİŞ YAZISI (KOMPOZİT ZEMİN)



ÜRÜN: LED AYDINLATMALI KOMPOZİT ZEMİN PLEKSİGLAS KABARTMA HARF TANIMLAMA PANOSU (150X60 CM)

Adet: 1

Montaj Şekli: Alına Monte

- 1- Tabelanın üzerinde Sağlık Bakanlığı Logosu ve MORG yazısı olacaktır.
- 2- Pano teknik çizim projesinde belirtildiği ölçüde olacak, kasası 40mmx40mmx3mm kalınlığında demir profillerden imal edilecek ve iki kat antipas boya ile boyanacaktır.
- 3- Panonun ön ve yan yüzleri 4mm et kalınlığındaki gri renk alüminyum kompozit ile kaplanacak, kompozitin üzerine Kırmızı (RAL KOD 3028) renk 10mm et kalınlığındaki pleksiglastan imal edilecek Harfler monte edilecektir.
- 4- Panonun aydınlatılması için yeterli miktarda led floresan kullanılacaktır.
- 5- Panoların ölçüleri teknik çizim projesinde belirtilmiştir.
- 6- Pano teknik çizim projesinde belirtildiği gibi monte edilecektir.
- 7- Tabela çevre şartlarına (rüzgar, su, toz , güneş ...vb) karşı dayanıklı olacaktır. Bu sistem su toz geçirmez olacaktır.
- 8- Uygulama : Yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
- 9- Yüklenici firma yaptığı işten 1 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Murat ÇAKIR
VHKİ



Tunay DOĞAN
Kalite Yönetim Birimi

CEPHEYE MONTE GİRİŞ YAZISI (KOMPOZİT ZEMİN)



ÜRÜN: LED AYDINLATMALI KOMPOZİT ZEMİN PLEKSİGLAS KABARTMA HARF TANIMLAMA PANOSU (220X60 CM)

Adet: 1

Montaj Şekli: Alına Monte

- 1- Tabelanın üzerinde Sağlık Bakanlığı Logosu ve HEMODİYALİZ yazısı olacaktır.
- 2- Pano teknik çizim projesinde belirtildiği ölçüde olacak, kasası 40mmx40mmx3mm kalınlığında demir profillerden imal edilecek ve iki kat antipas boya ile boyanacaktır.
- 3- Panonun ön ve yan yüzleri 4mm et kalınlığındaki gri renk alüminyum kompozit ile kaplanacak, kompozitin üzerine Kırmızı (RAL KOD 3028) renk 10mm et kalınlığındaki pleksiglastan imal edilecek Harfler monte edilecektir.
- 4- Panonun aydınlatılması için yeterli miktarda led floresan kullanılacaktır.
- 5- Panoların ölçüleri teknik çizim projesinde belirtilmiştir.
- 6- Pano teknik çizim projesinde belirtildiği gibi monte edilecektir.
- 7- Tabela çevre şartlarına (rüzgar, su, toz , güneş ...vb) karşı dayanıklı olacaktır. Bu sistem su toz geçirmez olacaktır.
- 8- Uygulama : Yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
Yüklenici firma yaptığı işten 1 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Murat ÇAKIR
VHKİ



Tunay DOĞAN
Kalite Yönetim Birimi

CEPHEYE MONTE GİRİŞ YAZISI (KOMPOZİT ZEMİN)



ÜRÜN: LED AYDINLATMALI KOMPOZİT ZEMİN PLEKSİGLAS KABARTMA HARF TANIMLAMA PANOSU (250X60 CM)

Adet: 1

Montaj Şekli: Alına Monte

- 1- Tabelanın üzerinde Sağlık Bakanlığı Logosu ve KAZAN DAİRESİ yazısı olacaktır.
 - 2- Pano teknik çizim projesinde belirtildiği ölçüde olacak, kasası 40mmx40mmx3mm kalınlığında demir profillerden imal edilecek ve iki kat antipas boya ile boyanacaktır.
 - 3- Panonun ön ve yan yüzleri 4mm et kalınlığındaki gri renk alüminyum kompozit ile kaplanacak, kompozitin üzerine Kırmızı (RAL KOD 3028) renk 10mm et kalınlığındaki pleksiglastan imal edilecek Harfler monte edilecektir.
 - 4- Panonun aydınlatılması için yeterli miktarda led floresan kullanılacaktır.
 - 5- Panoların ölçüleri teknik çizim projesinde belirtilmiştir.
 - 6- Pano teknik çizim projesinde belirtildiği gibi monte edilecektir.
 - 7- Tabela çevre şartlarına (rüzgar, su, toz , güneş ...vb) karşı dayanıklı olacaktır. Bu sistem su toz geçirmez olacaktır.
 - 9- Uygulama : Yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
- Yüklenici firma yaptığı işten 1 yıl boyunca sorumlu olacaktır.

Murat ÇAKIR
VHKİ

SAĞLIK BAKANLIĞI
Pnömonoloji ve Solunum Hastaneleri
Müdür Yardımcısı

Tunay DOĞAN
Kalite Yönetim Birimi