



AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ
TABELA VE YÖNLENDİRME
TEKNİK ŞARTNAMESİ

	Cerrahi Polikliniği (Surgery Polyclinic) Braille: 08 1903 08 1903
08	Uzm. Dr.
No. 1903	Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

70 mm	5 mm aralık	275 mm
	Cerrahi Polikliniği (Surgery Polyclinic) Braille: 08 1903 08 1903	Myriad Pro Bold (70 pt) Myriad Pro Bold Italic (45 pt)
100 mm		
5 mm aralık	08	Uzm. Dr.
30 mm		Myriad Pro Bold (50-70 pt)
5 mm aralık	No. 1903	Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
20 mm		Myriad Pro Regular (40 pt)
		350 mm

Ürün : Magnet Pleksi Kabartma UV Baskılı Mıknatıslı Yönetim Birimi Levhası

Ölçü : 160 mm X 350 mm


Renk : Pantone: 199 C / RAL kodu : 3028

Montaj şekli: Havşa başlı vidalama sistemi

Adet : 40 adet


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Açıklama: Alt katman 3 mm, üst katman 5 mm tek taraflı saten (mat) pleksiglastan çok katmanlı olarak imal edilecektir. İlgili tasarımı web sayfasında bulunan başlıklardaki linklerden illüstratör (ai), eps, png, ve pdf formatlarında indirebileceklerdir. Sağlık tesisi tabelalarında "Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge" esas alınacaktır. Birim isimleri modüler olup 2'şer adet naturel magnet kullanılarak sabitlenecektir. Braille alfabesi çakma boncuk sistemiyle yazılacaktır. Doktor isimliğinin olduğu alan mıknatıslı olmak zorundadır.



SIRA NO: 2

Magnet Pleksi Kabartma UV Baskılı Mıknatıslı Birim Kapı Tabelası

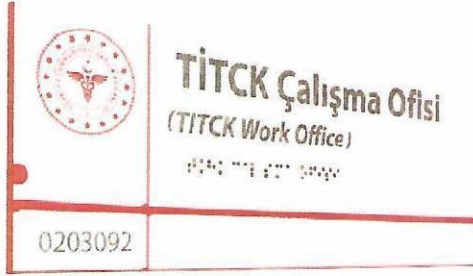

Ürün : Magnet Pleksi Kabartma UV Baskılı Mıknatıslı Birim Levhası

Ölçü : 125 mm X 350 mm

Renk : Pantone: 199 C / RAL kodu : 3028

Montaj şekli: Havşa başlı vidalama sistemi

Adet: 125 adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Açıklama: Alt katman 3 mm, üst katman 5 mm tek taraflı saten (mat) pleksiglastan çok katmanlı olarak imal edilecektir. İlgili tasarımı web sayfasında bulunan başlıklardaki linklerden illüstratör (ai), eps, png, ve pdf formatlarında indirebileceklerdir. Sağlık tesisi tabelalarında "Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge" esas alınacaktır. Birim isimleri modüler olup 2'şer adet naturel magnet kullanılarak sabitlenecektir. Braille alfabesi çakma boncuk sistemiyle yazılacaktır.

[Handwritten signatures]

SIRA NO: 3

Magnet Pleksi Kabartma UV Baskılı Miknatıslı Tuvalet Kapı Tabelası



Ürün : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı WC levhası

Ölçü : 15 x 15

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 7 adet engelli wc / 15 adet kadın wc / 15 adet erkek wc

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kabartma UV baskılı WC levhaları 3+3 mm

Açıklama: Zemin 3 mm siyah pleksi üzerine ise 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. 18x30 cm ölçülü olanlar alt zemin 5 mm pleksi lazerde simetri yuvarlaklar açılıp üzerine 3 mm pleksi üzeri uv baskı yapılacak alt zemine monte edilecektir

[Handwritten signatures]

SIRA NO: 4

FENER MODEL ÇİFT TARAF WC LEVHASI



Ürün : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı Çift taraflı fener model WC levhası

Ölçü : 30 x 15

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet: 12

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Ortası 5 mm ön ve arka kısım 3mm pleksiden oluşacaktır.

Kabartma UV baskılı Magnet Birim Tanımlama wc levhası çift taraf 3+ 5+3 mm

Açıklama: Orta bölüm 5 mm siyah pleksi üzerine ise 3 mm satineli pleksi üzerine UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Montaj aparatı özel enkrüksiyon kalıpla üretilmiş 1,5 mm alüminyum olacaktır. Montaj duvara vidalama ile yapılacaktır

[Handwritten signatures]

SIRA NO: 5 ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME LEVHASI 4 BİRİMLİ

600 mm	10 mm	600 mm	10 mm	100 mm
→		Göz Hastalıkları Polikliniği	←	100 mm
←		Ameliyathane	→	10 mm
←	Dahiliye Kliniği	Dahiliye Kliniği	→	
→		Üroloji	←	
←	Başhekimlik	Başhekimlik	→	
←		Radyoloji	→	
→		Biyokimya Laboratuvarı	←	

Ürün : Pleksi Kabartma UV baskılı Askılı çift taraf yönlendirme

Ölçü : Birim ölçü esas alınacaktır. (4 modüllü)

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi: İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli: Tavana monte

Adet : 6

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 3+3 mm

Kabartma UV baskılı askılı çift taraf yönlendirme 4 birimli

Açıklama: Orta kısım 3 mm siyah pleksi üzerine 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

SIRA NO:6 ASKILI ÇİFT TARAF PLEKSİ MİKNATISLI UV BASKILI TEKLİ
YÖNLENDİRME LEVHASI



Ürün : Pleksi Kabartma UV baskılı ve askılı çift taraf danışma levhası

Ölçü : 60 x 15

Renk: Pantone 199C RAL Kodu:3028

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Tavana askı sistemi

Adet: 20

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 3+3+3 mm

Kabartma UV baskılı askılı çift taraf yönlendirme

Açıklama: Orta kısım 3 mm siyah pleksi üzerine 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir.

[Handwritten signatures]

SIRA NO:7 PLEKSİ MKNATISLI UV NASKILI GENEL KAT YERLEŞİM PLANI

	DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ KAT YERLEŞİM PLANI		
2. KAT	CİLDİYE POLİKLİNİĞİ	KBB POLİKLİNİĞİ	2. KAT
	ÇOCUK CERRAHİ POLİKLİNİĞİ	ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİ	
1. KAT	GECEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ	GÖĞÜS CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ	1. KAT
	BEYİN CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ	GÖZ POLİKLİNİĞİ	
ZEMİN KAT	KADIN HASTALIKLARI POL.	AMELİYATHANELER	ZEMİN KAT
	GENEL YOĞUN BAKIM	... SERVİSİ	
	... SERVİSİ		
	FTR		
	... SERVİSİ		

Zemin kat 18 birimli

Birinci kat 20 birimli

İkinci kat 22 birimli

Ürün: Magnet mıknatıslı Kabartma UV baskılı kat planı

Ölçü: 1785 mm x 1300 mm

Renk: Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi: İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli: Duvara monte

Adet 1

Açıklama : Zemin 5 mm pleksi üzerine 3 mm beyaz pleksi en üst kısımda ise 3 mm satıneli pleksi üzerine UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Yazının uygulanacağı 3 mm satıneli pleksi zemine 10*3mm 4 adet endüstriyel mıknatıs ile bağlantı sağlanacaktır. Ürün 3 katman 3mm pleksiden oluşacaktır. Detaylı çizimi ek-1de belirtilmiştir

[Signature]

[Signature]

[Signature]

SIRA NO:11 YERLEŞKE GİRİŞ TABELASI



Ürün : Yerleşke Giriş Tabelası

Ölçü : 1800* 12

Renk : Pantone: 199 C / RAL kodu : 3028

Montaj şekli: Uygun Vidalama yöntemi

Adet : 1 adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Açıklama: Zemin kompozit panel olmalıdır. Yazılar 3 mm pleksiglas, kabartma kutu harf olmalıdır. Logo 5 mm pleksiglas olmalıdır. Logo transluzet folyo uygulama şeklinde yapılmış olmalıdır. İkinci uygulama yöntemi olarak harfler CNC kesim olarak hazırlanabilecektir. Aydınlatma için floresan veya modül led kullanılmalıdır. İlgili tasarımı web sayfasında bulunan başlıklardaki linklerden illüstratör (ai), eps, png, ve pdf formatlarında indirebileceklerdir. Sağlık tesisi tabelalarında "Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge" esas alınacaktır.

[Handwritten signatures]

SIRA NO:12 YATAY ALAN TABELALARI



**T.C. Sağlık Bakanlığı
ANKARA
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**

Ürün : Yatay Alan Tabelaları

Ölçü : Tabelalar farklı ebatlarda olduğundan dolayı yüklenici firma iletişime geçerek ebatlar hakkında bilgi almalıdır.

Renk : Pantone: 199 C / RAL kodu : 3028

Montaj şekli: Uygun Vidalama yöntemi

Adet : 5 adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Açıklama: Zemin kompozit panel olmalıdır. Yazılar 3 mm pleksiglas, kabartma kutu harf olmalıdır. Logo 5 mm pleksiglas olmalıdır. Logo transluzet folyo uygulama şeklinde yapılmış olmalıdır. İkinci uygulama yöntemi olarak harfler CNC kesim olarak hazırlanabilecektir. Aydınlatma için modül LED kullanılmalıdır. İlgili tasarımı web sayfasında bulunan başlıklardaki linklerden illüstratör (ai), eps, png, ve pdf formatlarında indirebileceklerdir. Sağlık tesisi tabelalarında "Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge" esas alınacaktır.

[Handwritten signatures]

SIRA NO:13 ACİL TABELASI



Ürün : Acil Tabelası

Ölçü : 840*70

Renk : Tabeladaki ACİL yazısı RAL Kodu:5002 / Hilal Sembolü RAL kodu: 3028

Montaj şekli: Uygun Vidalama yöntemi

Adet: 1 adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Açıklama: Zemin kompozit panel olmalıdır. Yazılar 3 mm pleksiglas, kabartma kutu harf olmalıdır. Logo 5 mm pleksiglas olmalıdır. Logo transluzet folyo uygulama şeklinde yapılmış olmalıdır. Aydınlatma için modül LED kullanılmalıdır. İlgili tasarımı web sayfasında bulunan başlıklardaki linklerden illüstratör (ai), eps, png, ve pdf formatlarında indirebileceklerdir. Sağlık tesisi tabelalarında “Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge” esas alınacaktır.

[Handwritten signatures]

SIRA NO:14 BİNA DIŞI YÖNLENDİRME TABELASI 4 BİRİMLİ



Ürün : Bina Dışı Yönlendirme Tabelası 4 Birimli

Ölçü :

Renk : Tabeladaki ACİL yazısı RAL Kodu:5002 / Hilal Sembolü RAL kodu: 3028

Montaj şekli: Zemine Vidalama yöntemi

Adet: 2 adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Açıklama: Zemin kompozit oyma panel olmalıdır. Aydınlatma için modül LED kullanılmalıdır. Tabeladaki tüm unsurların tabela ebadına göre deforme edilmeden oransal olarak yer almasına dikkat edilecektir. İlgili tasarımı web sayfasında bulunan başlıklardaki linklerden illüstratör (ai), eps, png, ve pdf formatlarında indirebileceklerdir. Sağlık tesisi tabelalarında "Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge" esas alınacaktır.

[Handwritten signatures]

- Ürün görselleri temsili paylaşılmıştır.
- Yüklenici firma tabelaların üzerinde yazılacakları İdaremizden aldıktan sonra yapacaktır.
- Yüklenici firma tüm montaj ve gerekli hatları kendisi çekecektir.


Tıbbi Sekreter
SEMRA ÇELİK

Agri İl Sağlık Müdürü
Dr. Yaşar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet
İdari Mali İşler Müdürü
İrfan KIRMIK

Taha Yasin Kaya