



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-319015085
Konu : Teklife Davet

24.06.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **KALORİFER KAZANI SİRKÜLASYON SİSTEMİ TEK SEFERLİK BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **02.07.2026** tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	KALORİFER KAZANI SİRKÜLASYON SİSTEMİ TEK SEFERLİK BAKIM ONARIM HİZMETİ BEDELİ	ADET	1		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Op. Dr. METEHAN ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyusmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI **Telefon:0472 312 60 47** **e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 0442DB85-EE44-44DF-9932-C1A36A21E999

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>


Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN
Sağlık Teknikeri
Telefon No:





TEKNİK ŞARTNAME
POMPA TEKNİK ÖZELLİKLER

1. 4 KW gücünde olacak.
2. Elektrik motorları 380 volt 50 Hz olacak.
3. Elektrik motorları - %10 , +%6 voltaj oynamalarında etkilenmeyecek dizaynda olacaktır.
4. Su pompalarının montajı ve devreye alınması yükleniciye ait olacak.
5. 2 yıl garanti olacak.
6. Nakil esnasında meydana gelen hasarlardan yüklenici sorumludur.
7. Bakım onarım esnasında ihtiyaç duyulan her türlü malzeme yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Çalışmalar esnasında yüklenici firma her türlü iş güvenliği önlemlerini almakla yükümlüdür.
9. Çalışmalar esnasında yüklenici firma elamanları tarafından sisteme veya çevreye verilecek olan her türlü zarar ziyan yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
10. İşlerin tamamlanmasından sonra yüklenici iş yeri temizliğini yapacak, cihazları çalışır veya kullanılabilir durumda ve temiz olarak işverene teslim edecektir.
11. Kullanılan malzemeler ilgili TSE standartlarına sahip ve 2 yıl garantili olacaktır
12. Teklif verecek firmalar tekliflerini sunmadan önce yapılması gereken işleri yerinde görerek teklif vereceklerdir.
13. DN 50 (2 inç) flanşlı bağlantıya sahip olmalıdır. (Flanşlar arası mesafe modeline göre kontrol edilmelidir, örneğin 300 mm veya 340 mm.)
14. Mevcut olan 4 adet pompa demontajı yapılacaktır.
15. Demontaj yapıldıktan sonra mevcut olan yerlere 4 adet yeni alınan pompalar monte edilecektir.
16. Montaj sırasında ihtiyaç duyulan flanşlara ,vanalara keçelere kaynak yapılması gereken yerlere hepsini yüklenici firmaya ait olacaktır.
17. Tüm giriş çıkışlar yeni monta edilecek pompalara uyumlu olacaktır. Bağlantı için gerekli görülen tüm malzemeler işi yapan firmaya ait olacaktır. Bunu için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
18. Tüm bağlantı ve ölçüle uyumlu olacaktır.
19. Kw :4
20. Volt: 380
21. Hz:50
22. D/D: 2900
23. Giriş-çıkış: 40 dn
24. Hm:32



DOĞUBAYRAZIT
DR. YASAR ERGİLMAZ DEVLET HASTANESİ
ELEKTRİK TEKNİKLERİ
İDRİS BOZBOĞA



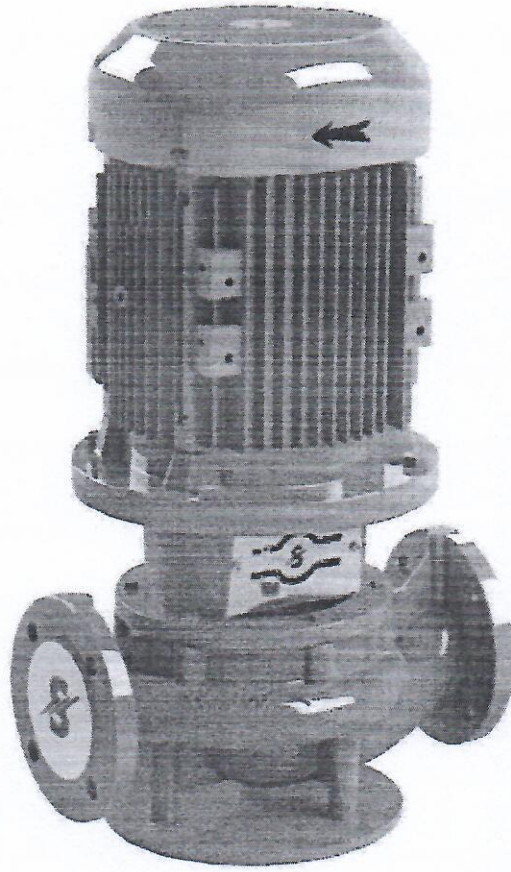

KONTAKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hastanede kazan dairesinde bulunan sirkülasyon pompalara uyumlu olacaktır.

Montaj desteği ray plaka olacak.

2 NO kontak 2 NC kontağı olacak

Kontaktör kazan dairesine görülüp teklif verilecektir.

TSE standartlarına uygun olacaktır.

Kontaktör kodu NXC-32 olacaktır. 110 volt akıma dayanıklı olacaktır.

Uygun görülmeyen malzemeler ya değişim yapılacak yada iade edilecektir.

GEREKLİ OLAN MALZEME LİSTESİ:

4 ADET 4 KW TRİFAZE SİRKÜLASYON POMPA (SANTRİFÜJLÜ)

4 ADET KONTAKTÖR 16 AMPER

4 ADET TERMİK RÖLE 8-12 AMPER (NUMUNEYE GÖRE)

DOĞUŞULU
DR. YASAR ERGİLMAZ DEVLET HASTANESİ
ELEKTRİK TEKNİKERİ
İDRİS BOZBOĞA

TESLİM SÜRESİ VE YERLERİ

- 1.Sipariş mektubu firmaya iletdikten sonra malzemelerin 1 hafta içinde teslim edilmesi gerekmektedir.
- 2.Ürünlerin teslim yeri Doğubayazıt Devlet Hastanesi teknik birim deposudur.
- 3.Yükleme, boşaltma ve nakliye yüklenici firmaya ait olduğu gibi bu işlemler esnasında doğabilecek her türlü hasar ve kırılmalardan yüklenici firma sorumludur.
- 4.Malzemeler şartnameye uygun nitelik ve özelliklerde olmadığı takdirde kabul edilmeyecektir.
- 5- Tüm malzemeler TSE onaylı , garanti kapsamında ve kullanım özelliklerine göre testlere tabi tutulmuş test belgeleri ile beraber güncel olarak teslim edilecektir.
- 6.Malzemeler alım sırasında kontrol edilecek,belgelerine bakılacak özellikleri ve sayıları tutmayan malzemeler için iade yapılacaktır.
- 7.Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.

CimŞitazanca
23

Adnan Kılıç


DOĞUBAYAZIT
DR.YAŞAR BAYILMAZ DEVLET HASTANESİ
ELEKTRİK TEKNİKLERİ
İDRİS BOZDOĞA
