

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

20.07.2026

Sayı: 91

Konu: SÜREKLİ İŞÇİ KIYAFET ALIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.07.2026 saat: 11:00 'akadarağrıftrhsatinalma0404@gmail.comadresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cenap IŞIK
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TEMİZLİK PERSONELİ ALT-ÜST ÜNİFORMA			14	Adet		
2	TEMİZLİK PERSONELİ KIŞLIK ALT-ÜST ÜNİFORMA			14	Adet		
3	TEMİZLİK POLAR			14	Adet		
4	TEMİZLİK AYAKKABI YAZLIK-KIŞLIK			14	Adet		
5	ERKEK TAKIM ELBİSELERİ			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler mail yoluyla kabul edilecektir.

*Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİTlf: Fax: e_mail: Hız.ÖZNUR ÇANKAYA Dahili:

Sıra No	Cinsi	Adet	Kiři Sayısı	Miktar
1	Alt – Üst üniforma	2'şer adet	7	14
2	Kışlık Alt – Üst üniforma	2'şer adet	7	14
3	Polar	2'şer adet	7	14
4	Yazlık ve Kışlık Ayakkabı	1'er adet	7	14
5	Takım Elbise erkek	1'er adet	2	2

25

[Signature]

[Signature]

TEMİZLİK PERSONELİ PANTOLONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Fiziksel Özellikler


1. Pantolon, Sağlık Bakanlığı kurumsal kıyafet standartlarına uygun olarak üretilecektir.
2. Pantolon rengi üst forma ile uyumlu olacak şekilde Dazzling Blue olacaktır.
3. Ürün yeni, kullanılmamış, birinci kalite ve seri üretim hatalarından arındırılmış olacaktır.
4. Pantolon erkek kullanıcı anatomisine uygun rahat kalıpta üretilecektir.
5. Kumaş en az %65 Polyester - %35 Pamuk karışımından üretilecektir.
6. Kumaş gramajı minimum 220 gr/m² olacaktır.
7. Kumaş;
 - * Terletmeyen,
 - * Hava geçirgenliği yüksek,
 - * Renk solmasına dayanıklı,
 - * Çekme yapmayan,
 - * Tüyleneğe karşı dayanıklı,
 - * Kolay ütölenebilir özellikte olacaktır.
8. Kumaş en az 60°C yıkamaya dayanıklı olacaktır.
9. Pantolon yüksek bel olacaktır.
10. Bel kısmı;
 - * Lastikli ve bağcıklı veya
 - * Kemerli, düğmeli ve fermuarlı şekilde üretilebilecektir.
11. Bel lastiği yıkama sonrası deformasyon göstermeyecektir.
12. Kemerli model tercih edilmesi halinde kemer köprüleri bulunacaktır.
13. Pantolon paçaları boru paça düz kesim olacaktır.
14. Pantolon hareket kabiliyetini kısıtlamayacaktır.
15. Pantolonda;
 - * Sağ yanda 1 adet cep,
 - * Sol yanda 1 adet cep,
 - * Arka sağ tarafta 1 adet cepolmak üzere toplam 3 adet cep bulunacaktır.
16. Yan ceplerin ağız genişliği yaklaşık 14 cm (±2 cm) olacaktır.
17. Yan cep derinliği yaklaşık 20 cm (±2 cm) olacaktır.
18. Arka cep genişliği yaklaşık 14 cm (±2 cm) olacaktır.
19. Arka cep derinliği yaklaşık 20 cm (±2 cm) olacaktır.
20. Cep ağızları çift dikiş ile takviye edilmiş olacaktır.

TEMİZLİK PERSONELİ ÜST FORMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Fiziksel Özellikler

1. Üst forma Sağlık Bakanlığı kurumsal kıyafet standartlarına uygun olarak üretilecektir.
2. Forma rengi Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Dazzling Blue olacaktır.
3. Forma polo (gömlek) yaka modelinde olacaktır.
4. Yaka formunu koruyacak şekilde ribanalı olacak ve deforme olmayacaktır.
5. Ön kapama kısmında en az 3 düğme bulunacaktır.
6. Kumaş minimum %65 polyester %35 pamuk karışımından üretilecektir.
7. Kumaş gramajı minimum 200 gr/m² olacaktır.
8. Kumaş;
 - * Terletmeyen,
 - * Hava geçirgenliği yüksek,
 - * Çekme yapmayan,
 - * Solmaya dayanıklı,
 - * Tüylene yapmayan özellikte olacaktır.
9. Forma kısa kollu olacaktır.
10. Kol ağızları ribanalı veya düzgün dikişli olacaktır.
11. Sol göğüs kısmında bir adet cep bulunacaktır.
12. Etek kısmında sağ ve sol olmak üzere iki adet geniş cep bulunacaktır.
13. Cepler çift dikiş takviyeli olacaktır.
14. Forma yan kısımlarında hareket kolaylığı sağlayan yırtmaç bulunacaktır.
15. Forma boyu baseni örtecek uzunlukta olacaktır.
16. Sağ göğüs ile omuz arasında Sağlık Bakanlığı logosu nakış olarak uygulanacaktır.
17. Sol kol üzerinde kurum logosu bulunacaktır.
18. Nakışlar yıkama sonrası sökülme, çatlama veya deformasyon göstermeyecektir.
19. Omuz, kol ve cep birleşim noktaları çift dikişli olacaktır.
20. Ürün birinci kalite olacak, kumaş kusuru, sökük, leke ve renk farklılığı bulunmayacaktır.
21. Ürünler idare tarafından onaylanan numuneye uygun olarak teslim edilecektir.

- | |
|--|
| <p>21. Tüm iç dikişler overloklu olacaktır.</p> <p>22. Dikiş iplikleri kumaş rengine uygun renkte olacaktır.</p> <p>23. Dikişlerde sökölme, atlama ve iplik kaçması olmayacaktır.</p> <p>24. Cep birleşim noktaları ve yük taşıyan bölgeler takviyeli olacaktır.</p> <p>25. Paça katlaması minimum 2 cm olacaktır.</p> <p>26. Teslim edilecek ürünler idare tarafından onaylanan numuneye birebir uygun olacaktır.</p> |
|--|

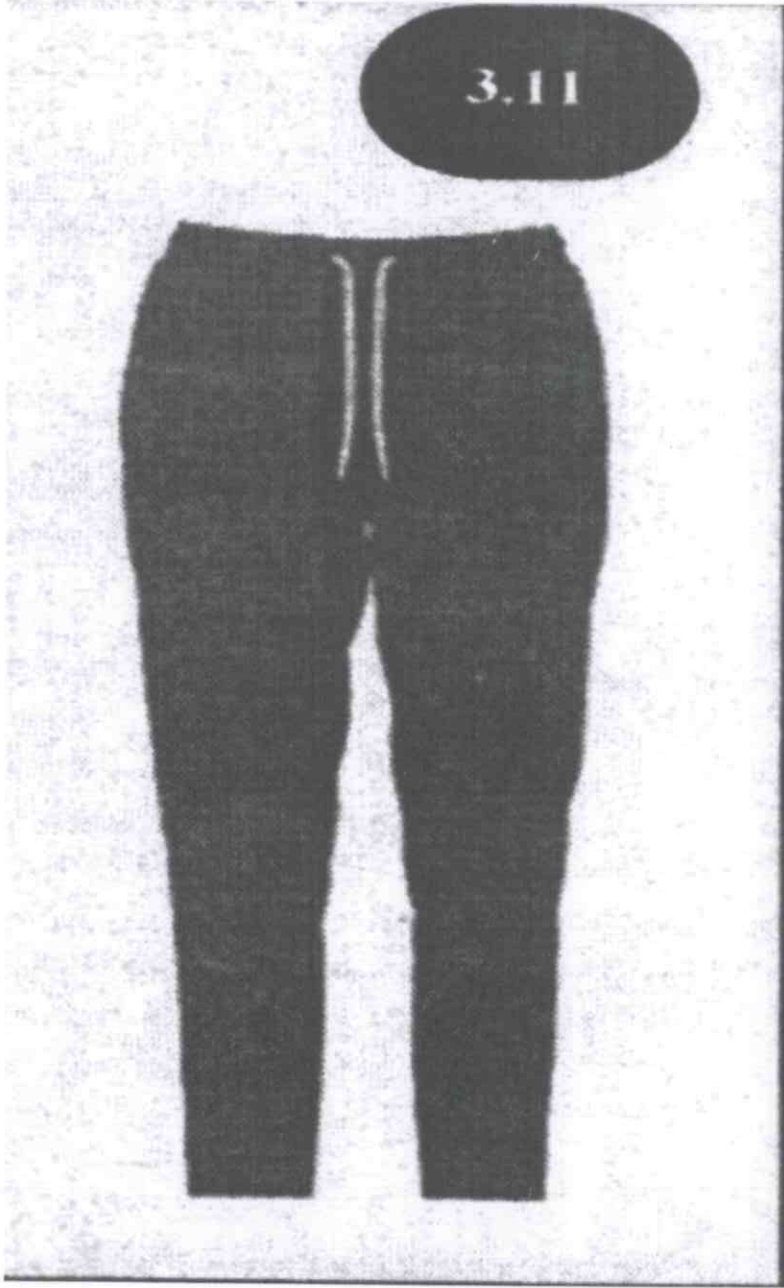


Dati *Shahin* *Baner*

YAZLIK AYAKKABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Fiziksel Özellikler

- Ayakkabı, sağlık tesislerinde görev yapan temizlik personelinin kullanımına uygun olarak üretilecektir.
- Ayakkabı siyah renkte olacaktır.
- Ayakkabı hafif, ergonomik ve uzun süreli kullanıma uygun olacaktır.
- Üst yüzey nefes alabilen fileli veya mikro fiber destekli malzemedен üretilecektir.
- Ayakkabı terlemeyi azaltacak hava dolaşımına sahip olacaktır.
- Taban kaymaz özellikte olacaktır.
- Taban ıslak zeminlerde, seramik yüzeylerde ve hastane zeminlerinde yüksek tutuş sağlayacaktır.
- Taban aşınmaya karşı dayanıklı olacaktır.
- Ayakkabı ortopedik iç tabana sahip olacaktır.
- İç taban çıkarılabilir, yıkanabilir ve antibakteriyel özellikte olacaktır.
- Topuk kısmı darbelerle karşı destekli olacaktır.
- Burun kısmı darbelerden etkilenmeyecek şekilde güçlendirilmiş olacaktır.
- Ayakkabı bağcıklı model olacaktır.
- Bağcıklar dayanıklı ve uzun ömürlü olacaktır.
- Ayakkabının iç astarı ter emici ve antibakteriyel özellikte olacaktır.
- Ayakkabı yürüyüş sırasında ses yapmayacak ve rahatsızlık vermeyecektir.
- Ayakkabı en az CE sertifikalı olacaktır.
- Ürün yeni, kullanılmamış ve birinci kalite olacaktır.
- Üründe üretim hatası, sökük, yırtık, yapışkan taşması veya renk farklılığı bulunmayacaktır.
- Numuneye uygun olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.

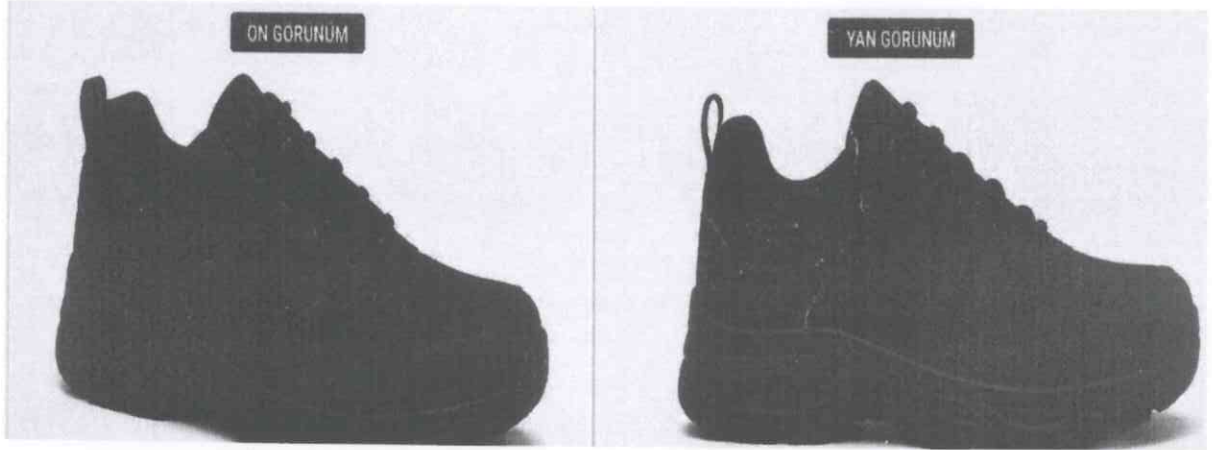


[Handwritten signatures in blue ink]

Temizlik Personeli için Kışlık Bot

Fiziksel Özellikler

- Bot, sağlık tesislerinde görev yapan temizlik personelinin kış şartlarında güvenli ve konforlu çalışmasını sağlamak amacıyla üretilmiş olacaktır.
- Bot siyah renkte olacaktır.
- Bot bileği koruyacak şekilde yarım veya tam bilekli olacaktır.
- Botun dış yüzeyi su itici özellikte hakiki deri, mikrofiber deri veya eşdeğer dayanıklılıkta malzemeden üretilmiş olacaktır.
- Bot yağmur, kar ve soğuk hava şartlarına karşı dayanıklı olacaktır.
- İç astar nefes alabilen, ter emici ve antibakteriyel özellikte olacaktır.
- Botun iç kısmında ayakları sıcak tutacak termal veya izolasyonlu astar bulunacaktır.
- İç taban ortopedik, çıkarılabilir ve yıkanabilir olacaktır.
- Bot uzun süreli kullanımda ayakta ağrı ve yorgunluğa neden olmayacak ergonomik yapıda olacaktır.
- Taban poliüretan (PU), TPU veya eşdeğer malzemeden üretilmiş olacaktır.
- Taban kaymaz özellikte olacak ve ıslak, karlı, buzlu ve seramik zeminlerde yüksek tutuş sağlayacaktır.
- Taban aşınmaya karşı dayanıklı olacaktır.
- Topuk bölümü darbe emici özellikte olacaktır.
- Burun kısmı darbeye karşı güçlendirilmiş olacaktır.
- Bot bağcıklı olacaktır.
- Bağcıklar ve bağcık yuvaları kopmaya karşı dayanıklı olacaktır.
- Dikişler sağlam ve su girişini en aza indirecek şekilde üretilcektir.
- Bot en az CE belgeli olacaktır.
- Bot en az SRC kaymazlık standardına sahip olacaktır.
- Ürün yeni, kullanılmamış ve birinci kalite olacaktır.
- Üretim hatası, sökük, yırtık, deformasyon, renk farklılığı ve malzeme kusuru bulunmayacaktır.
- Teslim edilen ürünler idarenin onayladığı numuneye uygun olacaktır.
- Yüklenici firma, toplu teslimattan önce numune ürün sunacak ve idarenin onayını alacaktır.

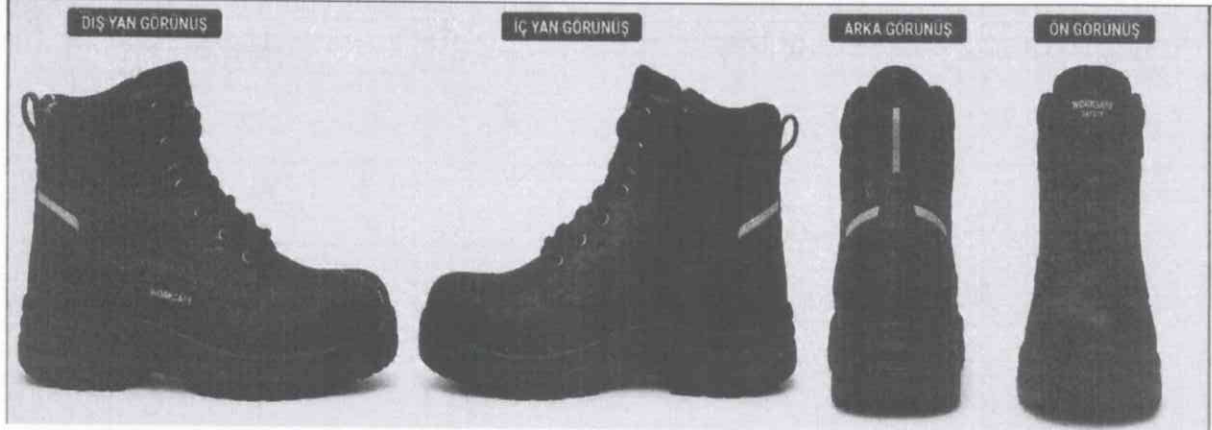

[Handwritten signatures in blue ink]

İeri hazırlama Erkek için Takım Elbisesi Teknik Şartname

Fiziksel Özellikler

- Takım elbise yeni, kullanılmamış, hatasız ve birinci kalite olacaktır.
- Kumaş ve dikim kalitesi, kurumsal temsil kabiliyeti yüksek, profesyonel görünüm sağlayacak nitelikte olacaktır.
- Renk koyu lacivert ve regular fit olacaktır
- Takım elbise dört mevsim kullanıma uygun olacaktır.
- Kumaş kırışmaya karşı dayanıklı, uzun süreli kullanımda formunu koruyacak yapıda olacaktır.
- 2. Kumaş Özellikleri
- Kumaş oranı en az %65 yün, %35 polyester olacaktır.
- Kumaş ağırlığı 250-280 gr/m² arasında olacaktır.
- Kumaş nefes alabilir özellikte olacaktır.
- Tüyenme, çekme ve renk solmasına karşı dayanıklı olacaktır.
- Kumaş OEKO-TEX veya eşdeğer kalite standartlarına uygun olacaktır.
- 3. Ceket Özellikleri
- Tek düğmeli veya iki düğmeli klasik model olacaktır.
- Tam astarlı olacaktır.
- En az 2 iç cep ve 3 dış cep bulunacaktır.
- Omuz yapısı düzgün duruş sağlayacak şekilde destekli olacaktır.
- Kol manşetlerinde düğme detayı bulunacaktır.
- Dikişler düzgün, sağlam ve sökülmeye karşı dayanıklı olacaktır.
- Ceketin sağ tarafında güvenlik amblemi olacaktır.
- 4. Pantolon Özellikleri
- Klasik kesim olacaktır.
- Kumaş ceket ile aynı renk ve kalitede olacaktır.
- Fermuar ve düğmeler kaliteli metal veya muadili malzemeden olacaktır.
- En az 2 yan cep ve 1 arka cep bulunacaktır.
- Diz yapma ve deformasyona karşı dayanıklı olacaktır.
- 5. İşçilik ve Dikim
- Dikim hatası, kumaş kusuru ve renk farklılığı bulunmayacaktır.
- Tüm dikişler çift kat ve sağlam şekilde yapılacaktır.
- Ölçüler personel üzerinden alınarak hazırlanacaktır.
- * Teslim edilen ürünler ütülü ve kullanıma hazır olacaktır.



D. Smith

Smith

Burns


h

KIŞLIK PANTOLON Teknik Şartname

Fiziksel Özellikler

- Kışlık pantolon, Sağlık Bakanlığı kurumsal kıyafet standartlarına uygun olarak üretilcektir.
- Pantolon rengi üst forma ile uyumlu olacak şekilde Dazzling Blue olacaktır.
- Ürün erkek personelin kullanımına uygun rahat kalıpta olacaktır.
- Kumaş en az %65 polyester, %35 pamuk karışımından üretilcektir.
- Kumaş gramajı minimum 240 gr/m² olacaktır.
- Kumaş; soğuk hava şartlarına dayanıklı, hava geçirgenliği sağlayan, çekme yapmayan, renk solmasına karşı dayanıklı ve tüylenmeye karşı dirençli olacaktır.
- Pantolon yüksek bel olacaktır.
- Bel kısmı kemerli, düğmeli ve fermuarlı olacaktır.
- Pantolonun arka bel kısmında elastik bant bulunacaktır.
- Fermuar YKK veya muadili kalitede olacaktır.
- Kemer köprüleri sağlam dikişli ve kullanım sırasında kopmayacak şekilde üretilcektir.
- Pantolonda sağ ve sol yanlarda birer adet cep ile arka sağ tarafta bir adet cep bulunacaktır.
- Yan cepler kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde derin ve geniş olacaktır.
- Arka cep düğmeli veya kapaklı olacaktır.
- Cep ağızları ve cep birleşim noktaları takviyeli olacaktır.
- Pantolon paçaları boru paça düz kesim olacaktır.
- Diz ve oturma bölgelerinde deformasyona karşı ilave dayanıklılık sağlanacaktır.
- İç dikişler overlolu olacaktır.
- Dikişlerde sökölme, atlama ve iplik kaçması olmayacaktır.
- Dikiş iplikleri kumaş rengine uygun ve yüksek mukavemetli olacaktır.
- Paça katlama payı minimum 2 cm olacaktır.
- Pantolon hareket kabiliyetini kısıtlamayacak şekilde ergonomik kesime sahip olacaktır.
- Kumaş en az 60°C yıkamaya dayanıklı olacaktır.
- Yıkama sonrasında çekme, dönme, renk solması ve deformasyon meydana gelmeyecektir.
- Ürün yeni, kullanılmamış, birinci kalite olacaktır.
- Kumaş kusuru, sökük, leke, yırtık ve renk farklılığı bulunmayacaktır.
- Beden dağılımı idarenin bildireceği ölçülere göre yapılacaktır.
- Teslim edilen ürünler idarenin onayladığı numuneye birebir uygun olacaktır.

SORUMLUSU
M ELBİSE

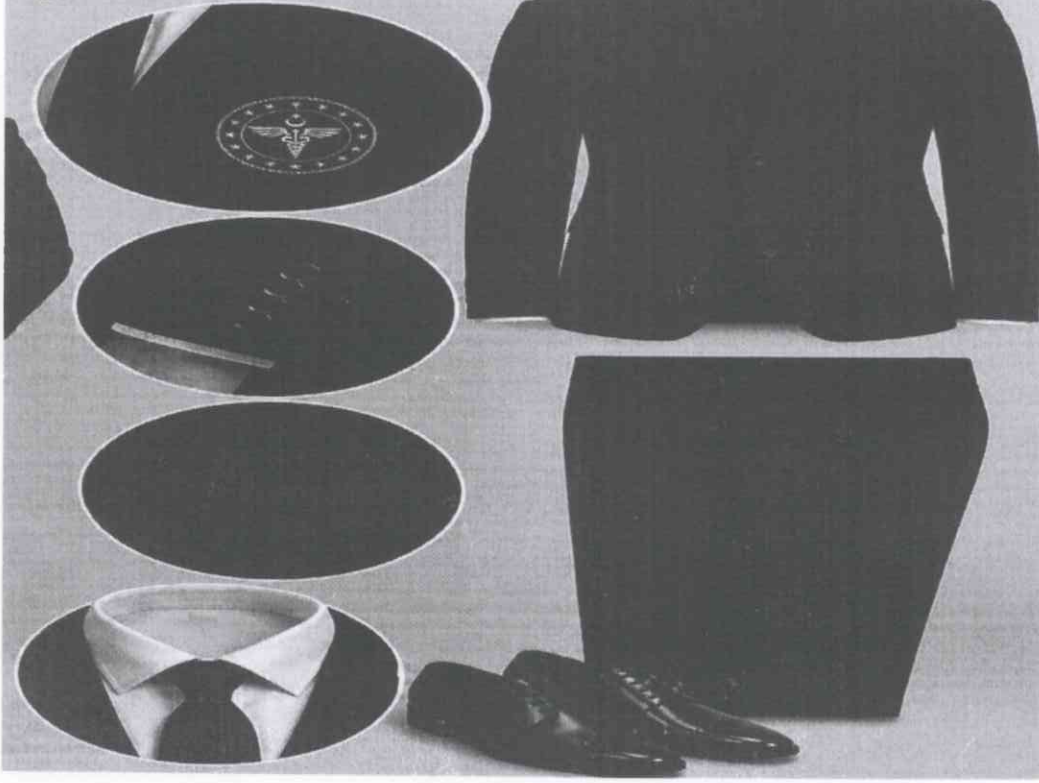

Calit uuciem
Tbim Sorumlusu

[Signature]

Ahmet ARAS
T. Personel

[Signature]


Berfin GELici
Kalite Sorumlusu
Hemşire

[Signature]

Polar ceket Teknik Şartname

Fiziksel Özellikler

- Polar ceket, sağlık tesislerinde görev yapan temizlik personelinin kullanımına uygun olarak üretilen olacaktır.
- Ürün erkek personelin kullanımına uygun rahat kalıpta olacaktır.
- Polar rengi üst forma ve pantolon ile uyumlu olacak şekilde Dazzling Blue renkte olacaktır.
- Kumaş antipilling (tüylenme yapmayan) özellikte olacaktır.
- Kumaş gramajı minimum 280 gr/m² olacaktır.
- Polar kumaşı çift taraflı mikro polar veya eşdeğer kalitede olacaktır.
- Kumaş yumuşak dokulu, hafif ve yüksek ısı yalıtımı sağlayan yapıda olacaktır.
- Ürün tam boy fermuarlı olacaktır.
- Fermuar dayanıklı, kaliteli ve uzun ömürlü olacaktır.
- Yaka dik yaka modelinde olacaktır.
- Yaka kısmı boynu soğuktan koruyacak yükseklikte olacaktır.
- Kol uçları esnek manşetli veya lastikli olacaktır.
- Bel kısmı vücuda uyum sağlayacak şekilde ayarlanabilir olacaktır.
- Polar ceket baseni örtecek uzunlukta olacaktır.
- Sol göğüs kısmında bir adet fermuarlı cep bulunacaktır.
- Yanlarda sağ ve sol olmak üzere iki adet fermuarlı cep bulunacaktır.
- Cepler kullanım sırasında deformasyon göstermeyecek şekilde takviyeli olacaktır.
- Sağ göğüs ile omuz arasında Sağlık Bakanlığı logosu nakış olarak uygulanacaktır.
- Sol kol üzerinde kurum logosu nakış olarak uygulanacaktır.
- Nakışlar yıkama sonrasında sökülme, çatlama veya deformasyon göstermeyecektir.
- Omuz, kol ve cep birleşim noktaları çift dikişli olacaktır.
- Dikişlerde sökülme, atlama ve iplik kaçması olmayacaktır.
- Ürün en az 30°C yıkamaya dayanıklı olacaktır.
- Yıkama sonrasında çekme, renk solması ve tüylenme meydana gelmeyecektir.
- Ürün yeni, kullanılmamış ve birinci kalite olacaktır.
- Kumaş kusuru, sökük, leke, yırtık ve renk farklılığı bulunmayacaktır.
- Beden dağılımı idarenin bildireceği ölçülere göre yapılacaktır.
- Teslim edilen ürünler idarenin onayladığı numuneye birebir uygun olacaktır.

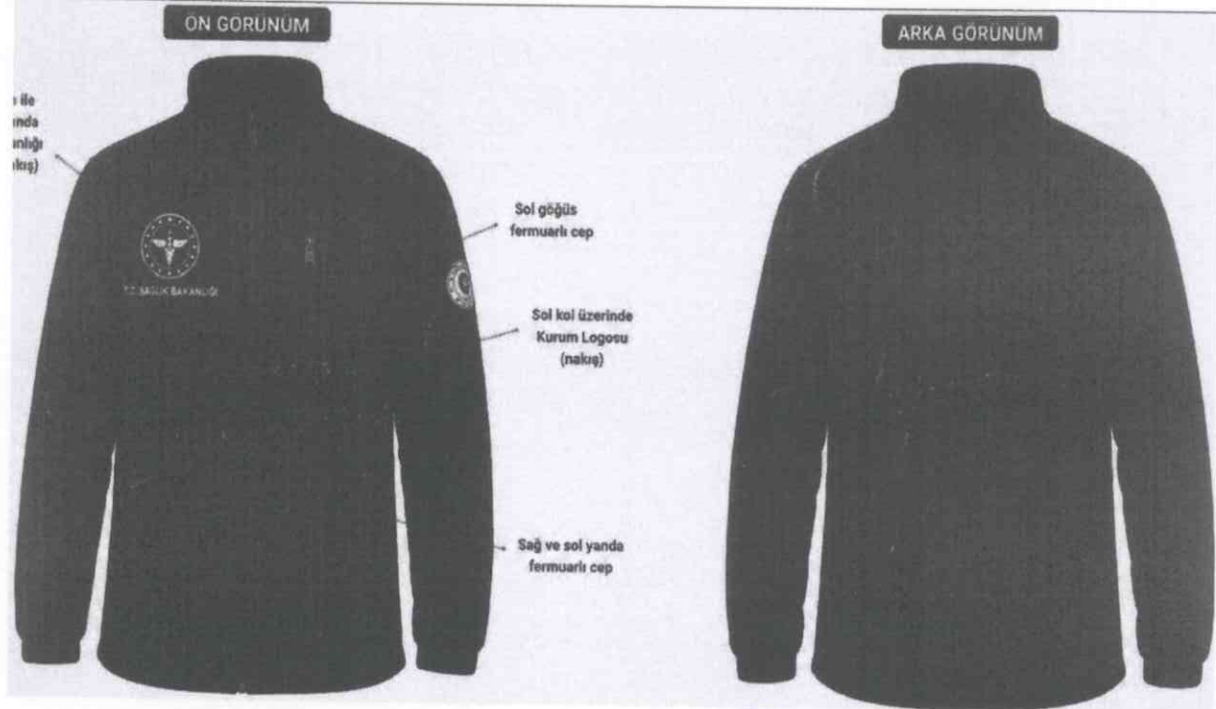

21

21


21

KIŞLIK ÜST FORMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Fiziksel Özellikleri

- Kışlık üst forma, Sağlık Bakanlığı kurumsal kıyafet standartlarına uygun olarak üretilcektir.
- Ürün erkek personelin kullanımına uygun rahat kalıpta olacaktır.
- Forma rengi Sağlık Bakanlığı temizlik personeli kıyafet standardına uygun Dazzling Blue olacaktır.
- Kumaş en az %65 polyester, %35 pamuk karışımından üretilcektir.
- Kumaş gramajı minimum 240 gr/m² olacaktır.
- Kumaş; soğuk hava şartlarına dayanıklı, teri dışarı atabilen, hava geçirgenliği sağlayan, çekme yapmayan, solmaya dayanıklı ve tüylenmeye karşı dirençli özellikte olacaktır.
- Kumaş en az 60°C yıkamaya dayanıklı olacaktır.
- Kumaş OEKO-TEX Standard 100 veya eşdeğer uluslararası tekstil güvenlik sertifikasına sahip olacaktır.
- Üst forma polo (gömlek) yaka olacaktır.
- Yaka ribanalı olacak ve kullanım süresince formunu koruyacaktır.
- Ön kısımda en az 3 düğmeli pat bulunacaktır.
- Uzun kollu olacaktır.
- Kol manşetleri ribanalı olacaktır.
- Forma boyu baseni örtecek uzunlukta olacaktır.
- Yanlarda hareket kolaylığı sağlayan yırtmaç bulunacaktır.
- Erkek anatomisine uygun rahat kesim olacaktır.
- Kumaşın iç yüzeyi şardonlu veya mikro fleece destekli olacaktır.
- Sol göğüs kısmında 1 adet cep bulunacaktır.
- Etek kısmında sağ ve sol tarafta olmak üzere toplam 2 adet geniş cep bulunacaktır.
- Sağ göğüs ile omuz arasında Sağlık Bakanlığı logosu nakış olarak işlenecektir.
- Sol kol üzerinde kurum logosu nakış olarak işlenecektir.
- Nakışlar yıkama sonrası sökülme, bozulma veya renk kaybı göstermeyecektir.
- Omuz, kol ve cep birleşim noktaları çift dikişli olacaktır.
- Dikişlerde atlama, sökülme ve iplik kaçması olmayacaktır.
- Cep ağzları takviyeli olacaktır.
- Dikiş iplikleri kumaş rengine uygun renkte olacaktır.
- Beden dağılımı idarenin bildireceği ölçülere göre yapılacaktır.
- Teslim edilen ürünler idarenin onayladığı numuneye birebir uygun olacaktır.




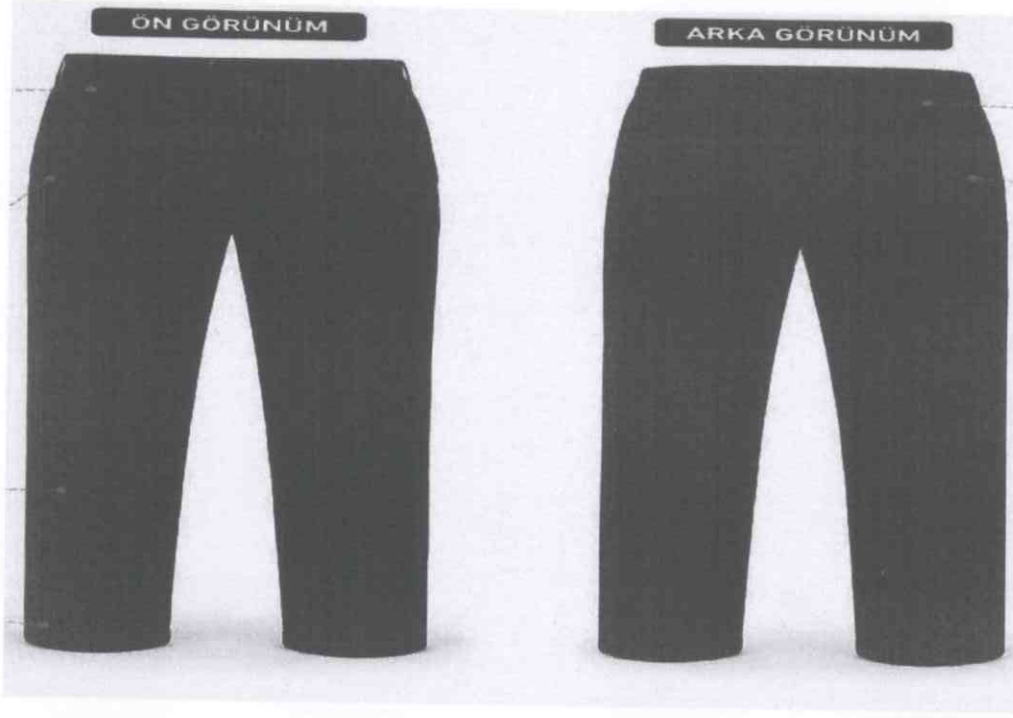

Cahit Yılmaz
2011

Yılmaz

Başkan

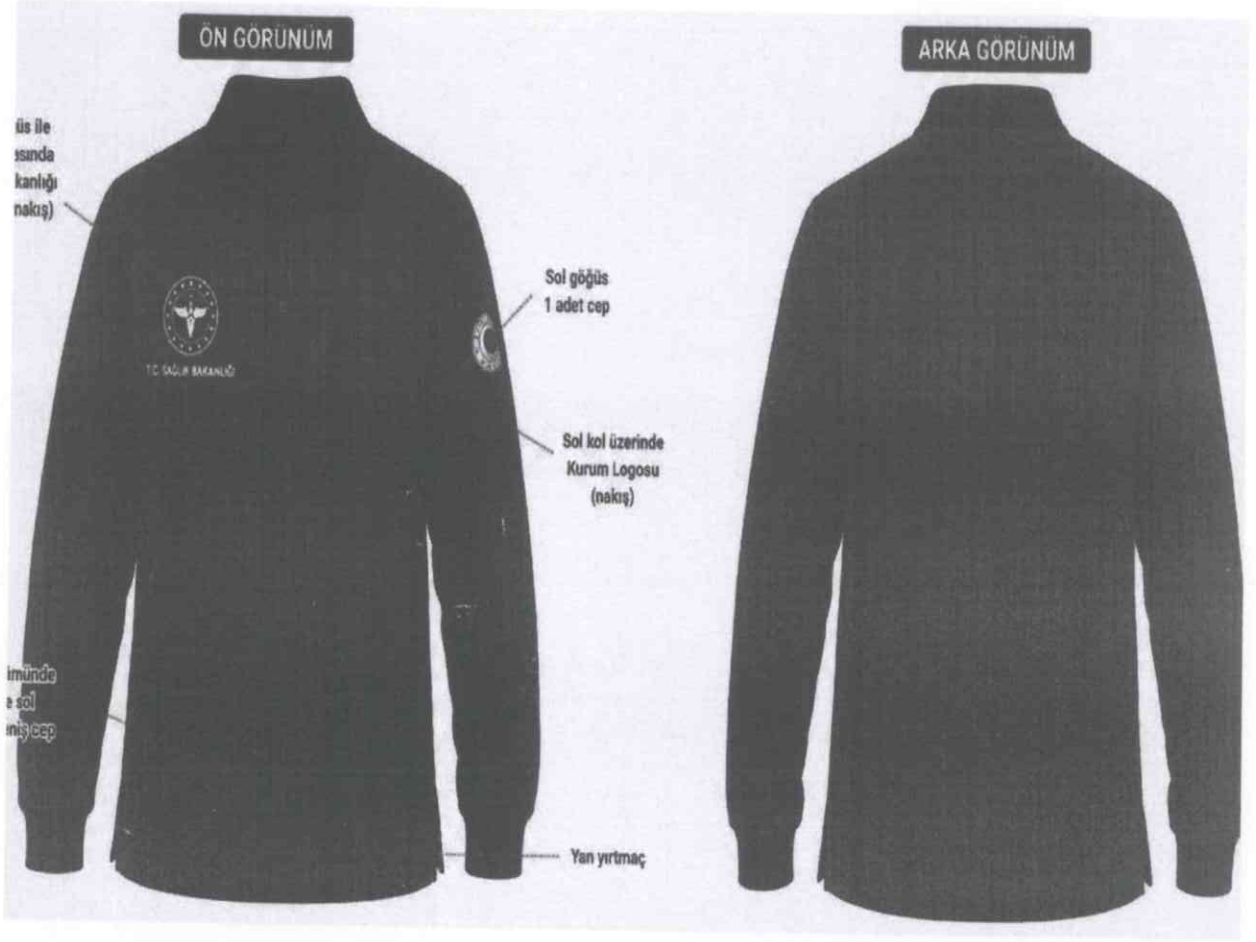

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]