

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

06.08.2026

Sayı : 58

Konu : 3 ADET KALEM DUVAR TİPİ KLİMA ALIMI.

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden **10.08.2026 10:30** 'a AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ Satın Alma Biriminin **agriagizdis@gmail.com** EKAP adresinden fiyat teklifi vermesi hususunda.

Gereğini rica ederim.

Selami OĞLU  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No         | Malzeme Adı                | Sut Kodu | UBB | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|--------------|----------------------------|----------|-----|--------|--------|--------------|--------------|
| 1            | KLİMA 12000 BTU DUVAR TİPİ |          |     | 3      | Adet   |              |              |
| Genel Toplam |                            |          |     |        |        |              |              |

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## AĞRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

### DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

#### GENEL ÖZELLİKLER:

Cihazların üretildiği tesisin ISO 9001 ve ISO 14001 belgelerine, cihazların CE belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Sistem Heat Pump olarak çalışmalıdır. Soğutma kapasite değerleri 27°C KT / 19°C YT iç sıcaklık ve 35°C KT/24°C YT dış sıcaklık için verilmiş olmalıdır. Isıtma Kapasite değerleri 20°C KT / 15°C YT iç sıcaklık ve 7°C KT / 6°C YT dış sıcaklık için verilmiş olmalıdır. Cihazlar ozona zararlı HCFC içermeyen R32 gazı ile çalışmalıdır.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

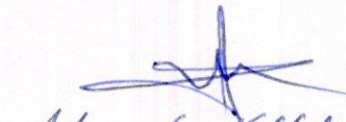
##### 12.000, 18.000, 24.000 Btu Duvar Tipi İnverter Split Klimaların Teknik Özellikleri

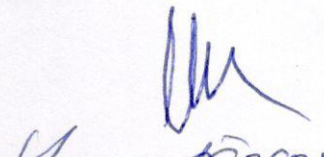
- 1.1 Sezonluk verimlilik değerleri soğutmada A++, ısıtmada A+ enerji sınıfında olmalıdır.
- 1.2 Sezonluk verimlilik değerlerine göre SEER/SCOP değerleri sırasıyla minimum 6,5/4,0 olmalıdır.
- 1.3 Klimalar DC inverter kompresörlü olacaktır.
- 1.4 Klimalar LCD ekranlı uzaktan kumandalı ve tüm fonksiyonları bu kumanda üzerinde çalışabilmelidir. Gerektiğinde uzaktan kumanda olmadan da cihaz üzerinden açma, kapama yapılabilmelidir.
- 1.5 Cihazların Nominal Soğutma kapasiteleri aşağıdaki değerlerin altında olmayacaktır.,

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 12.000- | Nominal Soğutma Kaps.11900btu/h |
| 18.000- | Nominal Soğutma Kaps.17000btu/h |
| 24.000- | Nominal Soğutma Kaps.22500btu/h |
- 1.6 Klimalar Heat-Pump özellikli olacaktır.
- 1.7 Klimalarda R32 çevre dostu gaz kullanılacaktır.
- 1.8 Klimalar 24 saat açma-kapama zaman ayarlı olacaktır.
- 1.9 2 yöne otomatik hava yönlendirme bulunmalıdır.
- 1.10 Enerji kesildiğinde çalışması duran klima enerji tekrar geri geldiğinde çalışmasına devam etme (otomatik çalışma) özelliğine sahip olmalıdır.
- 1.11 Klimaların ön panelleri kolayca sökülebilir ve yıkanabilir özellikte olmalıdır.
- 1.12 Otomatik temizleme fonksiyonu bulunmalıdır.
- 1.13 Hızlı ısıtma ve soğutma özelliğine sahip olmalıdır.
- 1.14 Uyku modu olmalıdır.
- 1.15 Buz çözme (defrost) özelliği bulunmalıdır.

**NOT: Klima fiyatına kurulum ve montaj dahil olup, klimalar çalışır vaziyette teslim edilecektir.**

  
Erol GINAN  
Teknisyen

  
Murat KILIC  
Teknisyen

  
Yasar KOCAN  
Tekniker