

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

27.08.2026

Sayı : 62

Konu : GİRİŞ SUNDURMA KOMPOZİT KAPLAMA YAPIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden **02.09.2026 10:30** 'a AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ Satın Alma Biriminin agriagizdis@gmail.com adresinden fiyat teklifi vermesi hususunda.

Gereğini rica ederim.

Selami OĞLU
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	GİRİŞ SUNDURMA KOMPOZİT KAPLAMA YAPIM İŞİ			1	YAPIM İŞİ		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.

AĞRI MERKEZ ADSM GİRİŞ SUNDURMA KOMPOZİT KAPLAMA YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Poz No: 35.170.1503 - Sıva Üstü, LED'li Dairesel (Downlight) Armatür

İmalat Cinsi: Sıva üstü, LED'li dairesele (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). / LED Dairesel (Downlight) Armatür / Led Armatürler [Adet]

Teknik Tarifi: Gövdesi ve soğutucu kısmı alüminyum döküm olan, opal PMMA difüzörlü, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.

- Bütün led armatürler; ENEC sertifikalı veya TSE ürün belgeli veya akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından ürün belgesine haiz olan sürücülü ve sürücü PFC değeri en az 0,95, sürücü çıkış akımı dalgalanma (ripple) değeri ise en fazla %5 olacaktır.
- Kullanılan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktır. Armatürlerin kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L70) saat, armatür renksel geriverim değeri (CRI) en az 80 olacaktır ve homojen ışık dağılımına sahip olacaktır.
- Armatürler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2, TS EN 62722-1 ve TS EN 62722-2-1 standartlarına, armatür sürücüleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarına ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe ve (2014/30/AB) Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğine uygun olarak CE işaretlemesi ve akredite bir laboratuvardan alınmış AB Uygunluk Beyanı (CE Deklarasyonu) ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.
- Armatürler akredite bir laboratuvardan alınmış IESNA LM-79 standartlarına uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS EN 60529 standardına, IK değeri verilen pozlarda koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardına göre yaptırılmış olacaktır. Ayrıca armatürler Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun üretilmiş olacaktır.

Not: Led armatür pozlarında belirtilen ışık akısı (lm) değerleri armatürün çıkış değeridir.

2. Poz No: 77.105.1001 - Mineral Dolgulu Kompozit Alüminyum Levhalar ile Cephe Kaplaması

İmalat Cinsi: Mineral dolgulu kompozit alüminyum levhalar ile cephe kaplaması Yapılması (Isı yalıtımsız) [m²]

Teknik Tarifi: Projesine göre 4 mm et kalınlığında Alüminyum Kompozit Panel (0,50mm+3mm+0,50mm) 0,50 mm kalınlıktaki (EN AW 3000 Serisi) alüminyum levhaların arası 3mm kalınlıkta mineral dolgulu Alüminyum levhaların görünen dış yüzü min. 28 mikron kalınlıkta PVDF boyalı, alüminyum levhalar ve dolgu arası astar boyalı kompozit panel (Yangın Sınıfı: A2 S1 d0) levhalar ile cephe kaplaması imalatının, kutu profilden oluşturulmuş ana taşıyıcı sisteminin, duvar yüzeyine şakülünde ankrajının yapılması, antipasla korozyona karşı boyanması, 28 mikron kalınlıkta PVDF boyalı, alüminyum levhaların, derz elemanlarına bağlantısının yapılması, ana taşıyıcı derz boşluklarının alüminyum levhalardan derz çıtası ile kapatılması ve silikonlanması, her türlü

Bül Giner
Aİ

Emrah Sabuncu
Sın

Murat KILIK
Tekniçyen

malzeme ile zaiyat, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

Not: Nakliyeler dahildir.

Prof. Ciner
A.P.

Emrah Sabuncu
M

Murat KILIÇ
Teknisyen

T.C.


**AĞRI MERKEZ ADSM GİRİŞ SUNDURMA KOMPOZİT KAPLAMA YAPIM İŞİ
MAHAL LİSTESİ**

Poz No	İmalat Cinsi / Poz Tanımı	Mahal / Bölüm	Miktar / Uygulama Alanı
35.170.1503	Sıva üstü, LED'li dairesele (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w)	Bölüm 01	PROJESİNE GÖRE TAVAN 1 (7 Adet)
77.105.1001	Mineral dolgulu kompozit alüminyum levhalar ile cephe kaplaması Yapılması (Isı yalıtımsız)	Bölüm 01	PROJESİNE GÖRE TAVAN 1
77.105.1001	Mineral dolgulu kompozit alüminyum levhalar ile cephe kaplaması Yapılması (Isı yalıtımsız)	Bölüm 01	3 ADET K1 KOLONLARI

İbrahim Güner.
A. P.

Emrah Sabuncu
E. S.


Murat KILIÇ
Tehnisyen



Emrah Sabuncu


A. Nurat KILIÇ
Teknisyen

K1 KOLONLARI 30X30 CM; 77.105.1001 POZU UYGULANACAK OLUP RENGİ AHŞAP DESENİ OLACAKTIR.
TAVAN: 77.105.1001 POZU UYGULANACAK OLUP RENGİ KREM OLACAKTIR.

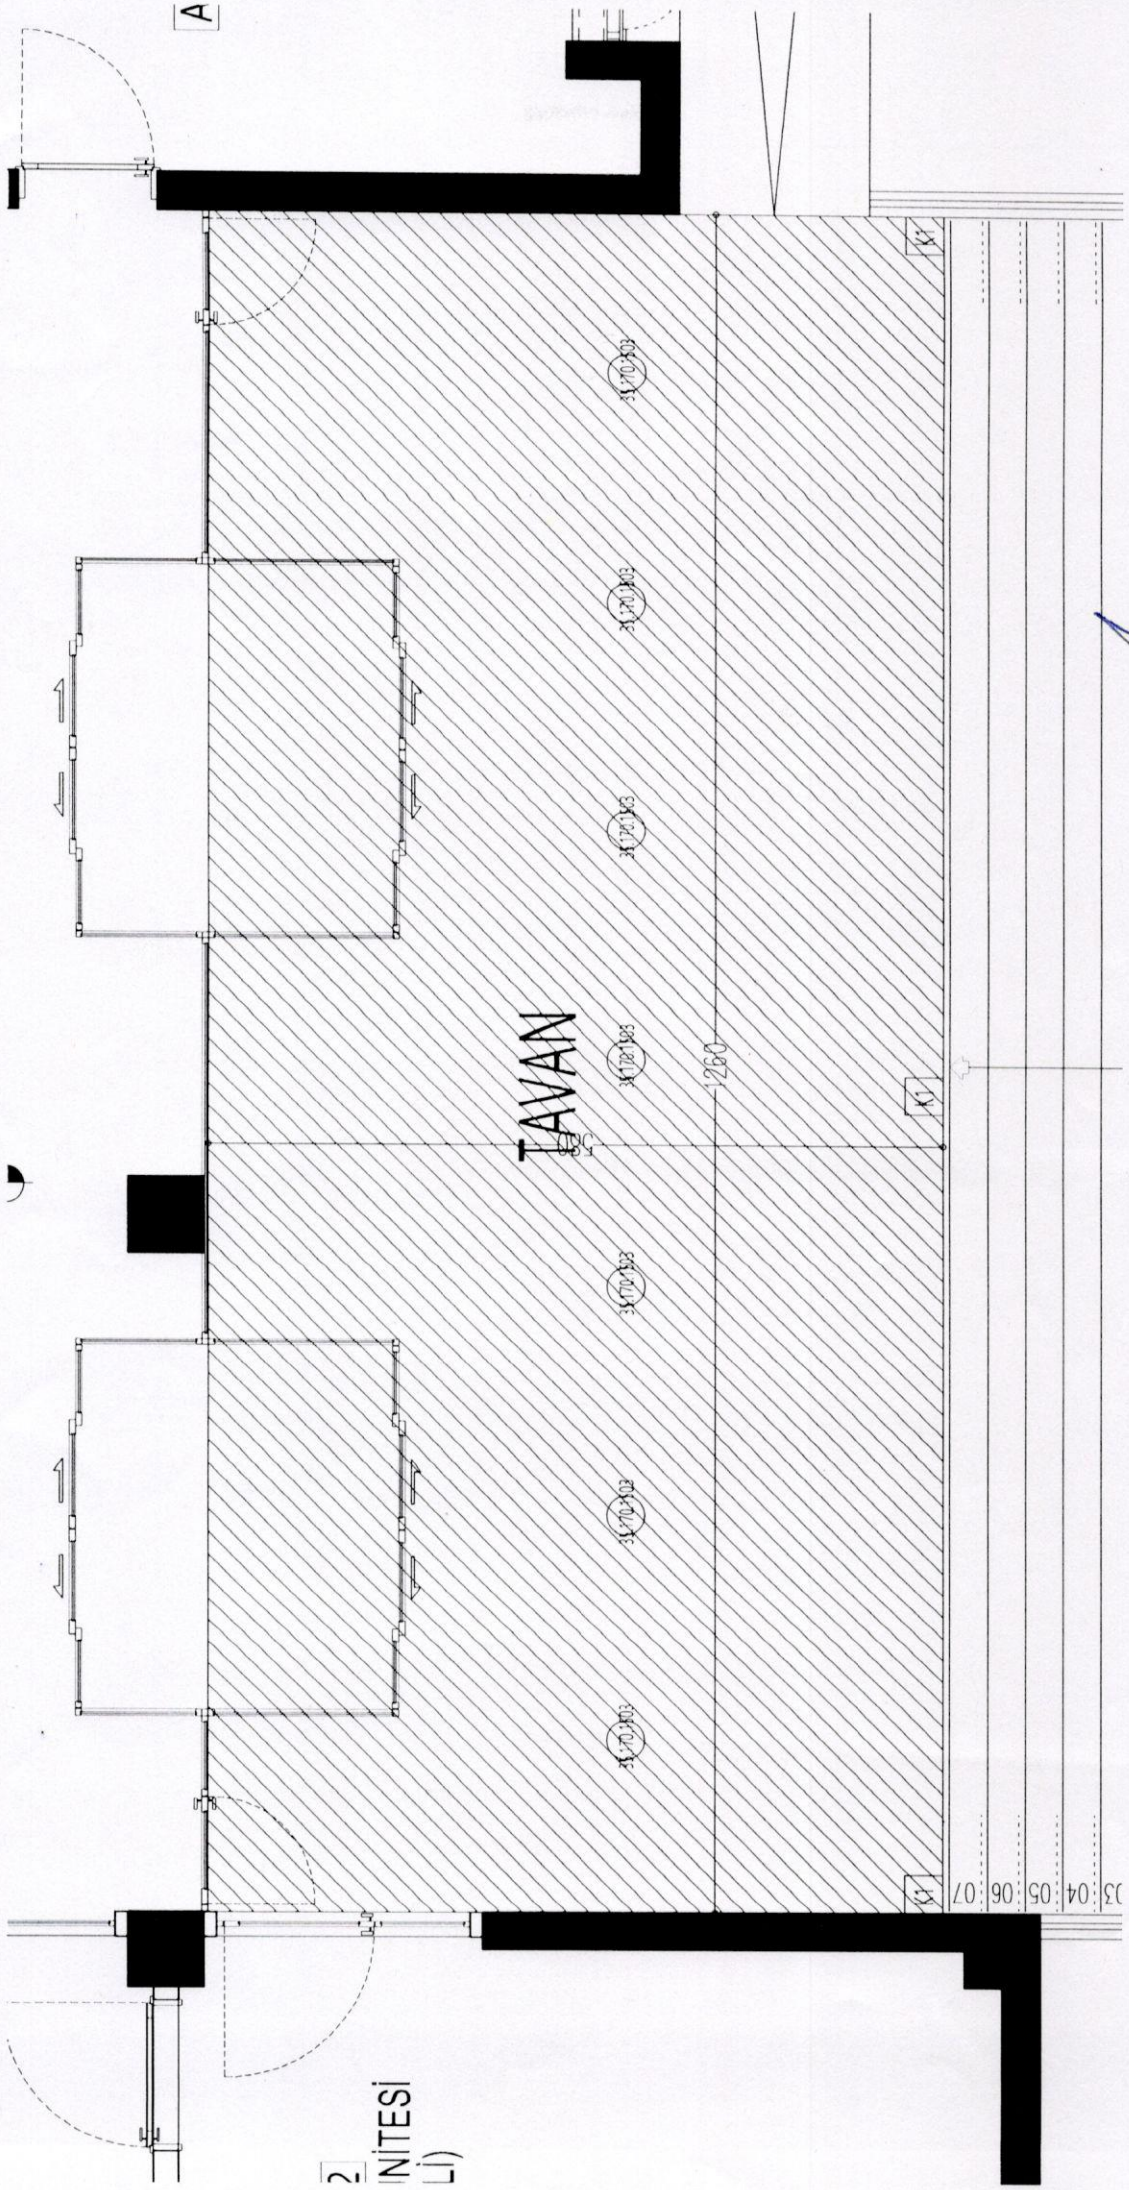

Adnan Kiliç
Teknisyen

Emre Şen

İsmail Güler