	YAPILACAK İMALAT	MURAT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
1	5 mm Opak Pleksi Kapı Yanı Panel (Pafta 1.4.4)	7 Adet
2	Kapı Yanı İsimlik (Pafta 1.4.7)	8 adet
3	İkincil Yönlendirme Tabela (Pafta 1.4.6)	7 adet
4	A4 Temizlik Listesi Haznesi Pleksi (Pafta 1.4.6)	4 adet
5	Kurumsal Kimlik Cephe Elemanı T1 Yatay (2.1.2)	1 adet (84x320)
6	Kurumsal Kimlik Cephe Paneli (Pafta 2.1.5- 2.1.6)	1 adet (110x320)
7	Danışma Arkası Pano (Pafta 1.4.3)	1 Adet (100x100)
8	Alüminyum Süpürgelik (Pafta 1.4.5)	54,50 metre
9	Tutamaklı Sedye Çarpma Bandı (Pafta 1.4.5)	21 metre

1- Bütün ürünler Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Kurumsal Kimlik Kılavuzuna uygun olmalıdır.
2- Bütün ürünlere nakliye, montaj ve işçilik dâhildir.
3- Ürün elektrik aksamları çalışır halde test edilerek teslim edilecek olup elektrik bağlantısı kurum tarafından yapılacaktır.
4- İşyerinde montaj esnasında gerekli iş güvenliği önlemlerini almak yüklenici sorumluluğundadır.
5- Mahal işlem sonrası temiz bir şekilde teslim edilecektir.
6- Sökülmesi gereken imalat var ise yüklenici tarafından ücretsiz olarak sökülecektir.

SEDYE ÇARPMA BANDI PLANI

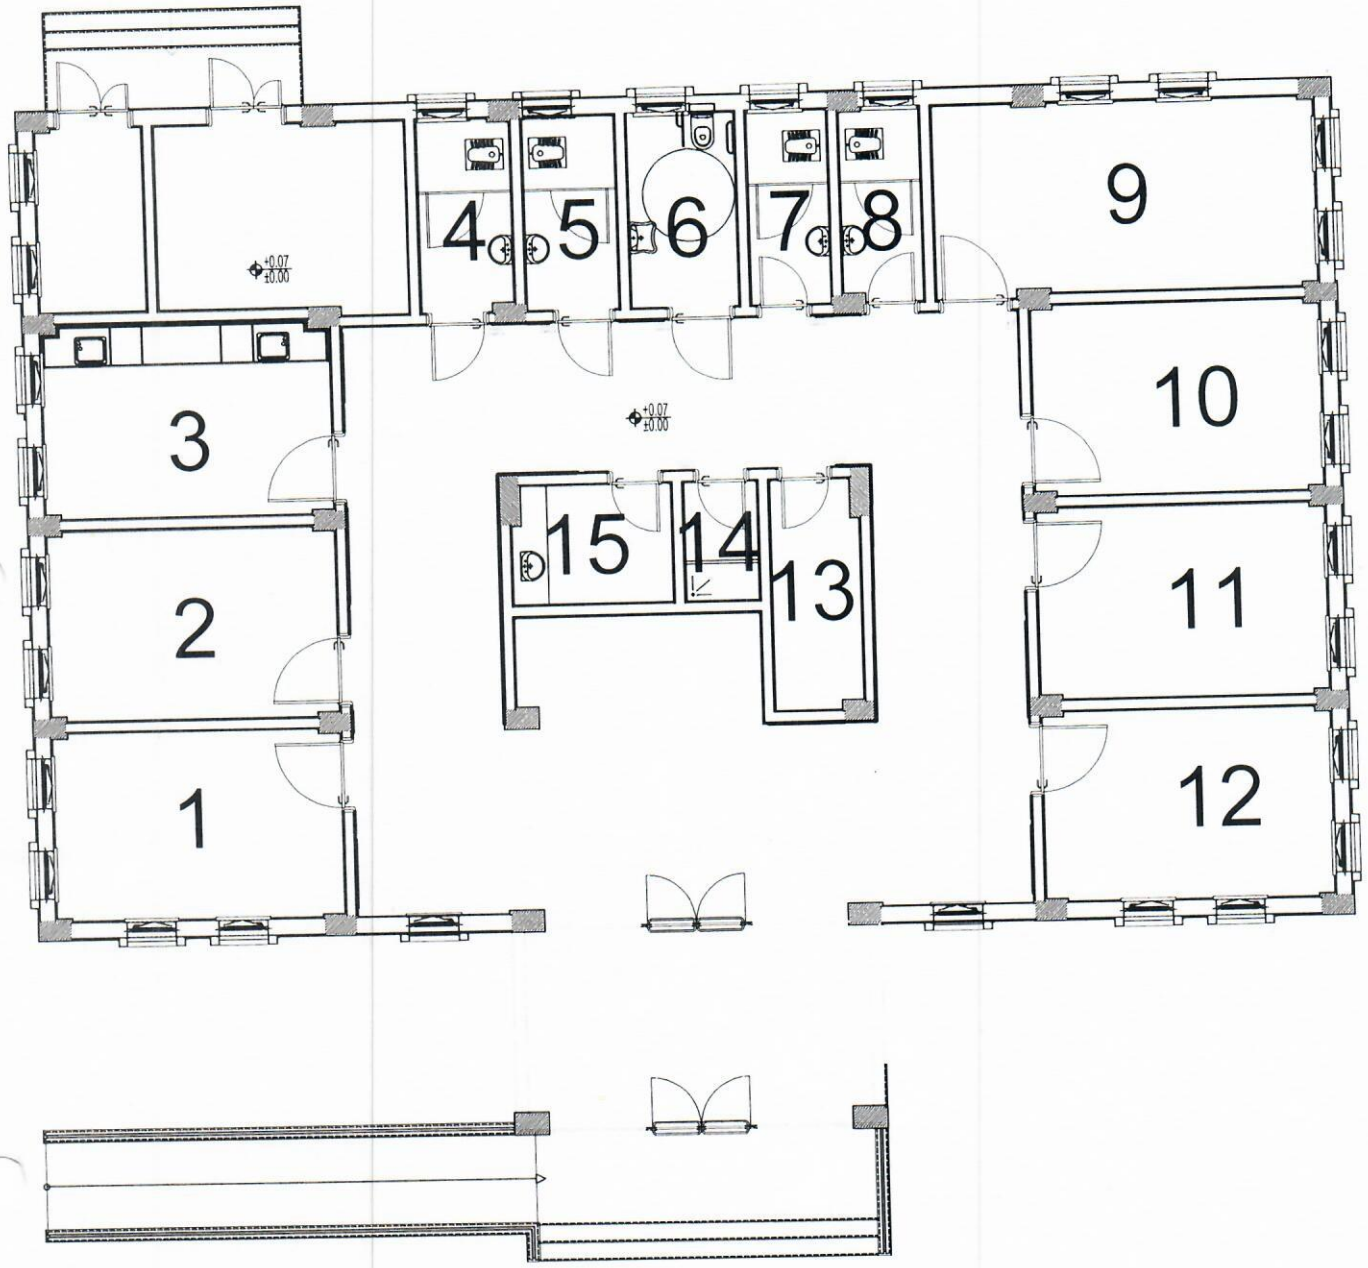

- PLEKSİLİ TABELA
- SEDYE ÇARPMA BANDI
- ALÜMİNYUM SÜPÜRGELİK

ALÜMİNYUM SÜPÜRGELİK PLANI

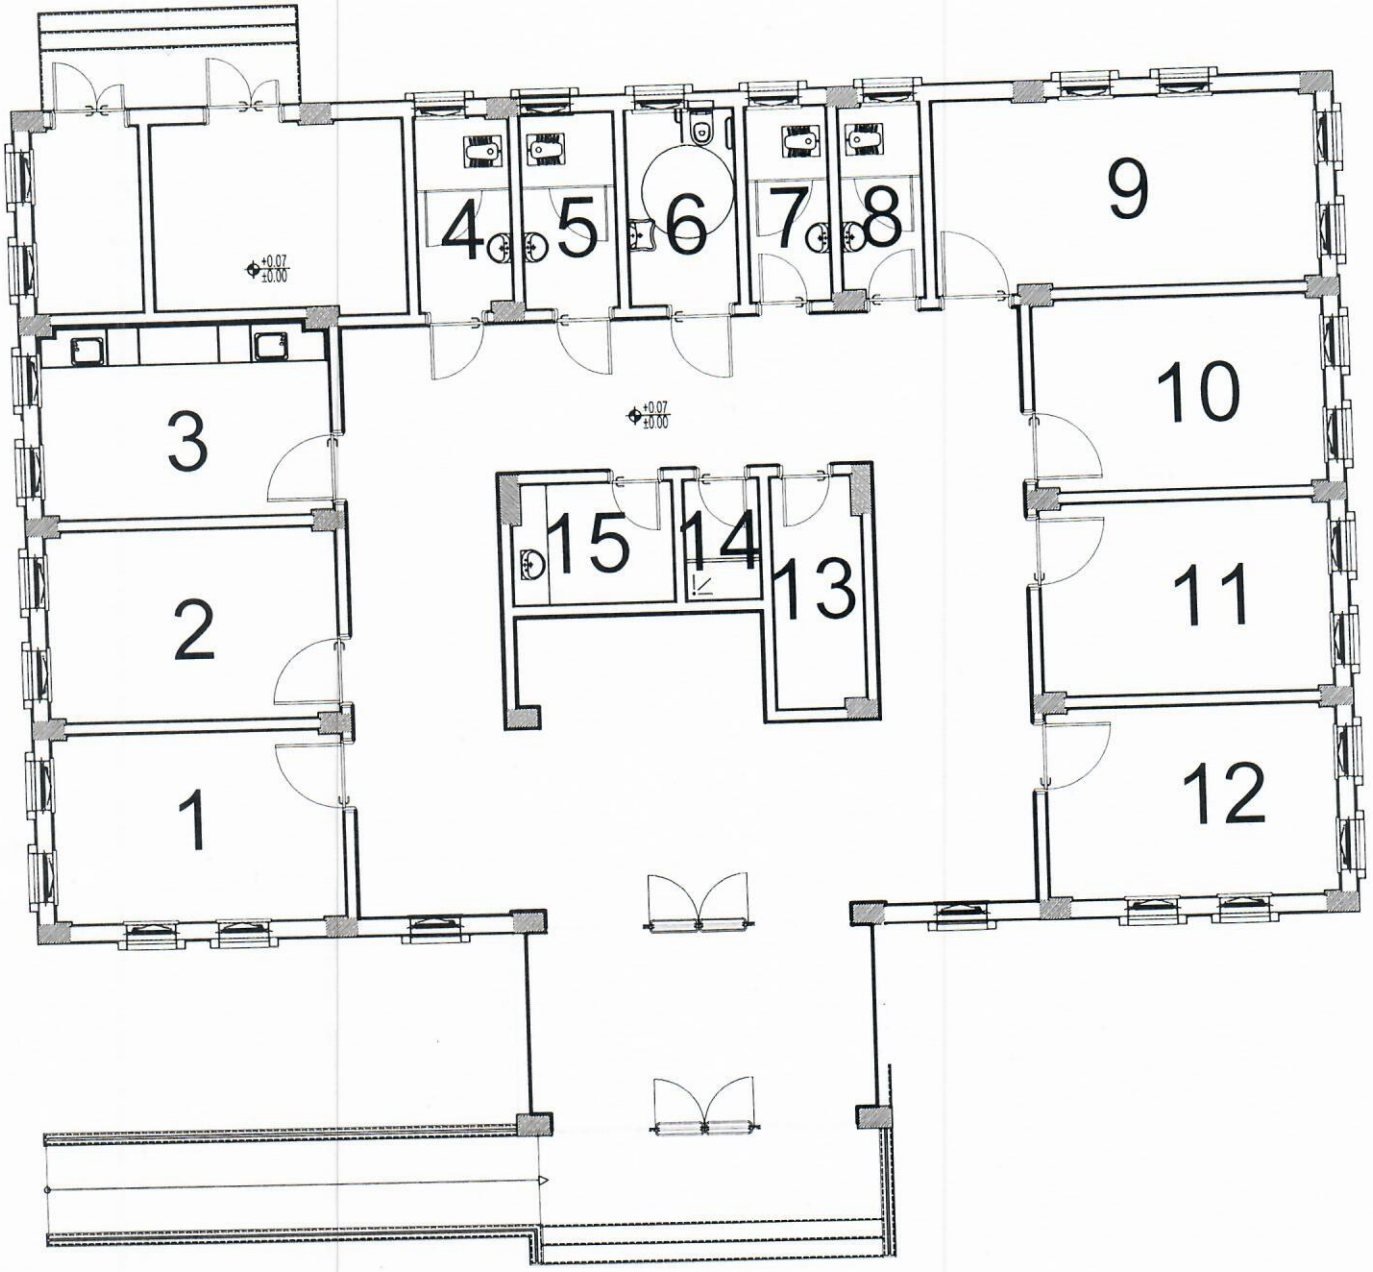

- PLEKSİLİ TABELA
- SEDYE ÇARPMA BANDI
- ALÜMİNYUM SÜPÜRGELİK

ODA NUMARASI	BİRİM ADI	YAPILMA ŞEKLİ
1	MUAYENE ODASI	PLEKSİLİ
2	AŞI VE BEBEK / ÇOCUK İZLEM ODASI	PLEKSİLİ
3	LABORATUVAR	PLEKSİLİ
4	DEPO	İKİNCİL YÖNLENDİRME
5	ERKEK WC	İKİNCİL YÖNLENDİRME
6	ENGELLİ WC	İKİNCİL YÖNLENDİRME
7	KADIN WC	İKİNCİL YÖNLENDİRME
8	PERSONEL WC ERKEK / KADIN	İKİNCİL YÖNLENDİRME
9	GEBE İZLEM VE AİLE PLANLAMA ODASI	PLEKSİ OLMAYACAK
10	MUAYENE ODASI	PLEKSİLİ
11	MUAYENE ODASI	PLEKSİLİ
12	TIBBİ MÜDAHALE ODASI	PLEKSİLİ
13	SİSTEM ODASI	İKİNCİL YÖNLENDİRME
14	TEMİZLİK ODASI	İKİNCİL YÖNLENDİRME
15	BEBEK BAKIM VE EMZİRME ODASI	PLEKSİLİ

Burak KESKİN
Mimar
Ağrı İnşaat Müdürlüğü

Pafta No:1.4.4 KAPI ÇEVRESİ ELEMANLARI YERLEŞİM KARARLARI

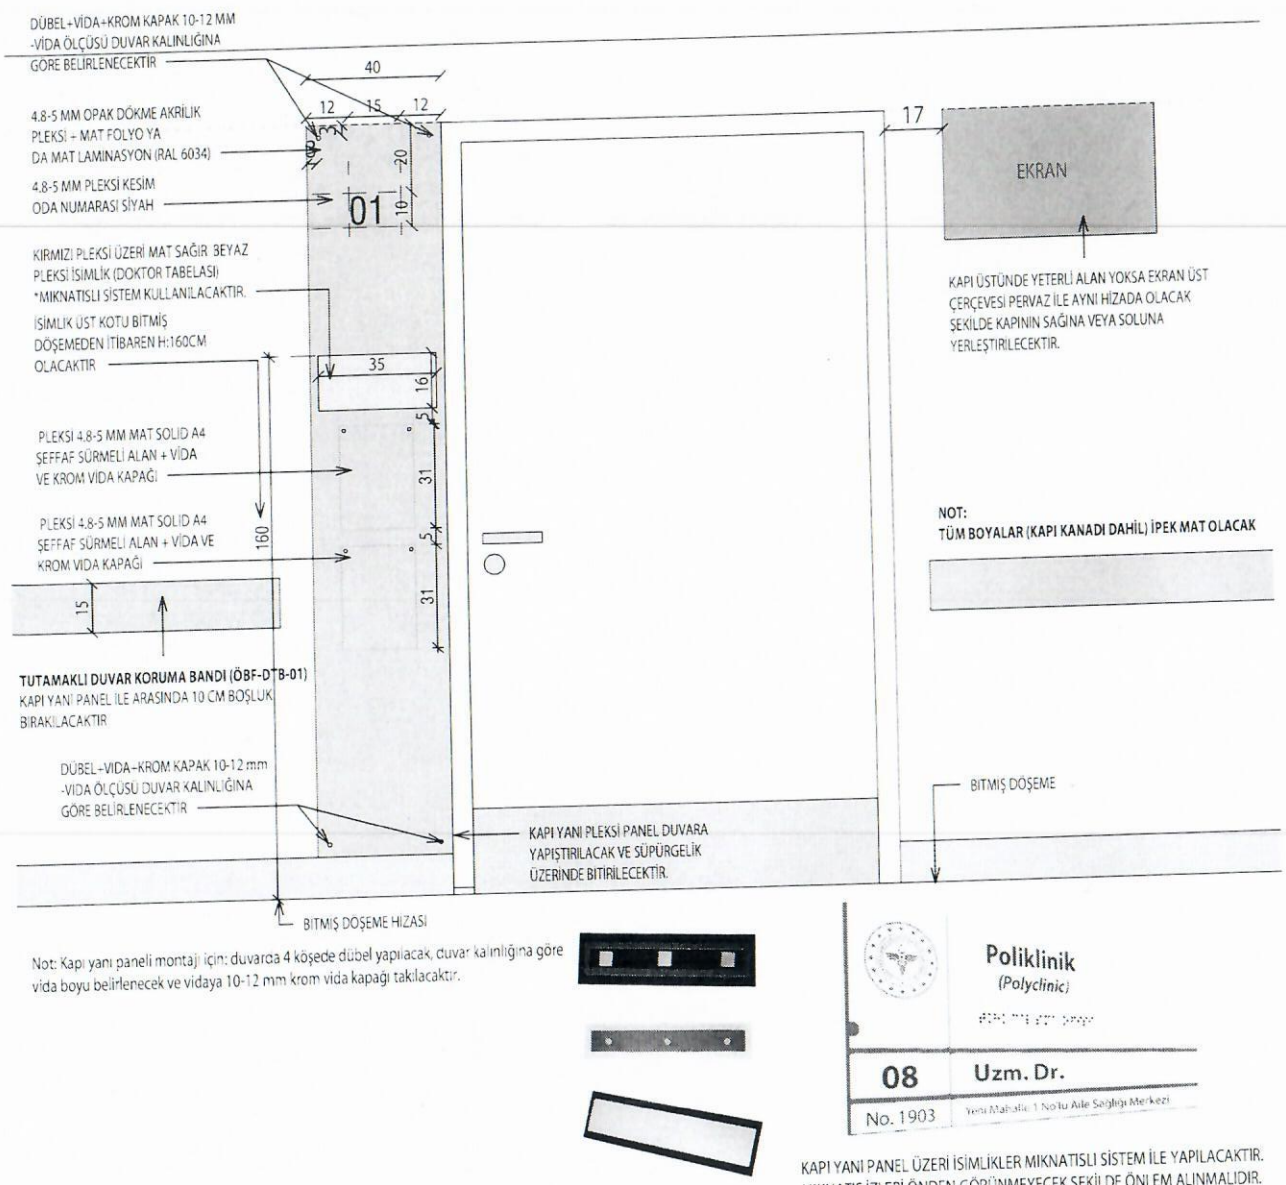

Not: Kapı yanı paneli montajı için: duvarca 4 köşede dübel yapılacak, duvar kalınlığına göre vida boyu belirlenecek ve vidaya 10-12 mm krom vida kapağı takılacaktır.

KAPI YANI PANEL ÜZERİ İSİMLİKLER MIKNATISLI SİSTEM İLE YAPILACAKTIR.
MIKNATIS İZLERİ ÖNDEN GÖRÜNMEYECEK ŞEKİLDE ÖNLEM ALINMALIDIR.

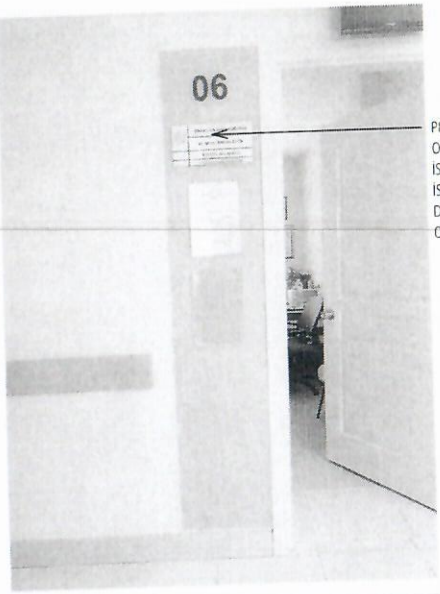

P8. KAPI YANI PANELİNE YER OLMADIĞI DURUMDA SADECE İSİMLİK YAPILACAKTIR. İSİMLİK ÜST KOTU BİTMİŞ DÖŞEMEDEN İTİBAREN H:160CM OLACAKTIR

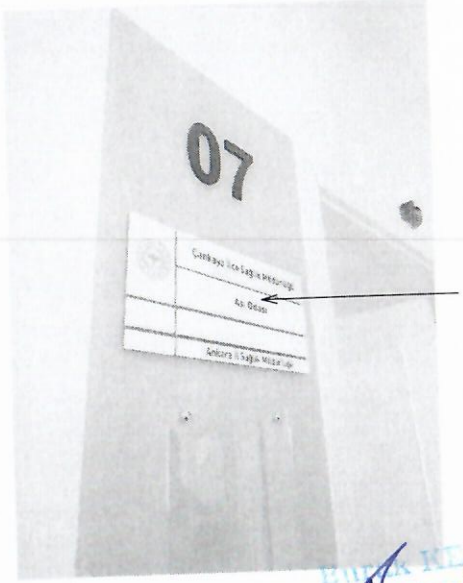

GÖRSEL MALZEME, RENK, UYGULAMA ÖRNEĞİ OLARAK VERİLMİŞ OLUP; GRAFİK OLARAK SOLDA VERİLEN BAKANLIK STANDARTLARINA GÖRE DÜZENLENECEKTİR.

Pafta No:1.4.7 İÇ MEKAN TABELA VE YÖNLENDİRMELER (ÖBF-PANEL-03)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



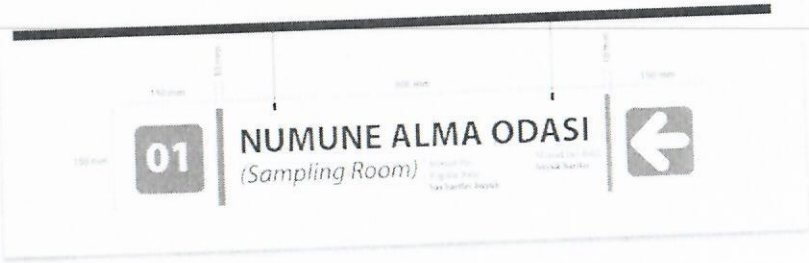

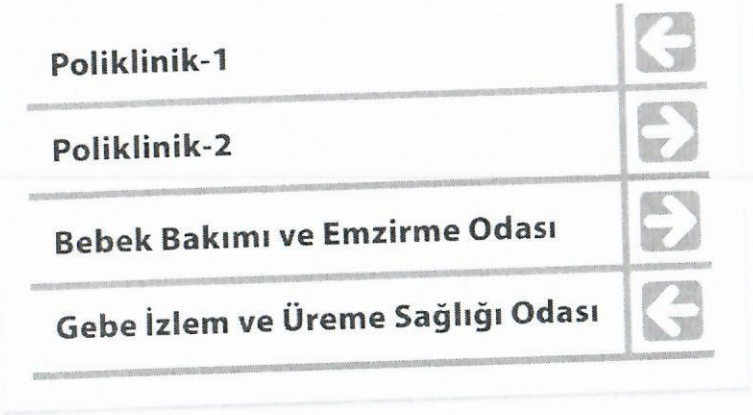

Bu yönlendirmeler Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden alınmıştır. Bakanlığın grafik standartları olduğu gibi uygulanacak olup, 1.4.6 paftasındaki ikincil yönlendirmeler ile aynı detayda uygulanacaktır.

**Referans: Sağlık Bakanlığı Kurumsal Kimlik ve Logo - Tabela ve Yönlendirmeler

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI

Pafta No:1.4.6 İKİNCİL YÖNLENDİRME VE TABELALAR (ÖBF-PANEL-02)

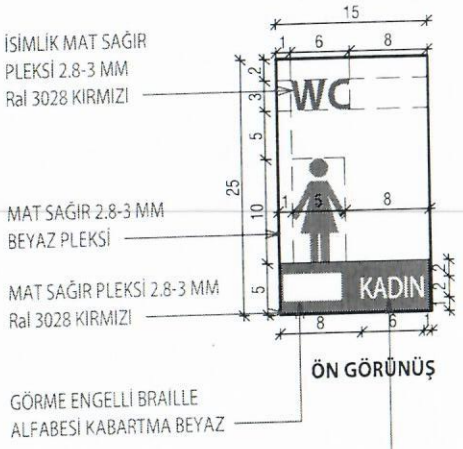

İç Mekanda İkincil Yönlendirme ve Tabela Uygulama Esasları:

-İkincil yönlendirme ve tabelalar 15x25 cm'dir. Yazı yükseklikleri ve aralıkları detaylarda tanımlanmıştır.
- İkincil Yönlendirme ve tabelalarda "myriad pro" fontu kullanılacaktır.
- Kırmızı Ral 3028 pleksi panel ve üzeri beyaz pleksi panel yapıştırma olarak duvara monte edilecektir.
- Kırmızı Ral 3028 2.8-3 mm pleksi üzerine gelen beyaz 2.8-3 mm pleksi panel, üzerindeki logoya göre lazer kesim gerçekleştirilip alttaki pleksi üzerine entegre edilecektir.
-Islak hacimlerin kapı arkalarına A4 boyutlarında temizlik çizelgesi kağıtları için kapıya montaj 2.8-3 mm pleksi şeffaf pleksi yerleştirilebilir.
-Laboratuvar ve bebek bakım/emzirme odaları ana hole açılıyor ise standart kapı yanı panel uygulanacaktır. Ana hole açılmadığı durumlarda ikincil yönlendirme elemanı kullanılacaktır.

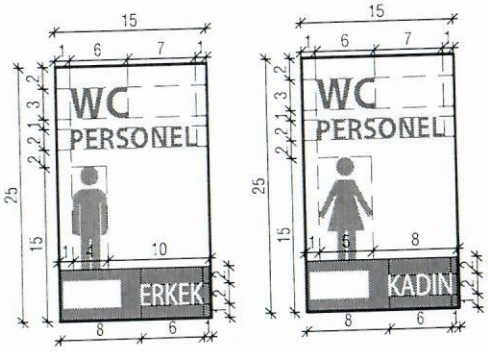

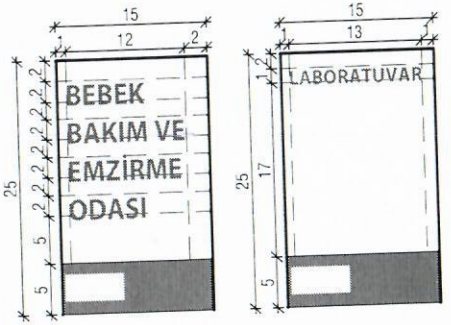

*Laboratuvar ve bebek bakım/emzirme odaları ana hole (bekleme alanlarına) açılıyor ise standart kapı yanı panel (turkuaz Ral 6034 panel) uygulanacaktır. Ana hole açılmadığı durumlarda ikincil yönlendirme elemanı kullanılacaktır.

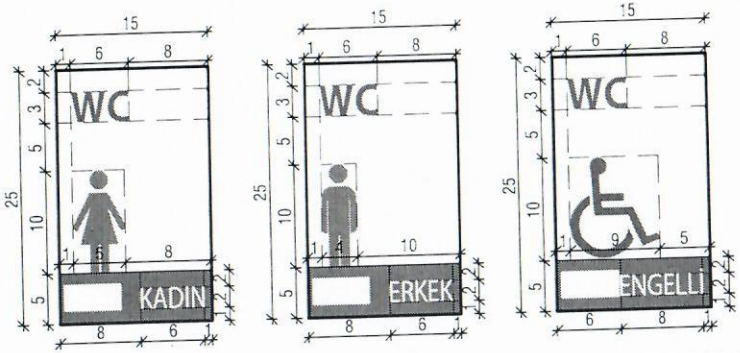

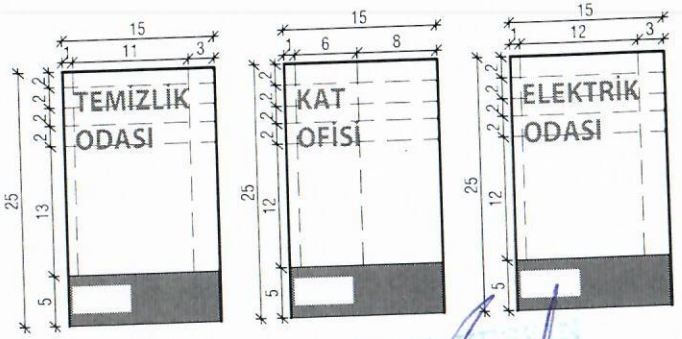

Pafta No:2.1.2 KURUMSAL KİMLİK CEPHE ELEMANI-1 -T1- YATAY TABELA

TABELA UYGULAMA ESASLARINDA, SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BELİRLENEN ÖLÇÜLER VE STANDARTLAR GEÇERLİDİR. KILAVUZDA VERİLEN TABELA ÖN GÖRÜNÜMLERİ GÖSTERİMSELDİR. ÜRETİM ÖNCESİ GÜNCEL STANDARTLAR TEYİT EDİLMELİDİR.

TABELADAKİ HARFLERİN VE LOGONUN YÜKSEKLİKLERİ, TABELA ÖLÇÜLERİ DEĞİŞTİĞİNDE, BAKANLIK TABELA STANDARDINDAKİ ORANDA DEĞİŞECEKTİR.

Tabela Detayı Yeni ASM'ler için de geçerli olup; Kurumsal Kimlik Cephe Elemanı-1 Tabela düzenleme esasları için bakınız pafta no: 2.2.4

Kutu tabela sistemi, CNC kesim alüminyum kompozit panel üzerine arkasında 2.8-3 mm opak difüzorlü dökme akrilik pileksi (Ral 3028) yerleştirilmiş yazılar ve yine yanları 2.8-3 mm opak difüzorlü dökme akrilik pileksi (Ral 6034) ile çevrili olacak şekilde tasarlanmıştır. Tabela iç yüzeyindeki tüm konstrüksiyon beyaz mat toz boyalı olacaktır; 15 cm aksalarla yerleştirilmiş modul LED'ler ile homojen aydınlatma sağlanacaktır.

Pileksiler 3mm olarak verilmiş olup; 2.8- 3 mm arasındaki kalınlıklarda yapılabilir. Baskı Sağlık Bakanlığı logosu ile kesim harfler arkasındaki kırmızı (Ral 3028) pileksi rengi her zaman aynı renk olacaktır. Gündüz ve gece kırmızı ve aynı tonda etkide olacaktır.







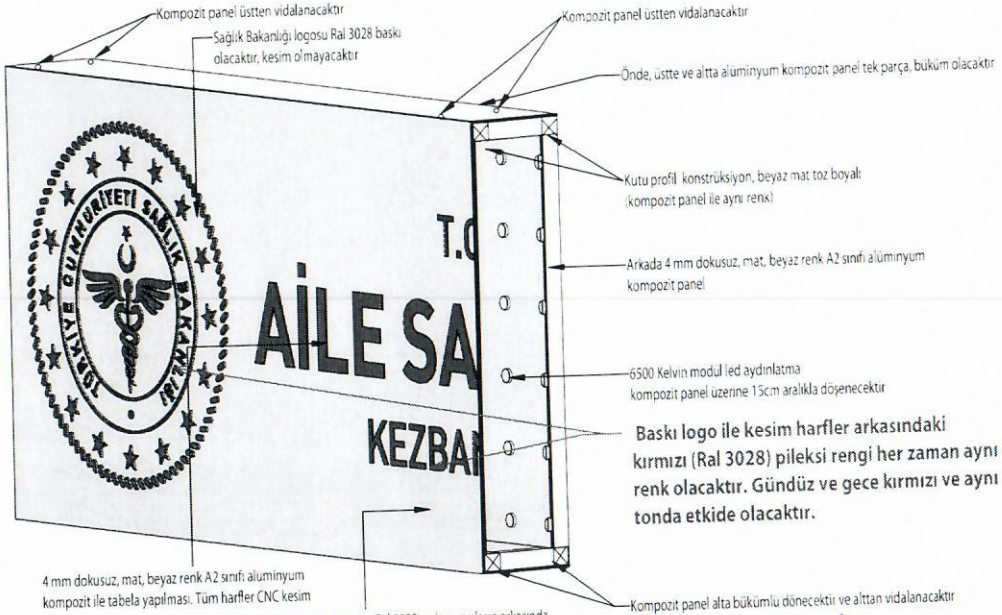



3 MM OPAK DİFUZORLU DÖKME AKRİLİK PLEKSİ (Ral 6034)



3 MM OPAK DİFUZORLU DÖKME AKRİLİK PLEKSİ (Ral 3028)

Pafta No:2.1.5 KURUMSAL KİMLİK CEPHE PANELİ VE LOGO YERLEŞİMİ



Kurumsal Cephe Paneli - (ASM Logo Paneli) Uygulama Esasları:

1.Kurumsal cephe paneli , üzerine folyo baskı ile ASM logosu uygulanmış tek parça 4 mm kompozit panelden oluşmaktadır.
2.Kurumsal cephe paneli , 100 cm ile 140 cm arasında genişlikte ve her zaman tek parça olacaktır.
3.Kurumsal cephe paneli , yükseklik ölçüsü düşey tabela var ise kapı ve tabela ile aynı üst hizada yapılacaktır. Kurumsal cephe paneli , tabela altına yerleştirildiğinde tabela alt hizasına kadar yapılacaktır. Kurumsal cephe paneli , tabela yanında yerleştirilmesi durumunda tabelanın üst hizasında yapılacaktır.
4.Yeterli genişlikte sağır yüzey bulunmaması durumunda giriş kapısı yanındaki sabit cam üzerine logo uygulaması yapılabilir.
5.Kurumsal cephe paneli , tabela ve giriş ile birlikte planlanmalıdır. Fakat buna uygun yapı koşulları bulunmaması halinde, girişe yakın, görünür bir cephede de yerleşimi yapılabilir.
6.Kurumsal cephe paneli üzerinde yerleştirilen logonun üst hizası zeminden 1.95 m yükseklikte uygulanmalıdır. ASM logosu orta aksı, uygulandığı kompozit paneli ortalayacaktır. Pafta no 2.6.12'de verilen detaya göre, kompozit panel üzerine uygulanan ASM logosu oranları esastır, kompozit panel ölçüleri değiştiğinde bu orana göre logo ebatları belirlenecektir.
7. ASM logosu üzerine, logoyu aydınlatacak şekilde, verilen örnek görsellere uygun beyaz aydınlatma yerleştirilecektir. ASM logosu ile aydınlatma arası mesafe, logonun tam aydınlatılmasını sağlayacak ve logoyu kapatmayacak mesafede ve kompozit panelin ortasına yerleştirilecektir.
8. Kompozit panel arkasında, iki kenarda kutu profil konstrüksiyon olacaktır. Kompozit panel yanlara kutu profil üzerine bükülecek ve profillere yanlardan vidalanacaktır. Ön yüzeyde vidalama yapılmayacaktır.
9. Alüminyum kompozit panel tek parça olacaktır. Panel derzli olmayacaktır.
10. Mevcut ASM'lerde, kurumsal cephe paneli mevcut cephe üzerine şişerek uygulanabilir.
11. Mevcut ASM'lerde, kurumsal cephe panelini uygulamak için yeterli sağır yüzey bulunmaması durumunda, cephede kolonat, yarı açık sundurma alanı var ise kolon çevresinde kompozit panel ile şişme yaparak uygulanabilir.



LOGO AYDINLATMASI
ALTERNATİF AYDINLATMA ARMATÜRLERİ ÖRNEK GÖRSELLER

ÖRNEK GÖRSELLERDEKİ FORMLARA UYGUN
BEYAZ GÖVDELİ, BEYAZ IŞIKLI VE LOGOYU AYDINLATACAK ETKİDE AYDINLATMA ARMATÜRÜ KULLANILACAKTIR.

AYDINLATMANIN FOTOVOLTAİK PANEL ENTEGRELİ YAPILMASI ÖNERİLİR.

NOT: Görseller örnek olarak verilmiş olup; kullanım, boyut, renk, malzeme gibi özelliklerde tanımlara uyulacaktır.

Pafta No:2.1.6 MEVCUT YAPILARDA KURUMSAL CEPHE PANELİ UYGULAMALARI

Mevcut Yapılarda Mevcut Cephe Üzerine Kurumsal Cephe Paneli Uygulanması:

Mevcut binada ısı yalıtımı varsa ve/veya cephe katmanları korunuyorsa, mevcut cephe üzerine uygun boyut ve konumda kurumsal cephe paneli yerleştirilecektir. Giriş kapısı ve tabela ile birlikte kurgulanmalıdır. Kompozit panel arkasında iki yanda kutu profil konstrüksiyon olacaktır, öndeki kompozit panel yanlara bükümlü, tek parça olacak ve yanlardan profillere vidalanacaktır.

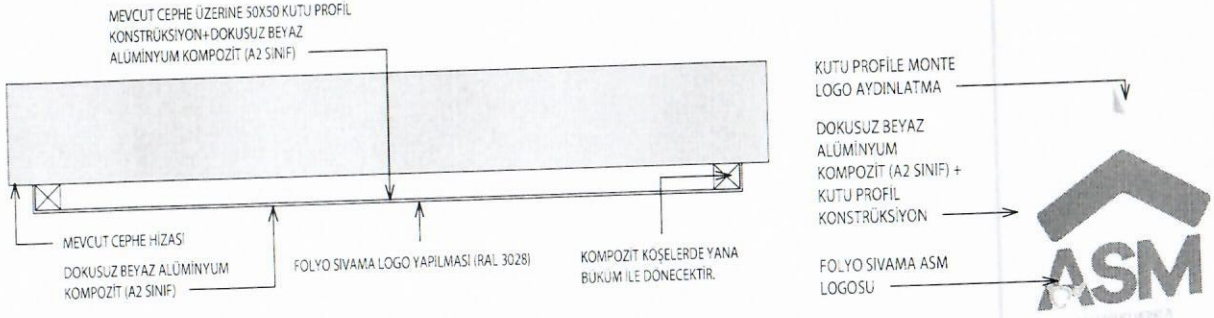

Mevcut Yapılarda Mevcut Cephe Üzerine Kurumsal Cephe Paneli Plan Detay

KURUMSAL CEPHE PANELİ 3D GÖRSEL



MEVCUT ASM SAĞIR DUVAR



MEVCUT ASM SAĞIR DUVAR ÜZERİNE ŞİŞME YAPARAK UYGULAMA

Pafta No:1.4.3 DANIŞMA ARKASI PANO DETAYI

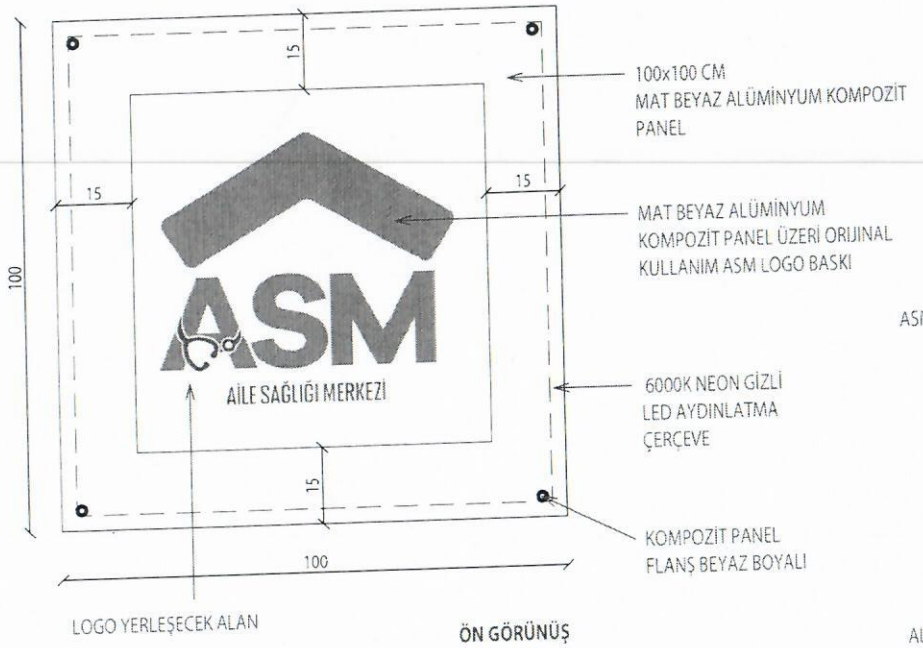

ÖN GÖRÜNÜŞ

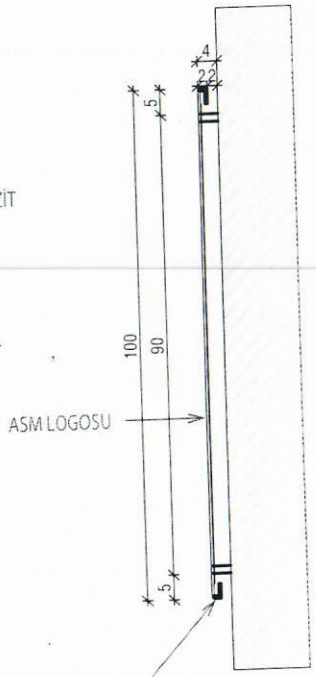

KESİT

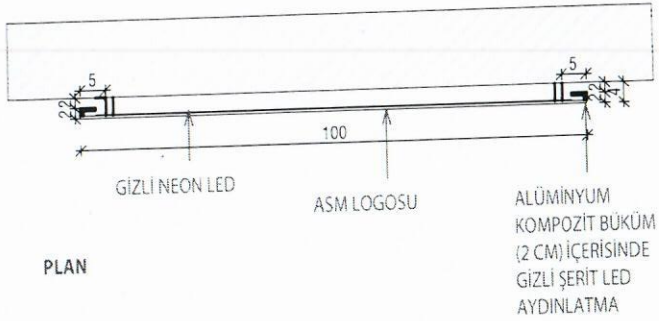

PLAN



ASM LOGO

Renkler
KIRMIZI PANTONE 199C
PANTONE COOL

GRAY 11C
C:44 M:34 Y:22 K:77

Pafta No:1.4.5 DUVAR ELEMANLARI DETAYLARI

Süpürgelikler ve Tutamaklı Duvar Koruma Bandı

Tutamaklı duvar koruma bandının zemin kotundan yüksekliği 80 cm (alt kot) + 15 cm (bant genişliği) toplamda 95 cm yüksekliğinde bitecektir. İstisnai durumlarda 100 cm olabilir. Eğer bant, bir başka mimari eleman (pencere, dolap vb.) ile yatayda kesişiyorsa, kesişim sonrası duvarda aynı kotta devam etmelidir.

Mevcutta tutamaklı duvar koruma bandı hiç bulunmuyorsa belirlenen tutamaklı duvar koruma bandı uygulanacaktır.

Süpürgelik (ÖBF-SPR-01)

Tanımlanan ölçü, genişlikte ve dikdörtgen kesitli formda vidalama sistemi için iç ve dış bükey aparatlar kullanılacaktır. Bitişlerde bitiş profili kullanılacaktır. Bağlantı için silikon kullanılmayacaktır.

- Profil yüksekliği: 120 mm
- Profil boyu: 3 metre
- Malzeme: alüminyum profil

- Uygulama: vidalama yöntemi ile montajı yapılacaktır.

Tutamaklı Duvar Koruma Bandı (ÖBF-DTB-01)

- Genişlik: 145 mm
- Derinlik: 85 mm
- Profil boyları: 4 m

- İç konstrüksiyon: tutamağa vidayla bağlanan alüminyum profil
- Darbe emici: alüminyum profil üzerine takılan termoplastik conta
- Ön kapak: vinil (çizilmez, anti-bakteriyel, yanmaya dayanıklı)
- Duvar bağlantısı: tutamaklı duvar koruma bandı tutamağa vidalanacak, tutamakta duvara sabitleme elemanları ile duvara bağlanacaktır.

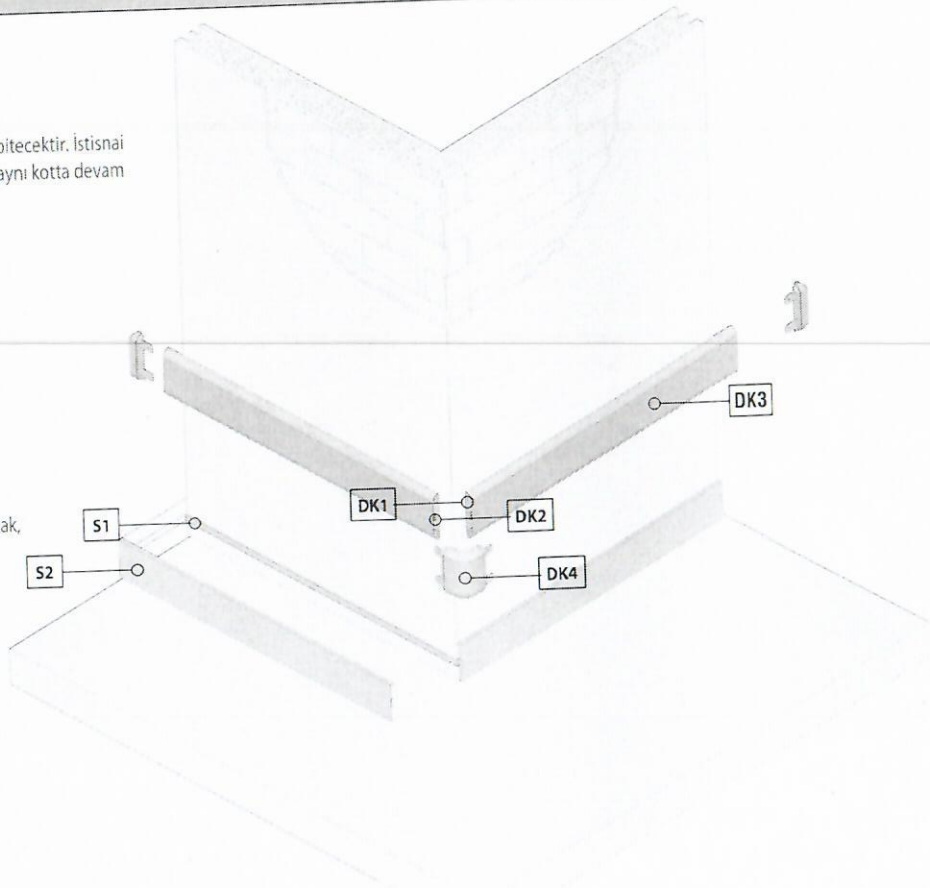

S1 — Alüminyum Profil

S2 — Boyasız Alüminyum Süpürgelik

DK1 — Alüminyum Profil

DK2 — Kauçuk Fitil

DK3 — Vinil Kaplama **Ral 6034**

DK4 — Köşe Dönüş, Tutamak ve Bitiş Parçası **Ral 6034**



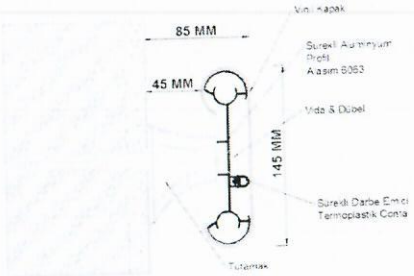

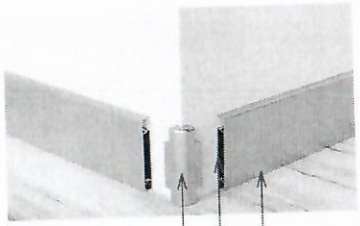

Alüminyum süpürgelik 120 mm mat eloksal kaplamalı dış köşe birleşim profili



Alüminyum süpürgelik 120 mm mat eloksal kaplama

Alüminyum profil

Dikdörtgen kesitli alüminyum süpürgelik 120 mm mat eloksal iç köşe birleşim profili

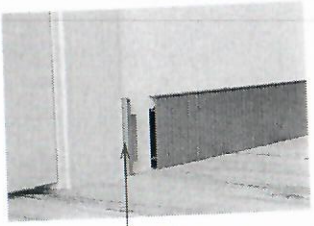

Alüminyum süpürgelik 120 mm mat eloksal kaplamalı bitiş profili